

INDICE

1.	CORREZIONI DEL MODULO D'OFFERTA	pag.	3		
2.	DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE	da pag.	4	a pag.	8
3.	CAPITOLATO D'APPALTO	da pag.	9	a pag.	46
4.	BASI DI CALCOLO (CPN103)	da pag.	47	a pag.	48
5.	MODULO D'OFFERTA	da pag.	49	a pag.	155

ALLEGATI:

ARCH1	Lettera Gestione del Cantiere
ARCH2	Programma Lavori
ARCH3	Conformità antincendio
ARCH4	Rapporto di ispezione Sostanze pericolose
ARCH5	Incarto Energia
ARCH6	Strumento di Pianificazione (SUVA)
ARCH7	Localizzazione del Cantiere
ARCH8	Piano Situazione
ARCH9	Piano Viabilità e Parcheggi
ARCH10	Piano Impianto di Cantiere
ARCH11	Piano Terra
ARCH12	Piano Interrato
ARCH13	Piano Sezione e Prospetti
ARCH14	Piano Prospetti
ARCH15	Piano Canalizzazione
RVCS	Livello -1 / Livello 0

1. Correzioni del modulo d'offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag.	Posizione	Prezzo esposto		Prezzo corretto	
		p. unitario	Importo CHF.	p. unitario	Importo CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa)	CHF.	
IVA 7.7 %	CHF.	
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa)	CHF.	

Eventuali osservazioni dell'offerente:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato):

.....

2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all'appalto, devono corrispondere con quanto indicato nell'eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome :

Indirizzo :

Telefono :

Telefax :

Iscritto al registro di commercio:

▪ quale :

▪ data iscrizione :

▪ sede di iscrizione :

Firmatario del CCL: :

▪ a decorrere dal :

▪ presso :

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

▪

▪

▪

▪

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):

▪

▪

▪

Personale amministrativo (unità):

Personale tecnico (unità):

Totale struttura dell'offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unità):

Personale estero (unità):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un'attività devono indicare solo il personale sottoposte al CCL della categoria concernente l'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all'appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della prestazione).

Personale amministrativo (unità):

Personale tecnico (unità):

Totale personale relativo all'appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio.

Consorzio non ammesso.

2.3 Subappalto.

Subappalto non ammesso.

2.4 Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio è richiesta un'unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.

L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

-
-
-
-

Documenti allegati dall'offerente.

L'offerta comprende i seguenti allegati.

L'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d'appalto deve essere allestito dall'offerente su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell'offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro	SI	NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. Indicare il/i contratto/i: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante tutta l'esecuzione della commessa. Indicare il/i contratto/i: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della professione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute	SÌ	NO
L'offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Imposte e oneri sociali	SÌ	NO
L'offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:		
AVS/AI/IPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assegni familiari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assicurazione disoccupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUVA o istituto analogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. Indicare il nome dell'Istituto: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contributi professionali per le categorie assoggettate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fallimento o concordato / pegno	SÌ	NO
L'offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Dichiarazione d'integrità	SÌ	NO
L'offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Foro competente	SÌ	NO
L'offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l'esclusione dell'offerta (art. 39a, cpv. 4 RLC Pubbl/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN Disposizioni particolari, l'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L'offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e d'aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificialmente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con le domande di cui sopra.

L'offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

- di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
- di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
- di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d'oneri di cui ne riconosce la correttezza dei contenuti;
- di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant'altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.
- di aver verificato l'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente proporre l'adeguamento.

3. Disposizioni Particolari.

000 Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione.

100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori.

120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 COM, proprietario.

121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

123 Progettista, consulente.

123.200 Architetto progettista

123.210 Gianluca Martinelli
Via San Gottardo 65
6828 BALERNA
Telefono +41 91 682 69 33
e-mail info@studio-martinelli.ch

123.300 Ingegnere civile

123.310 CHIESA & PARTNERS SA
Marco Chiesa e Massimo Michelazzi
Studio d'ingegneria civile e strutturale
Via Livio 24
6830 CHIASSO
Telefono +41 91 682 35 78
Telefax +41 91 682 79 19
e-mail info@chiesapartners.ch

- 123.500 Ingegneri specialisti.
- 123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Progelec sagl
Studio d'ingegneria progettazioni elettriche
Via Pezöo 7
6877 COLDRERIO
Telefono +41 91 630 00 20
Telefax +41 91 630 02 90
e-mail info@progelec.ch
- 123.520 Ingegnere RVCS.
Studio d'ingegneria
Visani Rusconi Talleri SA
CP 555
Centro Carvina 2
6807 TAVERNE
Telefono +41 91 911 10 57
Telefax +41 91 911 10 59
e-mail s.casu@vrt.ch
- 123.700 Consulenti, specialisti.
- 123.710 Incendio Davide Brusadelli
Via Nuree 24
6874 Castel San Pietro
Telefono +41 91 648 12 11
Telefax +41 91 646 51 82
e-mail davidebrusadelli@gmail.com
- 124 Direttore dei lavori.**
- 124.100 Architetto STS/OTIA
Maira Cadei
Via Rubiana 22
6863 BESAIZO
Telefono +41 91 646 12 70
Telefax +41 91 646 49 30
e-mail info@moiracadei.ch
- 130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori.**
- 131 Descrizione dell'opera.**
- 131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da IMPIANTO RISCALDAMENTO E SANITARIO nell'ambito della ristrutturazione dello stabile Mottino presso OSC di Mendrisio.
- 131.200 L'intervento generale consiste nella ristrutturazione totale dell'edificio in oggetto.

132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 OSC Mendrisio Stabile Mottino, Via Agostino Maspoli 6, 6850 Mendrisio.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Il presente capitolato prevede l'esecuzione globale delle opere da impianto sanitario e riscaldamento.

143 Quantità principali.

143.100 Impianto riscaldamento

Smontaggio e smaltimento di 90 corpi riscaldanti esistenti

Smontaggio e smaltimento 350 m tubi in acciaio nero esistenti

Fornitura e posa di 2 pompe di circolazione

Fornitura e posa di un bollitore in acciaio inox da 1'000 l

Fornitura e posa di 2 pannelli solari

Fornitura e posa di 600 m² di serpentine a pavimento

Impianto sanitario

Smontaggio e smaltimento di 40 apparecchi sanitari esistenti

Smontaggio e smaltimento di 200 m di tubo di scarico in ghisa / PE

Posa di 45 apparecchi sanitari

Fornitura e posa di 300 m di tubi per giunti da pressare in acciaio inossidabile

Fornitura e posa di 350 m di tubi PE-X

Fornitura e posa di 250 m tubo di scarico in PE

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200 Modifiche.

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei costi **eCCC-E (SN 506 511)**.

200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorità:

- a) il capitolato d'appalto;
- b) il modulo d'offerta;
- c) i piani ed i documenti d'appalto;
- d) le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
- e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneità.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli.

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie seguenti: Opere da riscaldamento e sanitario.

223.400 L'offerente deve avere realizzato almeno un'opera da impianto riscaldamento e sanitario per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 100'000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.

224 Criteri d'aggiudicazione.

224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
 Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e arrotondata per eccesso.
 Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima equivalente a 1.

224.110 Criteri d'aggiudicazione:

		Criteria	Sub criteria
01	Economicità-Prezzo	50 %	
01.1	Importo globale dell'offerta		100 %
Totale sottocriteri (se assegnati)			100 %
02	Attendibilità dei prezzi	20 %	
02.1	Attendibilità dei prezzi		100 %
Totale sottocriteri (se assegnati)			100 %
03	Referenze ed esperienze	7 %	
03.1	Referenze ed esperienze per lavori analoghi		100 %
Totale sottocriteri (se assegnati)			100 %
04	Prontezza d'intervento	15 %	
04.1	Prontezza d'intervento		100 %
Totale sottocriteri (se assegnati)			100 %
05	Formazione apprendisti	5 %	
05.1	Formazione apprendisti		100 %
Totale sottocriteri (se assegnati)			100 %
06	Perfezionamento professionale	3 %	
06.1	Perfezionamento professionale		100 %
Totale sottocriteri (se assegnati)			100 %
Totale		100.00 %	

224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM. Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il concorso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 **Economicità – prezzo.**

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente:

$$N_x = N_{\max} - \frac{N_{\max} - N_s}{P_{\min} * S\%} * (P_x - P_{\min})$$

Note:

1 Nota minima N_{\min}

4 sufficienza N_s

6 Nota massima N_{\max}

N_x Nota per un importo P_x

Condizioni per l'economicità: S=20%

Importi:

P_{\min} Importo offerta più bassa

P_s Importo corrispondente alla nota 4

P_x Importo di un'offerta x

$$P_s = P_{\min} * (1 + S\%)$$

224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta.

224.320 **Attendibilità dei prezzi.**

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d'appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (P_{min} ; f_1 ; f_2 ; P_{max}), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore P_r dell'offerta di riferimento calcolata.


Formula: $P_r = P_o$

P_r = Prezzo di riferimento

P_o = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per l'attendibilità dei prezzi: $f_1 = 5\%$ $f_2 = 15\%$

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara d'appalto.

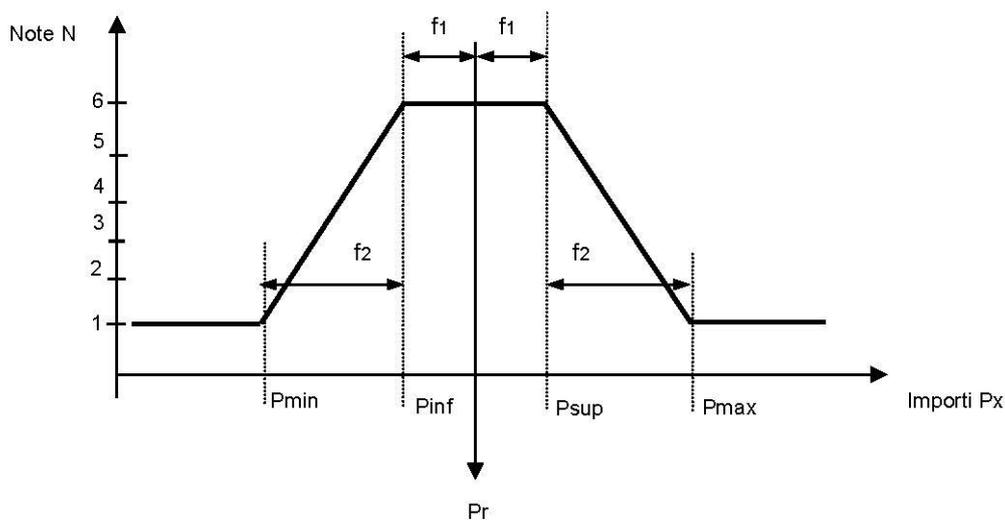

$$P_x \leq P_{min} \quad N = 1$$

$$P_{min} < P_x < P_{inf} \quad N = 1 + \frac{5 \cdot (P_x - P_{min})}{P_{inf} - P_{min}}$$

$$P_{inf} < P_x < P_{sup} \quad N = 6$$

$$P_{sup} < P_x < P_{max} \quad N = 1 + \frac{5 \cdot (P_{max} - P_x)}{P_{max} - P_{sup}}$$

$$P_x \geq P_{max} \quad N = 1$$

224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti.

224.510 **Referenze ed esperienze per lavori analoghi.**

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a CHF. 100'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d'inoltro dell'offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta l'esclusione della gara d'appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 **Prontezza d'intervento.**

L'offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione avverrà con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni	1	Pti.6
giorni	2	Pti.5
giorni	3	Pti.4
giorni	4	Pti.3
giorni	5	Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 **Formazione apprendisti.**

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (<http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche>), valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.

Esempio:

Anno	Numero apprendisti
Anno 5	1 (Marco)
Anno 4	0
Anno 3	2 (Luigi, Carlo)
Anno 2	2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente)	1 (Luigi)
Totale	6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni

L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si No

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

224.720 **Perfezionamento professionale.**

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (<http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche>), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.

Esempio:

Anno	Numero dipendenti in perfezionamento
Anno 5	1 (Marco)
Anno 4	0
Anno 3	1 (Carlo)
Anno 2	2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente)	1 (Luigi)
Totale	5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Sopralluogo obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell'offerta.

234 Informazioni.

234.100 Vedi pos. 123.520 del presente fascicolo.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validità dell'offerta.

238.100 Dalla data d'apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento.

238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità dell'offerta.

240 Documenti per l'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

241.400 Disposizioni relative alla sicurezza.

241.410 Valgono le disposizioni di sicurezza descritte pos. 351.110 e per quanto concerne la sicurezza antincendio, fa testo il documento allestito dallo specialista Davide Brusadelli, persona responsabile del grado di garanzia di qualità.
Ogni ditta operante in cantiere dovrà disporre di personale dovutamente informato sulle norme minime di comportamento in materia di Polizia del Fuoco e sicurezza lavoro, dei dispositivi di spegnimento adeguati alla tipologia delle opere o installazioni da esse svolte, atti a garantire un intervento rapido in caso di necessità, e nel rispetto della sicurezza per le persone.
A tale proposito verranno eseguiti controlli regolari di cantiere con stesura di rapporti regolari da parte della responsabile "Garante di qualità".

250 Offerta.

251 Modalità d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d'offerta compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto.

oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

- una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi;
- una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari;
- il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.
- Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate vanno immediatamente segnalate al COM.
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena l'esclusione dal concorso.

251.300 L'offerente può proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione "prodotto equivalente offerto" devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo d'offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate all'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare il modulo d'offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

- 252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti contributi sociali:
- AVS/AI/IPG;
 - SUVA o istituto analogo;
 - Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
 - Cassa pensioni (LPP);
 - Contributi professionali;
 - Imposte alla fonte;
 - Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti l'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono attestare l'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall'emittente ma almeno:

- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l'avvenuto pagamento degli oneri sociali fino al 30 settembre dell'anno precedente
- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l'avvenuto pagamento degli oneri fino al 31 marzo dell'anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate più di **6 mesi** prima della scadenza del concorso.

c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

e non devono essere state rilasciate più di **6 mesi** prima della scadenza del concorso

oppure

Piattaforma informatica *Portale offerenti* (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare nell'elenco, o figurasse senza indicazione dell'eventuale settore (CCL) se richiesto, il committente procederà ai sensi dell'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

- d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

- e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.
- f) Documento "Gestione del cantiere".

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252.120 Inoltre i seguenti documenti:

- a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti.

- a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
- b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;
- c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 2 RLCPubb);
- d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100 Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica per le procedure a invito, in busta chiusa l'importo massimo preventivato per la realizzazione dell'opera a concorso.
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell'apertura delle offerte pervenute (data apertura vedi FU o lettera invito).
Le offerte il cui importo supera l'importo massimo preventivato non saranno prese in considerazione per l'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'esclusione dell'offerente dal concorso.

- 259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l'offerta sarà esclusa.
- 259.140 L'offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo l'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del contratto per l'esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile.
- 259.200 Annullamento delle procedure.
- 259.210 Con riferimento all'art. 34 LCPubb ed all'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione
Se per motivi particolari la procedura d'appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d'ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.
- 259.220 Nell'eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di annullare la procedura d'aggiudicazione.
- 259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
- 260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.**
- 261 Varianti.**
- 261.100 Le varianti non sono ammesse.
- 270 Prestazioni di garanzia.**
- 271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.**
- 271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".
- 271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo l'art. 150,
oppure
Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l'importo aggiudicato indicato nella garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.
- 271.120 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 48 RLC Pubblica/CIA P.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali.

350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà.

351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 L'area di cantiere in oggetto è situata all'interno della proprietà OSC Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. È fondamentale prestare attenzione alla sorveglianza e alla sicurezza degli operatori all'interno del cantiere e degli utenti, visitatori e persone esterne che transitano all'interno del comprensorio OSC. A tale proposito, al seguente capitolato viene allegato il documento "Gestione del cantiere" (con indicati descrizione del sito, tipo di zona, che sensibilizzi ogni offerente e renda attenti sul luogo di lavoro particolare all'interno di un ospedale psichiatrico). Il documento dovrà obbligatoriamente essere firmato da tutti gli offerenti e ritornato insieme al capitolato o nei termini assegnati dal committente.
È prevista la chiusura a chiave del cantiere in orari lavorativi e fuori orari lavorativi. L'impianto di cantiere rigorosamente chiuso con pannelli fissi su tutti i lati, avrà due accessi veicolari e uno pedonale, tutti comandati mediante codice digitale (allegato_ARCH10). Ogni offerente deliberatario esecutore sarà responsabile dell'apertura e della chiusura del cantiere tempestivamente al suo passaggio d'entrata o di uscita. L'accesso al cantiere a persone esterne ai lavori (visitatori, utenti, operatori della clinica,...) È SEVERAMENTE VIETATO.

Le recinzioni di cantiere dovranno essere chiuse in maniera ermetica senza buchi passanti e senza possibilità di arrampicata (allegato_ARCH10).

Le ditte operanti dovranno operare nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Ostacoli, limitazioni e difficoltà causati da attività esistenti, attività di cantiere, visitatori, utenti, personale di servizio, visite guidate, orari di lavoro, lavori a turno saranno eseguiti secondo le disposizioni della DL e della committenza e tutti gli oneri derivanti dovranno essere compresi nei singoli prezzi unitari.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 L'offerente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari atti a garantire sicurezza, protezione e accessi di tutti gli stabili esistenti adiacenti, in particolare dello stabile Motta che durante tutta la durata del cantiere continuerà ad essere utilizzato e ad avere delle parti comuni e dei passaggi pedonali (chiusi obbligatoriamente a chiave) che solamente con l'approvazione della COM e della DL potranno essere utilizzati dagli operatori di cantiere per transitare SOLO ed UNICAMENTE per accedere al piano interrato dello Stabile Motta per la condivisione dei lavori da effettuare relativi ai locali tecnici.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Con l'inoltro della seguente offerta, l'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del luogo in cui si troverà ad operare.
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

Rif.Pos.210.000/213.000_Impianto di Cantiere per opere da Capomastro

(Allegato_ARCH9)

L'accesso al cantiere è garantito su strada sita su sedime privato di proprietà OSC_Mendrisio. La committenza mette a disposizione un'unica strada d'accesso (allegato_ARCH9) con limitazione a passo d'uomo. È responsabilità dell'assuntore predisporre cartellonistica e segnaletica adeguata, secondo le indicazioni della DL, ai fini di garantire il rispetto di percorrenza veicolare a tutte le ditte esecutrici.
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

La pulizia della strada è obbligatoria e di responsabilità dell'assuntore. Quotidianamente va prevista la pulizia della strada (dalla zona di cantiere fino al confine della proprietà OSC) per tutta la durata del cantiere per tutti i transiti veicolari di tutte le ditte esecutrici. È severamente vietato il transito NON indicato dalla DL per l'accesso al cantiere.
Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi. (Allegato_ARCH9)

371.110 La committenza mette a disposizione una zona per parcheggio autoveicoli privati. Viene riservato un posteggio per ogni ditta assuntrice. È severamente vietato l'utilizzo di altre zone di parcheggio

371.300 Aree di deposito.

371.310 Piano di Cantiere. (Allegato_ARCH10)

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Vanno rispettate tutte le protezioni di cantiere indicate, la ditta assuntrice si fa responsabile qualora non vengono rispettate le indicazioni descritte a capitolato.

- 400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento.**
- 430 Condotte d'approvvigionamento.**
- 431 Approvvigionamento di elettricità.**
- 431.100 La COM mette a disposizione il quadro elettrico di cantiere provvisorio necessario all'esecuzione dell'opera.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
- 431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.
- 432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.**
- 432.100 La COM mette a disposizione l'allacciamento provvisorio.

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dell'OSC Motta compresa la condotta secondaria fino ai punti di erogazione.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
- 432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
- 440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.**
- 441 Trattamento e smaltimento delle acque.**
- 441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.
- 442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.**
- 442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.
- 442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.
Prescrizioni relative alle modalità di pulizia.
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di liquidazione.

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 Valgono le indicazioni segnalate Pos.351.110 – 361.100. L'assuntore si dichiara responsabile della messa in sicurezza di tutta la zona di cantiere. Chiusura costante ed ermetica delle recinzioni di cantiere, tutte le opere necessarie alla delimitazione del cantiere devono essere previste e posate con la massima sicurezza per evitare incidenti o messe in pericolo agli utenti e ai visitatori.
Vedi foglio allegato da firmare.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 al fine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos. 252.110).
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all'approvazione del COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:

- Pos.351.110 – 361.100.
- obiettivo e concetto di sicurezza,
- scenari di pericolo,
- responsabilità,
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d'opera,
- controlli specifici per generi d'opera.

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un'esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, l'applicazione e gli oneri delle misure di sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l'accesso a persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'accesso al cantiere è autorizzato solo alle ditte che operano sullo stesso e solo a questo scopo. L'assuntore deve assicurarsi che l'accesso al cantiere non venga autorizzato ai non addetti ai lavori. Prima dell'inizio del cantiere, l'assuntore è tenuto ed obbligato ad effettuare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danni a terzi, valgono anche le indicazioni: Pos.351.110 – 361.100. La committenza potrà richiedere la registrazione di ogni singola persona operativa in cantiere.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L'assuntore è responsabile della richiesta dei vari enti dei piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure particolari da prevedere. I costi sono inclusi nei prezzi unitari previsti nel seguente capitolato.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.

553 Protezione del suolo.

553.100 Prescrizioni.

553.110 Devono essere rispettate le norme vigenti in materia: direttive private, comunali, cantonali e federali. Oneri derivanti sono comprese nei prezzi unitari esposti a capitolato.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Il programma dei lavori e l'esecuzione degli stessi dovranno essere svolti in modo tale da garantire una rapida e razionale esecuzione dell'opera senza interruzioni temporali. La committenza, per via del gruppo di progetto, si impegnerà a fornire un programma dei lavori generale su base delle indicazioni dei singoli artigiani deliberatari, prima dell'inizio dei lavori.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma Lavori. (Allegato_ARCH2)

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Vedi Allegato_ARCH2 Programma Lavori, presumibilmente autunno 2020, subordinatamente all'approvazione del credito oggetto.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l'inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Vedi Allegato_ARCH2 Programma Lavori, presumibilmente dicembre 2021

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.620 "Prontezza d'intervento", il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.620 è prevista una penale di CHF 1'000.— (mille) per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d'appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:

- a) Il promemoria della discussione d'offerta;
- b) Capitolato d'appalto.

3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d'offerta).

4. I piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:

- a) La norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione";
- b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
- c) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione".

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 L'offerente è tenuto a collaborare con la DL e con tutte le altre ditte operanti sull'area di cantiere.

L'offerente deliberatario deve tenersi al corrente sull'avanzamento dei lavori.

Egli è tenuto a partecipare alle riunioni di cantiere a cui viene convocato. Tale spesa è inclusa nel prezzo di appalto. L'offerente deliberatario può farsi rappresentare in modo vincolante da una persona qualificata, annunciata precedentemente alla DL.

In caso di assenza dalle riunioni, l'offerente è comunque vincolato alle decisioni assunte. L'offerente deliberatario è tenuto a condurre personalmente i lavori e dovrà sempre avere un suo diretto rappresentante con le necessarie competenze tecniche ed autorizzato a ricevere ordini dai Progettisti e/o dalla DL in rappresentanza della COM. L'offerente deliberatario è tenuto a prendere ordini unicamente dalla DL. In caso di ordine impartito direttamente dal COM o da altre persone che non siano la DL, l'offerente è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla DL e a procedere all'esecuzione del lavoro solo dopo aver ricevuto il consenso della stessa, pena il non riconoscimento della prestazione eseguita e la rifusione di eventuali spese supplementari sopportate dal COM. La DL ha facoltà in ogni momento di esigere l'allontanamento dall'area di cantiere di quelle maestranze che si opponessero alle indicazioni impartite, o assumessero un comportamento indecoroso, o comunque turbassero il buon andamento dei lavori. Quest'ultime dovranno essere sostituite tempestivamente dall' offerente con personale idoneo.

Sul cantiere è richiesta la presenza di maestranze che parlino l'italiano e che possano intendersi con il personale delle altre ditte presenti in cantiere.

L'accesso al cantiere è autorizzato solo alle ditte che operano sullo stesso e solo a questo scopo. In nessun caso l'offerente potrà utilizzare l'installazione di cantiere, macchinari, depositi o altro materiale oggetto di questo appalto per servire altri cantieri se non espressamente concordato in forma scritta con la DL.

L'offerente è tenuto a mettere a disposizione la manodopera qualificata necessaria per tutti i tipi di interventi richiesti in cantiere e questo per tutta la durata dei lavori di tutte le ditte operanti. In particolare anche per piccoli interventi e quando l'offerente non è presente in cantiere, se ne presenta la necessità, lo stesso deve predisporre manodopera e materiali in tempo utile e intervenire in cantiere in modo da non interferire il buon andamento dei lavori e questo senza supplementi di sorta sui prezzi esposti nel modulo d'offerta, in particolare le trasferte.

È severamente vietato fumare in zona cantiere.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d'offerta sono da verificare prima dell'inoltro dell'offerta. In fase d'esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili già in fase d'offerta.

Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d'offerta senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è d'esclusiva competenza dell'offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare al più presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del COM.

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Il committente mette a disposizione una zona di parcheggio, limitata al massimo ad una vettura per ogni ditta. La COM ha diritto di registrare persone e veicoli.
Vedi Allegato_ARCH9

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 È vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri, scorte di materiale, attrezzi, ecc. se non negli spazi predisposti di comune accordo con la DL, in caso contrario la DL si riserva la facoltà di allontanare quanto ritrovato a spese dei trasgressori.
Il committente, senza prendersi nessuna responsabilità di sorta per danni o furti che potrebbero verificarsi, mette a disposizione degli spazi per il deposito del materiale all'interno dell'area di cantiere. I mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'opera, le attrezzature e qualsiasi sorta necessaria di materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave e posti in zone sicure, non accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi, ogni ditta per garantire sicurezza è responsabile del proprio materiale.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di immagazzinamento.

834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento. Ogni ditta è responsabile della fornitura e del trasporto del proprio materiale senza l'utilizzo di mezzi di sollevamento di cantiere o di edifici esistenti (No gru, No ascensori).
Nei singoli prezzi unitari sono inoltre incluse tutte le installazioni mobili ed immobili adatte alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificate ma indispensabili per un'esecuzione a regola d'arte.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d'adattare di conseguenza, l'entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa.
Qualsiasi tipo di richiesta d'aiuto da parte dell'ASS verso altre ditte (mezzi di trasporto, trasporti, scarico o carico, allacciamenti particolari, demarcazione di quote,) nonché l'eventuale aiuto richiesto dall'ASS ad altre ditte inerente la posa dei propri elementi (condotte, tubi, cavi, ...) o modifiche dell'armatura necessarie alle proprie opere durante la realizzazione delle strutture in calcestruzzo (platea, pareti, solette, ...) dovrà essere concordata direttamente tra le ditte interessate escludendo la DL da ogni trattativa, responsabilità o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

Su richiesta del COM l'offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, l'offerente deve dimostrare di averne il diritto d'utilizzazione per tutta la durata dei lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d'adattare di conseguenza, l'entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

Se il committente sottopone per controllo all'offerente i rilievi dello stato del terreno (originario o modificato), di opere o parti d'opera, l'offerente deve sollevare eventuali opposizioni prima dell'inizio dei lavori. In caso contrario gli stessi sono da considerare riconosciuti e sufficienti.

Sono a carico dell'offerente il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o tracciamenti necessari alla costruzione di manufatti.

841.110 A disposizione dell'offerente, oltre ai piani allegati, i piani elaborati con programma BIM.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 L'offerente deliberatario è tenuto a controllare e a verificare eventuali inesattezze o errori sui piani o riscontrabili in loco e a segnalarli tempestivamente alla DL e ai Progettisti prima dell'effettiva messa in opera. Nel caso di mancata o di tardiva segnalazione o verifica, l'offerente è ritenuto responsabile a tutti gli effetti di eventuali danni che ne dovessero derivare.

L'avvenuto controllo della DL in relazione a tracciamenti o verifiche sui piani o a situazioni precarie in cantiere, non svincola in nessun modo l'offerente dalle proprie responsabilità di eseguire i lavori in conformità ai piani o alle prescrizioni e nello spirito del progetto e della reale sistemazione sul cantiere.

Tutti gli oneri derivanti all'offerente devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Sono a carico dell'offerente deliberatario il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o tracciamenti necessari all'ordinazione o costruzione di manufatti o materiali, nonché eventuali disegni o campionature richieste dai Progettisti e/o dalla DL.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza.

L'onere è da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un'assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L'offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira l'impegno da quest'ultimo;
- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo non viene prolungato;
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L'offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 I veicoli dell'assuntore, impiegati per trasporti, dovranno essere coperti da assicurazione RC per trasporti "conto terzi". Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell'assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori secondo prezzo forfetario.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100 Prescrizioni amministrative.
Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione dell'oggetto, sono da indirizzare a:
Sezione della logistica
Area della realizzazione e dell'esercizio del Sottoceneri.
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le "Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a regia" della SSIC (o dell'Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L'IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull'importo totale della fattura.

943.150 L'offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

- a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

- b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa secondo il modulo d'offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell'elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento.
- c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.
- d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali.
- e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non conformi.
- f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo dell'opera.
- g) L'offerente dovrà presentare la prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d'acconto, da parte dell'offerente, non proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva il diritto di adeguare l'importo richiesto.
- h) Divieto di cessione o di pegno.
L'offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente contratto senza l'esplicito consenso del COM.

945 Liquidazione finale.

- 945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.
- 945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
- 945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
- 945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA 118.

R947 Tasse.

- 947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico dell'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità.

951 Autorizzazioni.

951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all'appalto

952 Disposizioni delle autorità.

952.100 Per l'esecuzione delle proprie opere l'imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, ecc. Ogni contratto o accordo fatto dall'imprenditore con enti o autorità dovrà essere discusso e approvato dalla DL.
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono essere compresi nei prezzi.
Disposizioni contenute nella licenza edilizia.

R980 Disposizioni speciali.

980.100 Messa in funzione dell'impianto.

La messa in funzione dell'impianto è una competenza e responsabilità dell'assuntore.

La messa in funzione dell'impianto o anche solo di parti dell'impianto, come pure l'allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici deve avvenire solamente dopo la formazione di un responsabile del committente, con relative istruzioni sull'uso.

In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad inosservanza di questa prescrizione, l'assuntore si assumerà tutte le responsabilità e ne subirà le conseguenze.

Dopo la prova di pressione e prima della messa in funzione dell'impianto, l'assuntore ha l'obbligo di constatare il funzionamento e l'efficacia degli organi di sicurezza (valvole, sicurezza, termostati, ecc.) e degli organi di regolazione.

Per apparecchi speciali e particolari può essere richiesta la messa in funzione da parte del fabbricante.

980.200 Collaudo tecnico.

A montaggio ultimato e dopo la messa in funzione dell'impianto, l'assuntore deve verificarne il funzionamento sotto sua diretta responsabilità e procedere alla taratura ed equilibratura dell'impianto.

Tutti i valori misurati devono essere trasmessi per iscritto dall'assuntore all'ingegnere progettista.

A taratura avvenuta l'assuntore annuncia l'impianto pronto al collaudo tecnico.

Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della direzione lavori generale o di un suo rappresentante, dei rappresentanti degli organi, enti e commissioni interessate, come pure del progettista degli impianti, se ciò rientra nelle sue prestazioni.

Verrà redatto un protocollo che riporterà, in funzione della tipologia d'impianto, quanto segue:

- controllo dell'avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio, per la revisione, la manutenzione e l'utilizzo dell'impianto;
- controllo degli organi di sicurezza;
- controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di taratura e regolazione;
- controllo della qualità dell'acqua trattata utilizzata per il riempimento;
- misurazione dei livelli di pressione sonora;
- misurazione delle temperature dei circuiti;
- misurazione delle condizioni ambientali di temperatura e umidità;
- misurazione di tutti i valori di garanzia;
- misurazione delle potenze termiche, frigorifere ed elettriche, se presenti contatori;
- misurazione delle portate d'aria e delle pressioni;
- controllo dei movimenti d'aria nei locali;
- controllo della qualità e delle quantità dei materiali;
- controllo del grado di istruzione del personale di servizio;

Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente taratura o regolazione dell'impianto, così come all'assenza di punti di misura, andrà a carico dell'assuntore.

980.210 Esigenze per impianti fino a +95°C.

Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione minima di 4 bar e per la durata di 24 ore. La prova di pressione deve superare di almeno 1 bar la pressione di apertura della valvola di sicurezza. La tolleranza consentita durante la prova di pressione è di 0.1 bar.

La prova di circolazione dovrà essere effettuata alla temperatura di andata di +50°C e tutti gli elementi di resa termica (corpi riscaldanti, aerotermi, ventilconvettori, ecc.) dovranno funzionare regolarmente e uniformemente. In presenza di riscaldamento a pavimento la temperatura dovrà essere limitata a +35°C.

La prova degli organi di sicurezza sarà effettuata alla temperatura massima erogabile dal generatore.

La prova di dilatazione e dell'assorbimento della dilatazione da parte dell'impianto avverrà alla temperatura massima erogabile dal generatore.

980.220 Esigenze per impianti speciali.

I seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in volta:

- tubi di materia sintetica e acciaio, riscaldamento di rampe, impianti scioglineve, ecc.;
- sonde geotermiche;
- impianti di trasporto dell'energia;
- condotte di teleriscaldamento;
- raffreddamento;

980.230 Esigenze per impianti oltre +95°C.

I seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in volta:

- impianti ad acqua surriscaldata fino a +110°C;
- impianti ad acqua surriscaldata fino a +130°C;
- impianti ad acqua surriscaldata sopra i +130°C;
- impianti a vapore a bassa pressione;
- impianti a vapore ad alta pressione;
- impianti a fluidi diatermici;

980.240 Esigenze per impianti sanitari.

Le prove di pressione delle condotte di acqua e gas devono essere eseguite in presenza di un rappresentante della direzione lavori, dell'azienda dell'acqua potabile comunale e dell'azienda del gas. L'assuntore deve aver svolto i corsi di abilitazione delle aziende dell'acqua potabile.

La prova pressione per le condotte di acqua fredda e calda può essere eseguita con acqua solo se imposto dalle aziende locali di distribuzione ed è garantito il completo svuotamento dell'intera rete al termine della prova, diversamente la prova di pressione deve essere eseguita con aria compressa priva di olio o gas inerte.

Per le condotte del gas l'impianto dovrà essere sottoposto ad una prova di pressione con immissione di aria fino a 500 mm colonna di acqua e previo disinserimento del contatore della condotta interna.

L'impianto non verrà accettato dalla direzione lavori se la caduta di pressione statica sarà superiore a 0 bar nello spazio di 1 ora.

Per le condotte di scarico delle acque luride ed acque chiare la prova sarà eseguita con riempimento delle condotte ad una pressione statica pari alla sommità massima dell'impianto stesso.

L'assuntore dovrà provvedere alla fornitura e posa dei relativi tappi o palloncini di otturazione e all'allacciamento di alimentazione acqua per il riempimento delle condotte.

980.250 Consegna opere.

La consegna delle opere dovrà e potrà avvenire solo quando:

- il collaudo tecnico sarà stato eseguito dalla direzione lavori, dalla stazione appaltante o dal progettista degli impianti;
- tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto saranno state consegnate;
- il personale di servizio sarà stato istruito;
- l'efficacia dell'impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti sarà stato dimostrato;
- i difetti dell'impianto saranno stati eliminati;
- per impianti a pressione soggetti al controllo ASIT l'assuntore deve raccogliere tutte le informazioni, gli attestati, le certificazioni e le omologazioni da consegnare all'ente certificatore dell'insieme;

980.260 Piani di revisione ed istruzioni di servizio.

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico l'assuntore dovrà fornire una serie completa provvisoria delle istruzioni di servizio.

Al momento della consegna dei lavori l'assuntore dovrà fornire alla stazione appaltante i seguenti documenti in 3 copie:

- piani di revisione colorati, solo se non di competenza del progettista;
- schemi di principio colorati;
- classificatore contenente istruzioni di servizio degli apparecchi e schemi elettrici, e/o pneumatici, e/o elettropneumatici definitivi;
- dati tecnici degli apparecchi;
- descrizione dei lavori di manutenzione generale e quelli specifici relativi agli organi di sicurezza;
- lista degli apparecchi soggetti ad usura indicando l'indirizzo dei fornitori

Nel caso l'assuntore omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno eseguiti dal progettista e i relativi costi verranno fatturati all'assuntore o dedotti in fase di liquidazione.

980.270 Aspetti fonici.

Per ogni componente dell'impianto che l'assuntore offre in variante a quanto indicato dal progettista la stessa si rende garante dei livelli di potenza sonora della variante.

L'assuntore deve perciò richiedere al fabbricante tutti i dati e provvedere se necessario sotto sua completa responsabilità alla posa di silenziatori e collegamenti antivibranti, sopportandone economicamente i costi.

Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da persone ma già arredati, prima del collaudo dell'impianto ed in seguito protocollati.

Per l'immissione di rumore verso il vicinato e confinanti, la misurazione verrà effettuata sulla linea di confine sull'asse della finestra dei confinanti, salvo esigenze diverse chiaramente specificate.

Opere di risanamento e protezione fonica così come interventi di misurazione derivanti da varianti non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d'offerta (esigenze accresciute) verranno sopportate economicamente dall'assuntore.

980.280 Vibrazioni.

Tutte le parti rotanti e vibranti (o aventi una propria frequenza) dell'impianto non devono trovarsi a contatto diretto con la costruzione al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni per via solida alla costruzione.

La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alle caratteristiche fornite dai fabbricanti dei rispettivi apparecchi.

Opere di risanamento e protezione dalle vibrazioni così come interventi di misurazione derivanti da varianti non corrispondenti ai valori indicati nel modulo d'offerta verranno sopportate economicamente dall'assuntore.

980.290 Tolleranze.

Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze:

- temperatura +/- 0.5 K
- livelli sonori +/- 0.5 dB
- umidità +/- 5% assoluti
- volume aria +/- 10%
- velocità aria +/- 0.03 m/s

La velocità dell'aria nei locali e nelle zone prestabilite è definita quale valore di garanzia, essa non deve in nessun caso superare i valori fisiologici massimi riportati nelle norme in funzione della tipologia di impianto.

980.300 Sicurezza impianti.

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezioni per schermare le parti meccaniche, elettriche e termiche che mettono in pericolo l'uomo. In modo particolare le protezioni devono essere previste per parti rotanti libere come le pulegge, le cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe. In caso di dubbio l'assuntore deve esporre eventuali problemi agli organi competenti come la SUVA e l'Ispettorato del Lavoro.

980.310 Attraversamento muri, solette e compartimentazioni fuoco.

Tutti i tubi e le condotte che attraversano muri e solette devono essere separati dalla costruzione tramite un materassino rispettivamente una coppella di materiale isolante avente uno spessore minimo di 20 mm. Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a due componenti. Attraversamenti di solette o locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile.

Tutti i tubi e le condotte che attraversano compartimenti fuoco devono avvenire secondo indicazioni del tecnico riconosciuto antincendio e quanto riportato nell'attestato incendio.

980.320 Sistemi di allarme e allarme fuoco.

L'allacciamento degli impianti ai sistemi di allarme o allarme fuoco deve essere discusso con gli organi competenti ed essere approvato dal tecnico riconosciuto antincendio.

980.330 Infiammabilità e resistenza al fuoco.

Tutti i materiali da impiegarsi nell'esecuzione degli impianti devono essere conformi alle richieste delle prescrizioni delle Associazione degli Istituti Cantionali di Assicurazioni Antincendio (AICAA/VKF).

980.340 Saldature condotte.

I lavori di saldatura devono essere eseguiti sotto la responsabilità di vigilanti della saldatura con personale che è in possesso di un certificato di qualificazione valido secondo le seguenti norme:

- SN EN 287;
- SN EN ISO 9606;
- SN EN 13133;

La stazione appaltante si riserva la possibilità di campionare e radiografare le saldature. Qualora si dovessero riscontrare difetti la stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere la verifica a tutte le saldature effettuate facendone sopportare il costo all'assuntore.

Per tutte le condotte in acciaio inossidabile è imposto l'utilizzo di gas di protezione sulla torcia e gas inerte all'interno della condotta.

980.350 Fluidi refrigeranti.

Interventi su circuiti contenenti fluidi refrigeranti, di qualsiasi tipo o natura con classe di sicurezza A1 o A2L, sono consentiti solo ad installatori di sistemi di refrigerazione muniti di Attestato Federale di Capacità. L'assuntore deve esibire copia dell'attestato citato qualora il modulo d'offerta contenga opere, apparecchi, parti di impianto o interventi di questo genere.

Per fluidi refrigeranti con classe di sicurezza A3 o B2L l'assuntore deve esibire il patentino per la manipolazione e l'utilizzo di sostanze tossiche e chimiche rilasciato dalle autorità competenti.

980.360 Isolazioni.

L'isolazione termica deve essere considerata come strato omogeneo e continuo su tutta la rete di distribuzione, per cui non sono ammesse interruzioni su qualsivoglia componente o elemento.

Per gli impianti di raffreddamento deve essere considerato il controllo puntuale di tutto l'impianto a garanzia per garantire l'ermeticità.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di campionare in modo invasivo l'isolazione di qualsiasi componente dell'impianto. Qualora si dovessero riscontrare difetti la stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere la verifica a tutta l'isolazione, facendone sopportare il costo all'assuntore.

980.370 Sicurezza cantiere.

L'assuntore deve operare in conformità con l'OLCostr (Ordinanza sui Lavori di Costruzione), in particolare con gli articoli 15.1, 16, 18 e 19.1 per tutta la durata del cantiere.

Se non espressamente quantificato e descritto nelle voci di capitolato, i ponteggi per lavori in quota sono di competenza architettonica e sono forniti da ditte terze.

L'utilizzo di scale e pedane è regolamentato nel bollettino SUVA 44026_i.

L'utilizzo di mezzi di sollevamento motorizzati di qualsiasi genere è ammesso solo a personale dotato di patenti di abilitazione rilasciato dalle autorità competenti.

980.380 Prestazioni dell'ingegnere progettista.

Le prestazioni dell'ingegnere progettista sono suddivise secondo la SIA 108 Edizione 2014.

Fase / Fase parziale	Elenco delle prestazioni	Contenuti	Architetto Direzione lavori	Progettista	Assuntore
3 31 32 33	4.3 4.31 4.32 4.33	Progettazione Progetto di massima Progetto definitivo Procedura di autorizzazione	X X X	X X X	
4 41	4.4 4.41	Appalto Appalto Confronto delle offerte Proposta di aggiudicazione		X X X	
5 51 52 53	4.5 4.51 4.52 4.53	Realizzazione Progetto esecutivo Esecuzione (direzione lavori) Messa in esercizio Liquidazione	X X 	X X X X	 X X X

Si segnala in particolare come le prestazioni fornite dal progettista siano solo quelle previste come "Prestazioni di base" della SIA 108.

L'assuntore deve quindi essere cosciente come tutte le prestazioni indicate come "Prestazioni da concordare in modo particolare" della SIA 108 non siano fornite dal progettista.

Sono quindi esclusi per esempio i controlli di ogni e qualsiasi opera in getto, la cui corretta esecuzione rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell'assuntore.

980.390 Piani di fabbricazione.

I piani di fabbricazione e prefabbricazione degli elementi che compongono gli impianti non fanno parte del mandato e delle prestazioni dell'ingegnere progettista e devono essere allestiti dall'assuntore.

980.400 Dichiarazione.

Le presenti prescrizioni sono riconosciute come parte integrante del modulo d'offerta e di eventuali allegati, validi successivamente anche come allegati del contratto d'appalto fra l'assuntore e la stazione appaltante.

Con la propria firma l'assuntore dichiara di aver preso conoscenza del modulo d'offerta e delle relative condizioni e prescrizioni e si impegna, senza nessuna riserva, ad uniformarsi ad esse.

L'assuntore si impegna pure ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte ed entro i termini prestabiliti i lavori, ai prezzi unitari e a corpo indicati nel modulo d'offerta.

4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell'offerta

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
.....

Data di edizione:

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

113.100 Vale:

113.110 Associazione:
.....

Data di edizione:

700 Variazioni di prezzo.

700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo.

700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti.

700.790 Metodo utilizzato.

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.

MODULO D'OFFERTA

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	50
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	B 5	DEMOLIZIONE SELETTIVA	UdO	B 5.1	Demolizione selettiva dell'op...
SdC	240.1	Smontaggi e smaltimenti imp...			

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
000	<p>Condizioni</p> <p>Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.</p>				
010	<p>Prescrizioni</p>				
011	<p>Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).</p>				
.100	<p>Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.</p>				
.110	<p>Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore; in particolare valgono:</p> <p>Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".</p> <p>Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici".</p> <p>Norma SIA 180 "Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici".</p> <p>Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie".</p> <p>Norma SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiano).</p> <p>Prenorma SIA 279 "Wärmedämmstoffe" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 380/1 "L'energia termica nell'edilizia".</p> <p>Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 381.101 "Baustoffe und -produkte - Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften - Tabellierte Bemessungswerte" (non disponibile in italiano; (SN EN 12 524).</p> <p>Norma SIA 384/1 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Grundlagen und Anforderungen".</p> <p>Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano)</p> <p>Norma SIA 384.201 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast" (non disponibile in italiano); (SN EN 12 831).</p> <p>Norma SIA 384.501 "Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforde-</p>				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	51
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	B 5	DEMOLIZIONE SELETTIVA	UdO	B 5.1	Demolizione selettiva dell'opera...
SdC	240.1	Smontaggi e smaltimenti impia...			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
011.110	rungen" (non disponibile in italiano; (SN EN 442-1). Norma SIA 385/3 "Warmwasserversorgungen für Trinkwasser in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Norma SIA 416/1 "Kennzahlen für die Gebäudetechnik - Bauteilabmessungen, Bezugsgrößen und Kennzahlen für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).					
.130	Valgono inoltre: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generici					
120	Rimozione e smontaggi					
R 129	La situazione attuale si presenta con diverse condotte posate a vista a soffitto del piano interrato e molteplici corpi riscaldanti che servono le cantine + depositi del piano interrato e i diversi locali che si trovano al piano terreno. Il risanamento prevede lo smontaggio di tutto l'impianto esistente e lo smaltimento dello stesso in discariche autorizzate.					
R .100	Descrizione dei lavori: - copertura delle zone di lavoro e dei percorsi di trasporto - messa in sicurezza dell'attuale impianto - scarico degli impianti - smontaggio degli impianti completi di linee di distribuzione, corpi riscaldanti, pompe di circolazione e armature, incluso l'isolazione - chiusura delle estremità delle condotte prima della rimozione - smontaggio di tutti i fissaggi - smaltimento a regola d'arte di tutti i materiali - immediato sgombero e pulizia della zona di lavoro - assistenza all'elettricista per lo smontaggio del quadro di regolazione					
R .110	Indicazioni per valutazione tempi di smontaggio: 2 pz. pompe di circolazione da DN 25 a DN 80 10 pz. armature incluso isolamento da DN 25 a DN 80 350 m condotte incluso isolamento da DN 25 a DN 80 90 pz. corpi riscaldanti Smaltimento in discariche autorizzate di tutto quanto descritto Totale smontaggio dell'attuale impianto di riscaldamento Salari e indennità Tariffe a regia					
R .111	Montatore A Tempo di lavoro normale B 5 : B 5.1 : 240.1 :	A	40.00	h		
R .112	Montatore B Tempo di lavoro normale B 5 : B 5.1 : 240.1 :	A	40.00	h		
R .114	Materiali La ditta deve esporre l'importo di Fr. 500.--					
Riporto CHF						

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 52
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)		

SdO B 5	DEMOLIZIONE SELETTIVA	UdO B 5.1	Demolizione selettiva dell'opera...
SdC 240.1	Smontaggi e smaltimenti impia...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 129 .114	determinato dal progettista, che verrà poi riconosciuto sulla base dei materiali effettivi					
B 5	: B 5.1 : 240.1 :	A	1.00	gl	_____	_____
	: :				_____	_____
	<i>SdC 240.1 Smontaggi e smaltimenti impianto riscaldamento</i>					=====

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	53
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	B 5	DEMOLIZIONE SELETTIVA	UdO	B 5.1	Demolizione selettiva dell'opera...
SdC	250.1	Smontaggi e smaltimenti impia...			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
180	Prestazioni a regia					
R 189	Disattivazione, scarico e tappatura delle installazioni esistenti nel vecchio edificio Smontaggio degli apparecchi esistenti, degli accessori e delle condotte nello stabile esistente. Condotte di distribuzione dell'acqua potabile isolate, condotte di scarico in ghisa Trasporto alla discarica controllata dei materiali smontati					
R .010	Salari e indennità Tariffe a regia					
R .011	Montatore A Tempo di lavoro normale B 5 : B 5.1 : 250.1 :	A	24.00 h			
R .012	Montatore B Tempo di lavoro normale B 5 : B 5.1 : 250.1 :	A	24.00 h			
R .014	Materiali La ditta deve esporre l'importo di Fr. 500.-- determinato dal progettista, che verrà poi riconosciuto sulla base dei materiali effettivi B 5 : B 5.1 : 250.1 :	A	1.00 gl			
	<i>SdC 250.1 Smontaggi e smaltimenti impianto di distribuzione per acqua</i>					

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 54
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)		

SdO B 5	DEMOLIZIONE SELETTIVA	UdO B 5.1	Demolizione selettiva dell'opera...
SdC 250.1	Smontaggi e smaltimenti impia...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
-------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------

	<i>UdO B 5.1 Demolizione selettiva dell'opera non contaminata</i>				
--	---	--	--	--	--

	<i>SdO B 5 DEMOLIZIONE SELETTIVA</i>				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	55
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	B 8	PONTEGGIO	UdO	B 8.2	Ponteggio di lavoro
SdC	249.0	Ponteggi impianto riscaldamento			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
110	Ponteggi e trasporti					
R 119	<u>Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali e piattaforme di lavoro elevabili</u>					
R .001	Per opere da eseguire ad un'altezza fino a 3 m La ditta offerente deve inserire il costo per la messa a disposizione e utilizzo di tutto quanto necessario alla sicurezza sul lavoro, in conformità con la "Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)", in particolare gli articoli 15.1, 16, 18 e 19.1, per tutta la durata del cantiere.					
B 8	: B 8.2	: 249.0	:	A	1.00 ac	_____
	:	:	:			_____
	<i>SdC 249.0 Ponteggi impianto riscaldamento</i>					=====

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	56
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	B 8	PONTEGGIO	UdO	B 8.2	Ponteggio di lavoro
SdC	259.0	Ponteggi impianto di distribuzio...			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni <p>Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.</p>					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
110	Ponteggi e trasporti					
R 119	<u>Ponteggi, ponteggi di facciata, protezioni laterali e piattaforme di lavoro elevabili</u>					
R .001	Per opere da eseguire ad un'altezza fino a 3 m La ditta offerente deve inserire il costo per la messa a disposizione e utilizzo di tutto quanto necessario alla sicurezza sul lavoro, in conformità con la "Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)", in particolare gli articoli 15.1, 16, 18 e 19.1, per tutta la durata del cantiere.					
B 8	: B 8.2	: 259.0	:	A	1.00 ac	_____
	:	:	:			_____
	<i>SdC 259.0 Ponteggi impianto di distribuzione per acqua</i>					=====
	<i>UdO B 8.2 Ponteggio di lavoro</i>					=====
	<i>SdO B 8 PONTEGGIO</i>					=====

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	57
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.0	Produzione del calore			

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
000	<p>Condizioni</p> <p>Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.</p>				
010	<p>Prescrizioni</p>				
011	<p>Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).</p>				
.100	<p>Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.</p>				
.110	<p>Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore; in particolare valgono:</p> <p>Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".</p> <p>Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici".</p> <p>Norma SIA 180 "Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici".</p> <p>Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie".</p> <p>Norma SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiano).</p> <p>Prenorma SIA 279 "Wärmedämmstoffe" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 380/1 "L'energia termica nell'edilizia".</p> <p>Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 381.101 "Baustoffe und -produkte - Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften - Tabellierte Bemessungswerte" (non disponibile in italiano; (SN EN 12 524).</p> <p>Norma SIA 384/1 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Grundlagen und Anforderungen".</p> <p>Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano)</p> <p>Norma SIA 384.201 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast" (non disponibile in italiano); (SN EN 12 831).</p> <p>Norma SIA 384.501 "Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen" (non disponibile in italiano; (SN EN 442-1).</p> <p>Norma SIA 385/3 "Warmwasserversorgungen für Trinkwasser in Gebäuden" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 416/1 "Kennzahlen für die Gebäudetechnik - Bauteilabmessungen, Bezugsgrößen und Kennzahlen für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).</p>				
.130	<p>Valgono inoltre:</p> <p>Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di</p>				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	58
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.0	Produzione del calore			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
011.130	posa.					
700	<u>Pompe di calore, impianti per lo sfruttamento di fonti di energia calorica primaria e produttori di calore elettrici</u>					
R 790	<u>Produzione di calore</u>					
R 791	<u>Sottocentrale teleriscaldamento</u>					
R .100	Marca: HOVAL Oppure prodotto offerto equivalente Marca:.....					
R .109	Pompa Stratos 40/8 220 PN6/10 Pompa ad alta efficienza regolata elettronicamente. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e solari. Livello di comando a un pulsante per: - inserimento/disinserimento pompa Selezione del modo di regolazione: - p-c (differenza costante di pressione) - p-v (differenza variabile di pressione) - dp-T (differenza di pressione a temperatura controllata) mediante monitor IR/penna IR, Modbus, BACnet, LON o CAN Display grafico sulla pompa con schermo orientabile per posizione orizzontale e verticale del modulo, per la visualizzazione di: - stato di esercizio - modo di regolazione - valore di consegna della differenza di pressione o del numero di giri - segnalazioni di errore e di allarme Messaggio di guasto cumulativo, porta a infrarossi per comunicazione senza fili con l'apparecchio di comando e servizio monitor IR/penna IR. Guscio termoisolante in EPP. Diametro nominale flangia: DN 40 Flangia: flangia combinata PN6/10 Lunghezza: 220 mm Pressione di esercizio massima consentita: 10 bar Indice di efficienza energetica (IEE): 0,20 Grado protezione: IP X4D Classe isolamento: F Alimentazione rete: 1 x 230 V, 50/60 Hz Potenza assorbita: 1 x 230 V: 12 - 300 W Corrente a 1 x 230 V: 0,22 1,32 A Protezione motore: integrata Corpo pompa: ghisa grigia (EN-GJL-250) Girante: materiale sintetico (PPE - 40% fibra di vetro) Peso netto circa: 10 kg					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .110						
R .111	Pompa premium Stratos 40/4 220 PN6/10 Pompa ad alta efficienza regolata elettronicamente. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e solari. Livello di comando a un pulsante per: - inserimento/disinserimento pompa					

Riporto CHF

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	59
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.0	Produzione del calore			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 791 .111	<p>Selezione del modo di regolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p-c (differenza costante di pressione) - p-v (differenza variabile di pressione) - dp-T (differenza di pressione a temperatura controllata) mediante monitor IR/penna IR, Modbus, BACnet, LON o CAN <p>Display grafico sulla pompa con schermo orientabile per posizione orizzontale e verticale del modulo, per la visualizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stato di esercizio - modo di regolazione - valore di consegna della differenza di pressione o del numero di giri - segnalazioni di errore e di allarme <p>Segnali di errore, segnalazione cumulativa di blocco libera da potenziale, porta a infrarossi per comunicazione senza fili con l'apparecchio di comando e servizio monitor IR/penna IR.</p> <p>Guscio termoisolante in EPP. Diametro nominale flangia: DN 40 Flangia: flangia combinata PN6/10 Lunghezza: 220 mm Pressione di esercizio massima consentita: 10 bar Indice di efficienza energetica (IEE): 0,20 Grado protezione: IP X4D Classe isolamento: F Alimentazione rete: 1 x 230 V, 50/60 Hz Potenza assorbita: 1 x 230 V: 12 - 300 W Corrente a 1 x 230 V: 0,22 1,32 A Protezione motore: integrata Corpo pompa: ghisa grigia (EN-GJL-250) Girante: materiale sintetico (PPE 40% fibra di vetro) Peso netto circa: 10 kg</p>					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .112	<p>Kit pompa SPS-I 25/8 180 PN10 0-10 V</p> <p>Pompa a elevata efficienza regolata elettronicamente.</p> <p>Circolatore a rotore bagnato privo di manutenzione con attacco filettato</p> <p>Utilizzabile per tutte le applicazioni di riscaldamento, raffrescamento e solari</p> <p>Con interfaccia 0-10 V</p> <p>Modi di regolazione preselezionabili per adattamento ottimale del carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p-c (pressione differenz. costante) - p-v (pressione differenz. variabile) <p>Messaggio di guasto cumulativo SSM</p> <p>Guscio termoisolante in EPP</p> <p>Cavo di collegamento di 1,5 m precablato</p> <p>Guarnizioni e raccordi filettati</p> <p>Intervallo temperatura con temperatura ambiente max +25 °C: -10°C...+110°C</p> <p>Pressione di esercizio max consentita: 10 bar</p> <p>Raccordo filettato tubo: Rp 1</p> <p>Collegamento pompa: G 1 1/2</p> <p>Lunghezza di ingombro: 180 mm</p> <p>Indice di efficienza energetica (EEI): 0,23</p> <p>Grado di protezione: IP X4D</p>					

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 60
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)		
SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.0	Produzione del calore		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 791 .112	<p>Classe di isolamento: F Collegamento rete: 1 x 230 V, 50/60 Hz Potenza assorbita 1 x 230 V: 8 - 130 W Corrente max: 0,95 A Salvamotore: non richiesto Alloggiamento pompa: ghisa grigia KTL rivestita in cataforesi Girante: plastica (PP - 40% GF) Peso netto circa: 5 kg</p>					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
	: :					
R .113	<p>Bollitore con isolamento termico Hoval MultiVal CRR (1000) Bollitore in acciaio inox Duplex Per riscaldamento multivalente Due scambiatori di calore a tubo liscio in acciaio inox, montati fissi Due aperture di pulizia, DN 200 e DN 110 secondo SSIGA Isolamento termico consistente in una combinazione di 120 mm di tessuto non tessuto con mantello in polipropilene smontabile (3 parti), colore rosso. Dati tecnici Volume: 1'042 dm3 Superficie di scambio scambiatore inferiore: 2,4 m2 Superficie di scambio scambiatore superiore: 1,35 m2 Temperatura di esercizio: max 95°C Pressione di esercizio: max 10 (SSIGA 6) bar Pressione di prova: 13 (SSIGA 12) bar Dimensioni: A 2'020 mm, Ø 1'110 mm Peso: 240 kg Fornitura: completamente mantellato, pozzetti a immersione in acciaio inox, lunghezza 200 x 8 mm e termometro accluso imballato sfuso N. SSIGA 0009-4304</p>					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
	: :					
R .120	<u>Impianto solare</u>					
R .121	<p>Collettore solare Hoval UltraSol 2H Collettore piano ad alte prestazioni in costruzione orizzontale, vetrato, per l'utilizzo termico dell'energia solare Per montaggio su tetto, su tetto piano o incassato nel tetto. Massimo utilizzo solare (85,1%) Molto trasparente sui due lati vetro solare antiriflesso rivestito. Assorbimento su tutta la superficie con rivestimento molto selettivo e meandri di rame. Telaio in alluminio pressofuso per la massima stabilità e tenuta. Isolamento termico minerale molto efficiente. Collegamenti dei collettori innestabili. Struttura molto piatta di 54 mm Dati tecnici: A / L / P: 1'230/2'050/54 mm Superficie di collettore lorda: 2,52 m2 Superficie di assorbimento: 2,36 m2 Peso: 39 kg</p>					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.0	Produzione del calore		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 791 .121	Capacità: 2,92 l Entità fornitura: 2 pezzi UltraSol H, 1 imballo per il trasporto, istruzioni D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .122	Zoccolo collettori speciale Zoccoli in cemento per UltraSol H con inclinazione 20°. Incluso tappetino di protezione D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	3.00	pz		
R .123	Zoccolo collettori speciale Peso supplementare per zoccolo da 32 kg D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	9.00	pz		
R .124	Kit di montaggio US BSGS Kit base fissaggio collettore Fissaggio su zoccolo in cemento, fissaggio iniziale e terminale del collettore Comprendente: - 4 morsetti terminali collettore completi D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .125	Kit di montaggio US BSES Kit ampliamento fissaggio collettore Fissaggio su zoccolo in cemento tra i collettori Comprendente: - 2 morsetti intermedi collettore completi D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .126	Kit base idraulico GS zoccolo in calcestruzzo Per il collegamento idraulico di un campo di collettori in caso di fissaggio con zoccolo in cemento Comprendente: 1 raccordo di collegamento dritto 3/4 filettatura esterna, 1 raccordo angolare 90°, 3/4 filettatura esterna con pozzetto a immersione per sensore collettore, 1 tappo di sfiato, 1 tappo cieco, 4 clip di bloccaggio Grasso al silicone Collegamenti collettori a tripla tenuta. D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .127	Kit ampliamento idraulico ESN per il collegamento idraulico dei collettori affiancati. Comprendente: 2 collegamenti elastici di collettori a tripla tenuta 4 clip di bloccaggio Grasso al silicone D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .128	Lamiera di supporto UltraSol per collegare due collettori sul retro D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
R .129	Gruppo premontato per solare SAG20FR / SPS-S 7 PM2 Per impianti solari con una o più utenze in combinazione					

Riporto CHF

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	62
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.0	Produzione del calore			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 791 .129	<p>con valvole di commutazione o di zona Pompa acclusa separatamente. FlowRotor premontato con due valvole a sfera (azionabili con chiave) con termometro Valvola di sicurezza da 6 bar Valvola antiriflusso nella mandata e nel ritorno Portata impostabile con indicatore (8 - 30 l/min) Manometro 0 - 6 bar con valvola di intercettazione Collegamento flessibile in acciaio inox per vaso di espansione a membrana 3/4 Unità di lavaggio e riempimento Box termoisolante Pompa di circolazione</p>					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
	: :					
R .130						
R .131	<p>Valvola termostatica TM200 Valvola miscelatrice a 3 vie Per regolazione della temperatura acqua Materiale: ottone Dimensione attacco R 3/4 Acqua calda max 90°C Campo di regolazione 30-60°C Portata 27 l/min (Con delta p=1 bar) Valore kvs 1,62</p>					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
	: :					
R .132	<p>Conduttura solare acciaio inox SL 1520 2 tubi ondulati fless. circuito solare di riscaldamento già isolati incluso cavo sensore. Lunghezza 20 m, DN 15 Acciaio inox V4A, materiale n° 1,4404 Massima pressione d'esercizio: 10 bar Isolamento acustico in gomma sintetica, a prova di diffusione. Avvolto in una custodia protettiva resistente alle intemperie e ai raggi UV. Conduttore in silicone per sensore di collettori integr. in isol. acustico Flessibile per sistema tubi da posare per un montaggio rapido e veloce.</p>					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
	: :					
R .133	<p>Kit di collegamento collettore MA/RI DN 15 Per il collegamento del condotto solare Hoval al collettore. Lato condotto solare a sede metallica. Lato collettore con guarnizione piatta (PTFE, teflon resistente fino a 260 °C). Comprendente 2 raccordi filettati Dimensione condotto solare: DN 15 Raccordo filettato: Rp 3/4</p>					
	D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00	pz		
	: :					
R .134	<p>Kit di collegamento gruppo premontato MA/RI DN 15 Per il collegamento del condotto solare Hoval a un gruppo solare premontato 3/4 (per es SAG 20 o valvola di bilanciamento DN 20).</p>					

Riporto CHF

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	63
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.0	Produzione del calore			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 791 .134	Lato condotto solare a sede metallica. Lato gruppo premontato con guarnizione piatta (PTFE, teflon resistente fino a 260 °C). Comprendente 2 raccordi filettati Dimensione condotto solare: DN 15 Raccordo filettato: R 3/4 D 5 : D 5.2 : 242.0 : :	A	1.00	pz		
R .135	Hoval S 50 vaso di espansione a membrana, 10 bar Hoval S, vaso di espansione a membrana per impianti chiusi solari, di riscald. e di acqua di raffreddamento, eseguito secondo DIN 4807 Omologato secondo la direttiva attrezzature a pressione UE 97/23/CE. Idoneo per impiego di liquidi antigelo a base di glicole e PKL. - esterno rivestito in plastica - fino al 50% di liquido antigelo A partire dal tipo S 50: - basamento con piedi per installazione Tipo: S 50 o equivalente Volume nominale: 50 l Temperatura di mandata consentita impianto di approvvigionamento: 120°C Temperatura di esercizio consentita membrana: 70°C Sovrappressione di esercizio consentita: 10 bar Pressione di precarica gas di fabbrica: 3 bar Diametro: 409 mm Altezza: 469 mm Peso a vuoto: 23 kg Raccordo di sistema: R 3/4 D 5 : D 5.2 : 242.0 : :	A	1.00	pz		
R .136	Giunto rapido SU R 1 x 1 Per vasi di espansione a membrana in impianti chiusi di riscaldamento e di raffreddamento ad acqua. Con blocco sicuro contro chiusura involontaria e una evacuazione conformemente a DIN 4751, parte 2, omologato TÜV Attacco R 1 PN 10/120°C D 5 : D 5.2 : 242.0 : :	A	1.00	pz		
R .137	Vaso intermedio tipo V 06/10 per abbassare la temperatura prima dei vasi di espansione a membrana, come serbatoio tampone di riscaldamento e raffreddamento, necessario a proteggere la membrana da carico temperatura eccessivo in circuiti di acqua calda, di raffreddamento e solari, con temperature di ritorno maggiori di 70°C e minori di 4°C. Contenitore di acciaio. Omologazione secondo direttiva europea per apparecchi in pressione 97/23/EG. Tipo: V6 o equivalente Volume nominale: 6 l Temperatura mandata: 120°C Pressione esercizio: 10 bar Diametro: 206 mm					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.0	Produzione del calore		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 791 .137	Altezza: 244 mm Peso a vuoto: 1,6 kg Collegamento sistema: R 3/4 D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00 pz		
R .138	Miscela pronta antigelo Coolant HighSOL A base di glicoli superiori inclusa protezione anticorrosione Sicurezza antigelo: -24°C Resistente a temperature fino a +230°C Contenuto per ciascuna tanica 19,4 l D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	5.00 pz		
R .139	Messa in funzione Riempimento e spurgo dell'impianto solare pronto per la messa in funzione D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00 ac		
R .140					
R .141	Istruzioni per il montaggio dei collettori solari da uno specialista del servizio della ditta fornitrice. Condizioni come da descrizione delle prestazioni D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00 ac		
R .142	Messa in funzione e regolazione obbligatoria con certificato secondo vol. fornitura. 1 utilizzo con massimo 6 collettori solari D 5 : D 5.2 : 242.0 :	A	1.00 ac		
<i>SdC 242.0 Produzione del calore</i>					<hr/> <hr/>

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	65
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.1	Condotte cunicolo + centrale			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
200	Condotte di metallo e metallo composito					
260	Tubi e raccordi da pressare					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.110	Acciaio inossidabile 1.4401.					
261	Tubi.					
.100	Acciaio inossidabile.					
.110	Per d (1):					
.113	mm 18.					
	D 5	: D 5.2	: 242.1	:	A	2.00 m _____
		:	: 260.110	:		
.114	mm 22.					
	D 5	: D 5.2	: 242.1	:	A	2.00 m _____
		:	: 260.110	:		
.115	mm 28.					
	D 5	: D 5.2	: 242.1	:	A	2.00 m _____
		:	: 260.110	:		
.116	mm 35.					
	D 5	: D 5.2	: 242.1	:	A	2.00 m _____
		:	: 260.110	:		
.117	mm 42.					
	D 5	: D 5.2	: 242.1	:	A	2.00 m _____
		:	: 260.110	:		
.118	mm 54.					
	D 5	: D 5.2	: 242.1	:	A	2.00 m _____
		:	: 260.110	:		
.120	Per d (2):					
.121	mm 76,1.					
	D 5	: D 5.2	: 242.1	:	A	2.00 m _____
		:	: 260.110	:		

Riporto CHF

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 261 .191	Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti. sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 200% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista. D 5 : D 5.2 : 242.1 : : : :	A	1.00 ac		
400	Condotte di materiale sintetico con raccordi da saldare				
410	Tubi				
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:				
.110	Polietilene PE.				
.130	Polibutene PB.				
411	Tubi e tubi di protezione.				
.200	Tubi in stanghe.				
.260	Interrato, PN 16 (2):				
.261	mm 90. D 5 : D 5.2 : 242.1 : : : :	A	10.00 m		
R .900	<u>Aumento pezzi speciali</u>				
R .901	Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti. sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 200% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista. D 5 : D 5.2 : 242.1 : : : :	A	1.00 ac		
000	Supplementi Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.				
010	Prescrizioni				
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.				
.100	Norme, raccomandazioni e documentazione della SIA.				
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme, le raccomandazioni e la documentazione della SIA in vigore; in particolare valgono: Norm SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norm SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Norm SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiano).				

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.1	Condotte cunicolo + centrale		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
011.110	Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/1 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Grundlagen und Anforderungen" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano) Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
200	<u>Tubi di acciaio</u>					
210	<u>Tubi di acciaio</u>					
211	Tubi filettati semipesanti.					
.200	St 33.2 senza saldatura (secondo EN 10 255-M).					
.220	Con ripresa di fondo.					
.222	" 1/2.					
	D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	2.00	m		
	: :					
.223	" 3/4.					
	D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	2.00	m		
	: :					
.224	" 1.					
	D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	2.00	m		
	: :					
.225	" 1 1/4.					
	D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	2.00	m		
	: :					
.226	" 1 1/2.					
	D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	1.00	m		
	: :					
R 219	Aumenti pezzi speciali					
R .001	Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti, sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 200% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista.					
	D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	1.00	ac		
	: :					
250	<u>Tubazioni con giunti da pressare</u>					
251	Tubi per giunti da pressare.					
.100	In stanghe.					
.110	Rivestiti (1) d:					
.113	mm 18.					
	E: 1001 Acciaio.					
	D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	12.00	m		
	: :					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.1	Condotte cunicolo + centrale		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
251.114	mm 22. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	18.00 m		
.115	mm 28. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	24.00 m		
.116	mm 35. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	36.00 m		
.117	mm 42. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	30.00 m		
.118	mm 54. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	12.00 m		
R 259	Aumenti pezzi speciali per le pos. 251.100				
R .001	Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti. sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 200% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista. D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	1.00 ac		
R 290	<u>Vaso di separazione e raccolta dell'aria</u>				
R 291	Eseguito in tubo bollitore con fondelli bombati ed attacchi da saldare, posa orizzontale eccentrica verso l'alto ed attacco di aereazione Ø 3/8"				
R .001	- corpo Ø 70/76 - lunghezza 250 mm - attacchi Ø 43/48 D 5 : D 5.2 : 242.1 :	A	4.00 pz		
SdC 242.1 Condotte cunicolo + centrale					

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	69
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	455 I/1994 Impianti di riscaldamento: Apparecchi (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.2	Apparecchi			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme, raccomandazioni SIA e simili.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti norme, raccomandazioni e schede tecniche SIA in vigore; in particolare valgono: Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano). Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
400	Distributori e collettori Senza altre indicazioni è ammessa una temperatura d'esercizio da gradi C -10 a 110.					
410	Collettori-distributori per gruppi, tubi a sezione rettangolare					
413	Collettore-distributore per gruppi PN 6. Tubi a sezione rettangolare, sovrapposti, saldati, di acciaio con verniciatura di fondo.					
.100	Attacchi: andata e ritorno principali mass. DN 65. Gruppi di riscaldamento mass. DN 50.					
.150	Isolamento termico del distributore, min. mm 80, rivestito di alluminio.					
.156	2 gruppi di riscaldamento, 4 attacchi D 5 : D 5.2 : 242.2 :	A	1.00	pz		

Riporto CHF

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 70
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	455 I/1994 Impianti di riscaldamento: Apparecchi (V'2019/K'2019)		

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.2	Apparecchi		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
-------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------

	<i>SdC 242.2 Apparecchi</i>				
--	-----------------------------	--	--	--	--

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.3	Rubinetteria e accessori		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	<u>Condizioni</u> Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	<u>Prescrizioni</u>					
011	Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale l'edizione in vigore alla data di stipulazione del contratto.					
.100	Norme, raccomandazioni SIA e simili.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti norme e raccomandazioni SIA; in particolare valgono: Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Norma SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano). Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	<u>Organi di chiusura</u> Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 110.					
110	<u>Saracinesche a cuneo</u>					
111	Saracinesca filettata.					
.100	PN 6.					
.110	Corpo di bronzo.					
.112	" 1/2.					
	D 5	: D 5.2	: 242.3	:	A	6.00 pz
		:	:			
.113	" 3/4.					

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.3	Rubinetteria e accessori		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
111.113	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	4.00	pz		
.114	" 1. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	6.00	pz		
.115	" 1 1/4. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	10.00	pz		
.116	" 1 1/2. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	4.00	pz		
.117	" 2. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	4.00	pz		
.118	" 2 1/2. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	2.00	pz		
140	Rubinetti a sfera					
141	Rubinetto a sfera filettato, a passaggio integrale.					
.100	PN 16. Ottone nichelato.					
.110	FI - FI.					
.113	" 3/4. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	8.00	pz		
.114	" 1. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	6.00	pz		
.115	" 1 1/4. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	8.00	pz		
.116	" 1 1/2. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	6.00	pz		
200	Organi di regolaggio					
	Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C -20 a 160.					
210	Organi di regolaggio					
211	Rubinetto di regolaggio filettato.					
.200	PN 16, corpo di ottone povero di zinco.					
.210	Per regolaggio, chiusura e scarico.					
.214	" 1. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	2.00	pz		
.215	" 1 1/4. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	4.00	pz		
.216	" 1 1/2. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	2.00	pz		
.217	" 2. D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	1.00	pz		

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.3	Rubinetteria e accessori		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
211.218	" 2 1/2. D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	1.00	pz		
300	<u>Organi di ritenuta e di sicurezza</u> Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 110.					
310	<u>Organi di ritenuta</u>					
311	Valvola di ritenuta filettata.					
.100	PN 6, di ottone, a molla.					
.103	" 3/4. Tipo: Valstop D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	1.00	pz		
.104	" 1. Tipo: Valstop D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	2.00	pz		
.105	" 1 1/4. Tipo: Valstop D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	5.00	pz		
.106	" 1 1/2. Tipo: Valstop D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	5.00	pz		
.107	" 2. D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	1.00	pz		
.108	" 2 1/2. D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	1.00	pz		
314	Valvola di ritenuta, flangiata.					
.100	PN 16.					
.110	Di GG/GGG. A molla (1).					
.116	DN 50. D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	1.00	pz		
.117	DN 65. D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	1.00	pz		
400	<u>Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni, raccoglitori di sporcizia e separatori di fango</u> Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 110.					
410	<u>Compensatori di dilatazione</u>					
411	Compensatore assiale con tubo metallico di protezione esterna. PN 16. Corpo di dilatazione a parete multipla, in acciaio inossidabile. Corsa fino a +/- mm 25.					
.100	Da saldare.					
.104	" 1. D 5 : D 5.2 : 242.3 : :	A	2.00	pz		

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.3	Rubinetteria e accessori		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
411.200	Filettato.				
.206	" 1 1/2.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	2.00 pz		
	: :				
420	<u>Ammortizzatori di vibrazioni</u>				
421	Ammortizzatore di vibrazioni in metallo. Corpo di dilatazione a parete multipla, di acciaio inossidabile.				
.100	PN 6. Flangiato.				
.110	Senza limitatore di lunghezza (1).				
.116	DN 50.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	2.00 pz		
	: :				
.130	Con limitatore di lunghezza (1).				
.136	DN 50.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	2.00 pz		
	: :				
440	<u>Separatori di fango</u>				
441	Separatore di fango in acciaio, verniciato con antiruggine. Pressione di servizio amm. bar 5,5.				
.100	Flangiato, PN 6 (1).				
.106	DN 50.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	1.00 pz		
	: :				
500	<u>Scarichi, spurgatori d'aria, diciture, termometri e manometri</u>				
	Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 110.				
510	<u>Rubinetteria di scarico</u>				
511	Rubinetti di scarico.				
.100	Rubinetto di scarico con cappa e catenella.				
.110	Modello pesante.				
.114	" 3/4.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	10.00 pz		
	: :				
520	<u>Dispositivi di spurgo</u>				
521	Vaso automatico per spurgo d'aria.				
.100	PN 10.				
.104	" 3/4.				
	E: 1131 Ottone. Tipo:				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	10.00 pz		
	: :				
540	<u>Diciture</u>				
541	Placchetta indicatrice. Di alluminio o materiale sintetico, con incisione.				
.200	Autocollanti.				
.230	Lunghezza mm 100, numero di righe:				
.234	3.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	20.00 pz		
	: :				
542	Supporto per placchetta.				

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.3	Rubinetteria e accessori		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
542.100	Di alluminio. Montaggio su rivestimento di lamiera.				
.107	mm 100x50.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	20.00 pz		
	:				
550	<u>Termometri e manometri</u>				
551	Termometro a immersione.				
.100	Involucro di acciaio, zincato e cromato.				
.130	d mm 80. Scala da gradi C 0 a 120.				
.133	Lunghezza di immersione da mm 101 a 160.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	20.00 pz		
	:				
560	<u>Manicotti di misurazione</u>				
561	Manicotto di misurazione.				
.100	Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.				
.110	Di ottone.				
.111	" 3/8.				
	D 5 : D 5.2 : 242.3 :	A	20.00 pz		
	:				
	<i>SdC 242.3 Rubinetteria e accessori</i>				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	76
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo		456 I/1994 Impianti di riscaldamento: Misurazione, comando, regolazione (V'2019/K'2019)			
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.4	Regolazione			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	<u>Condizioni</u> Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	<u>Prescrizioni</u>					
011	Norme, raccomandazioni e simili: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti norme, raccomandazioni e schede tecniche SIA in vigore; in particolare valgono: Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano). Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
300	<u>Apparecchi per la regolazione</u>					
R 390	<u>Gestione e regolazione impianti</u>					
R 391	Marca: CONTROLGHIR Oppure prodotto offerto equivalente Marca:.....					
R .100	<u>Gruppi Serpentine + ACS + Ventilazione</u>					
R .101	Regolatore per riscaldamento RMH760B-1 D 5 : D 5.2 : 242.4 : :	A	1.00	pz		
R .102	Modulo universale 6 UI,2 AO,4 DO RMZ789 D 5 : D 5.2 : 242.4 : :	A	1.00	pz		
R .103	Unità di comando e di controllo RMS705B-1					
Riporto CHF						

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.4	Regolazione		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
391.103	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .104	Termin. di comando ad innesto con di cavo RMZ791					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .105	Sonda di temperatura esterna LG-Ni1000 QAC22					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .106	Sonda di temperat. a bracciale LG-Ni1000 QAD22					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .107	Sonda temp. immers. 100mm LG-Ni con GP QAE2120.010					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .108	Controllo di temperatura 15..95°C RAK-TW1000S-H					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .109	Sonda di temperatura a cavo 2m,-25..95°C QAP22					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	2.00	pz		
R .110						
R .111	Guaina acciaio inossidabile,280 mm, LW7 ALT-SS280					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	2.00	pz		
R .112	Valvola a 3 vie, PN16,DN32, FILEXT, 16 Serpentine VXG44.32-16					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .113	Valvola a 3 vie, PN16,DN32, FILEXT, 16 Prereg. Ventilazione VXG44.32-16					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .114	Set raccordi valvola 3 vie DN32 ALG323					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	2.00	pz		
R .115	Attuatore el. 400N, ACDC24V,0-10V SAS61.03					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	2.00	pz		
R .116	Valvola a biglia di chiusura, DN25 VAI60.25-22					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	4.00	pz		
R .117	Attuatore rotativo,10Nm,AC230V,2/3Pti GLB341.9E					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.4	Regolazione		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
391.117	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	4.00	pz		
R .118	Valvola a 2 vie, DN25, FILINT, 5 Bollitore VVI46.25/2					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .119	Attuatore el. per V..I46., AC230V, 2P SFA21/18					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .120						
R .121	Contatto ausiliario SFA, SFP ASC2.1/18					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .200	Gruppi batterie caldo + freddo					
R .201	Valvola a 3 vie, PN16, DN15, FILEXT, 2.5 Magazzino caldo VXG44.15-2.5					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .202	Set raccordi valvola 3 vie DN15 ALG153					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .203	Valvola a 3 vie, PN16, DN32, FILEXT, 16 Magazzino freddo VXG44.32-16					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .204	Set raccordi valvola 3 vie DN32 ALG323					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .205	Valvola a 3 vie, PN16, DN15, FILEXT, 1.6 Camere caldo VXG44.15-1.6					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .206	Set raccordi valvola 3 vie DN15 ALG153					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .207	Valvola a 3 vie, PN16, DN25, FILEXT, 10 Camere freddo VXG44.25-10					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .208	Set raccordi valvola 3 vie DN25 ALG253					
	D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00	pz		
R .209	Valvola a 3 vie, PN16, DN15, FILEXT, 1.6 Soggiorni caldo					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.4	Regolazione		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 391 .209	VXG44.15-1.6 D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00 pz		
R .210					
R .211	Set raccordi valvola 3 vie DN15 ALG153 D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00 pz		
R .212	Valvola a 3 vie, PN16, DN20, FILEXT, 6.3 Soggiorni freddo VXG44.20-6.3 D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00 pz		
R .213	- Set raccordi valvola 3 vie DN20 ALG203 D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	1.00 pz		
R .214	Attuatore el. 400N, ACDC24V, 0-10V SAS61.03 D 5 : D 5.2 : 242.4 :	A	6.00 pz		
	<i>SdC 242.4 Regolazione</i>				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	80
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	454 I/1994 Impianti di riscaldamento: Rubinetteria (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.2	Produzione del calore
SdC	242.5	Contatori volumetrici e di calore			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni <p>Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.</p>					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale l'edizione in vigore alla data di stipulazione del contratto.					
.100	Norme, raccomandazioni SIA e simili.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti norme e raccomandazioni SIA; in particolare valgono: Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Norma SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiao). Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano). Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
700	Misurazione della portata volumica e conteggio calorico Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 90.					
710	Misuratori meccanici di portata volumica					
711	Contatore volumetrico a turbina, filettato.					
.100	PN 16. Direzione del flusso: discendente.					
.120	Q nominale.					
.122	m3/h 6,0, " 1 1/4.					
	D 5 : D 5.2 : 242.5 :	A	1.00	pz		
	: :					

Riporto CHF

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 81
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	454 I/1994 Impianti di riscaldamento: Rubinetteria (V'2019/K'2019)		

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 242.5	Contatori volumetrici e di calore		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
-------------	--------------	-----------	------------	-----------	---------------	---------------

	<i>SdC 242.5 Contatori volumetrici e di calore</i>					
--	--	--	--	--	--	--

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 248.0	Isolazione condotte cunicolo + ...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
R 100	Fornitura, trasporto e montaggio del materiale isolante eseguito da personale specializzato.					
R 300	Coppelle isolanti di schiuma rigida					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	Copelle-PIR, mm 20					
R .120	Copelle-PIR, mm 30					
R .130	Copelle-PIR, mm 40					
R .140	Copelle-PIR, mm 50					
R .150	Copelle-PIR, mm 60					
R .160	Copelle-PIR, mm 80					
R 310	Condotte. (1)					
R 313	Avvolgimento con mantello PVC					
R .100	Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido					
R .110	Tubi (1)					
R .112	DN 15					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	20.00	m		
	: : 300.130					
R .113	DN 20					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	24.00	m		
	: : 300.140					
R .114	DN 25					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	30.00	m		
	: : 300.140					
R .115	DN 32					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	55.00	m		
	: : 300.140					
R .116	DN 40					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	45.00	m		
	: : 300.150					
R .117	DN 50					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	15.00	m		
	: : 300.150					
R .118	DN 65					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	5.00	m		
	: : 300.160					
R 319	Isolazione pezzi speciali Come curve, tee, rubinetteria, pompe di circolazione, valvole di regolazione, ecc. Posa di braccialetti e di frecce di direzione, colorate in alluminio.					
R .011	Percentuale da calcolare sul totale delle posizioni isolazioni 313.100 Aumento isolazione pezzi speciali. 80% Calcolato su un importo di: Fr.					
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	1.00	ac		
	: : :					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.2	Produzione del calore
SdC 248.0	Isolazione condotte cunicolo + ...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 400	Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori				
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:				
R .110	PE				
R .120	Gomma synth.				
R 460	Isolamenti per tubi				
R 465	Avvolgimenti (1)				
R .100	Fogli				
R .120	Foglio di PVC (2)				
R .124	al m2, Rotolo mm 1200				
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	50.00 m2		
	: :				
R 490	Isolazione armature				
	Guaina isolante non tagliata				
R 491	Resina espansa a cellule chiuse				
	Spessore mm 26 fino a 32				
R .001	DN 20				
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	10.00 pz		
	: :				
R .002	DN 25				
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	15.00 pz		
	: :				
R .003	DN 32				
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	15.00 pz		
	: :				
R .004	DN 40				
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	15.00 pz		
	: :				
R .005	DN 50				
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	10.00 pz		
	: :				
R .006	DN 65				
	D 5 : D 5.2 : 248.0 :	A	2.00 pz		
	: :				
<i>SdC 248.0 Isolazione condotte cunicolo + centrale</i>					=====
<i>UdO D 5.2 Produzione del calore</i>					=====

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	84
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	453 I/1994 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.3	Distribuzione del calore
SdC	243.1	Condotte			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Supplementi <p>Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.</p>					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme, raccomandazioni e documentazione della SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme, le raccomandazioni e la documentazione della SIA in vigore; in particolare valgono: Norm SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norm SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Norm SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/1 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Grundlagen und Anforderungen" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano). Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
200	Tubi di acciaio					
210	Tubi di acciaio					
211	Tubi filettati semipesanti.					
.200	St 33.2 senza saldatura (secondo EN 10 255-M).					
.220	Con ripresa di fondo.					
.225	" 1 1/4.					
	D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	2.00	m		
	: : :					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.3	Distribuzione del calore
SdC 243.1	Condotte		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
211.226	" 1 1/2. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	2.00	m		
212	Tubi di acciaio.					
.200	St 37.0 senza saldatura (secondo SN EN 10 216-1).					
.230	Con ripresa di fondo d1 x s (1):					
.237	mm 88,9x3,2. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	1.00	m		
.240	Con ripresa di fondo d1 x s (2):					
.241	mm 114,3x3,6. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	1.00	m		
R 219	Aumenti pezzi speciali					
R .002	Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti. sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 150% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	1.00	ac		
250	<u>Tubazioni con giunti da pressare</u>					
251	Tubi per giunti da pressare.					
.100	In stanghe.					
.110	Rivestiti (1) d:					
.113	mm 18. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	12.00	m		
.114	mm 22. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	24.00	m		
.115	mm 28. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	36.00	m		
.116	mm 35. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	36.00	m		
.117	mm 42. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	60.00	m		
.118	mm 54. E: 1001 Acciaio. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	36.00	m		
R .191	Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti. sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 200% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	1.00	ac		

Riporto CHF

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	86
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	454 I/1994 Impianti di riscaldamento: Rubinetteria (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.3	Distribuzione del calore
SdC	243.1	Condotte			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni <p>Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.</p>					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale l'edizione in vigore alla data di stipulazione del contratto.					
.100	Norme, raccomandazioni SIA e simili.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti norme e raccomandazioni SIA; in particolare valgono: Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Norma SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiao). Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano). Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
400	Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni, raccoglitori di sporczia e separatori di fango <p>Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 110.</p>					
410	Compensatori di dilatazione					
412	Compensatore assiale di metallo. Corpo di dilatazione in acciaio inossidabile.					
.200	PN 6, flangiato.					
.250	Corsa fino a +/- mm 30 (1).					
.254	DN 32.					
	D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	4.00	pz		
	: :					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.3	Distribuzione del calore
SdC 243.1	Condotte		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
412.255	DN 40. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	4.00 pz		
.256	DN 50. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	6.00 pz		
.257	DN 65. D 5 : D 5.3 : 243.1 :	A	2.00 pz		
	<i>SdC 243.1 Condotte</i>				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	88
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	454 I/1994 Impianti di riscaldamento: Rubinetteria (V'2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.3	Distribuzione del calore
SdC	243.2	Rubinetteria e accessori			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	<u>Condizioni</u> Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	<u>Prescrizioni</u>					
011	Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale l'edizione in vigore alla data di stipulazione del contratto.					
.100	Norme, raccomandazioni SIA e simili.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le seguenti norme e raccomandazioni SIA; in particolare valgono: Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Norma SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 380/3 "Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden" (non disponibile in italiano). Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano). Documentazione SIA D 030 "Korrosion und Korrosionsschutz. 3. Teil: Einsatz von 'nichtrostenden' Stählen im Bauwesen" (non disponibile in italiano).					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	<u>Organi di chiusura</u> Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 110.					
110	<u>Saracinesche a cuneo</u>					
111	Saracinesca filettata.					
.100	PN 6.					
.110	Corpo di bronzo.					
.115	" 1 1/4.					
	D 5	: D 5.3	: 243.2	:	A	6.00 pz
		:	:	:		
.116	" 1 1/2.					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.3	Distribuzione del calore
SdC 243.2	Rubinetteria e accessori		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
111.116	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	2.00	pz		
140	Rubinetti a sfera					
141	Rubinetto a sfera filettato, a passaggio integrale.					
.100	PN 16. Ottone nichelato.					
.110	FI - FI.					
.115	" 1 1/4.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	2.00	pz		
200	Organi di regolaggio					
	Salvo altra indicazione, la temperatura d'esercizio ammissibile varia da gradi C -20 a 160.					
210	Organi di regolaggio					
211	Rubinetto di regolaggio filettato.					
.200	PN 16, corpo di ottone povero di zinco.					
.210	Per regolaggio, chiusura e scarico.					
.214	" 1.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	3.00	pz		
.215	" 1 1/4.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	2.00	pz		
500	Scarichi, spurgatori d'aria, diciture, termometri e manometri					
	Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio ammissibile varia da gradi C 10 a 110.					
510	Rubinetteria di scarico					
511	Rubinetti di scarico.					
.100	Rubinetto di scarico con cappa e catenella.					
.110	Modello pesante.					
.114	" 3/4.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	20.00	pz		
520	Dispositivi di spurgo					
521	Vaso automatico per spurgo d'aria.					
.100	PN 10.					
.104	" 3/4.					
	E: 1131 Ottone. Tipo:					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	20.00	pz		
540	Diciture					
541	Placchetta indicatrice. Di alluminio o materiale sintetico, con incisione.					
.200	Autocollanti.					
.230	Lunghezza mm 100, numero di righe:					
.234	3.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	40.00	pz		
542	Supporto per placchetta.					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.3	Distribuzione del calore
SdC 243.2	Rubinetteria e accessori		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
542.100	Di alluminio. Montaggio su rivestimento di lamiera.					
.107	mm 100x50.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	40.00	pz		
	: :					
550	<u>Termometri e manometri</u>					
551	Termometro a immersione.					
.100	Involucro di acciaio, zincato e cromato.					
.130	d mm 80. Scala da gradi C 0 a 120.					
.133	Lunghezza di immersione da mm 101 a 160.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	10.00	pz		
	: :					
560	<u>Manicotti di misurazione</u>					
561	Manicotto di misurazione.					
.100	Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.					
.110	Di ottone.					
.111	" 3/8.					
	D 5 : D 5.3 : 243.2 :	A	10.00	pz		
	: :					
	<i>SdC 243.2 Rubinetteria e accessori</i>					

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.3	Distribuzione del calore
SdC 248.1	Isolazione condotte di distribuz...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
R 100	Fornitura, trasporto e montaggio del materiale isolante eseguito da personale specializzato.					
R 300	Coppelle isolanti di schiuma rigida					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	Copelle-PIR, mm 20					
R .120	Copelle-PIR, mm 30					
R .130	Copelle-PIR, mm 40					
R .140	Copelle-PIR, mm 50					
R .150	Copelle-PIR, mm 60					
R .160	Copelle-PIR, mm 80					
R 310	Condotte. (1)					
R 313	Avvolgimento con mantello PVC					
R .100	Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido					
R .110	Tubi (1)					
R .112	DN 15					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	20.00	m		
	: : 300.130					
R .113	DN 20					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	25.00	m		
	: : 300.140					
R .114	DN 25					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	50.00	m		
	: : 300.140					
R .115	DN 32					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	50.00	m		
	: : 300.140					
R .116	DN 40					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	60.00	m		
	: : 300.150					
R .117	DN 50					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	50.00	m		
	: : 300.150					
R .118	DN 65					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	2.00	m		
	: : 300.160					
R 319	Isolazione pezzi speciali Come curve, tee, rubinetteria, pompe di circolazione, valvole di regolazione, ecc. Posa di braccialetti e di frecce di direzione, colorate in alluminio.					
R .011	Percentuale da calcolare sul totale delle posizioni isolazioni 313.100 Aumento isolazione pezzi speciali. 80% Calcolato su un importo di: Fr.					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	1.00	ac		
	: : :					

Riporto CHF

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.3	Distribuzione del calore
SdC 248.1	Isolazione condotte di distribuz...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 400	Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	PE					
R .120	Gomma synth.					
R 410	<u>Guaine isolanti.</u>					
R 411	Guaina isolante non tagliata					
R .200	Resina espansa a cellule chiuse					
R .230	Spessore mm 26 fino 32 (1)					
R .232	DN 15					
	Designazione del tipo					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	20.00	m		
	: : 400.120					
R .233	DN 20					
	Designazione del tipo					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	10.00	m		
	: : 400.120					
R .234	DN 25					
	Designazione del tipo					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	12.00	m		
	: : 400.120					
R .235	DN 32					
	Designazione del tipo					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	20.00	m		
	: : 400.120					
R .236	DN 40					
	Designazione del tipo					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	12.00	m		
	: : 400.120					
R .237	DN 50					
	Designazione del tipo					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	10.00	m		
	: : 400.120					
R .238	DN 65					
	Designazione del tipo					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	10.00	m		
	: : 400.120					
R 419	<u>Aumento per pezzi speciali</u>					
R .001	Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti. sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 80% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista.					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	1.00	ac		
	: : 400.120					
R 460	Isolamenti per tubi					
R 465	Avvolgimenti (1)					
R .100	Fogli					
R .120	Foglio di PVC (2)					
R .124	al m2, Rotolo mm 1200					
	D 5 : D 5.3 : 248.1 :	A	100.00	m2		
	: : 400.120					
<hr/>						
<i>SdC 248.1 Isolazione condotte di distribuzione</i>						
<hr/>						
<i>UdO D 5.3 Distribuzione del calore</i>						
<hr/>						

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	93
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	452 I/1998 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V/2019/K'2019)				
SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.4	Diffusione del calore
SdC	243.3	Serpentine a pavimento			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).					
.100	Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme, le raccomandazioni e schede tecniche della SIA in vigore; in particolare valgono: Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici". Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". Norma SIA 384.201 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast" (non disponibile in italiano); (SN EN 12 831). Norma SIA 384.501 "Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen" (non disponibile in italiano);(SN EN 442-1). Raccomandazione SIA 410 "Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per l'impiantistica negli edifici". Raccomandazione SIA 410/1/2 "Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden - Pläne, ausgeführte Installationen, Aussparungen" (non disponibile in italiano).					
.120	Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
700	Riscaldamento di superficie					
R 790	Serpentine a pavimento					
R 791	Marca: SPAETER Oppure prodotto offerto equivalente Marca:.....					
R .100	<u>Piano terreno</u>					
R .101	Tube multistrato PERT/AL/PERT 12/16 mm D 5 : D 5.4 : 243.3 :				A 4'000.00 m _____	
R .102	Binario nero a clips					

Riporto CHF

SdO	D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO	D 5.4	Diffusione del calore
SdC	243.3	Serpentine a pavimento			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
791.102	D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	460.00	m		
R .103	Clips di fissaggio tipo corte < 30 mm (rosse) D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	2'000.00	pz		
R .104	Guaina corrugata ThermoSol HDPE nera 20 mm D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	250.00	m		
R .105	Banda perimetrale 150/8 mm con foglio in PEH biadesiva D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	650.00	m		
R .106	Nastro adesivo trasparente 5 cm x 66 m D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	12.00	pz		
R .107	Rotolo EPS F30 30 kg/m3, 0.034 W/mk 20 mm D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	576.00	m ²		
R .108	Additivo superfluidificante OS / 39 D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	125.00	kg		
R .109	Valvole a sfera per collettore 52C/3 3/4" x 1" D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	6.00	pz		
R .110						
R .111	Valvole a sfera per collettore 52C/3 1" x 1" D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	12.00	pz		
R .190						
R .191	Collettore Pettinaroli premontato e completo di valvole di spurgo aria, rubinetto di scarico e valvole per il bilanciamento dei circuiti Ø 3/4". 5 partenze D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	3.00	pz		
R .192	Collettore Pettinaroli premontato e completo di valvole di spurgo aria, rubinetto di scarico e valvole per il bilanciamento dei circuiti Ø 3/4". 7 partenze D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	4.00	pz		
R .193	Collettore Pettinaroli premontato e completo di valvole di spurgo aria, rubinetto di scarico e valvole per il bilanciamento dei circuiti Ø 3/4". 9 partenze D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	1.00	pz		
R .194	Collettore Pettinaroli premontato e completo di valvole di spurgo aria, rubinetto di scarico e valvole per il bilanciamento dei circuiti Ø 3/4". 11 partenze D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	1.00	pz		
R .195	Raccordi per tubi multistrato Ø 12 / 16 mm D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	126.00	pz		
Riporto CHF						

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 95
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	452 I/1998 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'2019/K'2019)		

SdO D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	UdO D 5.4	Diffusione del calore
SdC 243.3	Serpentine a pavimento		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 791 .196	Comando elettrotermico per collettore AA54202 230 V					
	D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	41.00	pz		
	:					
R .197	Termostato ambiente SIEMENS Tipo RAA11 o equivalente					
	D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	24.00	pz		
	:					
R .200						
R .202	Piani di fabbricazione sistema serpentine					
	D 5 : D 5.4 : 243.3 :	A	563.00	m ²		
	:					
	<i>SdC 243.3 Serpentine a pavimento</i>					
	<i>UdO D 5.4 Diffusione del calore</i>					
	<i>SdO D 5 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</i>					

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	96
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	492 I/R Montaggio degli apparecchi sanitari (V'2019/K'2019)				
SdO	D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO	D 8.1	Rubineria, apparecchi
SdC	251.1	Posa apparecchi sanitari usuali			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
R 100	Vasche da bagno e docce					
R 140	Vascha da doccia					
R 141	Vasca da doccia con guarnizione di scarico, senza sigillatura del giunto					
R .500	Sistema doccia per posa filo a pavimento					
R .540	Canaletta da doccia per piastrelle, di sasso naturale o di materia sintetica, con piletta di scarico, c. binario di raccolta e copertura,					
R .541	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	13.00	pz		
	: :					
R 150	Parete di separazione per vasche da bagno o doccia senza guinto					
R 151	Porta scorrevole a battente					
R .100	Larghezza fino 100 cm					
R .101	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00	pz		
	: :					
R 170	Tenda per vasca da doccia e stanga					
R 171	Tenda					
R .100	Per vasche da bagno o docce					
R .101	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	12.00	pz		
	: :					
R 172	Stanga					
R .300	Forma L o U					
R .301	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	12.00	pz		
	: :					
R .400	Supporto per fissaggio e soffitto per stanga					
R .401	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	12.00	pz		
	: :					
R 200	Lavabo, bidet					
R 220	Lavamani ceramica					
R 221	Con/senza rubinetteria sul corpo					
R .200	Montaggio a elemento					
R .201	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	15.00	pz		
	: :					
R 240	Mobili per sala da bagno					
R 242	Mobili, armadietti					
R .300	Armadio alto					
R .330	più 60 cm					
R .331	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	12.00	pz		
	: :					
Riporto CHF						

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.1	Rubineria, apparecchi
SdC 251.1	Posa apparecchi sanitari usuali		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 280	Articoli singoli supplementari secondo catalogo apparecchi					
R 281	Lavabo, lavabo doppio, lavamani, bidet					
R .100	Lavabo, lavabo doppio					
R .110	Lavabo con/senza rubinetteria sul corpo, lungh. fino 80 cm					
R .111	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	14.00	pz		
	: :					
R .200	Lavamani					
R .210	Lavamani con/senza rubinetteria sul corpo					
R .211	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00	pz		
	: :					
R 300	Impianti da gabinetto, orinatoio					
R 380	Articoli singoli supplementari secondo catalogo apparecchi					
R 381	WC, orinatoi					
R .500	Articoli singoli per lavabi e orinatoi					
R .530	Cassetta di risciacquo ad incasso					
R .531	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00	pz		
	: :					
R .600	Comandi per WC e orinatoio					
R .610	Placca di copertura					
R .611	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	15.00	pz		
	: :					
R 382	Accessori generali per sanitario					
R .200	programma di allacciamento					
R .230	Manicotto d'attacco					
R .231	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	15.00	pz		
	: :					
R 400	Vuotatoi, lavabi a canale, apparecchi da lavanderia, Scalda-acqua					
R 410	Vuotatoio, vaschetta					
R 411	Vuotatoio, vaschetta, con piletta di scarico					
R .100	Acciaio, ghisa, plastica					
R .110	Fissaggio con viti					
R .111	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00	pz		
	: :					
R 420	Lavabo a canale, lavatoio					
R 422	Lavatoio in acciaio al cromo o plastica					
R .100	Con sospensione					
R .101	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	2.00	pz		
	: :					
R 440	Apparecchi da lavanderia					
R 445	Accessori					
R .800	Sifone incasso					
R .801	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	13.00	pz		
	: :					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.1	Rubinetteria, apparecchi
SdC 251.1	Posa apparecchi sanitari usuali		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 500	Accessori sanitari (1)				
R 510	Porta accessori, appoggi, aste				
R 511	Porta accessori				
R .300	Gancio porta-salviette, gancio porta-abiti				
R .310	Fino 3 viti				
R .311	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	14.00 pz		
	: :				
R .400	Supporto a parete				
R .410	Porta-bicchiere, porta-sapone e distributore di sapone				
R .411	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	25.00 pz		
	: :				
R .430	Porta-carta, porta-rotoli di riserva				
R .431	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	30.00 pz		
	: :				
R .440	Porta-spazzola				
R .441	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	15.00 pz		
	: :				
R 512	Appoggi, ripioni				
R .200	Ripione per doccia				
R .201	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	12.00 pz		
	: :				
R 513	Aste				
R .100	Porta-asciugatoio				
R .101	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	25.00 pz		
	: :				
R 530	Dispositivi per lavatoio				
R 531	Distributori, cestino, asciuga				
R .200	Cestino per carta				
R .220	A parate				
R .221	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	3.00 pz		
	: :				
R 550	Accessori per invalidi				
R 551	Corrimano				
R .100	Con 2 fissaggio				
R .101	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	3.00 pz		
	: :				
R .400	Con 5 fissaggio				
R .401	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	12.00 pz		
	: :				
R .800	Corrimane ribaltabile				
R .801	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00 pz		
	: :				
Riporto CHF					

SdO	D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO	D 8.1	Rubineria, apparecchi
SdC	251.1	Posa apparecchi sanitari usuali			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 600	Accessori sanitari (2)					
R 610	Armadietto con specchio, specchio, ripiano					
R 611	Armadietto a specchio					
R .100	Armadietto a specchio					
R .110	Fino cm 60					
R .111	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	2.00	pz		
	: :					
R .130	91 fino 150 cm					
R .131	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	2.00	pz		
	: :					
R 612	Specchio					
R .100	Con fermagli					
R .110	Fino cm 90					
R .111	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	13.00	pz		
	: :					
R 613	Diversi					
R .100	Ripiani					
R .110	Ripiano fino 120 cm					
R .111	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00	pz		
	: :					
R 700	Rubinerie					
R 710	Rubinerie miscelatore					
R 711	Rubinerie miscel. a parete					
R .400	Miscelatori singoli e compatti, fuori muro					
R .410	Sortita fino 3/4"					
R .411	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	15.00	pz		
	: :					
R 720	Rubineria per grandi cucine					
R 722	Rubinerie a parete					
R .100	Con erogazione					
R .110	Pollici 1/2					
R .111	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	3.00	pz		
	: :					
R 730	Rubineria singolo					
R 731	Fuori muro, sotto muro (1)					
R .500	Valvola di regolaggio ad angolo con collegamento a morsetto					
R .510	Pollici 1/2					
R .511	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	8.00	pz		
	: :					
R .600	Rubinetto doppio per lavandino e lavastoviglie					
R .610	Pollici 1/2					
R .611	Progetto normalizzato					
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	2.00	pz		
	: :					
R 732	Fuori muro, sotto muro (2)					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.1	Rubineria, apparecchi
SdC 251.1	Posa apparecchi sanitari usuali		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 732 .200	Rubinetto per lavatrice				
R .210	Pollici 1/2				
R .211	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00 pz		
	: :				
R .400	Rubinetto da giardino				
R .410	Pollici 1/2				
R .411	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	4.00 pz		
	: :				
R 740	Accessori				
R 741	Per doccia				
R .200	Aste scorrevole				
R .201	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	1.00 pz		
	: :				
R 780	Articoli singoli supplementari secondo catalogo apparecchi				
R 781	Per vuotatoi, lavatoi, rubinetteria				
R .300	Rubinetteria				
R .310	Miscelatore a parete senza doccia e supporto 1/2 x 1/2				
R .311	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	13.00 pz		
	: :				
R 800	Programma di collegamenti di scarico, sistemi di montaggio mastici, isolazioni				
R 850	Programma di collegamenti di scarico				
R 851	Programma di collegamenti				
R .100	Sifone				
R .110	Per lavabo, plastica e cromata				
R .111	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	2.00 pz		
	: :				
R .120	Per lavabo, incasso				
R .121	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	14.00 pz		
	: :				
R 852	Programma di scarico				
R .100	Giunto				
R .120	Con dado di premistoppa				
R .121	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	3.00 pz		
	: :				
R .300	Sifone				
R .310	Entrata ed uscita orizzontale o verticali				
R .311	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	3.00 pz		
	: :				
R 853	Guarnizione per lavandino				
R .200	2-elementi				
R .201	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	2.00 pz		
	: :				
R 870	Aiuti per pose degli elementi				

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.1	Rubinetteria, apparecchi
SdC 251.1	Posa apparecchi sanitari usuali		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 872	Pietra da costruzione				
R .100	Per lavabo/bidet				
R .101	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	2.00 pz		
	: :				
R .200	Per Gabinetto sospeso				
R .201	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	14.00 pz		
	: :				
R 880	Isolazione				
R 885	Giunti				
R .100	Giunto in mastice per metro senza materiale				
R .101	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	80.00 m		
	: :				
R .105	Silicone neutro e privo di solventi per lavabo vetro, cartuccia 310 ml				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	10.00 pz		
	: :				
R 886	Isolazione				
R .400	Per accessori				
R .420	Porta accessori con 2 viti				
R .421	Progetto normalizzato				
	D 8 : D 8.1 : 251.1 :	A	18.00 pz		
	: :				
	<i>SdC 251.1 Posa apparecchi sanitari usuali</i>				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	102
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	493 I/R Apparecchi sanitari speciali (V'2019/K'2019)				
SdO	D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO	D 8.1	Rubinetteria, apparecchi
SdC	252.0	Apparecchi sanitari speciali			

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 000	<p>Condizioni</p> <p>Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione.</p> <p>Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).</p>				
R 100	<p>Prescrizioni</p> <p>Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme SIA.</p> <p>Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".</p> <p>Da osservare in particolare: Norme suissetec</p>				
R 110	<p>Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.</p>				
R 600	<p>Pompe</p>				
R 680	<p>Pompe di sollevamento acque</p>				
R 689	<p>Fornitore: HAENY oppure prodotto equivalente offerto Fornitore:</p>				
R .800	<p>Pompa di sollevamento acque luride non fecali locale tecnico</p>				
R .810	<p>Marca: Hany Tipo: MAV11T4 oppure prodotto equivalente offerto Marca: Tipo: Elettropompa sommergibile per l'impegno limitato con le acque di scarico per il pompaggio delle acque luride. Dati pompa Liquido trasportato: acque luride Portata: 0 - 11 l/s Prevalenza: 7.4 - 1.6 m Girante tipo: girante aperta arretrata</p>				
R .811	<p>Dati motore Motore sommergibili Potenza nominale: 1.1 kW Regime giri: 1'400 min-1 Tensione: 1 x 400 V Frequenza: 50 Hz Corrente nominale: 2.8 A Classe d'isolamento: F Protezione: IP 68 Cavo di alimentazione 1 x: 4 x 1.5 mm² 10 m Costruzione Corpo pompa: ghisa grigia</p>				

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 689.811	Girante: ghisa grigia Albero e viti: acciaio inox Guarnizione dell'albero: tenuta meccanica, carburo di silicio Motore: in bagno d'olio Peso: 34 kg D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	1.00	pz		
R .812	Kit catena per sollevamento 3 m Carico utile: 375 kg Contiene: - 1 catena per sollevamento 3 m Ø 6 mm, V2A - 2 maniglie Ø 8 mm, V2A D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	1.00	pz		
R .820	Häny Tronic Professional per 2 pompe in funzione del livello. Armadietto di comando in plastica, con coperchio trasparente apribile IP54, per un funzionamento automatico delle pompe. Regolazione dei livelli marcia/arresto/allarme avviene tramite galleggianti Indicazione contatore e cicli d'inserimento					
R .821	Funzioni commutabili: - marcia forzata anti bloccaggio - controllo sequenza - controllo della corrente della pompa - avviamento ritardato - svuotamento ciclico del pozzo - allarme di livello massimo ritardato - spina 1 x 230 V per emergenze Inclusi i seguenti Accessori: - 4 galleggianti D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	1.00	pz		
R .822	Supporto corto per regolatore di livello d'acqua 100, V2A Occhi a vite armella con ancorante e linguetta per cavo D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	2.00	pz		
R .823	Avvisatore acustico 230 V per montaggio all'interno (locali secchi) D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	1.00	pz		
R .824	Valvola di ritegno a palla 2", PN 16 D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	1.00	pz		
R .825	Messa in funzione (S4) per due pompe Esecuzione della messa in funzione dell'impianto montato e allacciato elettricamente D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	1.00	ac		
R .900	<u>Valvole di arresto</u>					
R .911	Valvole di arresto a cuneo DN 80 D 8 : D 8.1 : 252.0 :	A	1.00	pz		

Riporto CHF

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 104
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	493 I/R Apparecchi sanitari speciali (V'2019/K'2019)		

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.1	Rubinetteria, apparecchi
SdC 252.0	Apparecchi sanitari speciali		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
-------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------

SdC 252.0 Apparecchi sanitari speciali

UdO D 8.1 Rubinetteria, apparecchi

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	105
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO	D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC	254.0	Batteria sanitaria			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
600	Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.180	Cromato.					
610	Rubinetteria di sicurezza e filtri					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.120	Bronzo.					
616	Filtro.					
.500	Filtro.					
.510	PN 16.					
.516	" 1 1/4.					
	D 8 : D 8.4 : 254.0 :	A	1.00	pz		
	: : 620.120					
620	Rubinetteria di arresto					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.120	Bronzo.					
621	Rubinetti obliqui.					
.100	Con volantino.					
.110	Per diametro di tubo (1).					
.115	" 1.					
	Tipo:					
	D 8 : D 8.4 : 254.0 :	A	2.00	pz		
	: : 620.120					
.116	" 1 1/4.					
	Tipo:					
	D 8 : D 8.4 : 254.0 :	A	4.00	pz		
	: : 620.120					
.117	" 1 1/2.					
	Tipo:					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.0	Batteria sanitaria		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
621.117	D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : 620.120	A	1.00 pz		
622	Rubinetti per batteria. .200 Con raccordo per rubinetto di scarico (2). .210 Partenza DN 40 (1). .217 " 1 1/2.				
	D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : 620.120	A	4.00 pz		
630	<u>Rubinetti di scarico</u>				
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente: .120 Bronzo rosso. .130 Ottone.				
631	Rubinetti di scarico. .200 A leva. .220 A sede diritta. .221 " 1/4.				
	D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : 630.120	A	4.00 pz		
670	<u>Accessori</u>				
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente: .160 Acciaio inossidabile (secondo DIN 17 440).				
676	Canaletta per condensa. .100 Con attacco maschio, supporto e materiale di fissaggio. .110 Lunghezza: .114 Da m 1,76 a 2,25.				
	D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : 670.160	A	1.00 pz		
700	<u>Rubinerteria flangiata</u>				
710	<u>Rubinerteria di sicurezza e filtri</u>				
711	Valvole di sicurezza. .100 Valvola di sicurezza (1). .102 DN 20.				
	D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : :	A	1.00 pz		
713	Riduttore di pressione. .100 Riduttore di pressione. .110 PN 16 (1). .115 DN 40. E: 1311 Epossidica.				
	D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : :	A	1.00 pz		
714	Dispositivi antiritorno. .100 Dispositivo antiritorno. .150 Regolabile, con scarico (1): .154 DN 32.				
	D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : :	A	1.00 pz		
	.155 DN 40. D 8 : D 8.4 : 254.0 : : : :	A	1.00 pz		
	<i>SdC 254.0 Batteria sanitaria</i>				

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
200	Condotte di metallo e metallo composito					
260	Tubi e raccordi da pressare					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.110	Acciaio inossidabile 1.4401.					
261	Tubi.					
.100	Acciaio inossidabile.					
.110	Per d (1):					
.113	mm 18.					
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	6.00	m		
	: : 260.110					
.114	mm 22.					
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	6.00	m		
	: : 260.110					
.115	mm 28.					
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	36.00	m		
	: : 260.110					
.116	mm 35.					
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	36.00	m		
	: : 260.110					
.117	mm 42.					
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	24.00	m		
	: : 260.110					
R	.900 <u>Aumento per pezzi speciali</u>					
R	.901 Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti, sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 150% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista.					
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	1.00	ac		
	: : :					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.1	Condotte acqua fredda		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
263	Gomito.				
.100	Con flangia per montaggio a parete.				
.110	Corto, con imboccatura femmina e FI.				
.113	mm 18.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	4.00 pz		
	: : 260.110				
266	Giunzioni e bocchettoni.				
.300	Bocchettone (2):				
.330	A sede piana, con imboccatura femmina e FE.				
.333	mm 18.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	2.00 pz		
	: : 260.110				
.334	mm 22.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	4.00 pz		
	: : 260.110				
300	Condotte di materiale sintetico, con raccordi a serraggio, a innesto e a compressione				
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:				
.140	Polietilene retinato PE-X.				
310	<u>Tubi</u>				
311	Tubi.				
.100	In rotoli.				
.120	Nel tubo di protezione.				
.121	Fino a mm 16.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	140.00 m		
	: : 300.140				
.122	mm 20.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	70.00 m		
	: : 300.140				
320	<u>Raccordi per rubinetteria e distributori</u>				
321	Raccordo per rubinetteria, completo.				
.100	Semplice. Per muratura.				
.110	Gradi 90. " 1/2.				
.111	Fino a mm 16.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	10.00 pz		
	: : :				
.112	mm 20.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	15.00 pz		
	: : :				
.170	Per cassetta di risciacquo da incasso. " 1/2.				
.171	Fino a mm 16.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	20.00 pz		
	: : :				
.500	Doppio. Per muratura.				
.510	Gradi 90. " 1/2.				
.511	Fino a mm 16.				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	20.00 pz		
	: : :				
324	Distributore filettato.				
.400	Raccordo " 3/4. Partenza a gomito fino a gradi 90 (1).				
.450	5 partenze.				
.454	" 3/4.				

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.1	Condotte acqua fredda		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
	Designazione del tipoE: 1101 Bronzo rosso. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	2.00 pz		
326	Raccordi per distributore. .100 Pezzo di raccordo al distributore. .150 A sede diritta con imboccatura maschio. .156 " 3/4. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	8.00 pz		
	.400 Chiusura finale. .440 Tappo. .446 " 3/4. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	8.00 pz		
	.700 Raccordi a bocchettone. .710 Raccordo a bocchettone " 3/4. .711 mm 16. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	10.00 pz		
	.712 mm 20. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	10.00 pz		
360	<u>Accessori di montaggio e di posa, supporti</u>				
361	Accessori di montaggio e di posa. .100 Boccola di protezione e di identificazione, nonché clip per tubo. .110 Boccole di protezione e di identificazione colorate. .111 Fino a mm 16. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	30.00 pz		
	.112 mm 20. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	20.00 pz		
	.200 Supporto tubo per d mm 16 o 20. .210 Di materiale sintetico. .211 Per 1 tubo. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	150.00 pz		
362	Supporti e accessori insonorizzati. .600 Accessori. .610 Legaccio per tubo, di materiale sintetico. .611 Lunghezza mm 200. D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	150.00 pz		
380	<u>Rubinerteria</u>				
381	Rubinerteria di arresto. .200 Rubinetto diritto, a sede orizzontale. .210 Con raccordo filettato per distributore, " 3/4 e filettatura: .215 " 3/4. Designazione del tipoTipo: D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	8.00 pz		
Riporto CHF					

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.1	Condotte acqua fredda		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
600	<u>Rubineria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati</u>				
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:				
	.180 Cromato.				
620	<u>Rubineria di arresto</u>				
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:				
	.120 Bronzo.				
621	Rubinetti obliqui.				
	.100 Con volantino.				
	.130 Con rubinetto di scarico (1).				
	.135 " 1.				
	Designazione del tipoTipo:				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	1.00 pz		
	: : 620.120				
	.137 " 1 1/2.				
	Designazione del tipoTipo:				
	D 8 : D 8.4 : 254.1 :	A	1.00 pz		
	: : 620.120				
	<i>SdC 254.1 Condotte acqua fredda</i>				

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.2	Condotte acqua calda e circola...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
200	Condotte di metallo e metallo composito					
260	Tubi e raccordi da pressare					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.110	Acciaio inossidabile 1.4401.					
261	Tubi.					
.100	Acciaio inossidabile.					
.110	Per d (1):					
.113	mm 18.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	18.00	m		
	: : 260.110					
.114	mm 22.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	24.00	m		
	: : 260.110					
.115	mm 28.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	48.00	m		
	: : 260.110					
.116	mm 35.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	42.00	m		
	: : 260.110					
R	.900 <u>Aumento per pezzi speciali</u>					
R	.902 Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti, sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 120% su Fr..... Percentuale determinata dal progettista.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	1.00	ac		
	: : :					
263	Gomito.					

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.2	Condotte acqua calda e circola...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
263.100	Con flangia per montaggio a parete.				
.110	Corto, con imboccatura femmina e FI.				
.113	mm 18.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	4.00 pz		
	: : 260.110				
266	Giunzioni e bocchettoni.				
.300	Bocchettone (2):				
.330	A sede piana, con imboccatura femmina e FE.				
.333	mm 18.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	2.00 pz		
	: : 260.110				
.334	mm 22.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	4.00 pz		
	: : 260.110				
300	Condotte di materiale sintetico, con raccordi a serraggio, a innesto e a compressione				
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:				
.140	Polietilene retinato PE-X.				
310	Tubi				
311	Tubi.				
.100	In rotoli.				
.120	Nel tubo di protezione.				
.121	Fino a mm 16.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	100.00 m		
	: : 300.140				
.122	mm 20.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	70.00 m		
	: : 300.140				
320	Raccordi per rubinetteria e distributori				
321	Raccordo per rubinetteria, completo.				
.100	Semplice. Per muratura.				
.110	Gradi 90. " 1/2.				
.111	Fino a mm 16.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	25.00 pz		
	: : :				
.112	mm 20.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	25.00 pz		
	: : :				
.500	Doppio. Per muratura.				
.510	Gradi 90. " 1/2.				
.511	Fino a mm 16.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	2.00 pz		
	: : :				
324	Distributore filettato.				
.400	Raccordo " 3/4. Partenza a gomito fino a gradi 90 (1).				
.420	2 partenze.				
.424	" 3/4.				
	E: 1101 Bronzo rosso.				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	1.00 pz		
	: : :				
.440	4 partenze.				
.444	" 3/4.				

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.2	Condotte acqua calda e circola...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
	E: 1101 Bronzo rosso.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	5.00	pz		
	: :					
.450	5 partenze.					
.454	" 3/4.					
	Designazione del tipoE: 1101 Bronzo rosso.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	2.00	pz		
	: :					
326	Raccordi per distributore.					
.100	Pezzo di raccordo al distributore.					
.150	A sede diritta con imboccatura maschio.					
.156	" 3/4.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	8.00	pz		
	: :					
.400	Chiusura finale.					
.440	Tappo.					
.446	" 3/4.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	8.00	pz		
	: :					
.700	Raccordi a bocchettone.					
.710	Raccordo a bocchettone " 3/4.					
.711	mm 16.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	10.00	pz		
	: :					
.712	mm 20.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	10.00	pz		
	: :					
360	Accessori di montaggio e di posa, supporti					
361	Accessori di montaggio e di posa.					
.100	Boccola di protezione e di identificazione, nonché clip per tubo.					
.110	Boccole di protezione e di identificazione colorate.					
.111	Fino a mm 16.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	30.00	pz		
	: :					
.112	mm 20.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	20.00	pz		
	: :					
.200	Supporto tubo per d mm 16 o 20.					
.210	Di materiale sintetico.					
.211	Per 1 tubo.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	150.00	pz		
	: :					
362	Supporti e accessori insonorizzati.					
.600	Accessori.					
.610	Legaccio per tubo, di materiale sintetico.					
.611	Lunghezza mm 200.					
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	150.00	pz		
	: :					
380	Rubinetteria					
381	Rubinetteria di arresto.					
.200	Rubinetto diritto, a sede orizzontale.					
.210	Con raccordo filettato per distributore, " 3/4 e filettatu-					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.2	Condotte acqua calda e circola...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
381.210	ra:				
.215	" 3/4.				
	Designazione del tipoTipo:				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	8.00 pz		
	: :				
600	<u>Rubineria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati</u>				
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:				
.180	Cromato.				
620	<u>Rubineria di arresto</u>				
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:				
.120	Bronzo.				
621	Rubinetti obliqui.				
.100	Con volantino.				
.130	Con rubinetto di scarico (1).				
.135	" 1.				
	Designazione del tipoTipo:				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	1.00 pz		
	: : 620.120				
.137	" 1 1/2.				
	Designazione del tipoTipo:				
	D 8 : D 8.4 : 254.2 :	A	1.00 pz		
	: : 620.120				
	<i>SdC 254.2 Condotte acqua calda e circolazione</i>				

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.3	Condotte acqua alta pressione		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
------	-------	----	--------	--------	--------

000 **Condizioni**

Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.

010 **Prescrizioni**

011 Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.

.100 Norme SIA.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".

.120 Da osservare in particolare:

Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.

200 **Condotte di metallo e metallo composito**

260 **Tubi e raccordi da pressare**

.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:

.110 Acciaio inossidabile 1.4401.

261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.

.110 Per d (1):

.113 mm 18.

D 8	: D 8.4	: 254.3	:	A	4.00 m	_____	_____
	:	: 260.110					

.114 mm 22.

D 8	: D 8.4	: 254.3	:	A	4.00 m	_____	_____
	:	: 260.110					

.115 mm 28.

D 8	: D 8.4	: 254.3	:	A	6.00 m	_____	_____
	:	: 260.110					

.116 mm 35.

D 8	: D 8.4	: 254.3	:	A	6.00 m	_____	_____
	:	: 260.110					

R .900 **Aumento per pezzi speciali**

R .903 Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti, sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc.
150% su Fr.....

Percentuale determinata dal progettista.

D 8	: D 8.4	: 254.3	:	A	1.00 ac	_____	_____
	:	:					

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.3	Condotte acqua alta pressione		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
400	Condotte di materiale sintetico con raccordi da saldare					
410	Tubi					
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
	.110 Polietilene PE.					
	.130 Polibutene PB.					
411	Tubi e tubi di protezione.					
	.100 In rotoli.					
	.110 d:					
	.112 mm 20.					
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	5.00	m		
	: : 410.130					
	.113 mm 25.					
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	5.00	m		
	: : 410.130					
430	Raccordi					
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
	.120 Polipropilene PP.					
	.130 Polibutene PB.					
431	Curve e gomiti.					
	.200 Gomito gradi 90.					
	.210 Con imboccature femmina (1):					
	.212 mm 20.					
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	4.00	pz		
	: : 430.130					
	.213 mm 25.					
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	4.00	pz		
	: : 430.130					
434	Manicotti e riduzioni.					
	.100 Manicotto.					
	.110 Per d (1):					
	.112 mm 20.					
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	5.00	pz		
	: : 430.130					
	.113 mm 25.					
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	5.00	pz		
	: : 430.130					
	.400 Pezzo di raccordo.					
	.450 Con imboccatura femmina e FI (1):					
	.452 mm 20.					
	Designazione del tipoE: 1427 PE 100					
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	4.00	pz		
	: : :					
600	Rubineria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati					
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
	.180 Cromato.					
630	Rubinetti di scarico					
	.100 Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
	.120 Bronzo rosso.					
	.130 Ottone.					
631	Rubinetti di scarico.					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 254.3	Condotte acqua alta pressione		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
631 .100	A stanghetta.				
.120	Gradi 90.				
.123	" 1/2.				
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	4.00 pz		
	: : 630.120				
633	Rubinetti di scarico con raccordo per tubo flessibile.				
.400	Protetto dal gelo. Con dispositivo antiritorno.				
.430	Con chiave a innesto. Lunghezza di montaggio fino a mm 300.				
.433	" 1/2.				
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	4.00 pz		
	: : 600.180				
800	<u>Collegamenti e fissaggi</u>				
810	<u>Collegamenti, attraversamenti di muri</u>				
815	Attraversamenti di muri (1).				
.100	Tubo fodera per muro con controflangia.				
.140	Lunghezza da mm 201 a 400 (2):				
.148	DN 32				
	D 8 : D 8.4 : 254.3 :	A	1.00 pz		
	: : :				
	<i>SdC 254.3 Condotte acqua alta pressione</i>				

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 255.1	Isolazione condotte acqua fredda		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni					
	Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
R 100	Fornitura, trasporto e montaggio del materiale isolante eseguito da personale specializzato.					
R 300	Coppelle isolanti di schiuma rigida					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	Copelle-PIR, mm 20					
R .120	Copelle-PIR, mm 30					
R .130	Copelle-PIR, mm 40					
R .140	Copelle-PIR, mm 50					
R .150	Copelle-PIR, mm 60					
R .160	Copelle-PIR, mm 80					
R 310	Condotte. (1)					
R 313	Avvolgimento con mantello PVC					
R .100	Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido					
R .110	Tubi (1)					
R .112	DN 15					
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	8.00	m		
	: : 300.120					
R .113	DN 20					
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	8.00	m		
	: : 300.120					
R .114	DN 25					
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	40.00	m		
	: : 300.120					
R .115	DN 32					
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	40.00	m		
	: : 300.120					
R .116	DN 40					
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	26.00	m		
	: : 300.120					
R .900	Isolazione pezzi speciali					
	Come curve, tee, rubinetteria, pompe di circolazione, valvole di regolazione, ecc. Posa di braccialetti e di frecce di direzione, colorate in alluminio.					
R .910	Percentuale da calcolare sul totale delle posizioni isolazioni 313.100					
	Aumento isolazione pezzi speciali.					
	80%					
R .911	Calcolato su un importo di: Fr.					
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	1.00	ac		
	: : :					
R 400	Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	PE					
R .120	Gomma synth.					
R 410	Guaine isolanti.					
R 411	Guaina isolante non tagliata					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 255.1	Isolazione condotte acqua fredda		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 411 .100	Resina espansa a cellule chiuse				
R .150	Spessore mm 11 fino 15 (1)				
R .153	DN 20				
	Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	4.00 m		
	: : 400.120				
R .154	DN 25				
	Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	4.00 m		
	: : 400.110				
R .900	<u>Benda protettiva</u>				
R .901	Benda protettiva da incollare attorno al tubo isolato Armaflex, per ridurre il rischio di rottura della stessa isolazione. Marca: Meier Tobler oppure prodotto equivalente offerto Marca:				
	Rotoli 75 mm lunghi 50 m				
	D 8 : D 8.4 : 255.1 :	A	2.00 pz		
	: : :				
<i>SdC 255.1 Isolazione condotte acqua fredda</i>					<hr/> <hr/>

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni					
	Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
R 100	Fornitura, trasporto e montaggio del materiale isolante eseguito da personale specializzato.					
R 300	Coppelle isolanti di schiuma rigida					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	Copelle-PIR, mm 20					
R .120	Copelle-PIR, mm 30					
R .130	Copelle-PIR, mm 40					
R .140	Copelle-PIR, mm 50					
R .150	Copelle-PIR, mm 60					
R .160	Copelle-PIR, mm 80					
R 310	Condotte. (1)					
R 313	Avvolgimento con mantello PVC					
R .100	Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido					
R .110	Tubi (1)					
R .112	DN 15					
	D 8 : D 8.4 : 255.2 :	A	20.00	m		
	: : 300.120					
R .113	DN 20					
	D 8 : D 8.4 : 255.2 :	A	25.00	m		
	: : 300.130					
R .114	DN 25					
	D 8 : D 8.4 : 255.2 :	A	50.00	m		
	: : 300.130					
R .115	DN 32					
	D 8 : D 8.4 : 255.2 :	A	50.00	m		
	: : 300.130					
R .900	Isolazione pezzi speciali					
	Come curve, tee, rubinetteria, pompe di circolazione, valvole di regolazione, ecc. Posa di bracciale e di frecce di direzione, colorate in alluminio.					
R .910	Percentuale da calcolare sul totale delle posizioni isolazioni 313.100					
	Aumento isolamento pezzi speciali.					
	80%					
R .912	Calcolato su un importo di: Fr.					
	D 8 : D 8.4 : 255.2 :	A	1.00	ac		
	: : :					
R 400	Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	PE					
R .120	Gomma synth.					
R 410	Guaine isolanti.					
R 411	Guaina isolante non tagliata					
R .100	Resina espansa a cellule chiuse					
R .150	Spessore mm 11 fino 15 (1)					
R .153	DN 20					
	Designazione del tipo					

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 255.2	Isolazione condotte acqua cald...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
411.153	D 8 : D 8.4 : 255.2 : : : 400.120	A	4.00 m		
R .154	DN 25 Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.4 : 255.2 : : : 400.110	A	4.00 m		
R .900	<u>Benda protettiva</u>				
R .901	Benda protettiva da incollare attorno al tubo isolato Armaflex, per ridurre il rischio di rottura della stessa isolazione. Marca: Meier Tobler oppure prodotto equivalente offerto Marca:				
	Rotoli 75 mm lunghi 50 m D 8 : D 8.4 : 255.2 : : : :	A	2.00 pz		
<i>SdC 255.2 Isolazione condotte acqua calda e circolazione</i>					<hr/> <hr/>

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 255.3	Isolazione condotte acqua alta ...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni					
	Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
R 100	Fornitura, trasporto e montaggio del materiale isolante eseguito da personale specializzato.					
R 300	Coppelle isolanti di schiuma rigida					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	Copelle-PIR, mm 20					
R .120	Copelle-PIR, mm 30					
R .130	Copelle-PIR, mm 40					
R .140	Copelle-PIR, mm 50					
R .150	Copelle-PIR, mm 60					
R .160	Copelle-PIR, mm 80					
R 310	Condotte. (1)					
R 313	Avvolgimento con mantello PVC					
R .100	Coppelle di materiale espanso rigido legate con filo di ferro zincato. Rivestimento esterno c.foglio di PVC rigido					
R .110	Tubi (1)					
R .114	DN 25					
	D 8 : D 8.4 : 255.3 :	A	5.00	m		
	: : 300.120					
R .115	DN 32					
	D 8 : D 8.4 : 255.3 :	A	5.00	m		
	: : 300.120					
R .900	Isolazione pezzi speciali					
	Come curve, tee, rubinetteria, pompe di circolazione, valvole di regolazione, ecc. Posa di braccialetti e di frecce di direzione, colorate in alluminio.					
R .910	Percentuale da calcolare sul totale delle posizioni isolazioni 313.100					
	Aumento isolazione pezzi speciali.					
	80%					
R .913	Calcolato su un importo di: Fr.					
	D 8 : D 8.4 : 255.3 :	A	1.00	ac		
	: : :					
R 400	Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	PE					
R .120	Gomma synth.					
R 410	Guaine isolanti.					
R 411	Guaina isolante non tagliata					
R .100	Resina espansa a cellule chiuse					
R .150	Spessore mm 11 fino 15 (1)					
R .153	DN 20					
	Designazione del tipo					
	D 8 : D 8.4 : 255.3 :	A	8.00	m		
	: : 400.120					
R .154	DN 25					
	Designazione del tipo					
	D 8 : D 8.4 : 255.3 :	A	6.00	m		
	: : 400.110					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.4	Condotte di alimentazione
SdC 255.3	Isolazione condotte acqua alta ...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 411.155	DN 32 Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.4 : 255.3 :	A	2.00 m		
	: : 400.110				
R .900	Benda protettiva				
R .901	Benda protettiva da incollare attorno al tubo isolato Armaflex, per ridurre il rischio di rottura della stessa isolazione. Marca: Meier Tobler oppure prodotto equivalente offerto Marca:				
	Rotoli 75 mm lunghi 50 m				
	D 8 : D 8.4 : 255.3 :	A	2.00 pz		
	: :				
	<hr/> <i>SdC 255.3 Isolazione condotte acqua alta pressione</i> <hr/>				
	<i>UdO D 8.4 Condotte di alimentazione</i> <hr/>				

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
180	Prestazioni a regia					
187	Prestazioni di terzi.					
R .900	Ispezione televisiva di tutte le condotte di scarico descritte nel modulo d'offerta.					
R .901	Pulizia mediante lavaggio idrodinamico ad alta pressione con ogive a rotazione, pressione d'esercizio massima 160 bar, delle canalizzazioni di scarico acque reflue e meteoriche oggetto d'ispezione secondo planimetria - Ø canalizzazioni 60 mm - 200 mm					
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	300.00	m		
	: :					
R .902	Ispezione TV di rilievo stato generale e collaudo delle canalizzazioni di scarico acque reflue e meteoriche oggetto di pulizia					
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	300.00	m		
	: :					
R .903	Consegna alla Direzione Lavori di due copie del protocollo di rilievo mediante utilizzo software WinCan, correlato di fotografie e relativo supporto informatico DVD					
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	1.00	ac		
	: :					

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Tutti i materiali descritti si intendono compresi di posa					
300	Condotte di materiale sintetico con raccordi a innesto o termosaldabili					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.110	PE.					
.120	PP.					
310	Tubi e raccordi					
311	Tubi.					
.100	Tubo.					
.110	d (1):					
.115	mm 56.					
	D 8	: D 8.5	: 254.4	:	A	35.00 m
		:	: 300.110	:		
.116	mm 63.					
	D 8	: D 8.5	: 254.4	:	A	45.00 m
		:	: 300.110	:		
.117	mm 75.					
	D 8	: D 8.5	: 254.4	:	A	20.00 m
		:	: 300.110	:		
.120	d (2):					
.121	mm 110.					
	D 8	: D 8.5	: 254.4	:	A	90.00 m
		:	: 300.110	:		
312	Riduzione.					
.300	Eccentrica.					
.330	Lunga (1):					
.336	mm 63.					
	D 8	: D 8.5	: 254.4	:	A	15.00 pz
		:	:	:		
.337	mm 75.					
	D 8	: D 8.5	: 254.4	:	A	6.00 pz
		:	:	:		
.340	Lunga (2):					
.341	mm 110.					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
312.341	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	20.00 pz		
	: :				
313	Curve.				
.100	Curva.				
.110	Fino a gradi 45 (1):				
.115	mm 56.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	30.00 pz		
	: : 300.110				
.116	mm 63.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	30.00 pz		
	: : 300.110				
.117	mm 75.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	20.00 pz		
	: : 300.110				
.120	Fino a gradi 45 (2):				
.121	mm 110.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	20.00 pz		
	: : 300.110				
.200	Curva lunga.				
.230	Da gradi 46 a 90 (1):				
.235	mm 56.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	30.00 pz		
	: : 300.110				
.236	mm 63.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	30.00 pz		
	: : 300.110				
.237	mm 75.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
	: : 300.110				
.240	Da gradi 46 a 90 (2):				
.241	mm 110.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	35.00 pz		
	: : 300.110				
314	Braga.				
.100	Fino a gradi 45.				
.110	d (1):				
.115	mm 56.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
	: : 300.110				
.116	mm 63.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
	: : 300.110				
.117	mm 75.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
	: : 300.110				
.120	d (2):				
.121	mm 110.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	20.00 pz		
	: : 300.110				
.130	Ridotta fra d mm 32 e 63 (1):				
.136	mm 63.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
	: : 300.110				
.140	Ridotta fra d mm 32 e 63 (2):				

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
314.141	mm 110. E: 1331 SML D 8 : D 8.5 : 254.4 : :	A	20.00 pz		
315	Accessori.				
.200	Elemento isolante contro l'umidità, per passaggio murale.				
.280	Collari per passaggi murali (2).				
.281	mm 110. D 8 : D 8.5 : 254.4 : :	A	15.00 pz		
.400	Elemento per pulizia.				
.420	Con cappa di chiusura, gradi 45 (2):				
.421	mm 110. D 8 : D 8.5 : 254.4 : : 300.110	A	20.00 pz		
.500	Pezzo terminale per tubo di ventilazione sopra la conversa di lamiera.				
.520	d (2):				
.521	mm 110. D 8 : D 8.5 : 254.4 : : 300.110	A	15.00 pz		
320	<u>Tubi e raccordi insonorizzati</u>				
321	Tubi insonorizzati.				
.100	Tubo insonorizzato.				
.110	d:				
.112	mm 56. E: 1407 PE-S2. D 8 : D 8.5 : 254.4 : :	A	10.00 m		
.113	mm 63. E: 1407 PE-S2. D 8 : D 8.5 : 254.4 : :	A	8.00 m		
.116	mm 110. E: 1407 PE-S2. D 8 : D 8.5 : 254.4 : :	A	10.00 m		
322	Riduzione insonorizzata.				
.300	Eccentrica.				
.310	Corta.				
.313	mm 63. E: 1407 PE-S2. D 8 : D 8.5 : 254.4 : :	A	5.00 pz		
323	Curve e gomiti insonorizzati.				
.100	Curva.				
.110	Fino a gradi 45.				
.112	mm 56. E: 1407 PE-S2. D 8 : D 8.5 : 254.4 : :	A	10.00 pz		
.113	mm 63. E: 1407 PE-S2.				

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
323.113	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	10.00 pz		
.114	mm 75. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
.116	mm 110. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	10.00 pz		
.130	Da gradi 46 a 90.				
.132	mm 56. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	15.00 pz		
.133	mm 63. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
.136	mm 110. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	15.00 pz		
324	Braga insonorizzata.				
.100	Fino a gradi 45.				
.110	d:				
.113	mm 63. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
.114	mm 75. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
.300	Diramazione a gomito.				
.310	d:				
.316	mm 110. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
.500	Braga a T.				
.510	Fino a gradi 90, 90, d:				
.516	mm 110. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
.800	Elemento per pulizia.				
.820	Gradi 90 con cappa di chiusura.				
.824	mm 75. E: 1407 PE-S2.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
330	Pezzi di allacciamento ad apparecchi				
332	Curve e sifoni.				

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
332.100	Curva.					
.130	Per vaso sospeso, gradi 90.					
.138	mm 110.					
	E: 1407 PE-S2.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	15.00	pz		
	: : 300.120					
.500	Curva.					
.510	Con manicotto per sifone.					
.514	mm 56.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	15.00	pz		
	: : 300.110					
.540	Per sifone.					
.545	mm 63.					
	E: 1407 PE-S2.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	5.00	pz		
	: : 300.120					
340	<u>Manicotti e pezzi di congiunzione</u>					
341	Manicotti.					
.100	Manicotto lungo.					
.110	Con guarnizione (1):					
.117	mm 75.					
	E: 1407 PE-S2.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	5.00	pz		
	: : 300.120					
.120	Con guarnizione (2):					
.121	mm 110.					
	E: 1407 PE-S2.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	10.00	pz		
	: : 300.120					
.200	Manicotto a innesto.					
.210	Con guarnizione (1):					
.216	mm 63.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	15.00	pz		
	: : 300.120					
.300	Manicotti elettrosaldabili.					
.310	Manicotto elettrosaldabile (1):					
.315	mm 56.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	45.00	pz		
	: : 300.120					
.316	mm 63.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	50.00	pz		
	: : 300.120					
.317	mm 75.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	15.00	pz		
	: : 300.120					
.320	Manicotto elettrosaldabile (2):					
.321	mm 110.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	55.00	pz		
	: : 300.120					
.322	mm 125.					
D 8	: D 8.5 : 254.4 :	A	1.00	pz		
	: : 300.120					
344	Pezzi di congiunzione con altri materiali.					
.300	Pezzo di congiunzione.					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
344.370	Su PE (1):				
.377	mm 75.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	1.00 pz		
	: :				
600	<u>Smaltimento delle acque di superficie</u>				
630	<u>Scarichi a pavimento sifonati e griglie</u>				
634	Scarico orizzontale.				
.100	Esecuzione leggera.				
.130	Con telaio rettangolare fino a mm 200.				
.132	DN 60.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	5.00 pz		
	: :				
800	<u>Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e accessori per scarichi</u>				
810	<u>Raccordi e allacciamenti</u>				
818	Oneri di montaggio per raccordi e allacciamenti.				
.200	Raccordi da saldare di materiale sintetico.				
.210	Raccordo per saldatura di testa (1).				
.214	DN 56.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	150.00 pz		
	: :				
.215	DN 60.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	200.00 pz		
	: :				
.216	DN 70.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	85.00 pz		
	: :				
.220	Raccordo per saldatura di testa (2).				
.221	DN 100.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	200.00 pz		
	: :				
820	<u>Braccialetti</u>				
	Con materiale di fissaggio.				
823	Braccialetti con asta filettata.				
.100	Con piastra a 2 fori.				
.110	Con guarnizione di gomma (1).				
.113	DN 50.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	50.00 pz		
	: :				
.114	DN 65.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	50.00 pz		
	: :				
.115	DN 70.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	25.00 pz		
	: :				
.117	DN 100.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	50.00 pz		
	: :				
825	Supporti per pozzetti di scarico a pavimento.				
.100	Supporto.				
Riporto CHF					

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.4	Condotte di evacuazione acque...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
825 .120	Altezza fino alla quota superiore della griglia da mm 301 a 500.				
.124	DN 60.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	3.00 pz		
	: :				
870	Accessori				
871	Canale portante.				
.300	Zincato, verniciato (1).				
.303	DN 50.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	30.00 m		
	: :				
.304	DN 65.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	40.00 m		
	: :				
.305	DN 70.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	15.00 m		
	: :				
.307	DN 100.				
	D 8 : D 8.5 : 254.4 :	A	50.00 m		
	: :				
	<i>SdC 254.4 Condotte di evacuazione acque luride</i>				

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.5	Condotte di evacuazione acqua...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Tutti i materiali descritti si intendono compresi di posa					
300	Condotte di materiale sintetico con raccordi a innesto o termosaldabili					
.100	Salvo altra indicazione, il materiale è il seguente:					
.110	PE.					
.120	PP.					
310	Tubi e raccordi					
311	Tubi.					
.100	Tubo.					
.120	d (2):					
.121	mm 110.					
	D 8 : D 8.5 : 254.5 :	A	70.00	m		
	: : 300.110					
313	Curve.					
.100	Curva.					
.120	Fino a gradi 45 (2):					
.121	mm 110.					
	D 8 : D 8.5 : 254.5 :	A	30.00	pz		
	: : 300.110					
.140	Da gradi 46 a 90 (2):					
.141	mm 110.					
	D 8 : D 8.5 : 254.5 :	A	20.00	pz		
	: : 300.110					
315	Accessori.					
.400	Elemento per pulizia.					
.440	Con cappa di chiusura, gradi 90 (2):					
.441	mm 110.					
	D 8 : D 8.5 : 254.5 :	A	14.00	pz		
	: : 300.110					
320	Tubi e raccordi insonorizzati					
326	Pezzi per dilatazione, manicotti, raccordi e finali.					
.100	Pezzo per dilatazione.					
.110	d:					

Riporto CHF

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 254.5	Condotte di evacuazione acqua...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
326.116	mm 110. D 8 : D 8.5 : 254.5 : : : 300.120	A	14.00	pz		
340	<u>Manicotti e pezzi di congiunzione</u>					
341	Manicotti.					
.200	Manicotto a innesto.					
.220	Con guarnizione (2):					
.221	mm 110. D 8 : D 8.5 : 254.5 : : : 300.110	A	28.00	pz		
.300	Manicotti elettrosaldabili.					
.320	Manicotto elettrosaldabile (2):					
.321	mm 110. D 8 : D 8.5 : 254.5 : : : 300.110	A	50.00	pz		
800	<u>Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e accessori per scarichi</u>					
810	<u>Raccordi e allacciamenti</u>					
818	Oneri di montaggio per raccordi e allacciamenti.					
.200	Raccordi da saldare di materiale sintetico.					
.220	Raccordo per saldatura di testa (2).					
.221	DN 100. D 8 : D 8.5 : 254.5 : : : :	A	140.00	pz		
820	<u>Braccialetti</u>					
	Con materiale di fissaggio.					
821	Braccialetti.					
.100	Con vite mordente.					
.130	Senza guarnizione (1).					
.137	DN 100. D 8 : D 8.5 : 254.5 : : : :	A	50.00	pz		
	<i>SdC 254.5 Condotte di evacuazione acqua chiare</i>					

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 255.4	Isolazione condotte evacuazion...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).				
R 100	Fornitura, trasporto e montaggio del materiale isolante eseguito da personale specializzato.				
R 400	Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori				
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:				
R .110	PE				
R .120	Gomma synth.				
R 410	Guaine isolanti.				
R 411	Guaina isolante non tagliata				
R .100	Resina espansa a cellule chiuse				
R .110	Spessore fino mm 6 (1)				
R .117	DN 50 Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.5 : 255.4 :	A	5.00 m		
	: : 400.110				
R .118	DN 65 Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.5 : 255.4 :	A	5.00 m		
	: : 400.110				
R .120	Spessore fino mm 6 (2)				
R .121	DN 80 Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.5 : 255.4 :	A	5.00 m		
	: : 400.110				
R .122	DN 100 Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.5 : 255.4 :	A	5.00 m		
	: : 400.110				
R 420	Avvolgimenti.				
R 421	In materiale esponso				
R .100	Per isolamento con materiale antiacustico, pesante				
R .110	Per condotte				
R .115	DN 100 Designazione del tipo				
	D 8 : D 8.5 : 255.4 :	A	10.00 m		
	: : 400.110				
R 429	Isolazione pezzi speciali Come curve, tee, rubinetteria, pompe di circolazione, valvole di regolazione, ecc. Posa di bracciale e di frecce di direzione, colorate in alluminio.				
R .001	Percentuale da calcolare sul totale delle posizioni isolazioni 411.100 Aumento isolamento pezzi speciali. 80% Calcolato su un importo di: Fr.				
	D 8 : D 8.5 : 255.4 :	A	1.00 ac		
	: : 400.110				
	SdC 255.4 Isolazione condotte evacuazione acque luride				

SdO D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE...	UdO D 8.5	Condotte di scarico
SdC 255.5	Isolazione condotte evacuazion...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	Condizioni Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).					
R 100	Fornitura, trasporto e montaggio del materiale isolante eseguito da personale specializzato.					
R 400	Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori					
R .100	Senza altre indicazione, si intende il seguente materiale:					
R .110	PE					
R .120	Gomma synth.					
R 410	Guaine isolanti.					
R 411	Guaina isolante non tagliata					
R .100	Resina espansa a cellule chiuse					
R .160	Spessore mm 11 fino 15 (2)					
R .162	DN 100					
	D 8 : D 8.5 : 255.5 :	A	70.00	m		
	: : 400.110					
R .900	Benda protettiva					
R .901	Benda protettiva da incollare attorno al tubo isolato Armaflex, per ridurre il rischio di rottura della stessa isolazione. Marca: Meier Tobler oppure prodotto equivalente offerto Marca:					
	Rotoli 75 mm lunghi 50 m					
	D 8 : D 8.5 : 255.5 :	A	25.00	pz		
	: :					
	<i>SdC 255.5 Isolazione condotte evacuazione acque chiare</i>					
	<i>UdO D 8.5 Condotte di scarico</i>					
	<i>SdO D 8 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PER ACQUA</i>					

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	136
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo		999 I/R Raffreddamento (V'2019/K'2019)			
SdO	W 7	RISULTATO D'ESERCIZIO	UdO	W 7.1	Costo d'esercizio
SdC	249.4	Costo d'esercizio impianto risca...			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 000	<p>Condizioni</p> <p>Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione.</p> <p>Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).</p>					
R 600	<p>Prescrizioni</p> <p>Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme SIA.</p> <p>Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".</p> <p>Da osservare in particolare: Norme suissetec</p>					
R 610	<p>ATTENZIONE</p> <p>Gli interventi di controllo e manutenzione sulle componenti dell'impianto possono essere demandati ai fornitori degli stessi.</p> <p>Oneri per controllo e manutenzione degli impianti riscaldamento e raffreddamento</p>					
R 611	Oneri per controllo e manutenzione degli impianti contemplante:					
R .001	<p>- un intervento all'anno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo pompe di circolazione 2. Controllo vasi espansione, pressioni circuiti acqua impianto con rabbocco acqua secondo norma SIA 384/1/SITC 97/1 3. Controllo valvole sicurezza 4. Controllo visivo dello stato generale dell'isolazione 5. Stesura di un rapporto da inserire nel libro di servizio <p>Totale oneri di controllo e manutenzione per un periodo di 10 anni</p> <p>pz. = anni</p> <p>W 7 : W 7.1 : 249.4 : A 10.00 pz</p>					
R .004	<p>Prezziario orario per interventi a richiesta e/o ricerca guasti, incluso veicolo di trasporto</p> <p>Costo orario, IVA esclusa, per montatore di servizio (valido per tempi di lavoro e tempi di trasferta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervento diurno Fr./h..... - intervento notturno Fr./h..... - intervento diurno festivo Fr./h - intervento notturno festivo Fr./h <p>Trasferta</p>					

Riporto CHF

SdO W 7	RISULTATO D'ESERCIZIO	UdO W 7.1	Costo d'esercizio
SdC 249.4	Costo d'esercizio impianto risca...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 611 .004	- indennità di partenza Fr./h..... - costo del veicolo di servizio Fr./km					
	Per il calcolo del costo la ditta deve inserire la tariffa media del personale qualificato per gli interventi Quantitativo orario stimato					
	W 7 : W 7.1 : 249.4 : : : : :	A	6.00 h			
	<i>SdC 249.4 Costo d'esercizio impianto riscaldamento</i>					

SdO W 7	RISULTATO D'ESERCIZIO	UdO W 7.1	Costo d'esercizio
SdC 259.4	Costo d'esercizio impianto di di...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
------	-------	----	-----	----	--------	--------

R 000 **Condizioni**

Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero della posizione.

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).

R .090 **Prescrizioni**

Norme, raccomandazioni e simili elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1). Norme SIA. Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "l'impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".

R 500 **ATTENZIONE**

Gli interventi di controllo e manutenzione sulle componenti dell'impianto possono essere demandati ai fornitori degli stessi.

R 510 **Oneri per controllo e manutenzione impianti sanitari**

R 511 Oneri per controllo e manutenzione degli impianti contemplante:

R .001 - un intervento all'anno

1. Controllo e pulizia filtro batteria sanitaria
2. Controllo separatore idraulico classe BA
3. Controllo e ispezione e pulizia fosse pompe
4. Controllo pompa di circolazione acqua calda
5. Controllo pulizia sifoni
6. Controllo e pulizia pozzetti a pavimento
7. Controllo e pulizia condotte scarico
8. Controllo armadi antincendio e estintori
9. Stesura di un rapporto da inserire nel libro di servizio

Eventuale materiale o pezzi da sostituire saranno fatturati al costo di mercato (oneri esclusi dal contratto di manutenzione).

Totale oneri di controllo e manutenzione per un periodo di 10 anni

pz. = anni

W 7 : W 7.1 : 259.4 :

A 10.00 pz _____

R .004 Prezziario orario per interventi a richiesta e/o ricerca guasti, incluso veicolo di trasporto

Costo orario, IVA esclusa, per montatore di servizio (valido per tempi di lavoro e tempi di trasferta)

- intervento diurno Fr./h.....

- intervento notturno Fr./h.....

SdO W 7	RISULTATO D'ESERCIZIO	UdO W 7.1	Costo d'esercizio
SdC 259.4	Costo d'esercizio impianto di di...		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 511.004	- intervento diurno festivo Fr./h					
	- intervento notturno festivo Fr./h					
	Trasferta					
	- indennità di partenza Fr./h.....					
	- costo del veicolo di servizio Fr./km					
	Per il calcolo del costo la ditta deve inserire la tariffa media del personale qualificato per gli interventi					
	Quantitativo orario stimato					
	W 7	:	W 7.1	:	259.4	:
		:		:		:
		:		:		:
	<i>SdC 259.4 Costo d'esercizio impianto di distribuzione per acqua</i>					
	<i>UdO W 7.1 Costo d'esercizio</i>					
	<i>SdO W 7 RISULTATO D'ESERCIZIO</i>					

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	140
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo		451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)			
SdO	Y 1	RISERVA	UdO	Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento
SdC	249.1	Prestazioni diverse			

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
000	<p>Condizioni</p> <p>Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.</p>				
010	<p>Prescrizioni</p>				
011	<p>Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).</p>				
.100	<p>Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.</p>				
.110	<p>Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore; in particolare valgono:</p> <p>Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".</p> <p>Norma SIA 118/380 "Condizioni generali relative all'impiantistica degli edifici".</p> <p>Norma SIA 180 "Isolamento termico e protezione contro l'umidità degli edifici".</p> <p>Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie".</p> <p>Norma SIA 251 "Schwimmende Estriche im Innenbereich" (non disponibile in italiano).</p> <p>Prenorma SIA 279 "Wärmedämmstoffe" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 380/1 "L'energia termica nell'edilizia".</p> <p>Norma SIA 380/4 "Elektrische Energie im Hochbau" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 381.101 "Baustoffe und -produkte - Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften - Tabellierte Bemessungswerte" (non disponibile in italiano; (SN EN 12 524).</p> <p>Norma SIA 384/1 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Grundlagen und Anforderungen".</p> <p>Norma SIA 384/6 "Erdwärmesonden" (non disponibile in italiano)</p> <p>Norma SIA 384.201 "Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast" (non disponibile in italiano); (SN EN 12 831).</p> <p>Norma SIA 384.501 "Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen" (non disponibile in italiano; (SN EN 442-1).</p> <p>Norma SIA 385/3 "Warmwasserversorgungen für Trinkwasser in Gebäuden" (non disponibile in italiano).</p> <p>Norma SIA 416/1 "Kennzahlen für die Gebäudetechnik - Bauteilabmessungen, Bezugsgrößen und Kennzahlen für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik" (non disponibile in italiano).</p>				
.130	<p>Valgono inoltre:</p> <p>Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di</p>				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	141
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	451 I/1998 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2019/K'2019)				
SdO	Y 1	RISERVA	UdO	Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento
SdC	249.1	Prestazioni diverse			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
011.130	posa.					
100	Lavori generici					
120	Rimozioni e smontaggi					
121	Rimozioni.					
.100	A regia.					
.130	Materiale.					
.131	Lavoro da eseguire: Allestimento magazzino per deposito materiale all'interno del cantiere, compresi eventuali spostamenti dovuti all'avanzamento del cantiere. Sgombero di tutto il materiale residuo durante ed alla fine dei lavori. up = a corpo					
Y 1	: Y 1.1	: 249.1	:	A	1.00 up	
	:	:				
R 190	Prestazioni diverse					
R 191	Prestazioni complementari					
R .001	Oneri supplementari relativi allo sbalaggio, controllo, identificazione ed etichettatura riferita allo schema elettrico, montaggio e distribuzione ad altri installatori dei materiali. forniti					
Y 1	: Y 1.1	: 249.1	:	A	1.00 ac	
	:	:				
R .002	La ditta deve considerare gli oneri per: - aiuto all'elettricista per la messa in servizio e messa a punto dell'impianto a più riprese - fornitura e posa delle placchette indicatrici per la marcatura degli apparecchi di regolazione e sonde (a più interventi)					
Y 1	: Y 1.1	: 249.1	:	A	1.00 ac	
	:	:				
R 192	Riempimento e prova di pressione					
R .001	Prove di pressione Prove di tenuta delle condotte di riscaldamento e raffreddamento per permettere la chiusura dei risparmi e l'esecuzione del betoncino. Compreso il riempimento e lo svuotamento dell'impianto a prove ultimate e lo sgombero degli attrezzi impiegati. Compreso allestimento di protocolli di prova di tenuta da consegnare alla DL. up = prove da effettuare					
Y 1	: Y 1.1	: 249.1	:	A	2.00 up	
	:	:				
R .002	Riempimento dell'impianto con trattamento dell'acqua Eventuali oneri per il trattamento dell'acqua di riscaldamento e raffreddamento prima del riempimento finale dell'impianto secondo le norme SIA 384/1 - SITC 97/1					
Y 1	: Y 1.1	: 249.1	:	A	1.00 ac	
	:	:				
R 193	Messa in funzione e regolaggio					
R .001	Preparazione e controllo delle funzioni Verifica portate pompe di circolazione da parte di personale qualificato con apparecchi adatti allo					

Riporto CHF

SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento
SdC 249.1	Prestazioni diverse		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 193.001	scopo e con allestimento protocollo di messa in funzione. up = interventi da effettuare Y 1 : Y 1.1 : 249.1 :	A	1.00 up		
R .002	Compensazione idraulica e regolaggio Taratura delle valvole di regolaggio eseguito da personale qualificato con apparecchi adatti allo scopo e stesura di rapporti di messa in funzione. up = interventi da effettuare Y 1 : Y 1.1 : 249.1 :	A	1.00 up		
R 194	<u>Consegna, istruzioni e collaudo</u>				
R .001	Consegna di tutto l'impianto tarato e bilanciato secondo i dati forniti dal progettista. Taratura finale eseguita da personale qualificato. Y 1 : Y 1.1 : 249.1 :	A	1.00 ac		
R .002	Istruzione al responsabile dell'impianto, eseguita a fine lavori. up = interventi da effettuare Y 1 : Y 1.1 : 249.1 :	A	1.00 up		
R .003	Collaudo definitivo dell'impianto, verifica di tutte le funzioni. Y 1 : Y 1.1 : 249.1 :	A	1.00 ac		
	<i>SdC 249.1 Prestazioni diverse</i>				

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 143
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)		
SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento
SdC 249.2	Prestazioni tecniche		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
170	Progettazione, lavori di preparazione e provvisori					
171	Progettazione.					
.200	Lavori di coordinamento.					
R .290	<u>Prestazioni tecniche</u>					
R .291	<u>Prestazioni e assistenza tecnica</u> Prestazioni e assistenza tecnica per seguire l'evoluzione del cantiere e per la partecipazione alle riunioni di cantiere e in generale come da prescrizioni speciali e particolari studio ing. Visani Rusconi Talleri SA Y 1 : Y 1.1 : 249.2 : : : : : : : : : :	A	1.00	ac		
R .292	<u>Allestimento documenti di revisione, istruzione di servizio e manutenzione</u> Documentazione comprendente: - schemi elettrici per le singole componenti - protocolli di messa in servizio meccanica ed elettrica - descrizione specifica degli impianti con indicazione di tutti i dati tecnici e di funzionamento - descrizione dettagliata degli interventi di manutenzione con lista e reperibilità di tutti i materiali costituenti l'impianto - copia "provvisoria" dei documenti di revisione deve essere trasmessa per approvazione allo studio ing. Visani Rusconi Talleri SA prima della stesura definitiva. Le istruzioni di servizio e di manutenzione devono essere fornite in 3 copie, in					

Riporto CHF

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 144
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)		
SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento
SdC 249.2	Prestazioni tecniche		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
R 171 .292	classeur solido, complete di: 1. Indice 2. Introduzione generale 3. Piano di situazione 4. Organizzazione gruppi di lavoro 5. Servizi di pronto intervento 6. Protocolli di collaudo 7. Istruzioni di servizio impianto complete di prospetti e dati tecnici di tutti i materiali presenti nell'impianto 8. Schemi elettrici aggiornati 9. Contratti di manutenzione 10. Piani di revisione colorati secondo SIA, forniti da VRT Tutto compreso nulla escluso come sopra.					
Y 1	: Y 1.1	A	1.00	ac		
	: 249.2					
	:					
<i>SdC 249.2 Prestazioni tecniche</i>						<hr/> <hr/>

SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento
SdC 249.3	Opere a regia/imprevisti		

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
180	Prestazioni a regia					
R .090	Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul cantiere, controllato dalla DL. Per i lavori da eseguire durante le festività ufficiali, durante le ore notturne e le ore supplementari si applicheranno i supplementi vigenti emessi da un ente neutrale (es. Suissetec) e gli accordi decisi contrattualmente. <u>Per lavori supplementari</u> I prezzi dovranno essere preventivamente approvati dalla DL <u>Materiali a regia</u> Per i materiali faranno stato i prezzi unitari esposti nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta dovrà presentare preventivamente e per approvazione da parte della DL un'offerta e ottenere la relativa delibera					
Y 1	: Y 1.1	: 249.3	:			
	:	:	:			
182	Salari e indennità.					
.100	Tariffe a regia.					
.120	Capomontatore.					
.121	Tempo di lavoro normale.					
Y 1	: Y 1.1	: 249.3	:	A	2.00 h	
	:	:	:			
.150	Montatore A.					

SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento
SdC 249.3	Opere a regia/imprevisti		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
182.151	Tempo di lavoro normale. Y 1 : Y 1.1 : 249.3 :	A	5.00 h		
.200	Apprendista.				
.210	Quarto anno di apprendistato.				
.211	Tempo di lavoro normale. Y 1 : Y 1.1 : 249.3 :	A	5.00 h		
R .292	<u>Materiali</u> La ditta deve esporre l'importo di Fr. 100.-- determinato dal progettista, che verrà poi riconosciuto sulla base dei materiali effettivi Y 1 : Y 1.1 : 249.3 :	A	1.00 gl		
<u>SdC 249.3 Opere a regia/imprevisti</u>					<hr/> <hr/>
<u>UdO Y 1.1 Riserva impianto riscaldamento</u>					<hr/> <hr/>

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	147
Modulo offerta		MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	Y 1	RISERVA	UdO	Y 1.2	Riserva impianto di distribuzion...
SdC	259.1	Prestazioni diverse			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
110	Ponteggi e trasporti					
112	Trasporti speciali.					
R .900	<u>Tiri di gru per il materiale</u>					
R .901	Tiri di gru per il trasporto dei materiali. Costo orario determinato dal progettista = 180 fr./h stimato 1 up = 1 h stimato Y 1 : Y 1.2 : 259.1 :	A	2.00	h		
R .902	Tiri di gru per il trasporto dei materiali. Costo unitario determinato dal progettista per singolo tiro = fr. 70.-- stimato 1 up = 1 tiro Y 1 : Y 1.2 : 259.1 :	A	2.00	up		
120	Rimozioni e smontaggi					
121	Rimozioni.					
.100	A regia.					
.130	Materiale.					
.131	up = a corpo Allestimento magazzino per deposito materiale all'interno del cantiere, compresi eventuali spostamenti dovuti all'avanzamento del cantiere. Sgombero di tutto il materiale residuo dal cantiere, durante e alla fine del cantiere. Y 1 : Y 1.2 : 259.1 :	A	1.00	up		
Riporto CHF						

Prog. 1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina 148
Modulo offerta	MO-035919-RSVR	Riscaldamento e sanitario	Data 02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)		
SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.2	Riserva impianto di distribuzion...
SdC 259.1	Prestazioni diverse		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
180	<u>Prestazioni a regia</u>				
185	Maggior lavoro.				
.200	Prova di pressione.				
.210	Prova di pressione supplementare per condotte di alimentazione.				
.211	up = prove da effettuare Prove di tenuta delle condotte acqua calda, circolazione e fredda per permettere la chiusura e l'esecuzione del betoncino. Compreso il riempimento e lo svuotamento dell'impianto a prove ultimate e lo sgombero degli attrezzi impiegati				
Y 1	: Y 1.2 : 259.1 :	A	2.00 up		
	: :				
.300	Riempimento delle condotte.				
.320	Condotte di scarico.				
.321	up = prova da effettuare Riempimento e controllo del deflusso in tutto l'impianto di scarico.				
Y 1	: Y 1.2 : 259.1 :	A	2.00 up		
	: :				
.322	up = a corpo Pulizia a pressione di tutti gli scarichi orizzontali e verticali. Con certificazione avvenuta pulizia condotte. Inteso per tutto l'impianto.				
Y 1	: Y 1.2 : 259.1 :	A	2.00 up		
	: :				
R 189	Disattivazione, scarico e tappatura delle installazioni esistenti nel vecchio edificio Smontaggio degli apparecchi esistenti, degli accessori e delle condotte nello stabile esistente. Condotte di distribuzione dell'acqua potabile isolate, condotte di scarico in ghisa Trasporto alla discarica controllata dei materiali smontati				
R .200	Interruzione del montaggio				
R .201	Oneri supplementari relativi allo sbalaggio, controllo, identificazione ed etichettatura riferita allo schema elettrico, montaggio e distribuzione ad altri installatori dei materiali forniti.				
Y 1	: Y 1.2 : 259.1 :	A	1.00 ac		
	: :				
R .202	La ditta deve anche considerare gli oneri per: - aiuto all'elettricista per la messa in servizio e messa a punto dell'impianto a più riprese - fornitura e posa delle placchette indicatrici per la marcatura degli apparecchi di regolazione e sonde (a più interventi)				
Y 1	: Y 1.2 : 259.1 :	A	1.00 ac		
	: :				
	SdC 259.1 Prestazioni diverse				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	149
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	Y 1	RISERVA	UdO	Y 1.2	Riserva impianto di distribuzion...
SdC	259.2	Prestazioni tecniche			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
170	Progettazione, lavori di preparazione e provvisori					
171	Progettazione.					
.200	Lavori di coordinamento.					
R .290	<u>Prestazioni tecniche</u>					
R .291	<u>Prestazioni e assistenza tecnica</u> Prestazioni e assistenza tecnica per seguire l'evoluzione del cantiere e per la partecipazione alle riunioni di cantiere e in generale come da prescrizioni speciali e particolari studio ing. Visani Rusconi Talleri SA Y 1 : Y 1.2 : 259.2 : : : : : : : : : :	A	1.00	ac		
R .292	<u>Allestimento documenti di revisione, istruzione di servizio e manutenzione</u> Documentazione comprendente: - schemi elettrici per le singole componenti - protocolli di messa in servizio meccanica ed elettrica - descrizione specifica degli impianti con indicazione di tutti i dati tecnici e di funzionamento - descrizione dettagliata degli interventi di manutenzione con lista e reperibilità di tutti i materiali costituenti l'impianto - copia "provvisoria" dei documenti di revisione deve essere trasmessa per approvazione allo studio ing. Visani Rusconi Talleri SA prima della stesura definitiva. Le istruzioni di servizio e di manutenzione devono essere fornite in 3 copie, in					

Riporto CHF

SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.2	Riserva impianto di distribuzion...
SdC 259.2	Prestazioni tecniche		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
R 171 .292	<p>classeur solido, complete di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indice 2. Introduzione generale 3. Piano di situazione 4. Organizzazione gruppi di lavoro 5. Servizi di pronto intervento 6. Protocolli di collaudo 7. Istruzioni di servizio impianto complete di prospetti e dati tecnici di tutti i materiali presenti nell'impianto 8. Schemi elettrici aggiornati 9. Contratti di manutenzione 10. Piani di revisione colorati secondo SIA, forniti da VRT <p>Tutto compreso nulla escluso come sopra.</p>				
	Y 1 : Y 1.2 : 259.2 :	A	1.00 ac		
	: :				
R 179	<p>Impianto provvisorio per tutta la durata del cantiere per l'asservimento dell'area di cantiere</p> <p>La ditta offerente deve considerare l'allacciamento di acqua fredda con una condotta pex Ø 26 a partire da una condotta sanitaria esistente fino al WC di cantiere</p>				
R .001	Allacciamento acqua potabile con pex Ø 26				
	Y 1 : Y 1.2 : 259.2 :	A	100.00 m		
	: :				
R .002	<p>Piccolo materiale e rubinetteria varia, importo fisso. La ditta deve esporre l'importo di Fr. 500.-- determinato dal progettista</p>				
	Y 1 : Y 1.2 : 259.2 :	A	1.00 gl		
	: :				
R .003	Assistenza montatore A				
	Y 1 : Y 1.2 : 259.2 :	A	12.00 h		
	: :				
R .004	Assistenza montatore B				
	Y 1 : Y 1.2 : 259.2 :	A	12.00 h		
	: :				
	SdC 259.2 Prestazioni tecniche				

Prog.	1060	6037	OSC MOTTINO - MENDRISIO	Pagina	151
Modulo offerta	MO-035919-RSVR		Riscaldamento e sanitario	Data	02.12.2019
Capitolo	426 I/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2019/K'2019)				
SdO	Y 1	RISERVA	UdO	Y 1.2	Riserva impianto di distribuzion...
SdC	259.3	Opere a regia/imprevisti			

Pos.	Testo	GQ	Qtà	UM	Prz/Un	Totale
000	Condizioni Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole.					
010	Prescrizioni					
011	Norme, raccomandazioni e simili. Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta.					
.100	Norme SIA.					
.110	Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118".					
.120	Da osservare in particolare: Tutti i materiali descritti si intendono comprensivi di posa.					
100	Lavori generali					
180	Prestazioni a regia					
R .090	Viene conteggiato solo il tempo effettivo di lavoro sul cantiere, controllato dalla DL. Per i lavori da eseguire durante le festività ufficiali, durante le ore notturne e le ore supplementari si applicheranno i supplementi vigenti emessi da un ente neutrale (es. Suissetec) e gli accordi decisi contrattualmente. <u>Per lavori supplementari</u> I prezzi dovranno essere preventivamente approvati dalla DL <u>Materiali a regia</u> Per i materiali faranno stato i prezzi unitari esposti nell'offerta. Per tutti gli altri materiali la ditta dovrà presentare preventivamente e per approvazione da parte della DL un'offerta e ottenere la relativa delibera Y 1 : Y 1.2 : 259.3 : : : : : : : : :					
182	Salari e indennità.					
.100	Tariffe a regia.					
.120	Capomontatore.					
.121	Tempo di lavoro normale.					
Y 1	: Y 1.2	: 259.3	:	A	2.00 h	
:	:	:	:			
:	:	:	:			
.150	Montatore A.					

Riporto CHF

SdO Y 1	RISERVA	UdO Y 1.2	Riserva impianto di distribuzion...
SdC 259.3	Opere a regia/imprevisti		

Pos.	Testo	GQ	Qtà UM	Prz/Un	Totale
182.151	Tempo di lavoro normale. Y 1 : Y 1.2 : 259.3 :	A	5.00 h		
	.200 Apprendista. .210 Quarto anno di apprendistato. .211 Tempo di lavoro normale. Y 1 : Y 1.2 : 259.3 :	A	5.00 h		
R .292	<u>Materiali</u> La ditta deve esporre l'importo di Fr. 100.-- determinato dal progettista, che verrà poi riconosciuto sulla base dei materiali effettivi Y 1 : Y 1.2 : 259.3 :	A	1.00 gl		
	<u>SdC 259.3 Opere a regia/imprevisti</u>				
	<u>UdO Y 1.2 Riserva impianto di distribuzione per acqua</u>				
	<u>SdO Y 1 RISERVA</u>				

Ricapitolazione **selezionata secondo: SdO Udo SdC**

B 5	DEMOLIZIONE SELETTIVA		
B 5.1	Demolizione selettiva dell'opera non contaminata		
240	Smontaggi		
240.1	Smontaggi e smaltimenti impianto riscaldamento	_____	
240	Totale: Smontaggi	_____	
250	Smontaggi		
250.1	Smontaggi e smaltimenti impianto di distribuzione...	_____	
250	Totale: Smontaggi	_____	
B 5.1	Totale: Demolizione selettiva dell'opera non cont...	_____	
B 5	Totale: DEMOLIZIONE SELETTIVA	_____	
B 8	PONTEGGIO		
B 8.2	Ponteggio di lavoro		
249	Diversi		
249.0	Ponteggi impianto riscaldamento	_____	
249	Totale: Diversi	_____	
259	Diversi		
259.0	Ponteggi impianto di distribuzione per acqua	_____	
259	Totale: Diversi	_____	
B 8.2	Totale: Ponteggio di lavoro	_____	
B 8	Totale: PONTEGGIO	_____	
D 5	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO		
D 5.2	Produzione del calore		
242	Impianti di riscaldamento		
242.0	Produzione del calore	_____	
242.1	Condotte cunicolo + centrale	_____	
242.2	Apparecchi	_____	
242.3	Rubinetteria e accessori	_____	
242.4	Regolazione	_____	
242.5	Contatori volumetrici e di calore	_____	
242	Totale: Impianti di riscaldamento	_____	
248	Isolazione		
248.0	Isolazione condotte cunicolo + centrale	_____	
248	Totale: Isolazione	_____	
D 5.2	Totale: Produzione del calore	_____	
D 5.3	Distribuzione del calore		
243	Distribuzione del calore		
243.1	Condotte	_____	
243.2	Rubinetteria e accessori	_____	
243	Totale: Distribuzione del calore	_____	
248	Isolazione		
248.1	Isolazione condotte di distribuzione	_____	
248	Totale: Isolazione	_____	
D 5.3	Totale: Distribuzione del calore	_____	
D 5.4	Diffusione del calore		
243	Distribuzione del calore		
243.3	Serpentine a pavimento	_____	
243	Totale: Distribuzione del calore	_____	
D 5.4	Totale: Diffusione del calore	_____	

Ricapitolazione selezionata secondo: SdO Udo SdC

D 5	Totale: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO			
D 8	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PER ACQUA			
D 8.1	Rubinetteria, apparecchi			
251	Apparecchi sanitari usuali			
251.1	Posa apparecchi sanitari usuali			
251	Totale: Apparecchi sanitari usuali			
252	Apparecchi sanitari speciali			
252.0	Apparecchi sanitari speciali			
252	Totale: Apparecchi sanitari speciali			
D 8.1	Totale: Rubinetteria, apparecchi			
D 8.4	Condotte di alimentazione			
254	Condotte per impianti sanitari			
254.0	Batteria sanitaria			
254.1	Condotte acqua fredda			
254.2	Condotte acqua calda e circolazione			
254.3	Condotte acqua alta pressione			
254	Totale: Condotte per impianti sanitari			
255	Isolamento			
255.1	Isolazione condotte acqua fredda			
255.2	Isolazione condotte acqua calda e circolazione			
255.3	Isolazione condotte acqua alta pressione			
255	Totale: Isolamento			
D 8.4	Totale: Condotte di alimentazione			
D 8.5	Condotte di scarico			
254	Condotte per impianti sanitari			
254.4	Condotte di evacuazione acque luride			
254.5	Condotte di evacuazione acqua chiare			
254	Totale: Condotte per impianti sanitari			
255	Isolamento			
255.4	Isolazione condotte evacuazione acque luride			
255.5	Isolazione condotte evacuazione acque chiare			
255	Totale: Isolamento			
D 8.5	Totale: Condotte di scarico			
D 8	Totale: IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PER A...			
W 7	RISULTATO D'ESERCIZIO			
W 7.1	Costo d'esercizio			
249	Diversi			
249.4	Costo d'esercizio impianto riscaldamento			
249	Totale: Diversi			
259	Diversi			
259.4	Costo d'esercizio impianto di distribuzione per a...			
259	Totale: Diversi			
W 7.1	Totale: Costo d'esercizio			
W 7	Totale: RISULTATO D'ESERCIZIO			
Y 1	RISERVA			
Y 1.1	Riserva impianto riscaldamento			
249	Diversi			
249.1	Prestazioni diverse			

Ricapitolazione **selezionata secondo: SdO Udo SdC**

	249.2	Prestazioni tecniche	_____	
	249.3	Opere a regia/imprevisti	_____	
	249	Totale: Diversi	_____	
Y 1.1		Totale: Riserva impianto riscaldamento	_____	_____
Y 1.2		Riserva impianto di distribuzione per acqua		
	259	Diversi		
	259.1	Prestazioni diverse	_____	
	259.2	Prestazioni tecniche	_____	
	259.3	Opere a regia/imprevisti	_____	
	259	Totale: Diversi	_____	
Y 1.2		Totale: Riserva impianto di distribuzione per acqua	_____	_____
Y 1		Totale: RISERVA	_____	_____

Totale Importo parziale (Importo senza IVA - da riportare in copertina) _____