




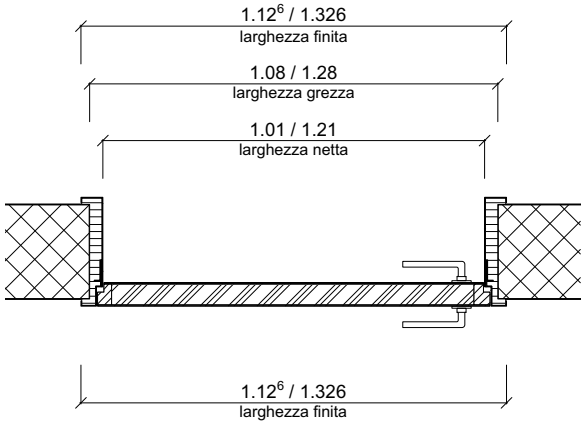


PIANTA 1:20

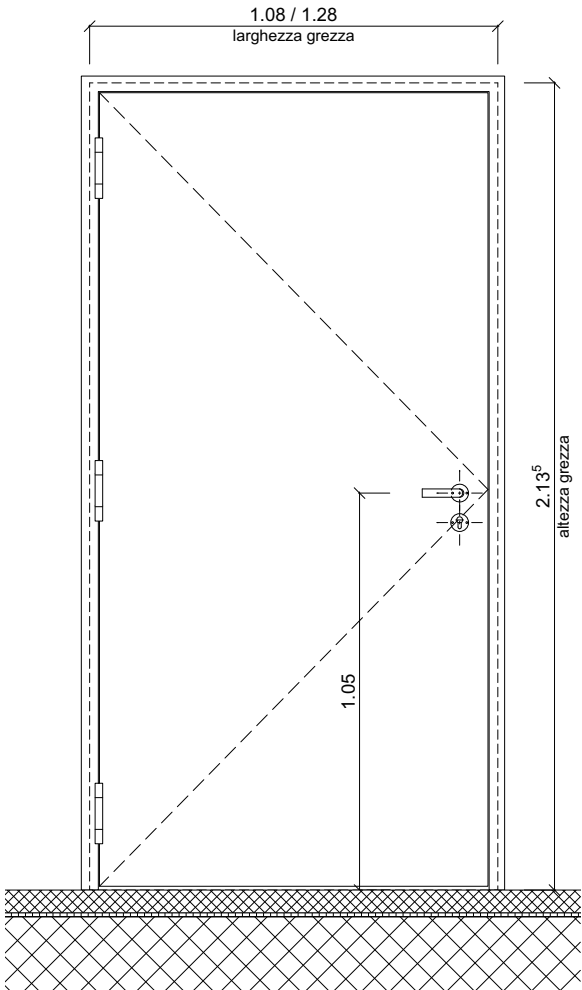


PROSPETTO ESTERNO 1:20

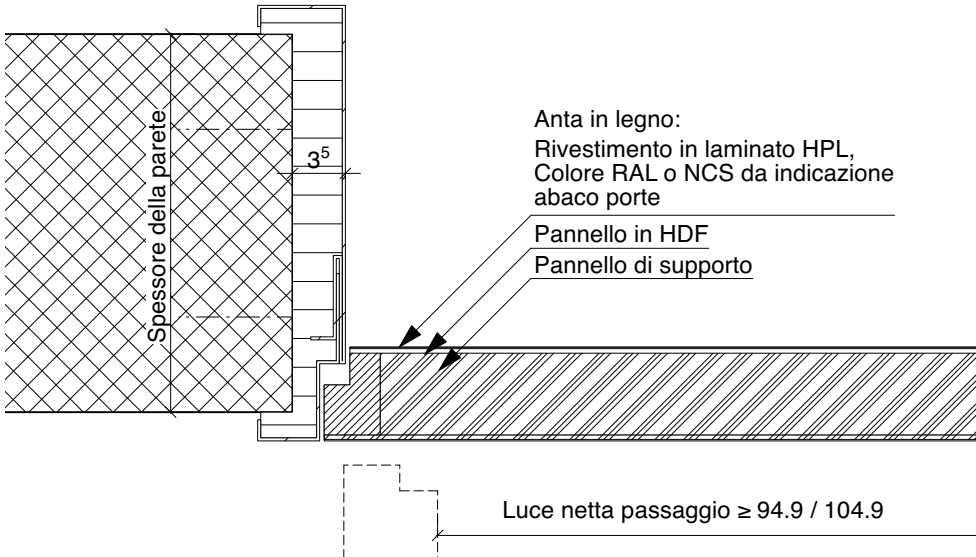


PIANTA DETTAGLIO 1:5

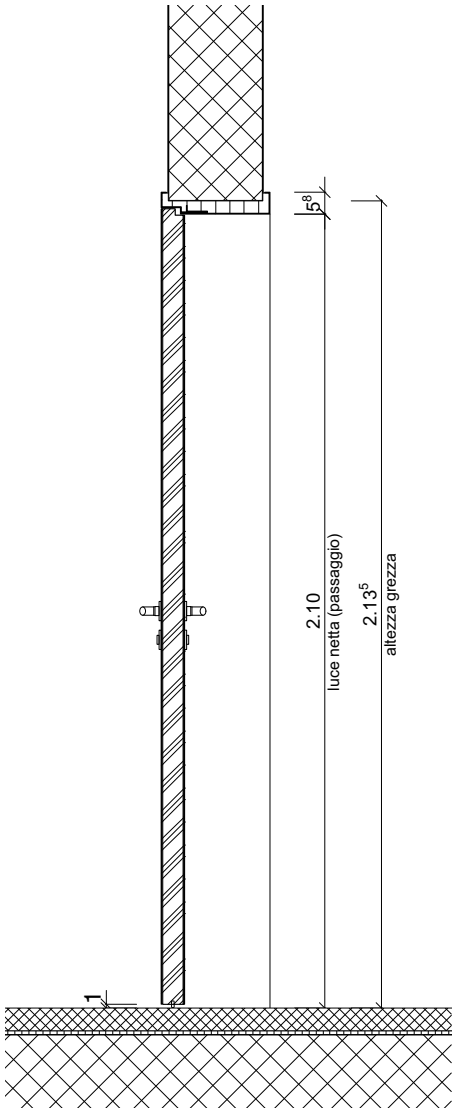

SEZIONE 1:20

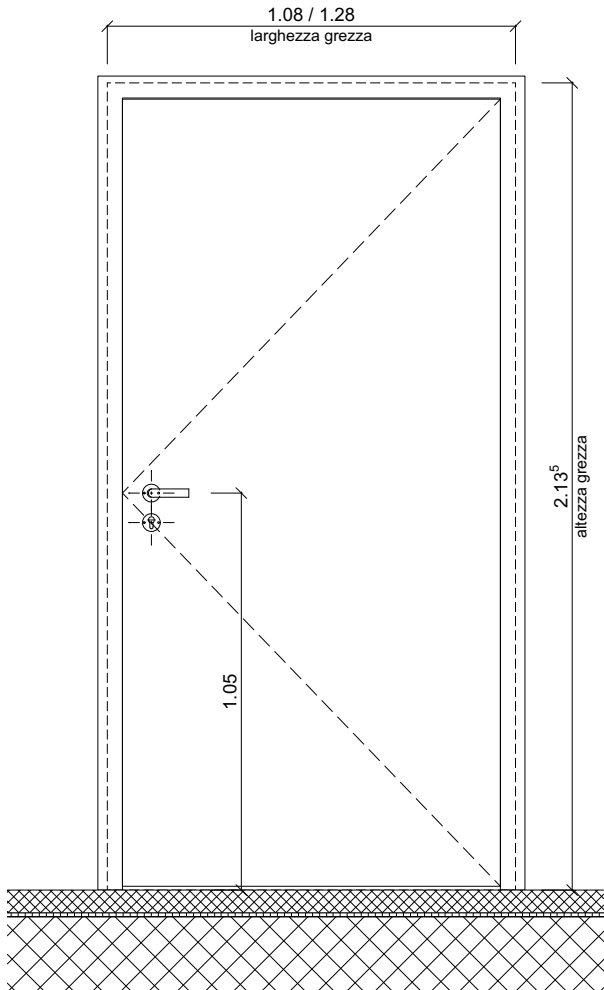

PROSPETTO INTERNO 1:20

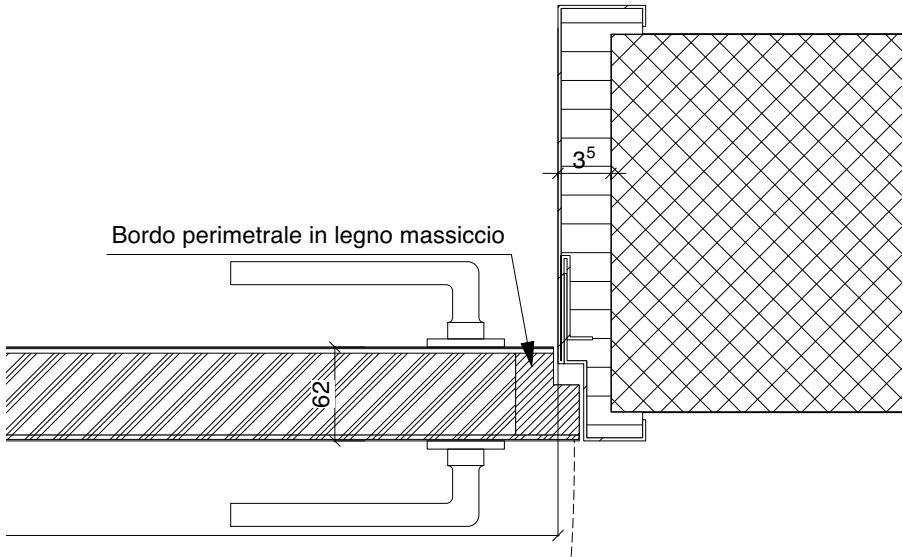


PEZZI 15


NOTA: TUTTI I REQUISITI DI OGNI SINGOLA PORTA, LE DIMENSIONI IN LUCE E LE CARATTERISTICHE DELLE PARETI SONO DA DEDURRE DALL'ELENCO DELLE PORTE. LE MISURE ESATTE PER LA FORNITURA SONO DA VERIFICARE SUL POSTO SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA. LE INDICAZIONI DI TIPI E MATERIALI SONO DA VERIFICARE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA E DEVONO ESSERE CONFERMATE DAL PRODUTTORE. IN TUTTE LE PORTE IL VERSO DI APERTURA PUO' VARIARE IN PIANTA. LE ALTEZZE DELLE PORTE SONO RIFERITE DALLA QUOTA DEL PAVIMENTO FINITO FINO ALLA QUOTA INFERIORE DELL'ARCHITRAVE GREZZO. I RISPARMI PER L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI TECNICI DELLE PORTE SONO DA DETERMINARE SULLA SCORTA DEI PIANI DEGLI SPECIALISTI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI, SANITARI, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE. NEL CASO SI RISCOTRINO DIFFERENZE DI MISURA O DI FRONTE A EVENTUALI INDECISIONI, L'IMPRESA È TENUTA AD AVVISARE IMMEDIATAMENTE LA DIREZIONE LAVORI. LA LARGHEZZA IN LUCE DELLE PORTE DEVE ESSERE IN OGNI CASO ≥ 90 CM.

FINITURE: LA FERRAMENTA È INDICATA NELL'ABACO DELLE PORTE. LA SCELTA DEI PRODOTTI, MATERIALI E COLORI AVVIENE IN BASE A CAMPIONATURA E ALLE INDICAZIONI DELL'ARCHITETTO.


PER LA SCELTA DEI MATERIALI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI LEGNI EXTRAEUROPEI PRIVI DEL MARCHIO FSC PEFC (O EQUIVALENTE). PER LA POSA POSSONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE MATERIALI ISOLANTI, SIGILLANTI E COLORANTI PRIVI DI SOLVENTI ($< 5\%$). INOLTRE È PROIBITO L'UTILIZZO DI PANNELLI A BASE DI LEGNO NON RIVESTITI INCOLLATI CON COLLANTI UF (UREICI) E MUF (MELAMINICI-UREICI). È COMUNQUE DA CONSIDERARE QUANTO SEGUE: È DA EVITARE LA POSA MEDIANTE SCHIUMATURE DI RIEMPIMENTO. LA FORNITURA E POSA DELL'AEROGEL O EQUIVALENTE È PARTE INTEGRANTE DELLA COMESSA.

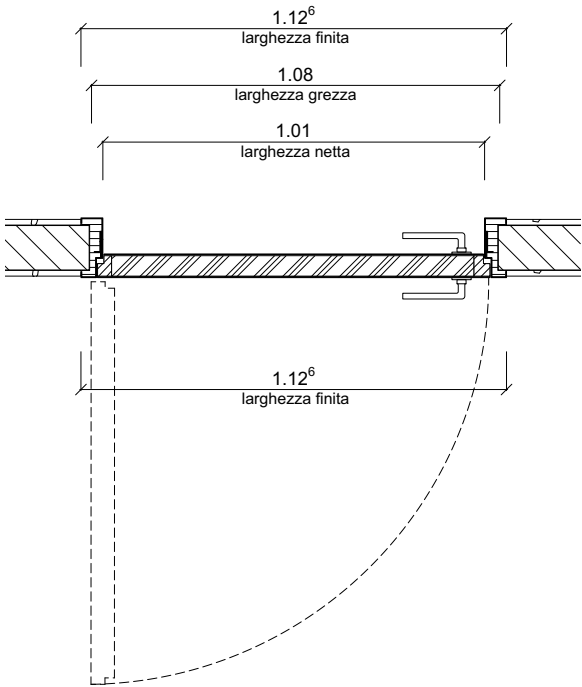


PIANTA 1:20

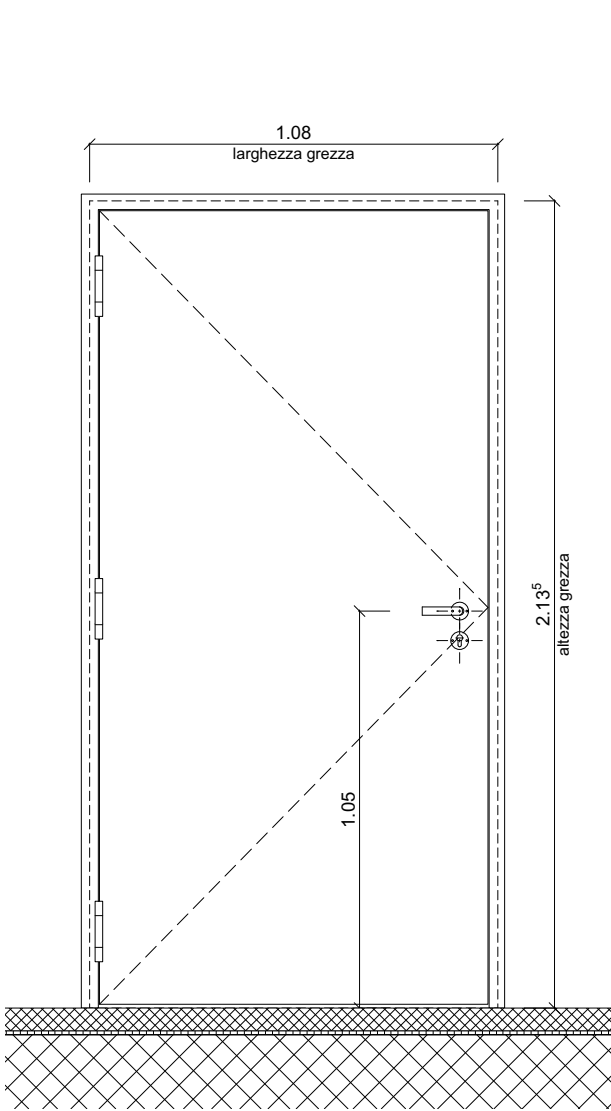


PROSPETTO ESTERNO 1:20

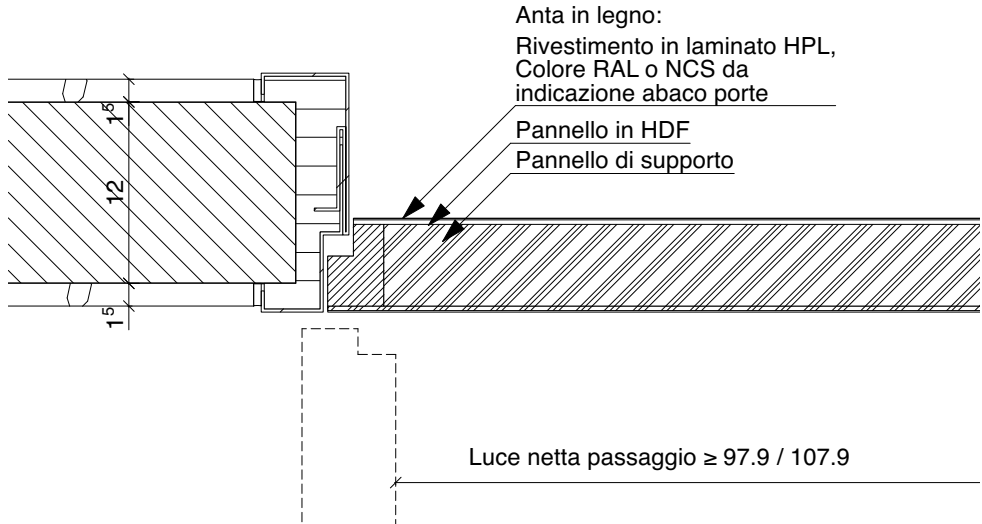

PIANTA DETTAGLIO 1:5

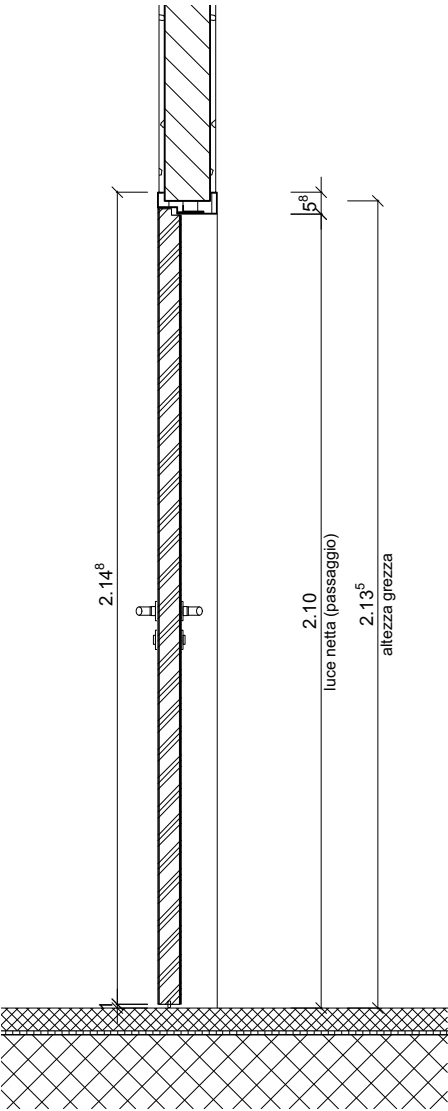

SEZIONE 1:20

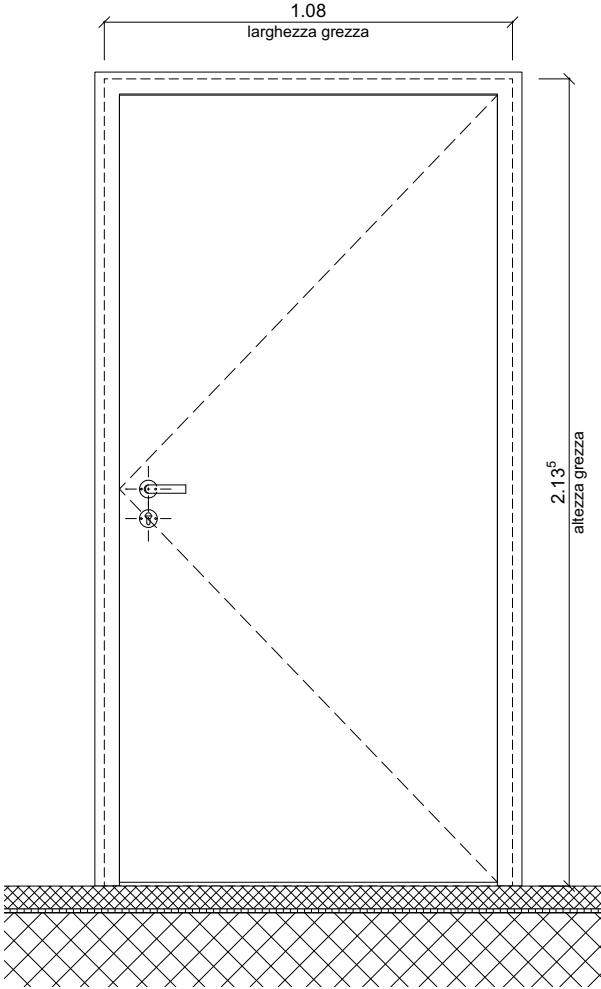


PROSPETTO INTERNO 1:20

PEZZI 2


NOTA: TUTTI I REQUISITI DI OGNI SINGOLA PORTA, LE DIMENSIONI IN LUCE E LE CARATTERISTICHE DELLE PARETI SONO DA DEDURRE DALL'ELENCO DELLE PORTE. LE MISURE ESATTE PER LA FORNITURA SONO DA VERIFICARE SUL POSTO SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA. LE INDICAZIONI DI TIPI E MATERIALI SONO DA VERIFICARE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA E DEVONO ESSERE CONFERMATE DAL PRODUTTORE. IN TUTTE LE PORTE IL VERSO DI APERTURA PUO' VARIARE IN PIANTA. LE ALTEZZE DELLE PORTE SONO RIFERITE DALLA QUOTA DEL PAVIMENTO FINITO FINO ALLA QUOTA INFERIORE DELL'ARCHITRAVE GREZZO. I RISPARMI PER L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI TECNICI DELLE PORTE SONO DA DETERMINARE SULLA SCORTA DEI PIANI DEGLI SPECIALISTI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI, SANITARI, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE. NEL CASO SI RISCONTRINO DIFFERENZE DI MISURA O DI FRONTE A EVENTUALI INDECISIONI, L'IMPRESA È TENUTA AD AVVISARE IMMEDIATAMENTE LA DIREZIONE LAVORI. LA LARGHEZZA IN LUCE DELLE PORTE DEVE ESSERE IN OGNI CASO $\geq$ 90 CM.

FINITURE: LA FERRAMENTA È INDICATA NELL'ABACO DELLE PORTE. LA SCELTA DEI PRODOTTI, MATERIALI E COLORI AVVIENE IN BASE A CAMPIONATURA E ALLE INDICAZIONI DELL'ARCHITETTO.


PER LA SCELTA DEI MATERIALI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI LEGNI EXTRAEUROPEI PRIVI DEL MARCHIO FSC PEFC (O EQUIVALENTE). PER LA POSA POSSONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE MATERIALI ISOLANTI, SIGILLANTI E COLORANTI PRIVI DI SOLVENTI (< 5%). INOLTRE È PROIBITO L'UTILIZZO DI PANNELLI A BASE DI LEGNO NON RIVESTITI INCOLLATI CON COLLANTI UF (UREICI) E MUF (MELAMINICI-UREICI). È COMUNQUE DA CONSIDERARE QUANTO SEGUE: È DA EVITARE LA POSA MEDIANTE SCHIUMATURE DI RIEMPIMENTO. LA FORNITURA E POSA DELL'AEROGEL O EQUIVALENTE È PARTE INTEGRANTE DELLA COMESSA.

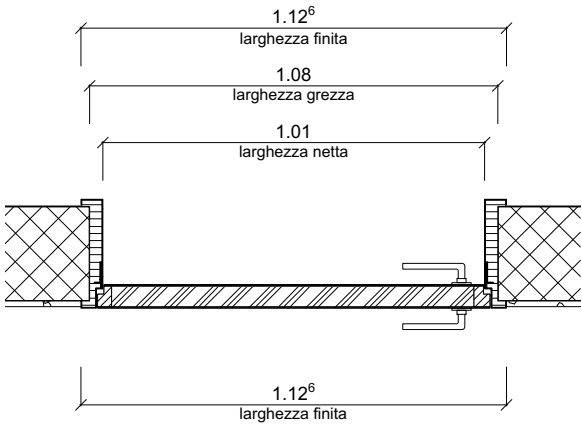


PIANTA 1:20

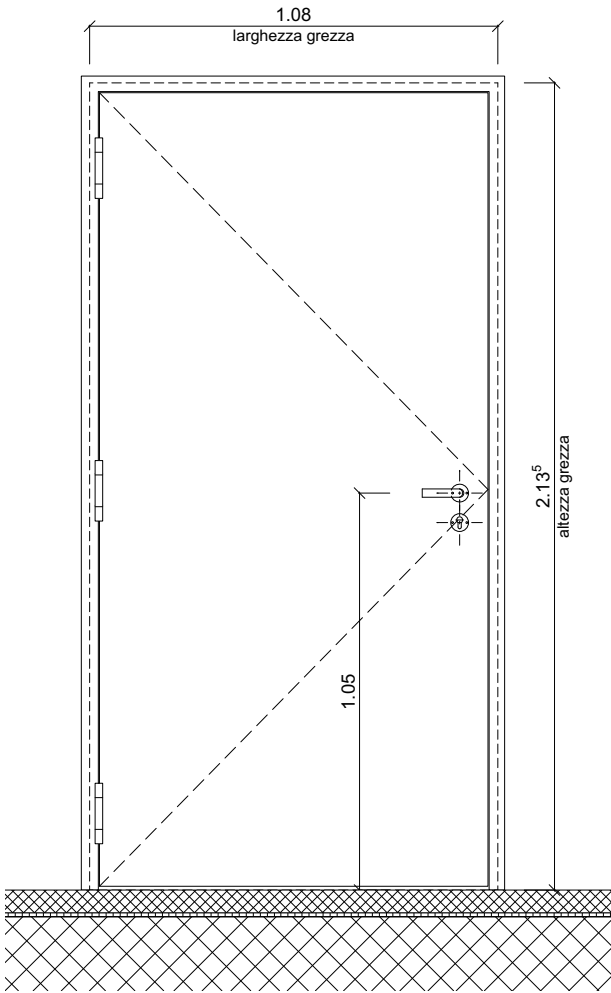


PROSPETTO ESTERNO 1:20

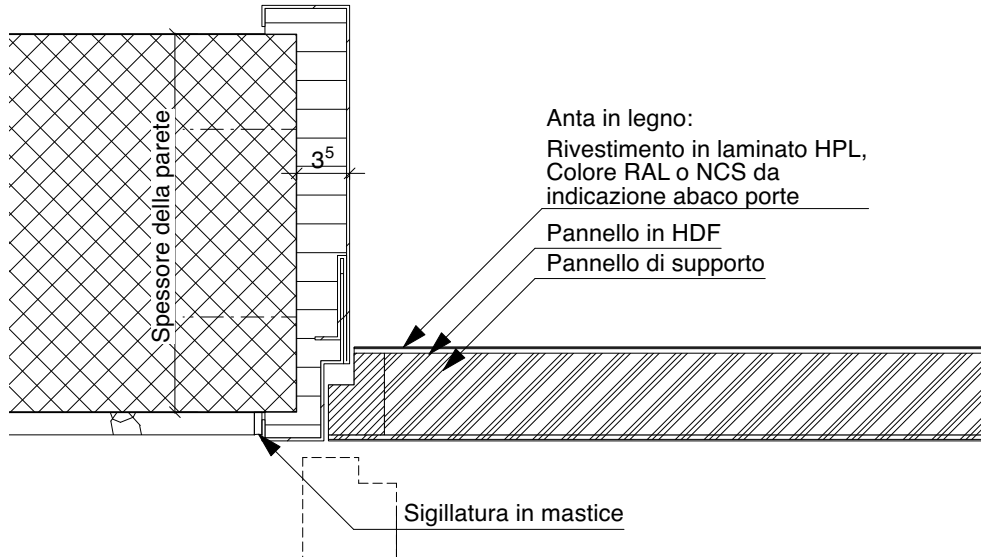


PIANTA DETTAGLIO 1:5

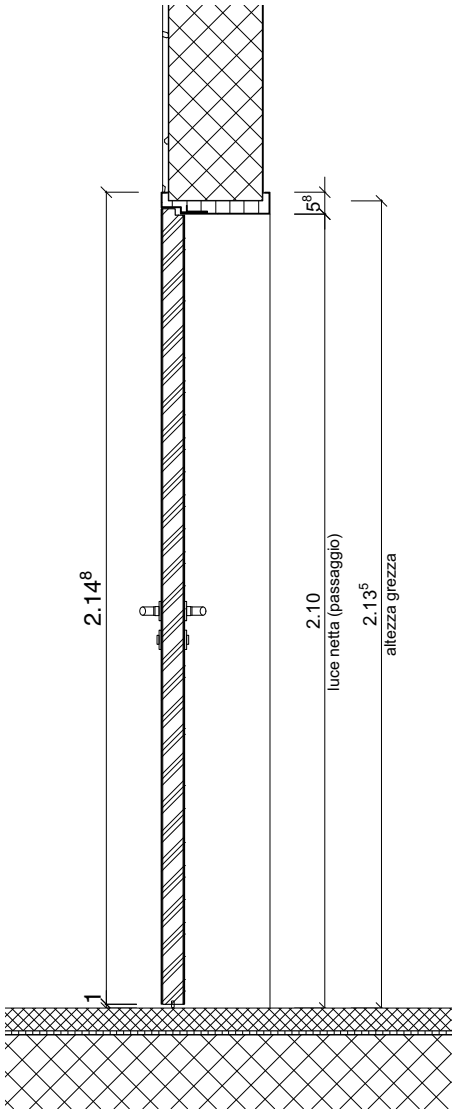

SEZIONE 1:20

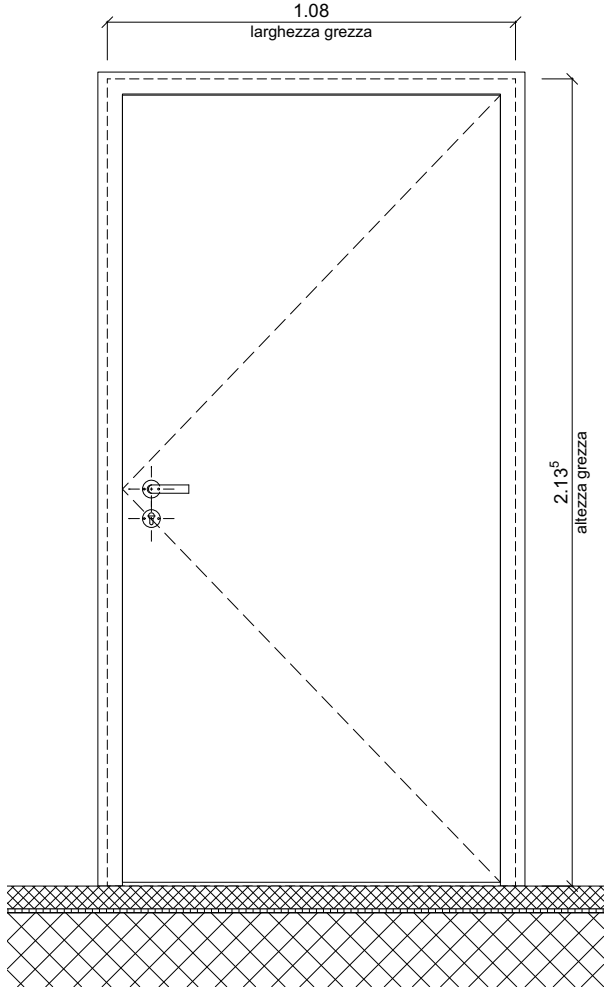

PROSPETTO INTERNO 1:20

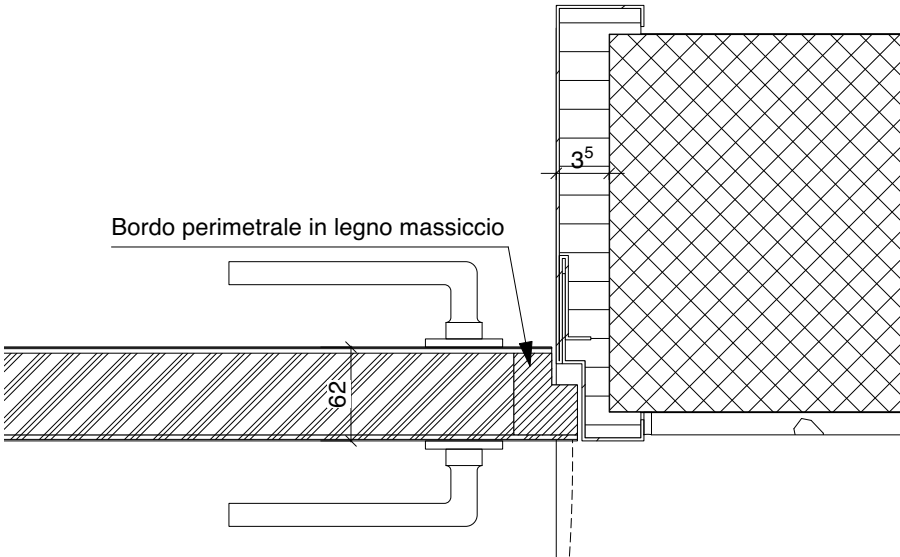

PEZZI 19

NOTA: TUTTI I REQUISITI DI OGNI SINGOLA PORTA, LE DIMENSIONI IN LUCE E LE CARATTERISTICHE DELLE PARETI SONO DA DEDURRE DALL'ELENCO DELLE PORTE. LE MISURE ESATTE PER LA FORNITURA SONO DA VERIFICARE SUL POSTO SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA. LE INDICAZIONI DI TIPI E MATERIALI SONO DA VERIFICARE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA E DEVONO ESSERE CONFERMATE DAL PRODUTTORE. IN TUTTE LE PORTE IL VERSO DI APERTURA PUO' VARIARE IN PIANTA. LE ALTEZZE DELLE PORTE SONO RIFERITE ALLA QUOTA DEL PAVIMENTO FINITO FINO ALLA QUOTA INFERIORE DELL'ARCHITRAVE GREZZO. I RISPARMI PER L'INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI TECNICI DELLE PORTE SONO DA DETERMINARE SULLA SCORTA DEI PIANI DEGLI SPECIALISTI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI, SANITARI, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE. NEL CASO SI RISCOTRINO DIFFERENZE DI MISURA O DI FRONTE A EVENTUALI INDECISIONI, L'IMPRESA È TENUTA AD AVVISARE IMMEDIATAMENTE LA DIREZIONE LAVORI. LA LARGHEZZA IN LUCE DELLE PORTE DEVE ESSERE IN OGNI CASO ≥ 90 CM.

FINITURE: LA FERRAMENTA È INDICATA NELL'ABACO DELLE PORTE. LA SCELTA DEI PRODOTTI, MATERIALI E COLORI AVVIENE IN BASE A CAMPIONATURA E ALLE INDICAZIONI DELL'ARCHITETTO.

PER LA SCELTA DEI MATERIALI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI LEGNI EXTRAEUROPEI PRIVI DEL MARCHIO FSC PEFC (O EQUIVALENTE). PER LA POSA POSSONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE MATERIALI ISOLANTI, SIGILLANTI E COLORANTI PRIVI DI SOLVENTI ($< 5\%$). INOLTRE È PROIBITO L'UTILIZZO DI PANNELLI A BASE DI LEGNO NON RIVESTITI INCOLLATI CON COLLANTI UF (UREICI) E MUF (MELAMINICI-UREICI). È COMUNQUE DA CONSIDERARE QUANTO SEGUE: È DA EVITARE LA POSA MEDIANTE SCHIUMATURE DI RIEMPIMENTO. LA FORNITURA E POSA DELL'AEROGEL O EQUIVALENTE È PARTE INTEGRANTE DELLA COMESSA.