


SEZIONE TIPO

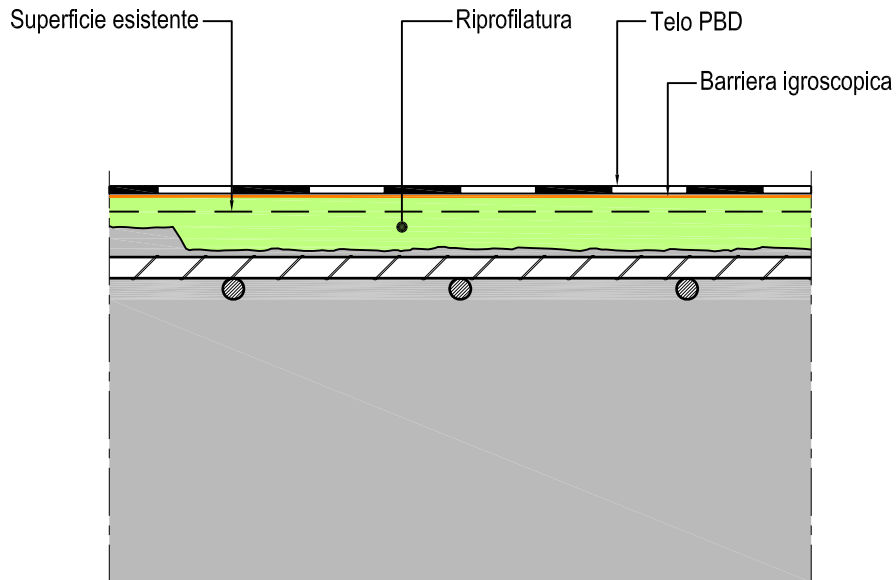

DESCRIZIONE LAVORO

- Preparazione del sottofondo:

Rimozione della pellicola protettiva.
Ruvidezza richiesta del sottofondo di 1-2 mm.

- Barriera igroscopica:

Applicazione di malta a base di cemento, affinata con resina epossidica.

Lavorazione da eseguire solo quando è necessario accelerare i tempi di posa del telo PBD e l'umidità del calcestruzzo è ancora superiore a 4%.



Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

2.706

Data: 14.11.2006

Risanamento superfici in calcestruzzo

Mod. : 17.01.2011

Dis. : M.Ge.

Resp. : FM

Contr. :

Barriera igroscopica BAR / IGRO

Scala : 1:5