

---

**Relazione tecnica**  
**Catasto del rumore stradale del Comune di**  
**Lugano (sezione Lugano)**  
Stato al 2016

Sezione protezione aria, acqua e suolo – SPAAS  
Ufficio prevenzione rumori – UPR

Bellinzona, dicembre 2018





## Premessa

La riduzione dell'inquinamento fonico generato dal traffico stradale è una sfida oltremodo complessa che, paradossalmente, si pone sempre più in antitesi con il costante aumento del bisogno di mobilità caratteristico del sistema socio-economico attuale. L'esposizione al rumore eccessivo, tuttavia, compromette la nostra qualità di vita e, oltre agli effetti negativi sulla salute, può incidere anche a livello economico (perdita di valore degli immobili). A causa della morfologia del territorio si sta pure assistendo a un progressivo aumento del rumore di fondo, che avvolge il paesaggio sonoro e compromette vaste aree di territorio finora destinate alla distensione e allo svago.

Come prescritto dalla legislazione federale in materia, il Canton Ticino in qualità di proprietario delle strade cantonali è tenuto a limitare le immissioni foniche moleste e a procedere con il catasto del rumore e con il risanamento fonico per le strade cantonali. In base al Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF), l'allestimento dei catasti e dei progetti di risanamento fonico è compito del Cantone anche per le strade comunali. Compete invece al Comune procedere a sue spese all'esecuzione delle misure di risanamento fonico in collaborazione con il Cantone, che si assume in questo contesto unicamente il costo totale per l'allestimento dei catasti e dei progetti di risanamento fonico.

I documenti presentati e consegnati al Comune il 18 ottobre 2017 sono stati aggiornati sulla base delle osservazioni pervenute e degli adeguamenti attuati nell'ambito dell'elaborazione del progetto di risanamento fonico del Luganese (Fase prioritaria), pubblicato il 4 ottobre 2018. La presente documentazione del catasto del rumore stradale sostituisce e annulla la precedente versione.

Il catasto del rumore stradale costituisce pertanto la prima fase della procedura di risanamento sopraccitata. Esso rappresenta una specie di "fotografia acustica" dell'inquinamento fonico dovuto alle strade all'interno delle località ed è allestito tramite calcoli teorici che implicano la raccolta di una serie di dati specifici relativi all'attività dell'impianto.

## Abbreviazioni

DB strade	Banca dati strade
dB(A)	Decibel ponderato A
DT	Dipartimento del territorio
EMPA	Laboratorio federale della prova dei materiali e di ricerca
GdS	Grado di sensibilità al rumore
LGI	Legge federale sulla geoinformazione
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
MDS	Modello digitale della superficie
MDT	Modello digitale del terreno
MISTRA	Sistema federale d'informazione stradale
MOVPOP	Banca dati movimento della popolazione
MU	Misurazione ufficiale
OASI	Osservatorio ambientale della Svizzera Italiana
OGI	Ordinanza federale sulla geoinformazione
OIF	Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico
PR	Piano regolatore
REA	Registro degli edifici e delle abitazioni
ROIF	Regolamento d'applicazione dell'OIF
SM	Sezione della mobilità
SPAAS	Sezione protezione aria, acqua e suolo
SST	Sezione dello sviluppo territoriale
TGM	Traffico giornaliero medio
UCR	Ufficio del catasto e dei riordini fondiari
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UGEO	Ufficio della geomatica
UPR	Ufficio prevenzione dei rumori
USTRA	Ufficio federale delle strade
VA	Valore d'allarme secondo OIF
VL	Veicoli leggeri
VLI	Valore limite d'immissione secondo OIF
VP	Valore di pianificazione
VP	Veicoli pesanti

## Glossario

Edificio non sensibile al rumore	Edificio privo di locali sensibili al rumore (tettoia, autorimessa, corpo accessorio, deposito, ...). Nei calcoli del rumore, in genere, è integrato come ostacolo fisico.
Edificio sensibile al rumore	Edificio con locali sensibili al rumore, che comprende almeno un piano residenziale o lavorativo.
Emissione fonica	Rumore all'uscita da una fonte.
Grado di sensibilità al rumore	E' attribuito a ogni zona di piano regolatore, in base alla vulnerabilità della sua destinazione d'uso (tipo di attività che è ammesso). Il grado di sensibilità (GdS) I è attribuito alle zone che necessitano un'elevata protezione fonica, il II nelle zone residenziali e per scopi pubblici, il GdS III nelle zone in cui sono ammesse attività mediamente moleste (zone miste, zone agricole), mentre il IV alle zone in cui sono ammesse attività molto moleste (zone industriali). Il grado di sensibilità determina il valore limite d'esposizione al rumore applicabile secondo la legge.
Immissione fonica	Rumore nel punto di ricezione considerato (ad esempio la finestra di un edificio).
Isofona	Luogo dei punti dello spazio, in cui si percepisce un suono con medesima intensità emesso da una sorgente sonora.
Livello di valutazione	Il livello sonoro è misurato o calcolato secondo metodi standardizzati. Per una valutazione corretta del grado di disturbo del rumore, dal livello sonoro si calcola il livello di valutazione L <sub>r</sub> tenendo conto delle caratteristiche specifiche del suono (durata, impulsività, tonalità ecc.). Il valore L <sub>r</sub> deve poi essere confrontato con i valori limite d'esposizione al rumore prescritti dalla legge.
Locali sensibili al rumore	S'intendono i locali delle abitazioni (tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli) e delle aziende, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale.

Piano sensibile al rumore	Indica un piano di un edificio che comprende almeno un locale sensibile al rumore.
Punto di ricezione	Su un edificio, coincide con il punto di calcolo delle immissioni foniche. Di principio deve situarsi al centro della finestra aperta di un locale sensibile al rumore. Nelle zone edificabili, non ancora edificate, il punto di ricezione si situa dove, in base al piano regolatore e al diritto di costruzione, potranno sorgere edifici con locali sensibili al rumore. I valori d'esposizione al rumore devono essere rispettati nel punto di ricezione.
Risanamento fonico	E' la limitazione delle emissioni foniche di un impianto fisso esistente.
Valori d'allarme	Sono superiori ai valori limite d'immissione al rumore e determinano gli impianti che devono essere risanati prioritariamente. Come per gli altri valori limite, essi dipendono dal grado di sensibilità al rumore assegnato alla zona in cui sorge l'edificio.
Valori di pianificazione	Sono inferiori di 5 dB(A) rispetto ai valori limite d'immissione e si applicano in genere alla costruzione di nuovi impianti e per la delimitazione di nuove zone edificabili, nei cui casi le esigenze in materia di esposizione al rumore sono più restrittive.
Valori limite di immissione	Sono differenziati per tipologia d'impianto (strada, ferrovia, ...) e rappresentano la soglia oltre la quale il rumore disturba sensibilmente il benessere della popolazione. Essi variano a dipendenza del grado di sensibilità al rumore assegnato e permettono di determinare gli impianti che richiedono un risanamento fonico.

# Indice

<b>INDICE</b> .....	<b>V</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>2. BASI LEGALI E DIRETTIVE</b> .....	<b>2</b>
<b>2.1 CONCETTI E CRITERI DI FONDO</b> .....	<b>2</b>
<b>2.2 GRADI DI SENSIBILITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>2.3 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE STRADALE</b> .....	<b>3</b>
<b>2.4 CONTENUTI DEL CATASTO DEL RUMORE STRADALE</b> .....	<b>4</b>
<b>2.5 DIRETTIVE E MANUALI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>3. METODOLOGIA</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1 MODELLO DI CALCOLO</b> .....	<b>6</b>
<b>3.2 DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI FONICHE DELLA RETE STRADALE: DATI DI BASE</b> .....	<b>6</b>
3.2.1 DATI DI BASE E RILIEVO DEI PARAMETRI DI CALCOLO.....	6
<b>3.3 DETERMINAZIONE DELLE IMMISSIONI FONICHE: DATI DI BASE</b> .....	<b>8</b>
3.3.1 DATI DI BASE SULLA TOPOGRAFIA .....	8
3.3.2 VALUTAZIONE FONICA PRELIMINARE: PRECATASTO CANTONALE .....	8
3.3.3 PERIMETRO DI CALCOLO.....	8
3.3.4 DATI DI BASE SUGLI EDIFICI.....	9
3.3.5 POSIZIONAMENTO DEI PUNTI DI CALCOLO .....	10
3.3.6 DATI DI PIANO REGOLATORE .....	10
3.3.7 DATI RELATIVI AGLI OSTACOLI .....	10
3.3.8 RIFLESSIONI .....	10
3.3.9 CORRETTIVI IN PROSSIMITÀ DI ROTONDE E INCROCI SEMAFORICI.....	11
<b>3.4 STRUMENTI DI ELABORAZIONE DEI DATI DI CATASTO</b> .....	<b>11</b>
<b>3.5 MISURAZIONI FONICHE</b> .....	<b>11</b>
<b>4. EMISSIONI FONICHE DEGLI ASSI STRADALI</b> .....	<b>12</b>
<b>4.1 ASSI STRADALI CONSIDERATI</b> .....	<b>12</b>
<b>4.2 CALCOLO DELLE EMISSIONI</b> .....	<b>12</b>
<b>5. IMMISSIONI FONICHE</b> .....	<b>14</b>
<b>5.1 PRECATASTO DEL RUMORE</b> .....	<b>14</b>
<b>5.2 PERIMETRO DI CALCOLO</b> .....	<b>14</b>
<b>5.3 EDIFICI</b> .....	<b>14</b>
<b>5.4 SITUAZIONE PIANIFICATORIA E GRADI DI SENSIBILITÀ</b> .....	<b>16</b>

<b>5.5</b>	<b>PUNTI DI CALCOLO IN CAMPO LIBERO.....</b>	<b>17</b>
<b>5.6</b>	<b>OSTACOLI E TOPOGRAFIA .....</b>	<b>17</b>
<b>5.7</b>	<b>PIANI DI CATASTO .....</b>	<b>17</b>
<b>5.8</b>	<b>RISULTATI.....</b>	<b>18</b>
5.8.1	ARROTONDAMENTO DEI LIVELLI SONORI .....	18
5.8.2	ANALISI DEGLI EDIFICI E DELLE PERSONE ESPOSTI AL RUMORE IN RELAZIONE AI VALORI D'ESPOSIZIONE AL RUMORE.....	18
<b>6.</b>	<b>VALUTAZIONI FINALI.....</b>	<b>19</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>.....</b>	<b>21</b>
<b>A.1</b>	<b>TABELLA DELLE EMISSIONI.....</b>	<b>23</b>
<b>A.2</b>	<b>TABELLA DEI VALORI DELLE IMMISSIONI FONICHE – PUNTI DI CALCOLO DELLA FACCIATA PIÙ ESPOSTA DI OGNI EDIFICIO CONSIDERATO.....</b>	<b>50</b>
<b>ANNESI</b>	<b>.....</b>	<b>233</b>

# I. Introduzione

Il Canton Ticino è proprietario di circa 1'050 km di strade cantonali che, insieme alle strade nazionali (circa 160 km) e alle strade comunali più trafficate (circa 150 km), sono considerate le fonti di rumore più presenti e diffuse sul territorio, in quanto toccano in modo importante e capillare la popolazione.

Nel corso del mese di aprile 2016, l'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) ha elaborato un calcolo su scala cantonale delle immissioni foniche dovute al traffico stradale (vedi cap. 3.3.2), sulla base del quale si è potuto stimare che più del 35% della popolazione è esposta a immissioni superiori ai valori limite stabiliti dall'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Se si considerano solo le strade cantonali e comunali, la percentuale scende a poco più del 30%.

Per quanto riguarda gli edifici abitativi, più del 20% sono esposti a immissioni superiori ai valori limite, percentuale che scende al 17% per quelli esposti alle sole strade cantonali e comunali.

Il presente catasto descrive in modo dettagliato la situazione acustica relativa al rumore stradale del Comune di Lugano (sezione Lugano). Conformemente ai disposti dell'OIF, esso è stato allestito allo scopo di determinare i settori e in particolar modo gli edifici che oggigiorno sono soggetti a immissioni eccessive e di identificare così i tratti stradali su cui intervenire per limitare l'inquinamento fonico all'interno delle località.

In tal senso il catasto del rumore stradale costituisce la base di partenza per lo studio delle misure di risanamento fonico, ossia i diversi provvedimenti tecnici da attuare al fine di ridurre il rumore generato dal traffico stradale alla fonte (asfalti fonoassorbenti, riduzione della velocità, ecc.) o sulla via di propagazione (ripari fonici).

Seppur prioritaria, l'utilità di questo strumento non si limita alla problematica del risanamento degli impianti rumorosi sancito dalla legislazione federale, ma costituisce altresì per l'autorità un efficace strumento di supporto alla pianificazione del territorio, in particolare per la definizione di nuove destinazioni d'uso a livello di piano regolatore (PR).

Non da ultimo i suoi contenuti in ambito edilizio possono contribuire ad agevolare le procedure di rilascio delle autorizzazioni a costruire, poiché consentono una rapida valutazione fonica di una determinata zona o punto di ricezione.

## 2. Basi legali e direttive

La prevenzione e la lotta contro il rumore sono regolate dalla Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) entrata in vigore il 1 gennaio 1985 e dalla relativa Ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) entrata in vigore il 1 aprile 1987.

La LPAmb costituisce una legge-quadro, vale a dire che si limita a fissare delle norme di ordine generale basate su tre principi fondamentali:

- **Principio di prevenzione** (art. 1 LPAmb): *“gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente”*;
- **Principio di causalità** (art. 2 LPAmb): il proprietario di un impianto deve supportare i costi legati alle misure previste dalla legislazione in questione;
- **Principio d'intervento alla fonte** (art. 11 LPAmb): le emissioni devono essere limitate da misure applicate alla fonte.

L'OIF, più precisamente, ha lo scopo di proteggere la popolazione dai rumori dannosi o molesti (art. 1 OIF) e stabilisce pertanto i criteri e i metodi di analisi che servono alla valutazione del rumore. Essa definisce inoltre il concetto di limitazione delle emissioni e di risanamento degli impianti rumorosi (art. 13 OIF).

A livello cantonale il servizio preposto per l'applicazione dell'OIF è l'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) del Dipartimento del Territorio (DT). In base all'art. 4 lettera d) del Regolamento di applicazione dell'OIF (ROIF), l'ufficio allestisce e aggiorna i catasti del rumore delle strade.

### 2.1 Concetti e criteri di fondo

Gli impianti fissi considerati dall'OIF quali **fonti di rumore da valutare e, se del caso, da risanare** sono i seguenti: le strade, le ferrovie, gli aeroporti, i poligoni di tiro, gli impianti industriali e le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari.

Per ognuno di essi l'ordinanza stabilisce i **valori limite d'esposizione al rumore** che devono essere rispettati e i **termini e le modalità di risanamento** nel caso questi siano superati.

I valori limite variano in funzione dei **gradi di sensibilità al rumore (GdS)**, che devono essere assegnati alle zone d'utilizzazione definite nei piani regolatori comunali (art. 43 e art. 44 OIF), coerentemente con il tipo di attività ammesso dalla loro destinazione d'uso.

Per la valutazione delle immissioni dei diversi impianti, l'OIF impone l'allestimento di un **catasto del rumore** (art. 37 OIF) che determini lo stato acustico attuale.

Per le strade cantonali e comunali tale competenza spetta al Cantone, che si avvale, laddove necessario, della collaborazione dei Comuni. Il catasto è pubblico.

Sulla base dei contenuti del catasto e in funzione dei valori limite d'esposizione al rumore definiti dai GdS si valutano le necessità e le priorità d'intervento e si elaborano i relativi **progetti di risanamento fonico** (art. 13 OIF).

Se per motivi di fattibilità tecnica, economica o di proporzionalità la strada non può essere completamente risanata attraverso **provvedimenti alla fonte o sulla linea di propagazione** (ripari fonici), l'OIF impone la realizzazione di **misure d'isolamento acustico** (finestre fonoisolanti) sugli edifici esposti a rumore eccessivo, ossia laddove in caso di risanamento fonico le immissioni superano ancora i valori di allarme, nonostante i provvedimenti di risanamento previsti.

I termini per eseguire il risanamento degli impianti, rispettivamente i provvedimenti d'isolamento acustico sono definiti all'art. 17 OIF. Per il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali tale termine è scaduto il 31 marzo 2018.

Gli oneri concernenti la progettazione (elaborazione dello studio fonico) e la messa in opera dei progetti di risanamento delle **strade cantonali** è interamente a carico del Cantone, cui è ugualmente affidato il compito, in collaborazione con le Autorità comunali, di allestire gli studi fonici per le **strade comunali**. L'esecuzione e il finanziamento delle misure di risanamento di quest'ultime spettano invece unicamente al Comune, come proprietario dell'impianto.

## 2.2 Gradi di sensibilità

A ogni zona del piano regolatore (PR) deve essere attribuito un grado di sensibilità al rumore (GdS) in base alla vulnerabilità della destinazione d'uso della zona considerata, ossia al tipo di attività che è ammesso.

L'OIF definisce quattro gradi di sensibilità al rumore (art. 43 cpv 1):

- GdS I** nelle zone che necessitano di un'elevata protezione fonica (zone ricreative);
- GdS II** nelle zone in cui non sono ammesse attività moleste (zone residenziali e zone per scopi pubblici);
- GdS III** nelle zone in cui sono ammesse attività mediamente moleste (zone miste residenziali - artigianali e zone agricole);
- GdS IV** nelle zone in cui sono ammesse attività fortemente moleste (zone industriali).

*(Nella pratica i GdS I e IV sono assegnati solo eccezionalmente).*

Di norma i GdS devono essere assegnati al momento della revisione del PR o in occasione dell'elaborazione di varianti. La loro approvazione segue pertanto la procedura pianificatoria e di conseguenza l'Autorità cantonale è competente per la loro approvazione.

Qualora i GdS non fossero ancora stati attribuiti al momento dell'allestimento del catasto, il Cantone provvede a definirli secondo gli intendimenti dell'art. 43 OIF. I GdS così assegnati dovranno essere confermati o adeguati in ambito di PR dall'Autorità comunale.

## 2.3 Valori limite di esposizione al rumore stradale

La legislazione federale prevede tre tipi di valori limite di esposizione al rumore:

### ▪ Valori limite d'immissione (VLI)

I VLI definiscono la soglia generale oltre la quale il rumore disturba sensibilmente il benessere della popolazione esposta. Si tratta dei valori applicabili nella maggior parte dei casi: sia per gli edifici esistenti prima del 1985 (entrata in vigore della LPAmb), sia per la costruzione di nuovi edifici in settori esposti al rumore. Essi permettono inoltre di determinare gli impianti da risanare.

### ▪ Valori d'allarme (VA)

I VA sono superiori ai valori limite d'immissione. I livelli di valutazione che superano questo limite sono considerati come importanti e determinano gli impianti che devono essere risanati prioritariamente.

### ▪ Valori di pianificazione (VP)

I VP sono inferiori di 5 dB(A) ai valori limite di immissione. Essi si applicano in particolare ai nuovi impianti (autorizzati dopo il 1985), per i quali le esigenze sono più restrittive. Questi valori sono ugualmente applicabili per la delimitazione di nuove zone edificabili.

Nell'ambito del rumore stradale, questi diversi valori limite si applicano ai locali sensibili al rumore, vale a dire ai locali abitativi (escluse cucine non abitabili, locali sanitari,...) e ai locali lavorativi in cui le persone soggiornano regolarmente per una durata prolungata. Essi valgono inoltre nel punto di ricezione, cioè nel luogo d'immissione.

Per determinare una valutazione fonica della zona, i dati calcolati nel catasto devono essere paragonati a questi valori.

La tabella 1 sottostante illustra i valori limite di esposizione al rumore per il traffico stradale definiti nell'allegato3 dell'OIF.

Tabella 1: Valori limite d'esposizione al rumore del traffico stradale (allegato 3 OIF).

Valori limite d'esposizione al rumore del traffico stradale						
Grado di sensibilità	Valori di pianificazione VP		Valori limite d'immissione VLI		Valori d'allarme VA	
	Lr in dB(A)		Lr in dB(A)		Lr in dB(A)	
GdS	Giorno	Notte	Giorno	Notte	Giorno	Notte
I	50	40	55	45	65	60
II	55	45	60	50	70	65
III	60	50	65	55	70	65
IV	65	55	70	60	75	70

Oltre al GdS, i valori limite variano in funzione del periodo della giornata (i valori tollerati durante la notte sono generalmente di 10 dB(A) inferiori rispetto a quelli tollerati durante il giorno<sup>1</sup>) e sono più restrittivi per i nuovi impianti (per i quali si applicano i VP, mentre valgono i VLI per quelli esistenti prima del 1 gennaio 1985).

Particolari valori limite d'esposizione sono inoltre previsti per i locali aziendali siti in zone con GdS I, II e III: ai sensi dell'art. 42 OIF a questi sono applicabili VP e VLI superiori di 5 dB(A) rispetto ai locali residenziali.

## 2.4 Contenuti del catasto del rumore stradale

Le informazioni che di principio devono figurare nel catasto sono precisate nell'art. 37 OIF:

- l'esposizione al rumore;
- i modelli e i metodi di calcolo utilizzati;
- i parametri necessari al calcolo del rumore (traffico giornaliero, velocità, proporzione di veicoli pesanti, caratteristiche della pavimentazione stradale,...);
- la destinazione delle zone esposte al rumore definita nel piano regolatore;
- i gradi di sensibilità assegnati (GdS I a GdS IV);

<sup>1</sup> Nell'ambito del rumore stradale, il giorno coincide con la fascia oraria tra le 6 e le 22, mentre la notte coincide con la fascia tra le 22 e le 6.

- il numero di persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d'esposizione al rumore.

Conformemente alla Legge federale sulla geoinformazione (LGI) del 5 ottobre 2007 e alla relativa Ordinanza sulla geoinformazione (OGI) del 21 maggio 2008, entrate in vigore il 1 luglio 2008, i dati che costituiscono il catasto del rumore stradale devono essere elaborati sotto forma di *geodati* (dati georeferenziali localizzabili sul territorio).

Essi devono pertanto rispecchiare gli standard prescritti dall'OGI, al fine di renderli agevolmente accessibili al pubblico e alle amministrazioni, e di garantirne un aggiornamento costante e una disponibilità duratura.

Il presente catasto è stato quindi allestito secondo i requisiti tecnici e qualitativi definiti nel relativo modello minimo dei geodati<sup>2</sup> (ID 144.1) pubblicato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il 9 luglio 2014.

## 2.5 Direttive e manuali di riferimento

I principali documenti di aiuto all'esecuzione, che completano e approfondiscono la legislazione in materia di rumore stradale sono i seguenti:

- *Manuale per il rumore stradale. Aiuto all'esecuzione per il risanamento*. Stato: dicembre 2006. Pratica ambientale n. 0637, Ufficio federale dell'ambiente, Berna
- *Modèle de calcul du bruit du trafic routier pour ordinateur. 1<sup>ère</sup> partie: Manuel d'utilisation du logiciel StL-86*. Les Cahiers de l'environnement n. 60, Office fédéral de l'environnement, Berne 1987
- *Bruit du trafic routier: Correction applicable au modèle de calcul du trafic routier*. Informations concernant l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) n. 6. L'environnement pratique. Office fédéral de l'environnement, Berne 1995
- *Lärmtechnische Ermittlung bei Knoten und Kreiseln. Vollzugshilfe 3.21*. Cercle Bruit, febbraio 2016.

<sup>2</sup> Cfr. OFEV, *Cadastre de bruit pour les routes principales et les autres routes – Identificateur 144.1. Géo données de base relevant du droit de l'environnement. Documentation relative au modèle. Version 1.0*. Berne. 3 juin 2014.

## 3. Metodologia

L'allestimento del catasto del rumore stradale consiste innanzitutto nel **calcolare le emissioni foniche degli assi stradali** considerati, sulla base delle quali **determinare le immissioni nei punti di ricezione** situati in corrispondenza degli edifici esposti, tenendo conto della topografia e degli ostacoli presenti sulla linea di propagazione.

Emissioni e immissioni foniche sono di principio calcolate teoricamente. I risultati possono essere verificati puntualmente tramite misurazioni.

Le basi per il calcolo e per i rilievi delle immissioni foniche provocate dal traffico sono contenute negli **allegati 2 e 3 dell'OIF**.

### 3.1 Modello di calcolo

Per l'elaborazione dei catasti è stato utilizzato il modello di emissione e di propagazione StL86+, sviluppato dall'EMPA, che tiene conto della topografia del terreno e degli effetti delle riflessioni sugli edifici e altri ostacoli (muri, barriere antirumore, ecc.).

### 3.2 Determinazione delle emissioni foniche della rete stradale: dati di base

Oltre ovviamente al tracciato, per il calcolo delle emissioni foniche sono necessari alcuni dati fondamentali che caratterizzano gli assi stradali, ossia: il *traffico*, la *velocità*, la *pendenza* e il *tipo di pavimentazione stradale*. Si tratta di parametri importanti, che possono avere un'incidenza rilevante sui livelli di emissione generati dal traffico stradale.

Di seguito sono illustrate in dettaglio la fonte e le specifiche inerenti ai parametri utilizzati in generale per il calcolo delle emissioni di tutti i catasti cantonali.

Le informazioni proprie al Comune di Lugano (sezione Lugano) sono descritte al capitolo 4.

#### 3.2.1 Dati di base e rilievo dei parametri di calcolo

##### ▪ **Tracciato degli assi stradali**

Il tracciato delle **strade nazionali** è stato rilevato manualmente dall'UPR sulla base delle ortofoto SWISSIMAGE 2015 (Ufficio federale di topografia swisstopo) e della misurazione ufficiale (Ufficio del catasto e dei riordini fondiari). La rete fornita dall'Ufficio federale delle strade (estratta dal sistema MISTRA\_LBK) presenta, di fatto, delle imprecisioni geometriche troppo importanti e non è stata utilizzata.

La rete delle **strade cantonali** è stata fornita dall'Ufficio della geomatica (estrazione dalla banca dati cantonale DB STRADE su MISTRA). In corrispondenza di alcuni punti, in particolare incroci, rotonde e svincoli, i tracciati sono per motivi tecnici approssimativi. La base dati consente tuttavia di acquisire e di aggiornare i parametri che si riferiscono agli assi cantonali (in particolare velocità e tipo di pavimentazione) di competenza di altri servizi cantonali.

In merito alle **strade comunali** va innanzitutto specificato che sono stati considerati unicamente i segmenti che secondo il modello cantonale del traffico (trend 2030) presentano un volume di traffico superiore a 2'000 veicoli/giorno (traffico giornaliero medio, TGM).

Analogamente alle strade nazionali, anche questi tracciati sono stati rilevati manualmente dall'UPR, sulla base delle ortofoto e dei dati della misurazione ufficiale.

#### ▪ **Traffico**

Le norme prescrivono che il calcolo delle immissioni foniche deve basarsi sul **traffico giornaliero medio (TGM)**, che corrisponde alla media sull'arco di un anno del traffico giornaliero rilevato.

La fonte del dato per tutte le reti stradali considerate è il modello cantonale del traffico 2013 elaborato dalla Sezione della mobilità (SM) che determina il TGM per i diversi segmenti stradali, sulla base dei conteggi cantonali e federali registrati.

L'attualizzazione del TGM dal 2013 al 2016 è stata eseguita considerando l'evoluzione media del traffico registrata negli ultimi anni. In accordo con la SM, al dato del 2013 sono pertanto stati applicati i seguenti parametri:

- 2% di incremento annuo per le strade nazionali;
- 1% di incremento annuo per le strade cantonali e comunali.

Il *traffico orario (V/h) diurno e notturno (06-22 / 22-06)* determinante per il calcolo dei valori di immissione nei vari punti collocati in corrispondenza degli edifici, è stato calcolato secondo i parametri stabiliti dall'OIF (TGM x 0.058 per il giorno, rispettivamente TGM x 0.009 per la notte).

La *percentuale di veicoli pesanti (%VP)*, che nell'ambito del rumore stradale include autocarri, articolati, bus, trattori e motociclette, è stata definita con i parametri di ripartizione standard: 10% VP per il giorno, 5% VP per la notte per le strade cantonali e comunali, 20% VP per il giorno, 5% VP per la notte per le strade nazionali.

#### ▪ **Velocità**

Il calcolo delle emissioni foniche è stato eseguito considerando la velocità di cartello (velocità legalmente in vigore).

Per le autostrade sono stati utilizzati i dati forniti dall'USTRA, mentre per le strade cantonali sono stati utilizzati dati dell'Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (BD STRADE su MISTRA).

Le velocità di cartello per le strade comunali sono state acquisite dall'UPR tramite sopralluoghi.

#### ▪ **Pendenza**

Per la rete cantonale e comunale, la pendenza dei segmenti è stata derivata interpolando gli assi sul modello digitale del terreno (MDT) 2015. In corrispondenza di manufatti particolari (ponti, cavalcavia, sottopassaggi), la pendenza è stata corretta sulla base dei dati ARAN (campagna 2014) forniti dall'UGEO.

Per la rete autostradale sono stati utilizzati i dati sulle pendenze forniti dall'USTRA.

I correttivi sono stati applicati unicamente da pendenze superiori a 3%.

#### ▪ **Pavimentazione stradale**

Il dato riguardante il tipo di pavimentazione per la rete cantonale è stato fornito dall'Ufficio del tracciato (aggiornamento del 31.12.2015), mentre per le autostrade sono state prese le indicazioni contenute nel calcolo delle emissioni effettuato dall'USTRA (MISTRA\_LBK 2015). Per quanto concerne gli assi comunali, la mancanza d'informazioni ha imposto la definizione della pavimentazione di tutti gli assi come "standard".

I correttivi per le diverse tipologie di asfalto sono stati applicati sulla base dell'annesso 1b del *Manuale per il rumore stradale*.

### 3.3 Determinazione delle immissioni foniche: dati di base

#### 3.3.1 Dati di base sulla topografia

I dati di base per la topografia sono stati ricavati dal modello digitale del terreno (MDT-MU) 2015 fornito dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (UCR).

Il modello riproduce la topografia del terreno senza la copertura del terreno (edifici e vegetazione) ed è stato generato tramite una scansione laser con la tecnica LIDAR, che è un sistema laser aviotrasportato installato a bordo di un aereo (precisione altimetrica:  $\pm 50\text{cm}$  (scarto residuo standardizzato); densità media di punti:  $1\text{p./}2\text{m}^2$ ).

#### 3.3.2 Valutazione fonica preliminare: precatasto cantonale

I parametri descritti al punto precedente sono stati raccolti e aggiornati nei primi mesi del 2016 allo scopo di calcolare le emissioni di tutte le reti stradali cantonali. Ciò ha permesso in un secondo tempo di determinare le immissioni generate dal traffico stradale a livello cantonale (strade nazionali, strade cantonali e strade comunali) e di avere così una visione su larga scala della situazione fonica in Ticino<sup>3</sup>.

Questo calcolo preliminare, definito per l'appunto **precatasto cantonale**, è stato eseguito su un raggio di 500 m di distanza dagli assi stradali, tenendo conto della topografia, ma non degli edifici (il calcolo delle immissioni in corrispondenza degli edifici è per l'appunto l'obiettivo del catasto del rumore vero e proprio).

Le isofone<sup>4</sup> risultanti dal precatasto hanno consentito di determinare in modo sistematico il **perimetro di calcolo**, sulla base del quale sono stati in seguito elaborati i singoli catasti a livello comunale.

Nella fattispecie sono state tenute in considerazione le due isofone - 60 dB(A) per il giorno, 50 dB(A) per la notte – che determinano il valore limite d'immissione stabilito dall'OIF per gli edifici a carattere residenziale (GdS II).

#### 3.3.3 Perimetro di calcolo

L'allestimento del catasto comprende di principio l'insieme degli edifici della Sezione comunale considerata. Sono tuttavia oggetti di calcolo *unicamente gli edifici che rientrano nel perimetro di calcolo* sopra descritto (vedi anche piano della fig. 2 a pagina 15), per i quali le informazioni sono state rilevate sistematicamente tramite sopralluoghi (per gli edifici inclusi nell'isofona 60 dB(A) di giorno rispettivamente 50 dB(A) di notte calcolata tenendo conto delle strade cantonali e comunali) o per mezzo delle indicazioni contenute nel Registro degli edifici e delle abitazioni (REA) fornito dall'Ufficio di statistica (per gli altri edifici che rientrano nell'isofona 60

<sup>3</sup> I risultati (isofone) del calcolo delle immissioni a livello cantonale sono disponibili sul sito internet dell'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI), all'indirizzo <http://www.oasi.ti.ch/web/catasti/esposizione-rumore-stradale.html>

<sup>4</sup> Le isofone sono state calcolate ad un'altezza di 4,50 m dal suolo (griglia di punti di 5m x 5m).

dB(A) di giorno rispettivamente 50 dB(A) di notte calcolata includendo anche il rumore autostradale).

Gli edifici che esulano da tale perimetro rientrano nel calcolo unicamente come ostacoli.

Per garantire una corretta determinazione delle immissioni, la simulazione della propagazione del rumore è stata eseguita includendo gli ostacoli (edifici e barriere) e le emissioni generate da tutti gli assi stradali presenti in un raggio di 500 m rispetto al confine della Sezione comunale.

### 3.3.4 Dati di base sugli edifici

Il calcolo delle immissioni implica l'acquisizione di diverse informazioni specifiche sugli edifici: oltre alla *base geometrica* e all'*altezza*, per determinare correttamente i valori limite di esposizione al rumore sono ugualmente fondamentali il *numero dei piani* e il loro *utilizzo* (residenziale, lavorativo, non sensibile).

Per stabilire il numero di persone esposte al rumore richiesto dell'OIF, occorrono inoltre le statistiche sul numero degli occupanti delle abitazioni.

#### ▪ **Base geometrica**

La base geometrica relativa agli edifici utilizzati per il calcolo delle immissioni è quella della misurazione ufficiale (MU), fornita dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari.

Eventuali oggetti non ancora rilevati dalla MU (edifici nuovi o in fase di costruzione), censiti durante i sopralluoghi, sono stati digitalizzati dall'UPR.

#### ▪ **Altezza**

In generale per tutti gli edifici, l'altezza è stata determinata calcolando la differenza altimetrica tra i dati del modello digitale della superficie (MDS 2007) e il modello digitale del terreno (MDT 2015).

Per gli edifici rilevati durante i sopralluoghi (edifici che rientrano nel perimetro di calcolo), l'altezza è stata rettificata sulla base del numero nei piani (considerando un'altezza standard di 3 m per piano) e dell'altezza del piano terra, registrata allo scopo di collocare con maggior precisione il primo ricevitore rispetto alla base dell'edificio.

#### ▪ **Numero di piani e loro utilizzo**

Il numero di piani e il loro utilizzo sono stati acquisiti durante i sopralluoghi, rispettivamente dai dati contenuti nel REA. Come "non sensibili" figurano di principio i piani caratterizzati da locali non abitativi o lavorativi (autorimesse, cantine e locali tecnici). Per identificare gli edifici all'interno dei mappali sono specificate anche le lettere di coltura.

In generale gli edifici dismessi o apparentemente non abitati, siti in zona edificabile, sono stati comunque considerati come sensibili e integrati nel calcolo. I corpi accessori (depositi, autorimesse esterne, stalle, ecc...) figurano invece come ostacoli.

#### ▪ **Numero di persone occupanti le abitazioni**

Per determinare il numero di persone esposte oltre i valori limite d'immissione previsti dall'OIF, sono stati utilizzati i dati del movimento della popolazione (banca dati MOVPOP, estrazione 2016) forniti dal Servizio del movimento della popolazione.

### 3.3.5 Posizionamento dei punti di calcolo

I punti di calcolo delle immissioni foniche sono stati assegnati a tutti gli edifici “sensibili al rumore” (cfr. art. 2, cpv. 6 OIF), vale a dire agli edifici con almeno un piano adibito ad uso abitativo o lavorativo, che rientrano nel perimetro di riferimento. I corpi accessori e gli edifici esterni al perimetro di riferimento ne sono pertanto privi.

I punti (o ricevitori) sono stati posti automaticamente al centro di ognuna delle facciate degli edifici sensibili, considerando le eventuali variazioni di altezza del piano terra rilevate durante i sopralluoghi.

Sono stati aggiunti punti di calcolo in campo libero in corrispondenza dei mappali inclusi in zona edificabile, non ancora o solo parzialmente edificati. Per la loro posizione è stata considerata una distanza di arretramento standard di 4 m dal limite del mappale (distanza minima di costruzione stabilita generalmente dai PR). Di principio è stato immesso un solo punto, situato a un'altezza standard di 1,70 m dal suolo.

### 3.3.6 Dati di piano regolatore

Le informazioni di carattere pianificatorio – zone e relativi GdS definiti nei piani regolatori comunali – sono state acquisite sulla base dei dati forniti dalla Sezione dello sviluppo territoriale (SST).

Per le Sezioni comunali, che hanno piani regolatori sotto forma di geodati ufficializzati, si è fatto capo ai dati in vigore estratti dalla banca dati ufficiale della SST.

Per le Sezioni che ancora non hanno PR informatizzati, i perimetri delle zone edificabili sono stati ripresi dalla banca dati insediamenti della SST (banca dati di carattere indicativo) e verificati nel dettaglio sulla base degli atti pianificatori in vigore.

In entrambi i casi, i GdS sono stati assegnati sulla base dei regolamenti edilizi (norme di attuazione) o dei piani dei GdS in vigore al momento dell'allestimento del catasto.

### 3.3.7 Dati relativi agli ostacoli

Parallelamente agli edifici, nel calcolo sono stati integrati tutti gli elementi fisici (essenzialmente muri e barriere antirumore) che possono influenzare la propagazione del rumore.

Il tracciato e le altezze dei ripari fonici presenti lungo l'autostrada sono stati ripresi dai dati dell'USTRA (estrazione MISTRA\_LBK), mentre gli altri ostacoli sono stati rilevati durante i sopralluoghi. Di principio sono stati considerati tutti gli elementi di altezza superiore a 1 m.

### 3.3.8 Riflessioni

Per la determinazione delle immissioni foniche, la correzione dovuta al fenomeno delle riflessioni è stata applicata conformemente ai disposti contenuti nel documento di riferimento dell'UFAM *Bruit du trafic routier: Correction applicable au modèle de calcul du trafic routier*.

Di principio, per il calcolo dei catasti si è tenuto conto della prima riflessione.

### 3.3.9 Correttivi in prossimità di rotonde e incroci semaforici

Ai punti d'immissione situati in prossimità di rotonde o incroci semaforici è stato applicato un correttivo secondo la stima grossolana indicata nel capitolo 5.2 del documento di aiuto all'esecuzione *Lärmtechnische Ermittlung bei Knoten und Kreiseln* emanato dal Cercle Bruit nel febbraio 2016. Nello specifico, in funzione della distanza e del TGM massimo rilevato sugli assi che confluiscono all'incrocio / rotonda, sono stati applicati i seguenti correttivi (in dB(A)):

Incrocio semaforico			Rotonda		
TGM	Distanza (m)		TGM	Distanza (m)	
	< 50	50-100		< 50	50-100
≤ 3000	0.5	0.5	≤ 4000	0.5	0.5
> 3000	1	0.5	> 4000	1.5	1

### 3.4 Strumenti di elaborazione dei dati di catasto

La preparazione dei dati per i calcoli del catasto è stata eseguita tramite il software GIS ArcView (versione 10.2.2) attraverso la digitalizzazione, l'attribuzione e la determinazione dei parametri degli assi stradali, e l'inserimento delle informazioni acquisite sugli edifici e sugli altri parametri rilevanti.

Il calcolo delle emissioni è stato elaborato all'interno della banca dati Oracle ROADNOISE, sviluppata dall'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) per garantire l'archiviazione, l'aggiornamento periodico e la pubblicazione istantanea sul web dei dati di catasto.

Il calcolo della propagazione del rumore per determinare le immissioni è stato svolto tramite il programma Soundplan (versione 7.4), sviluppato dalla ditta tedesca Braunstein + Berndt GmbH e approvato dall'UFAM.

L'elaborazione dei dati delle immissioni acustiche determinate nelle facciate e nei punti più esposti al rumore e la registrazione delle attenuazioni che riguardano le simulazioni nell'ambito dei catasti del rumore, sono state eseguite tramite la banca dati ROADNOISE.

### 3.5 Misurazioni foniche

Per verificare l'attendibilità del modello di calcolo sono state eseguite delle misurazioni foniche di breve durata che vengono eseguite in condizioni meteorologiche ottimali, vale a dire in assenza di vento e durante giornate asciutte, in quanto solo con queste condizioni i valori medi misurati sono riproducibili.

Misure di breve durata permettono di rilevare le condizioni locali di propagazione del rumore. Durante le misure sono pure raccolte le informazioni sul traffico in circolazione, così da poter paragonare i risultati sperimentali con i calcoli effettuati a parità di volumi di traffico.

Le misurazioni acustiche effettuate hanno confermato come nella prima fascia dall'asse stradale le differenze massime tra calcolo e misurazioni sono inferiori ai 2 dB(A). Questo dato conferma l'affidabilità del modello, la cui precisione si situa a circa  $\pm 2$ dB(A). Si rileva in generale come il modello di calcolo possa presentare delle incertezze a una certa distanza dalle fonti di rumore dovute in particolare agli effetti della meteorologia e del suolo.

## 4. Emissioni foniche degli assi stradali

Il catasto del rumore stradale del Comune di Lugano (sezione Lugano) è stato elaborato secondo la metodologia e i parametri descritti al capitolo precedente.

Di seguito sono riportati i dettagli e le informazioni specifiche relative al calcolo delle emissioni degli assi considerati nel presente catasto.

### 4.1 Assi stradali considerati

Le strade del Comune di Lugano (sezione Lugano) considerate come fonti di rumore nel presente catasto, suddivise per tipologia, sono le seguenti:

- Strade cantonali: P2 (Motto Bartola-Airolo-Chiasso), P2.6 (Bretella Paradiso), P399 (Agno-Lugano-Gandria Confine Italia), P399.1 (Lugano-Canobbio-Tesserete), P401.1 (Massagno-Besso), P402 (Lugano-Via Ciani-Ponte di Valle), P404.1 (Svincolo Lugano Sud-Paradiso), S314.1 (Ressiga-Pregassona), S316 (Lugano-Cornaredo-Trevano), S316.1 (Bretella Stadio Cornaredo);
- Strade comunali: Via Gemmo, Via Cantonale, Piazza Alessandro Manzoni, Via Cortivallo, Via al Colle, Via Dufour, Via Basilea, Via Canova, Corso Pestalozzi, Via Antonio Fusoni, Via Moncucco, Via Gaggini da Bissone, Via Luigi Canonica, Posteggio Cornaredo, Via Giuseppe Motta, Viale Cassarate, Via Giuseppe Curti, Viale Carlo Cattaneo, Via Beltramina, Via Pretorio, Via Monte Ceneri, Via Marco da Carona, Via Antonio Adamini, Via Fola, Via Serafino Balestra, Via Ginevra, Via Trevano, Via Breganzona, Via Guglielmo Marconi, Via Morena, Via Luigi Lavizzari, Viale Stefano Franscini, Via Vignola, Via Vincenzo d'Alberti, Via Emilio Bossi, Via Giacomo Brentani, Via Giovanni Serodine, Riva Antonio Caccia, Via Dottor G. Polar, Via degli Albrizzi, Via Lugano, Corso Elvezia, Via Stauffacher, Via Carlo Frasca, Via Soldino, Via Giuseppe Buffi, Via Giovanni Ferri, Via Pasquale Lucchini, Piazza Geretta, Via Gian Battista Pioda, Via Antonio Vanoni, Via Massimiliano Magatti, Via Sorengo, Via Monte Boglia, Via Giovanni Nizzola, Riva Vincenzo Vela, Via Giuseppe Bagutti, Via Carlo Maderno, Riva Giocondo Albertolli, Via della Posta.

La figura 1 alla pagina seguente rappresenta la mappa delle strade considerate nel catasto del rumore.

### 4.2 Calcolo delle emissioni

Il **piano di riferimento dei segmenti stradali** (annesso) riporta i segmenti omogenei dal punto di vista dei parametri determinanti per le emissioni (TGM, velocità, pendenza e tipo di pavimentazione) dei tratti stradali utilizzati per il calcolo.

Come precisato al punto 3.3.3 (perimetro di calcolo), le emissioni sono state calcolate anche per gli assi localizzati nel raggio di 500 m rispetto al confine della Sezione comunale.

I vari parametri descritti in precedenza e il calcolo delle emissioni foniche per la situazione attuale (2016) relativi ai segmenti illustrati nel piano, sono contenuti nella **tabella delle emissioni** (allegato A1).

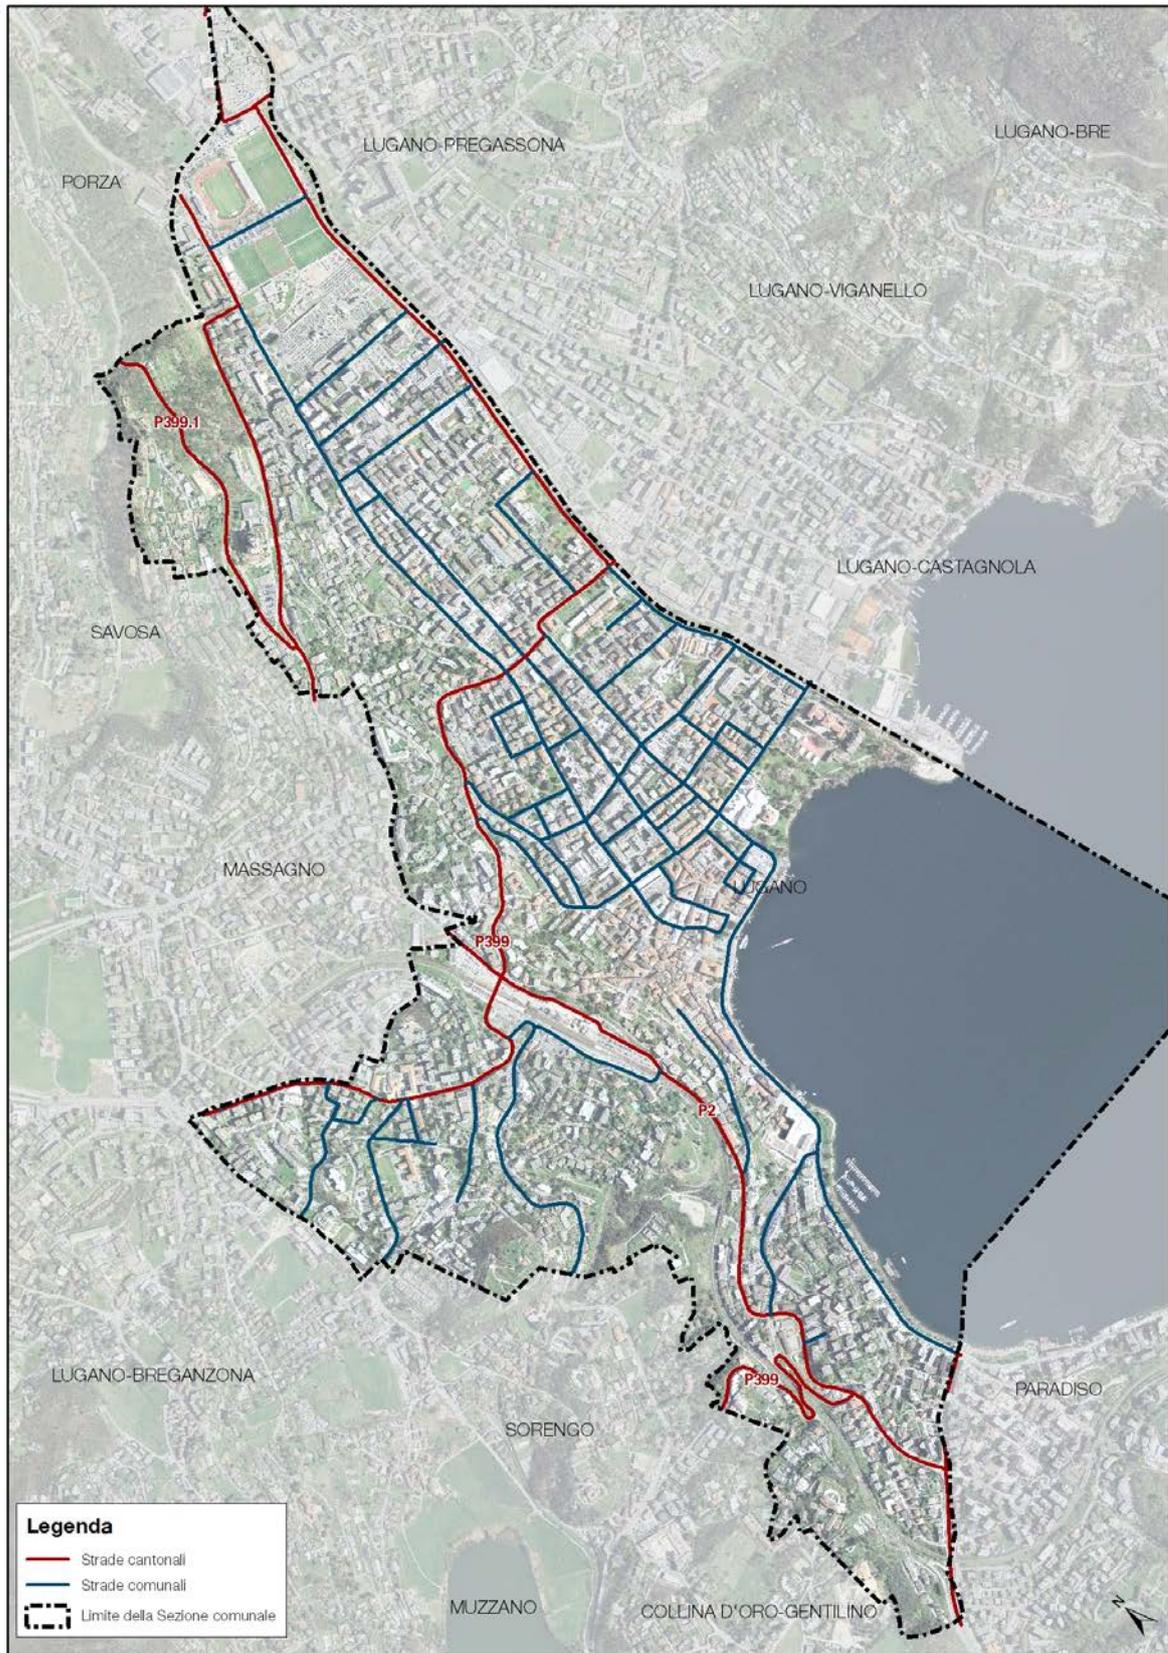


Fig. 1 – Mappa delle strade considerate nel catasto del rumore

## 5. Immissioni foniche

I capitoli seguenti riassumono le informazioni particolari inerenti ai dati utilizzati per il calcolo delle immissioni foniche del catasto di Lugano (sezione Lugano).

Per il calcolo sono stati considerati lo scenario attuale 2016 e lo scenario futuro 2036 (situazione diurna e notturna).

### 5.1 Precatasto del rumore

Il calcolo del precatasto cantonale ha permesso di tracciare delle isolinee del rumore lungo le fasce adiacenti agli assi stradali determinanti. Nella figura 2 sono riportate le isofone dei 60 dB(A) di giorno e 50 dB(A) di notte riferite alla situazione attuale 2016, calcolate senza tener conto degli ostacoli. In questo modo si può avere una prima indicazione sulle zone e sugli edifici più esposti al rumore stradale del Comune di Lugano (sezione Lugano) e delimitare così il perimetro di calcolo.

Nel caso in questione i settori maggiormente colpiti da immissioni foniche superiori ai limiti dell'OIF sono quelli a ridosso degli assi stradali P2, P399, P399.1, P401.1, P402, P404, S314.1, S316, S316.1, nonché diverse strade comunali.

### 5.2 Perimetro di calcolo

Il piano alla pagina seguente (fig. 2) illustra il perimetro di calcolo e in particolare gli edifici che rientrano nel calcolo delle immissioni determinati sulla base delle isofone 60dB(A) giorno/50dB(A) notte calcolate per le strade nazionali, cantonali e comunali.

Complessivamente, su un totale di 2397 edifici, rientrano nelle isofone 60dB(A) giorno/50dB(A) notte 1501 edifici che sono pertanto stati considerati nel calcolo delle immissioni. Tali oggetti sono stati in seguito rilevati puntualmente e sistematicamente tramite sopralluogo.

I restanti 896 edifici sono stati considerati nel calcolo come ostacoli, così come gli edifici delle Sezioni adiacenti che rientrano nel raggio di 500 m dal limite della Sezione comunale.


### 5.3 Edifici

Per l'elaborazione del presente catasto sono stati utilizzati come base geometrica i dati della MU aggiornati all'1 giugno 2017.

L'acquisizione dei dati sugli edifici contemplati nel calcolo delle immissioni è stata eseguita tramite diversi sopralluoghi che hanno avuto luogo durante febbraio 2017

In seguito sono stati aggiunti nuovi edifici, che non figuravano nei dati della MU.

Dei 1501 edifici rilevati, 1219 edifici sono stati definiti sensibili al rumore, mentre 282 edifici sono stati valutati come non sensibili al rumore (corpi accessori, stalle, depositi,...) e, di conseguenza, integrati nel calcolo unicamente come ostacoli. Sugli edifici sensibili al rumore sono stati posti punti di ricezione per il calcolo puntuale delle immissioni foniche.

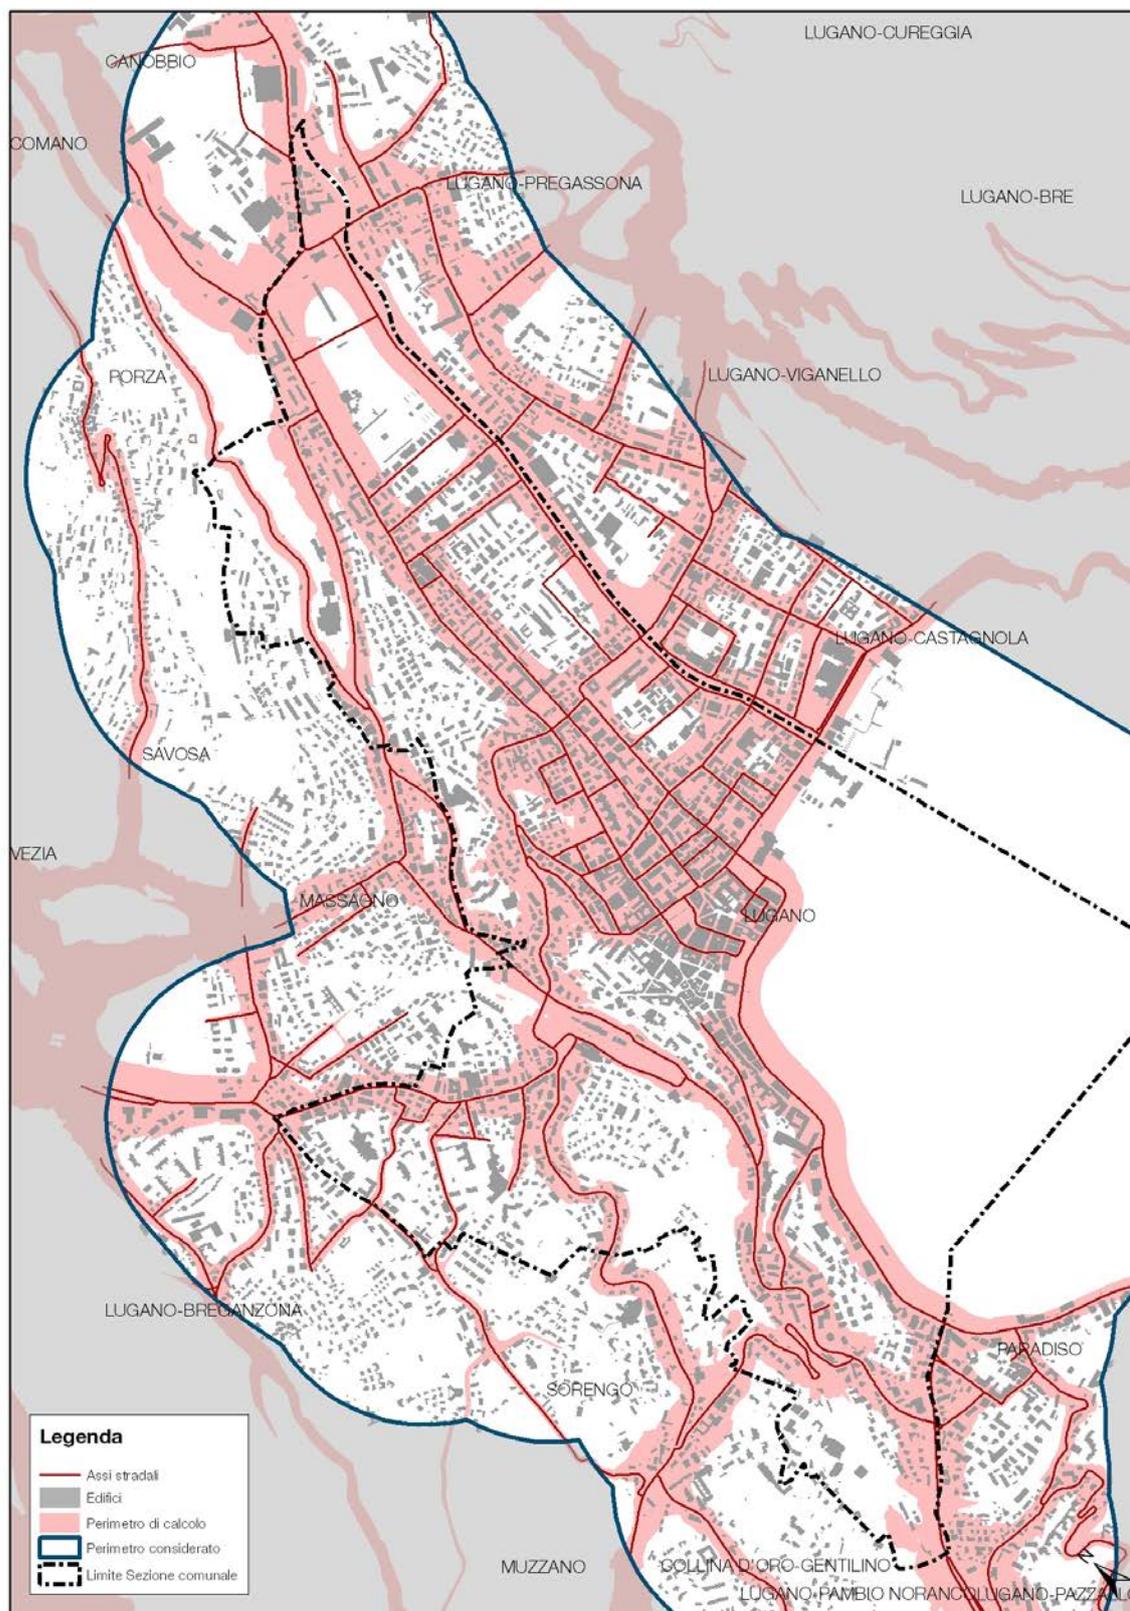

**Fig. 2 – Perimetro di calcolo: strade e edifici che rientrano nelle zone soggette a valori d'immissione superiori ai 60 dB(A) giorno/50dB(A) notte riferite alla situazione attuale 2016**

#### 5.4 Situazione pianificatoria e gradi di sensibilità

Poiché il Comune di Lugano (sezione Lugano) non dispone ancora di un PR informatizzato, i perimetri delle zone edificabili sono stati ripresi dalla banca dati insediamenti della SST e verificati nel merito sulla base degli atti pianificatori ufficialmente in vigore. I dati di piano regolatore ripresi nel presente catasto hanno pertanto tenore indicativo.

L'ultimo documento pianificatorio per la verifica dello stato di diritto delle zone del piano regolatore e dei GdS è la decisione n. 1617 del Consiglio di Stato del 12 aprile 2017.

Conformemente ai contenuti approvati del PR, i gradi di sensibilità sono stati attribuiti alle zone di PR come segue:

Zona di piano regolatore	Sigla zona	GdS
Comparto edificabile A - Piano particolareggiato della zona Landriani	PP1	II
Comparto edificabile A - Piano particolareggiato della zona Landriani	PP1	III
Comparto edificabile A - Piano particolareggiato della zona Piazza Molino Nuovo	PP2	II
Comparto edificabile A - Piano particolareggiato della zona Piazza Molino Nuovo	PP2	III
Comparto edificabile B - Piano particolareggiato della zona Landriani	PP1	III
Comparto edificabile B - Piano particolareggiato della zona Piazza Molino Nuovo	PP2	III
Comparto edificabile C - Piano particolareggiato della zona Landriani	PP1	II
Comparto edificabile C - Piano particolareggiato della zona Landriani	PP1	III
Zona dei nuclei storici e tradizionali	NT	II
Zona dei nuclei storici e tradizionali	NT	III
Zona di pianificazione	ZP4	III
Zona R2a	R2a	II
Zona R2a	R2a	III
Zona R3	R3	II
Zona R3a	R3a	II
Zona R5	R5	II
Zona R5	R5	III
Zona R7	R7	II
Zona R7	R7	III
Zona R7 - Piano particolareggiato della zona Piazza Molino Nuovo	PP2	III
Zona R7a	R7a	III
Zona R7a - Piano particolareggiato della zona Landriani	PP1	II
Zona R7b	R7b	II
Zona R7b	R7b	III
Zona R7b soggetta al piano di quartiere Molino Nuovo	PQ5	II
Zona B1b - Attività terziarie / amministrative (NQC)	B1b	III
AP-EP - Piano particolareggiato della zona Piazza Molino Nuovo	PP2	III
Attrezzature ed edifici di interesse pubblico (NQC)	AP	III
Zona AP14-B1a - Nodo intermodale e funzioni integrate (NQC)	AP14-B1a	III
Zona B1c - Attività per lo sport e il tempo libero con funzioni ammesse: terziario / amministrative, di vendita (NQC)	B1c	III
Zona per attrezzature ed edifici pubblici	AP-EP	II
Zona per attrezzature ed edifici pubblici	AP-EP	III

Riguardo alla situazione pianificatoria, gli edifici considerati per il calcolo delle immissioni sono così ripartiti:

- 616 edifici sensibili situati in zone con GdS II
- 603 edifici sensibili situati in zone con GdS III

### **5.5 Punti di calcolo in campo libero**

Oltre alle facciate degli edifici sensibili nel catasto del rumore di Lugano (sezione Lugano) sono stati inseriti 87 punti di calcolo in campo libero in corrispondenza dei fondi non ancora o parzialmente edificati, situati all'interno delle zone edificabili.

### **5.6 Ostacoli e topografia**

Nel corso dei sopralluoghi, oltre agli edifici stessi, sono stati rilevati anche 3 oggetti che possono influenzare la propagazione del rumore. Si tratta in particolare di muri divisorii, di altezze variabili.

### **5.7 Piani di catasto**

Per il presente catasto sono stati considerati lo scenario attuale 2016 e lo scenario futuro 2036 (situazione diurna e notturna). Per la rappresentazione grafica si è scelto di illustrare unicamente il carico fonico attuale 2016 diurno con e senza strade nazionali (piani 1.1a, 1.1b e 1.2a, 1.2b annessi) per gli edifici esposti al rumore.

Per le caratteristiche e per i volumi di traffico delle strade considerate, la situazione rappresentativa per valutare l'impatto fonico del rumore stradale dovrebbe essere quella diurna. A determinate condizioni di traffico e di velocità, non è escluso che i valori limite determinanti possano essere quelli notturni. Per verificare quest'aspetto si può consultare la tabella dei livelli sonori di valutazione (allegato A2). Nella stessa sono rappresentati i livelli sonori di valutazione per i punti di calcolo relativi a tutti i piani della facciata più esposta degli edifici considerati.

Su internet (<http://www.oasi.ti.ch/web/catasti/catasto-rumore-stradale.html>) è possibile consultare anche la situazione attuale notturna 2016 e la situazione futura 2036 diurna e notturna (+20 anni). Quest'ultima rappresenta, di fatto, la base di riferimento per l'elaborazione del successivo progetto di risanamento fonico stradale.

La documentazione completa del catasto del rumore stradale, in formato pdf, può inoltre essere scaricata dal sito internet <http://www.ti.ch/rumore>.

L'aggiornamento su internet del catasto del rumore stradale è previsto a scadenze regolari.

## 5.8 Risultati

### 5.8.1 Arrotondamento dei livelli sonori

I livelli di valutazione calcolati sono indicati con i decimali e non sono pertanto arrotondati. Il valore limite s'intende superato quando il livello di valutazione espresso con i decimali è superiore al valore limite.

### 5.8.2 Analisi degli edifici e delle persone esposti al rumore in relazione ai valori d'esposizione al rumore

Sull'insieme del comprensorio comunale preso in esame un'analisi quantitativa, che considera il numero di edifici e di persone esposte al rumore dovuto alle strade cantonali e comunali, che raggiungono e/o superano i valori limite d'esposizione al rumore fissati dall'OIF, porta ai seguenti risultati.

#### ▪ Situazione attuale (2016)

Edifici senza superamento del VLI <sup>(1)</sup>	Edifici con superamento del VLI <sup>(1)</sup>	Di cui con raggiungimento / superamento del VA <sup>(2)</sup>	TOTALE Edifici
1731 (72%)	666 (28%)	196 (8%)	2397 edifici

Persone senza superamento del VLI <sup>(1)</sup>	Persone con superamento del VLI <sup>(1)</sup>	Di cui con raggiungimento / superamento del VA <sup>(2)</sup>	TOTALE Persone residenti
12424 (53%)	10963 (47%)	2540 (11%)	23387 persone

(1) Valore limite d'immissione

(2) Valore d'allarme

Sebbene il Cantone sia competente per il risanamento fonico solamente delle strade cantonali e comunali, viene fornita anche la situazione con le strade nazionali, in modo da avere una visione complessiva dell'impatto fonico generato da tutte le strade nel comprensorio interessato. Il risanamento delle sole strade nazionali è competenza dell'USTRA.

## 6. Valutazioni finali

In generale sul territorio esaminato si possono riscontrare immissioni foniche superiori ai valori limite d'esposizione al rumore fissati dall'OIF, dovuti principalmente al rumore generato dal traffico transitante sulle strade cantonali P2, P399, P399.1, P401.1, P402, P404, S314.1, S316, S316.1, nonché diverse strade comunali.

Allo stato attuale 2016 complessivamente il 28% degli edifici rispettivamente il 47% delle persone sono sottoposti a immissioni foniche superiori ai VLI e l'8% degli edifici rispettivamente l'11% delle persone sono sottoposti a immissioni foniche che raggiungono o superano i VA.

In ossequio all'art. 37 dell'OIF, il presente catasto del rumore stradale permette di determinare le zone del Comune di Lugano (sezione Lugano) soggette a immissioni superiori ai limiti stabiliti dalla legge. In particolare sono rappresentati dati quantitativi del carico fonico calcolati in corrispondenza delle finestre degli edifici più esposti al rumore del traffico stradale per lo scenario attuale (2016).

Sul sito internet (<http://www.oasi.ti.ch/web/catasti/catasto-rumore-stradale-proiezione.html>) è possibile consultare anche lo scenario futuro 2036 (+20 anni) con e senza le strade nazionali, ricordando che lo scenario senza le strade nazionali rappresenta di fatto la base di riferimento per elaborare ed allestire il successivo progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali, nel quale saranno studiati e definiti gli eventuali provvedimenti antirumore necessari per rispettare i limiti fissati dall'OIF.

Le possibili misure da tenere in considerazione per il risanamento fonico delle strade, sono di regola le seguenti:

- pavimentazione fonoassorbente;
- moderazione del traffico;
- limitazione della velocità;
- protezioni foniche;
- provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

Con il presente catasto l'autorità comunale dispone di un documento che le permette di analizzare la situazione del rumore stradale sul proprio territorio e di eventualmente fornire all'autorità cantonale informazioni utili per l'elaborazione del progetto di risanamento fonico, come pure particolari esigenze comunali nel rispetto della prevista tempistica dettata dalla strategia d'intervento cantonale. Tale analisi dovrà essere fatta specie per le strade comunali, per le quali l'autorità cantonale si attende indicazioni di massima circa possibili interventi di risanamento fonico specie quelli alla fonte (pavimentazione fonoassorbente ed eventualmente riduzione della velocità, ecc.) in linea con la strategia cantonale.

Questo catasto è inoltre uno strumento utile per la valutazione ambientale in ambito pianificatorio e edilizio.

Rammentiamo che come proprietario dell'impianto, spetterà al Comune assumersi i costi relativi agli interventi di risanamento fonico sulle strade comunali.



## Allegati



## A.1 Tabella delle emissioni

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
243	P2-797-1-17	P2	TI	4	50	0	20012	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	80.5	71
244	P2-797-1-4	P2	TI	3	50	0	22124	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.8	72.2
245	P2-797-1-26	P2	TI	0	50	0	27959	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81.8	72.2
246	P2-797-1-5	P2	TI	4	50	0	22020	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	81	71.4
247	P2-797-1-9	P2	TI	3	50	0	21212	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.6	71
248	P2-797-1-23	P2	TI	0	50	0	28012	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	82.8	73.2
249	P2-797-1-10	P2	TI	3	50	0	22644	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.9	71.3
250	P2-797-1-32	P2	TI	6	50	0	16841	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	81.2	71.6
251	P2-797-1-2	P2	TI	0	50	0	24508	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81.2	71.7
252	P2-797-1-31	P2	TI	6	50	0	16907	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	81.2	71.7
253	P2-797-1-18	P2	TI	0	50	0	20012	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.3	70.8
254	P2-797-1-24	P2	TI	7	50	0	28011	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	83.6	74
1	N2_LUS-797-9-5	N2_LUS	CH	0	80	0	6377	0.058	0.009	20	5	0.0	-2.4	0	2	82.3	68.9
2	N2_LUS-797-9-11	N2_LUS	CH	0	80	0	7198	0.058	0.009	20	5	0.0	-1.9	0	2	82.9	70
3	N2_LUS-797-9-7	N2_LUS	CH	0	80	0	6670	0.058	0.009	20	5	0.0	-2.2	0	2	82.5	69.3
4	N2_LUS-797-9-8	N2_LUS	CH	3	80	0	6694	0.058	0.009	20	5	0.0	-2.2	0	2	82.5	69.3
5	N2_LUS-797-9-20	N2_LUS	CH	5	60	0	13593	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0.4	1	83	71.7
6	N2_LUS-570-0-9	N2_LUS	CH	0	60	0	6878	0.058	0.009	20	5	0.0	-2.1	0	0	78.7	65.2
7	N2_LUS-570-0-7	N2_LUS	CH	0	60	0	7667	0.058	0.009	20	5	0.0	-1.6	0	0	79.2	66.2
8	N2_LUS-570-0-11	N2_LUS	CH	0	60	0	965	0.058	0.009	20	5	-2.5	-5.0	0	0	67.6	53.8
9	N2_LUS-570-0-8	N2_LUS	CH	0	60	0	7667	0.058	0.009	20	5	0.0	-1.6	0	0	79.2	66.2
10	N2_LUS-570-0-10	N2_LUS	CH	0	60	0	6715	0.058	0.009	20	5	0.0	-2.2	0	1	79.6	66
11	N2_LUS-797-8-4	N2_LUS	CH	0	60	0	7667	0.058	0.009	20	5	0.0	-1.6	0	0	79.2	66.2
12	N2_LUS-570-0-6	N2_LUS	CH	0	80	0	9835	0.058	0.009	20	5	0.0	-0.5	0	0	82.2	70.7
13	N2_LUS-570-0-4	N2_LUS	CH	0	80	0	16550	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0	0	84.5	73.5
14	N2_LUS-570-0-5	N2_LUS	CH	0	80	0	9881	0.058	0.009	20	5	0.0	-0.5	0	0	82.2	70.7

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
15	N2_LUS-570-0-1	N2_LUS	CH	5	60	0	13593	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0.4	1	83	71.7
16	N2_LUS-570-0-2	N2_LUS	CH	0	80	0	6670	0.058	0.009	20	5	0.0	-2.2	0	2	82.5	69.3
17	N2_LUS-570-0-3	N2_LUS	CH	0	80	0	16550	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0	2	86.5	75.5
18	N2_LUS-797-8-13	N2_LUS	CH	0	80	0	17503	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0	0	84.7	73.7
19	N2_LUS-797-8-9	N2_LUS	CH	0	80	0	9835	0.058	0.009	20	5	0.0	-0.5	0	0	82.2	70.7
20	N2_LUS-797-8-2	N2_LUS	CH	0	60	0	965	0.058	0.009	20	5	-2.5	-5.0	0	0	67.6	53.8
21	N2_LUS-797-8-12	N2_LUS	CH	0	80	0	16550	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0	0	84.5	73.5
22	N2_LUS-797-8-14	N2_LUS	CH	0	80	0	17515	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0	0	84.7	73.7
23	N2_LUS-797-8-10	N2_LUS	CH	0	80	0	9835	0.058	0.009	20	5	0.0	-0.5	0	0	82.2	70.7
24	N2_LUS-797-8-15	N2_LUS	CH	0	80	0	16550	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0	2	86.5	75.5
25	N2_LUS-797-8-6	N2_LUS	CH	4	80	0	7735	0.058	0.009	20	5	0.0	-1.6	0.2	0	81.4	68.8
26	N2_LUS-797-9-23	N2_LUS	CH	4	60	0	13593	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0.2	1	82.8	71.5
27	N2_LUS-797-9-27	N2_LUS	CH	4	80	0	13593	0.058	0.009	20	5	0.0	0.0	0.2	2	85.8	74.8
28	N2_LUS-797-9-28	N2_LUS	CH	0	80	0	9835	0.058	0.009	20	5	0.0	-0.5	0	0	82.2	70.7
29	N2_LUS-797-9-30	N2_LUS	CH	0	80	0	9881	0.058	0.009	20	5	0.0	-0.5	0	0	82.2	70.7
30	S315.1-574-0-3.1	S315.1	TI	5	30	0	3755	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.7	0.4	0	71.8	57.4
31	S315.1-574-0-3.2	S315.1	TI	5	50	0	3755	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.7	0.4	1	74.5	60.2
32	S315.1-581-0-6	S315.1	TI	7	50	0	5142	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.3	0.8	1	76.2	63.3
33	S315.1-581-0-11	S315.1	TI	0	50	0	4382	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	1	74.7	61.1
34	S315.1-581-0-10	S315.1	TI	3	50	0	4382	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	1	74.7	61.1
35	S315.1-581-0-9	S315.1	TI	3	50	0	4394	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	1	74.8	61.2
36	S315.1-581-0-8	S315.1	TI	7	50	0	4394	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0.8	1	75.6	62
37	S315.1-581-0-7	S315.1	TI	5	50	0	5142	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.3	0.4	1	75.8	62.9
38	S315.1-574-0-2	S315.1	TI	7	50	0	3755	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.7	0.8	1	74.9	60.6
39	S315.1-574-0-8	S315.1	TI	6	30	0	1920	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	69.1	54.4
40	S315.1-574-0-5	S315.1	TI	0	30	0	2358	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.4	54.7
41	S315.1-574-0-4	S315.1	TI	3	30	0	2358	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.4	54.7

A.1 Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
42	S315.1-574-0-11	S315.1	TI	0	30	0	1920	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.5	53.8
43	S315.1-574-0-9	S315.1	TI	6	50	0	4394	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0.6	1	75.4	61.8
44	S315.1-574-0-6	S315.1	TI	7	50	0	2082	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	1	72.3	57.8
45	S218-585-0-1	S218	TI	0	50	0	11482	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	78.9	69.4
46	S218-585-0-3	S218	TI	0	50	0	12634	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	79.3	69.8
47	S218-585-0-2	S218	TI	0	50	0	11673	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	79	69.4
48	P2.6-570-0-1	P2.6	TI	0	60	0	33998	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	83.7	74.3
49	P2.6-797-8-1	P2.6	TI	0	80	0	33998	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	85.9	76.6
50	P2.6-797-1-3	P2.6	TI	0	60	0	20906	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81.6	72.1
51	P2.6-797-1-1	P2.6	TI	0	60	0	33998	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	83.7	74.3
52	P2.6-797-1-2	P2.6	TI	0	60	0	33998	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	83.7	74.3
53	S314.1-797-1-1.1	S314.1	TI	0	50	0	22703	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.9	71.3
54	S314.1-797-1-1.2	S314.1	TI	0	50	0	22703	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.9	71.3
55	S314.1-797-10-14	S314.1	TI	8	50	0	16921	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	1	3	83.6	74.1
56	S314.1-797-10-7	S314.1	TI	0	50	0	22703	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.9	71.3
57	S314.1-797-10-13	S314.1	TI	0	50	0	17267	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	-3	76.7	67.1
58	S314.1-797-10-17	S314.1	TI	8	50	0	10691	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	1	1	79.6	69.9
59	S314.1-797-10-8	S314.1	TI	0	50	0	22703	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.9	72.3
60	S314.1-797-10-11	S314.1	TI	0	50	0	17580	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	-3	76.8	67.2
61	S314.1-797-10-1	S314.1	TI	8	60	0	10691	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	1	1	80.7	71.1
62	S314.1-797-10-9	S314.1	TI	4	50	0	18607	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	81.2	71.7
63	S314.1-797-10-6	S314.1	TI	3	50	0	22703	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.9	72.3
64	S314.1-797-10-3	S314.1	TI	8	60	0	9943	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.5	1	1	80.4	70.4
65	S314.1-797-10-15	S314.1	TI	8	50	0	16921	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	1	1	81.6	72.1
66	S314.1-797-10-10.1	S314.1	TI	3	50	0	18607	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81	71.5
67	S314.1-797-10-10.2	S314.1	TI	3	50	0	18607	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	-3	77	67.5
68	S314.1-797-10-16.2	S314.1	TI	0	50	0	16921	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.6	71.1

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
69	S314.1-797-10-16.1	S314.1	TI	0	50	0	16921	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	-3	76.6	67.1
70	P401-797-4-11	P401	TI	3	50	0	19890	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.3	71.8
71	P401-797-4-1	P401	TI	0	60	0	19890	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	82.4	72.9
72	P401-797-4-13	P401	TI	3	60	0	14355	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81	71.5
73	P401-556-0-2	P401	TI	0	50	0	7445	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.7	0	1	77	65.8
74	P401-556-0-6	P401	TI	0	50	0	21015	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.5	72
75	P401-556-0-5	P401	TI	0	50	0	10380	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.3	0	1	78.5	68.6
76	P401-556-0-4	P401	TI	0	50	0	10140	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.4	0	1	78.4	68.4
77	P401-556-0-9	P401	TI	0	50	0	19890	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.3	71.8
78	P401-556-0-8	P401	TI	0	50	0	19718	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.3	71.7
79	P401-556-0-1	P401	TI	0	50	0	6091	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.6	0	1	76.2	64
80	P401-556-0-3	P401	TI	0	50	0	7446	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.7	0	1	77	65.8
81	P401-556-0-7	P401	TI	0	50	0	12168	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.2	68.6
82	P401-797-4-16	P401	TI	0	50	0	19890	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.3	71.8
83	S215-570-0-16	S215	TI	7	60	0	4565	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0.8	1	76.8	63.5
84	S215-570-0-17.1	S215	TI	7	60	0	4565	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0.8	1	76.8	63.5
85	S215-570-0-17.2	S215	TI	7	60	0	4565	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0.8	1	76.8	63.5
86	S215-570-0-82	S215	TI	3	60	0	7286	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.8	0	1	78	66.7
87	S215-570-0-81	S215	TI	0	60	0	6520	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.3	0	1	77.6	65.8
88	S215-570-0-80	S215	TI	7	60	0	4565	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0.8	0	75.8	62.5
89	S215-570-0-74	S215	TI	9	50	0	6547	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.3	1.2	1	77.7	65.8
90	S215-570-0-73	S215	TI	7	50	0	5553	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.0	0.8	1	76.6	64
91	S215-570-0-72	S215	TI	7	50	0	5215	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.3	0.8	1	76.3	63.5
92	S215-570-0-83	S215	TI	0	60	0	8081	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.4	0	1	78.5	67.6
93	S215-570-0-79	S215	TI	3	50	0	8081	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.4	0	1	77.4	66.5
94	S215-570-0-68	S215	TI	6	50	0	4565	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0.6	1	75.5	62.1
95	S215-797-9-7	S215	TI	4	50	0	3828	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.6	0.2	1	74.4	60.2

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
96	S215-797-9-76	S215	TI	4	50	0	7812	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.5	0.2	1	77.5	66.4
97	S215-797-9-78	S215	TI	0	50	0	8081	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.4	0	1	77.4	66.5
98	S215-797-9-79	S215	TI	0	50	0	8081	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.4	0	1	77.4	66.5
99	S215-797-9-8	S215	TI	5	50	0	3828	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.6	0.4	1	74.6	60.4
100	S215-797-9-9	S215	TI	7	50	0	3828	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.6	0.8	1	75	60.8
101	S215-797-9-15	S215	TI	6	50	0	4565	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0.6	1	75.5	62.1
102	S213-798-2-31	S213	TI	0	50	0	5319	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.2	0	1	75.6	62.8
103	S213-798-2-32	S213	TI	3	50	0	5364	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.2	0	1	75.6	62.9
104	S213-798-2-34	S213	TI	0	50	0	6024	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.7	0	1	76.1	63.9
105	S213-798-2-42	S213	TI	0	50	0	6816	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.1	0	1	76.7	65
106	S213-798-2-44	S213	TI	0	50	0	7840	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.5	0	1	77.3	66.2
107	S213-798-2-30	S213	TI	0	50	0	5125	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.4	0	1	75.4	62.5
108	S213-798-2-29.1	S213	TI	0	50	0	4819	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.6	0	1	75.2	62
109	S213-585-0-50	S213	TI	9	50	0	8375	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.2	1.2	1	78.8	68
110	S213-585-0-48	S213	TI	8	50	0	8302	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.3	1	0	77.5	66.7
111	S213-585-0-51	S213	TI	9	50	0	8375	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.2	1.2	0	77.8	67
112	S213-798-2-45	S213	TI	5	50	0	8302	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.3	0.4	1	77.9	67.1
113	S213-798-2-46	S213	TI	5	50	0	8302	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.3	0.4	0	76.9	66.1
114	P399.1-574-0-3.1	P399.1	TI	0	80	0	3454	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	76	61.7
115	P399.1-574-0-2	P399.1	TI	0	80	0	3978	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0	0	76.6	62.8
116	P399.1-574-0-8	P399.1	TI	0	60	0	3454	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	1	74.8	60.3
117	P399.1-574-0-7	P399.1	TI	0	60	0	3454	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	73.8	59.3
118	P399.1-574-0-6	P399.1	TI	0	60	0	3978	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0	1	75.4	61.5
119	P399.1-574-0-5	P399.1	TI	0	60	0	3978	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0	0	74.4	60.5
120	P399.1-556-0-5	P399.1	TI	3	50	0	7025	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.0	0	1	76.8	65.2
121	P399.1-556-0-1	P399.1	TI	0	50	0	6805	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.1	0	1	76.7	65
122	P399.1-556-0-2	P399.1	TI	3	50	0	16841	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.6	71

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
123	P399.1-556-0-3	P399.1	TI	0	50	0	8755	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.0	0	1	77.7	67.2
124	P399.1-556-0-4	P399.1	TI	0	50	0	8646	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.1	0	1	77.7	67
125	P399.1-797-1-3	P399.1	TI	0	50	0	16841	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.6	71
126	P399.1-797-1-9	P399.1	TI	3	80	0	3978	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0	0	76.6	62.8
127	P399.1-797-1-5	P399.1	TI	5	50	0	5376	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.2	0.4	0	75	62.3
128	P399.1-797-1-1	P399.1	TI	0	80	0	3978	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0	0	76.6	62.8
129	P399.1-797-1-2	P399.1	TI	0	50	0	16841	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.6	70
130	P399.1-797-1-8	P399.1	TI	3	50	0	5376	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.2	0	0	74.6	61.9
131	P399.1-797-1-7	P399.1	TI	0	50	0	5376	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.2	0	0	74.6	61.9
132	P399.1-797-1-6	P399.1	TI	0	50	0	5376	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.2	0	0	74.6	61.9
133	P399.1-797-1-4	P399.1	TI	0	50	0	5841	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.8	0	0	75	62.6
134	PA399-574-0-4	PA399	TI	0	50	0	19553	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.2	70.7
135	PA399-527-0-3	PA399	TI	0	50	1	25202	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	0	0
136	PA399-527-0-6	PA399	TI	0	50	0	18831	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.1	70.5
137	PA399-527-0-4	PA399	TI	0	80	1	25202	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	0	0
138	PA399-527-0-1	PA399	TI	0	50	0	17503	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.8	70.2
139	PA399-527-0-2	PA399	TI	0	50	0	25202	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81.3	71.8
140	PA399.1-797-4-6	PA399.1	TI	0	80	0	11033	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81	71.7
141	P399-797-11-13	P399	TI	0	50	0	17247	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.7	71.1
142	P399-797-11-1	P399	TI	0	50	0	14475	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	79.9	70.4
143	P399-797-11-14	P399	TI	0	50	0	15595	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.3	70.7
144	P399-797-11-10	P399	TI	0	50	0	20553	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.5	71.9
145	P399-797-11-11	P399	TI	4	50	0	19149	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	81.3	71.8
146	P399-797-11-5	P399	TI	4	50	0	10926	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.1	0.2	1	78.9	69.3
147	P399-797-11-15	P399	TI	0	50	0	15565	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.2	69.7
148	P399-797-11-12	P399	TI	0	50	0	19149	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.1	71.6
149	P399-797-11-6	P399	TI	4	50	0	10653	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0.2	1	78.8	69.1

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
150	P399-797-11-9	P399	TI	0	50	0	17858	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.8	71.3
151	P399-585-0-3	P399	TI	6	50	0	13625	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	80.3	70.7
152	P399-585-0-5	P399	TI	5	50	0	15993	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	1	80.8	71.2
153	P399-585-0-9	P399	TI	5	50	0	23569	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	1	82.4	72.9
154	P399-585-0-6	P399	TI	7	50	0	15993	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	81.2	71.6
155	P399-585-0-4	P399	TI	6	50	0	14096	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	80.4	70.9
156	P399-585-0-2	P399	TI	5	80	0	15993	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	2	85	75.7
157	P399-585-0-7	P399	TI	7	50	0	16983	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	81.4	71.9
158	P399-585-0-8	P399	TI	0	50	0	22945	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.9	72.4
159	P399-797-1-30	P399	TI	4	50	0	35926	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	83.1	73.5
160	P399-797-1-23	P399	TI	4	50	0	35926	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	83.1	73.5
161	P399-797-1-10	P399	TI	5	50	0	19240	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	80.6	71
162	P399-797-1-7	P399	TI	4	50	0	35599	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	3	86	76.5
163	P399-797-1-25	P399	TI	3	50	0	35926	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	3	85.9	76.3
164	P399-797-1-21	P399	TI	0	50	0	15255	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.2	69.6
165	P399-797-1-26	P399	TI	4	50	0	35868	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	3	86.1	76.5
166	P399-797-1-4	P399	TI	7	50	0	14096	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	80.6	71.1
167	P399-797-1-31	P399	TI	4	50	0	35926	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	84.1	74.5
168	P399-797-1-2	P399	TI	5	50	0	14096	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	1	80.2	70.7
169	P399-797-1-14	P399	TI	0	50	0	18523	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81	71.4
170	P399-797-1-13	P399	TI	0	50	0	18523	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80	70.4
171	P399-797-1-28	P399	TI	4	50	0	35701	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	3	86.1	76.5
172	P399-797-1-15	P399	TI	0	50	0	17564	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.8	70.2
173	P399-797-1-17	P399	TI	0	50	0	15749	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.3	69.7
174	P399-797-1-18	P399	TI	0	50	0	15565	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.2	69.7
175	P399-797-1-8	P399	TI	5	50	0	29729	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	82.5	72.9
176	P399-797-1-22	P399	TI	7	50	0	14096	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	80.6	71.1

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
177	P399-797-1-20	P399	TI	0	50	0	15389	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.2	69.6
178	P399-797-1-11	P399	TI	5	50	0	19071	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	80.5	71
179	P399-797-1-29	P399	TI	7	50	0	35646	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	0	83.6	74.1
180	P399-797-1-12	P399	TI	4	50	0	18523	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	80.2	70.6
181	P399-797-1-16	P399	TI	0	50	0	15950	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.4	70.8
182	P399-797-1-19	P399	TI	0	50	0	15415	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.2	69.7
183	P399-797-1-24	P399	TI	3	50	0	35926	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.9	73.3
184	P399-797-1-9	P399	TI	5	50	0	19241	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	80.6	71
185	P399-797-1-5	P399	TI	7	50	0	14096	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	80.6	71.1
186	P399-797-1-27	P399	TI	4	50	0	35701	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	83.1	73.5
187	P399-797-1-1	P399	TI	6	50	0	14096	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	80.4	70.9
188	P399-797-1-3	P399	TI	4	50	0	14096	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	80	70.5
189	P399-797-1-6	P399	TI	0	50	0	17858	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.8	71.3
190	S316-574-0-2	S316	TI	5	60	0	17878	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	81.3	71.9
191	S316-574-0-1	S316	TI	9	60	0	18075	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	1.2	0	82.2	72.7
192	S316-574-0-5	S316	TI	9	50	0	18075	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	1.2	0	81.1	71.5
193	S316-797-1-7	S316	TI	3	50	0	18075	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.9	70.3
194	S316-797-1-9	S316	TI	5	50	0	11994	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	1	79.5	70
195	S316-797-1-1	S316	TI	6	50	0	12059	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	79.7	70.2
196	S316-797-1-3	S316	TI	7	50	0	11994	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	0	78.9	69.4
197	S316-797-1-8	S316	TI	3	50	0	18075	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.9	71.3
198	S316-797-1-2	S316	TI	8	50	0	12002	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	1	0	79.1	69.6
199	S316-797-1-11	S316	TI	5	50	0	12396	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	78.7	69.1
200	S316-797-1-5	S316	TI	0	50	0	19475	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.2	71.7
201	S316-797-1-13	S316	TI	3	50	0	12396	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.3	68.7
202	S316-797-1-10	S316	TI	5	50	0	12786	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	78.8	69.2
203	S316-797-1-12	S316	TI	4	50	0	12396	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	78.5	68.9

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
204	S316-797-1-6.1	S316	TI	0	50	0	19298	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.2	71.6
205	S316-797-1-4.1	S316	TI	0	50	0	19481	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.2	71.7
206	S316-797-1-4.2	S316	TI	0	50	0	19481	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.2	71.7
207	S316-797-1-6.2	S316	TI	0	50	0	19298	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.2	71.6
208	P2-570-0-7	P2	TI	0	50	0	8068	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.4	0	-3	73.4	62.4
209	P2-570-0-9	P2	TI	0	50	0	8588	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.1	0	-3	73.7	63
210	P2-570-0-16	P2	TI	0	50	0	7340	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.8	0	0	76	64.6
211	P2-570-0-18	P2	TI	0	50	0	6887	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.1	0	0	75.7	64.1
212	P2-570-0-17	P2	TI	0	50	0	7103	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.9	0	0	75.8	64.3
213	P2-570-0-1	P2	TI	4	50	0	15150	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	80.3	70.8
214	P2-570-0-8	P2	TI	0	50	0	8068	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.4	0	-3	73.4	62.4
215	P2-570-0-6	P2	TI	0	50	0	11679	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78	68.4
216	P2-570-0-2	P2	TI	4	50	0	14973	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	80.3	70.7
217	P2-556-0-12	P2	TI	6	50	0	16841	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	81.2	71.6
218	P2-556-0-11	P2	TI	6	50	0	16888	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	81.2	71.6
219	P2-556-0-14	P2	TI	7	50	0	12116	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	80	70.4
220	P2-556-0-5	P2	TI	0	50	0	20972	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	71
221	P2-556-0-15	P2	TI	5	50	0	11805	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	1	79.4	69.9
222	P2-556-0-3	P2	TI	3	50	0	20972	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	71
223	P2-556-0-6	P2	TI	0	50	0	20844	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	71
224	P2-556-0-1	P2	TI	5	50	0	22059	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	81.2	71.6
225	P2-556-0-2	P2	TI	5	50	0	22059	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	1	82.2	72.6
226	P2-556-0-13	P2	TI	7	50	0	12785	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	80.2	70.6
227	P2-556-0-4.2	P2	TI	3	50	0	20972	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.5	72
228	P2-570-0-5	P2	TI	0	50	0	12255	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	79.2	69.7
229	P2-570-0-4	P2	TI	0	50	0	12255	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.2	68.7
230	P2-797-1-7	P2	TI	4	50	0	21839	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	81.9	72.4

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
231	P2-797-1-15	P2	TI	0	50	0	20489	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.4	70.9
232	P2-797-1-13	P2	TI	0	50	0	22644	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.9	71.3
233	P2-797-1-1	P2	TI	0	50	0	25520	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81.4	71.8
234	P2-797-1-11	P2	TI	3	50	0	21116	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.6	71
235	P2-797-1-14	P2	TI	4	50	0	20875	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	81.7	72.2
236	P2-797-1-19	P2	TI	0	50	0	19391	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.2	70.6
237	P2-797-1-28	P2	TI	0	50	0	22020	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.8	71.2
238	P2-797-1-33	P2	TI	4	50	0	15150	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	80.3	70.8
239	P2-797-1-6	P2	TI	0	50	0	22907	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.9	71.4
240	P2-797-1-3	P2	TI	3	50	0	22124	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.8	71.2
241	P2-797-1-25	P2	TI	6	50	0	28011	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	83.4	73.8
242	P2-797-1-30	P2	TI	7	50	0	16907	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	81.4	71.9
255	P2-797-1-27	P2	TI	0	50	0	22020	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.8	71.2
256	P2-797-1-12	P2	TI	0	50	0	21116	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.6	71
257	P2-797-1-29	P2	TI	7	50	0	16907	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	0	80.4	70.9
258	P2-797-1-35	P2	TI	4	50	0	11279	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	1	79	69.5
259	P2-797-1-20	P2	TI	7	50	0	28199	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	1	83.6	74.1
260	P2-797-1-8	P2	TI	0	50	0	21641	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.7	71.1
261	P2-797-1-21	P2	TI	0	50	0	28199	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81.8	72.3
262	P2-797-1-34	P2	TI	0	50	0	11745	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78	68.5
263	P2-797-1-22	P2	TI	0	50	0	28199	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	82.8	73.3
264	P2-570-0-3	P2	TI	0	50	0	14839	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	-3	76	66.5
265	P2-797-1-16.1	P2	TI	0	50	0	20240	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.4	70.8
266	P2-797-1-16.2	P2	TI	0	50	0	20240	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.4	70.8
470	CO-797-1-131	CO797_01	LUGANO	0	50	0	11179	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	77.8	68.3
471	CO-797-1-2	CO797_01	LUGANO	0	50	0	10134	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.4	0	0	77.4	67.4
472	CO-797-1-137	CO797_01	LUGANO	0	50	0	2327	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	71	56.4

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
473	CO-797-1-135	CO797_01	LUGANO	0	50	0	2595	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	71.5	56.9
474	CO-797-1-136	CO797_01	LUGANO	0	50	0	2540	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	71.4	56.8
475	CO-797-1-132	CO797_01	LUGANO	0	50	0	10746	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.1	0	0	77.6	67.9
476	CO-797-1-141	CO797_07	LUGANO	0	50	0	19235	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.2	70.6
477	CO-797-1-138	CO797_07	LUGANO	0	50	0	23276	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81	71.4
478	CO-797-1-139	CO797_07	LUGANO	0	50	0	20658	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	70.9
479	CO-797-1-140	CO797_07	LUGANO	0	50	0	19259	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.2	70.6
267	S316.1-797-1-2	S316.1	TI	0	50	0	21973	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.7	72.2
268	S316.1-797-1-1	S316.1	TI	0	50	0	21895	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.7	72.2
269	P401.1-797-1-14	P401.1	TI	0	50	0	19580	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.2	70.7
270	P401.1-556-0-2	P401.1	TI	0	50	0	23112	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	82	72.4
271	P401.1-556-0-1	P401.1	TI	0	50	0	19075	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	81.1	71.6
272	P401.1-797-4-1	P401.1	TI	0	50	0	23112	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	82	72.4
273	P401.1-797-1-12	P401.1	TI	7	50	0	18846	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	-3	77.9	68.3
274	P401.1-797-1-1	P401.1	TI	4	50	0	15331	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	79.4	69.8
275	P401.1-797-1-10	P401.1	TI	3	50	0	17581	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.8	70.2
276	P401.1-797-1-6	P401.1	TI	4	50	0	16738	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	79.8	70.2
277	P401.1-797-1-15	P401.1	TI	5	50	0	19580	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	80.6	71.1
278	P401.1-797-1-19	P401.1	TI	3	50	0	16457	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.5	69.9
279	P401.1-797-1-5	P401.1	TI	3	50	0	16470	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.5	69.9
280	P401.1-797-1-17	P401.1	TI	4	50	1	26043	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	3	0	0
281	P401.1-797-1-7	P401.1	TI	5	50	0	17049	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	80	70.5
282	P401.1-797-1-3	P401.1	TI	6	50	0	16178	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	0	80	70.5
283	P401.1-797-1-18	P401.1	TI	6	50	0	16178	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	0	80	70.5
284	P401.1-797-1-4	P401.1	TI	3	50	0	16457	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.5	70.9
285	P401.1-797-1-2	P401.1	TI	6	50	0	16178	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	81	71.5
286	P401.1-797-1-13	P401.1	TI	7	50	0	18846	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.8	-3	77.9	68.3

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
287	P401.1-797-1-9	P401.1	TI	3	50	0	17318	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	80.7	71.2
288	P401.1-797-1-8	P401.1	TI	5	50	0	17207	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.4	0	80.1	70.5
289	P401.1-797-1-11.1	P401.1	TI	6	50	0	18748	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	0	80.7	71.1
290	P401.1-797-1-11.2	P401.1	TI	6	50	0	18748	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	-3	77.7	68.1
291	P401.1-797-1-16.2	P401.1	TI	6	50	0	26043	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	1	83.1	73.5
292	P401.1-797-1-16.1	P401.1	TI	6	50	0	26043	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	-3	79.1	69.5
293	P402-574-0-1	P402	TI	0	50	0	30529	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.2	72.6
294	P402-574-0-4	P402	TI	0	50	0	30863	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.2	72.7
295	P402-574-0-3	P402	TI	0	50	0	30863	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.2	72.7
296	P402-797-1-11	P402	TI	0	50	0	30529	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.2	72.6
297	P402-797-1-17	P402	TI	0	50	0	30863	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.2	72.7
298	P402-574-0-2	P402	TI	0	50	0	30554	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.2	72.6
299	P402-797-1-9	P402	TI	0	50	0	11434	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	-3	74.9	65.4
300	P402-797-1-2	P402	TI	0	50	0	9734	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.6	0	1	78.2	68.1
301	P402-797-1-12	P402	TI	0	50	0	30659	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	83.2	73.6
302	P402-797-1-13	P402	TI	0	50	0	30659	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	82.2	72.6
303	P402-797-1-7	P402	TI	0	50	0	10547	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	-3	74.6	64.8
304	P402-797-1-3	P402	TI	0	50	0	10063	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.4	0	-3	74.4	64.4
305	P402-797-1-15	P402	TI	0	60	0	9562	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.7	0	1	79.2	69.1
306	P402-797-1-4	P402	TI	0	50	0	10170	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.4	0	-3	74.4	64.5
307	P402-797-1-1	P402	TI	0	50	0	9562	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.7	0	1	78.1	67.9
308	P402-797-1-8	P402	TI	0	50	0	10772	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.1	0	-3	74.6	65
309	P402-797-1-5	P402	TI	0	50	0	10270	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.3	0	-3	74.4	64.5
310	P402-797-1-6	P402	TI	0	50	0	10399	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.3	0	-3	74.5	64.7
311	P402-797-1-16	P402	TI	0	60	0	10170	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.4	0	-3	75.5	65.6
312	P402-797-1-10	P402	TI	0	50	0	12255	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	-3	75.2	65.7
313	P402-797-1-14.2	P402	TI	0	50	0	31795	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	83.3	73.8

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
314	P402-797-1-14.1	P402	TI	0	50	0	31795	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	1	83.3	73.8
315	P402-527-0-2	P402	TI	3	50	0	16266	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.4	69.9
316	P402-527-0-3	P402	TI	0	50	0	16458	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.5	69.9
317	P402-527-0-5	P402	TI	0	50	0	17228	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.7	70.1
318	P402-527-0-4	P402	TI	0	50	0	16505	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.5	69.9
319	P402-527-0-1.1	P402	TI	0	50	0	15632	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.3	69.7
320	CO-556-0-13	CO556_02	MASSAGNO	6	30	0	1889	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	69	54.3
321	CO-556-0-12	CO556_02	MASSAGNO	6	30	0	1780	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	68.7	54
322	CO-556-0-14	CO556_02	MASSAGNO	6	50	0	1889	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	70.7	56.1
323	CO-556-0-26	CO556_07	MASSAGNO	0	30	0	1564	0.058	0.009	10	5	-0.4	-5.0	0	0	67.2	52.9
324	CO-556-0-1	CO556_07	MASSAGNO	4	30	0	1625	0.058	0.009	10	5	-0.3	-5.0	0.2	0	67.7	53.3
325	CO-556-0-36	CO556_15	MASSAGNO	4	50	0	10552	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0.2	0	77.8	68
326	CO-556-0-37	CO556_15	MASSAGNO	8	50	0	10552	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	1	0	78.6	68.8
327	CO-556-0-35	CO556_15	MASSAGNO	3	50	0	11224	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	77.8	68.3
328	CO-556-0-34	CO556_15	MASSAGNO	0	50	0	10905	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.1	0	0	77.7	68.1
329	CO-556-0-33	CO556_15	MASSAGNO	0	50	0	10552	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	0	77.6	67.8
330	CO-556-0-30	CO556_11	MASSAGNO	5	30	0	2689	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.4	0	70.3	55.6
331	CO-556-0-29	CO556_11	MASSAGNO	5	30	0	2350	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.4	0	69.7	55.1
332	CO-556-0-28	CO556_11	MASSAGNO	3	30	0	1654	0.058	0.009	10	5	-0.2	-5.0	0	0	67.6	53.1
333	CO-556-0-32	CO556_14	MASSAGNO	6	30	0	1215	0.058	0.009	10	5	-1.5	-5.0	0.6	0	65.6	52.4
334	CO-556-0-3	CO556_08	MASSAGNO	3	30	0	4048	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.4	0	0	71.7	57.6
335	CO-556-0-2	CO556_08	MASSAGNO	3	30	0	2531	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.7	55
336	CO-556-0-4	CO556_08	MASSAGNO	3	50	0	4048	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.4	0	0	73.4	59.5
337	CO-556-0-9	CO556_09	MASSAGNO	8	30	0	1722	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	1	0	69	54.3
338	CO-556-0-7	CO556_09	MASSAGNO	4	30	0	1354	0.058	0.009	10	5	-1.0	-5.0	0.2	0	66.1	52.5
339	CO-556-0-10	CO556_09	MASSAGNO	9	30	0	3380	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	1.2	0	72.1	57.4
340	CO-556-0-23	CO556_05	MASSAGNO	7	50	0	2253	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	71.7	57.1

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
341	CO-585-0-17	CO585_06	SORENGO	3	30	0	3379	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.9	56.2
342	CO-585-0-18	CO585_06	SORENGO	4	30	0	3912	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0.2	0	71.8	57.5
343	CO-585-0-1	CO585_06	SORENGO	5	30	0	3912	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0.4	0	72	57.7
344	CO-585-0-5	CO585_02	SORENGO	0	30	0	3290	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.8	56.1
345	CO-585-0-6	CO585_02	SORENGO	6	30	0	3065	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	71.1	56.4
346	CO-585-0-4	CO585_02	SORENGO	0	30	0	3290	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.8	56.1
347	CO-585-0-7	CO585_02	SORENGO	6	30	0	3065	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	71.1	56.4
348	CO-585-0-3.2	CO585_02	SORENGO	0	30	0	3065	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.5	55.8
349	CO-585-0-3.1	CO585_02	SORENGO	0	30	0	3065	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.5	55.8
350	CO-585-0-12	CO585_04	SORENGO	0	30	0	5766	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.8	0	0	73.2	60.7
351	CO-585-0-14	CO585_04	SORENGO	8	30	0	5568	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.0	1	0	74.1	61.4
352	CO-585-0-13	CO585_04	SORENGO	3	30	0	2030	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.7	54
353	CO-798-2-9	CO798_04	COLLINA D'ORO	5	30	0	589	0.058	0.009	10	5	-4.7	-5.0	0.4	0	59.1	49
354	CO-797-4-22	CO797_52	LUGANO	9	50	0	1740	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	1.2	0	70.9	56.4
355	CO-797-4-30	CO797_40	LUGANO	6	50	0	5791	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.8	0.6	0	75.6	63.2
356	CO-797-4-31	CO797_40	LUGANO	6	50	0	2980	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	72.7	58.1
357	CO-797-4-34	CO797_40	LUGANO	4	50	0	2204	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.2	0	71	56.4
358	CO-797-4-38	CO797_40	LUGANO	3	50	0	3413	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.7	58.1
359	CO-797-4-33	CO797_40	LUGANO	5	50	0	5579	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.0	0.4	0	75.2	62.6
360	CO-797-4-36	CO797_40	LUGANO	3	50	0	5237	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.3	0	0	74.5	61.7
361	CO-797-4-41	CO797_40	LUGANO	0	50	0	4092	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.3	0	0	73.4	59.6
362	CO-797-4-37	CO797_40	LUGANO	3	50	0	4092	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.3	0	0	73.4	59.6
363	CO-797-2-29	CO797_98	LUGANO	0	50	0	0	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	0	0
364	CO-797-2-30	CO797_98	LUGANO	0	50	0	0	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	0	0
365	CO-797-2-31	CO797_98	LUGANO	0	50	0	0	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	0	0
366	CO-797-2-15	CO797_98	LUGANO	0	30	0	3039	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.5	55.8
367	CO-797-2-13	CO797_98	LUGANO	0	30	0	5432	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.1	0	0	73	60.2

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
368	CO-797-2-14	CO797_98	LUGANO	0	30	0	4925	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.5	0	0	72.6	59.3
369	CO-797-2-12	CO797_98	LUGANO	0	50	0	9458	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.7	0	0	77.1	66.8
370	CO-797-11-6	CO797_98	LUGANO	0	30	0	3039	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.5	55.8
371	CO-797-11-20	CO797_36	LUGANO	0	30	0	4074	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.4	0	0	71.7	57.7
372	CO-797-11-21	CO797_36	LUGANO	0	30	0	1539	0.058	0.009	10	5	-0.5	-5.0	0	0	67	52.8
373	CO-797-11-4	CO797_62	LUGANO	0	30	0	1258	0.058	0.009	10	5	-1.4	-5.0	0	0	65.3	51.9
374	CO-797-1-167	CO797_91	LUGANO	0	50	0	2373	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	71.1	56.5
375	CO-797-1-168	CO797_71	LUGANO	0	20	0	4465	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
376	CO-797-1-160	CO797_09	LUGANO	0	50	0	21839	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.7	71.2
377	CO-797-1-155	CO797_09	LUGANO	0	50	0	23180	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81	71.4
378	CO-797-1-159	CO797_09	LUGANO	0	50	0	22262	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.8	71.2
379	CO-797-1-156	CO797_09	LUGANO	0	50	0	23180	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	81	71.4
380	CO-797-1-158	CO797_09	LUGANO	0	50	0	10659	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	0	77.6	67.9
381	CO-797-1-157	CO797_09	LUGANO	0	50	0	12364	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.2	68.7
382	CO-797-1-181	CO797_73	LUGANO	0	50	0	9114	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.9	0	0	76.9	66.5
383	CO-797-1-190	CO797_73	LUGANO	0	50	0	7550	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.7	0	0	76.1	64.9
384	CO-797-1-184	CO797_73	LUGANO	0	50	0	8964	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.9	0	0	76.8	66.4
385	CO-797-1-187	CO797_73	LUGANO	0	50	0	8435	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.2	0	0	76.6	65.8
386	CO-797-1-186	CO797_73	LUGANO	0	50	0	8508	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.2	0	0	76.6	65.9
387	CO-797-1-183	CO797_73	LUGANO	0	50	0	8982	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.9	0	0	76.9	66.4
388	CO-797-1-188	CO797_73	LUGANO	0	50	0	8401	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.2	0	0	76.6	65.8
389	CO-797-1-185	CO797_73	LUGANO	0	50	0	8946	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.9	0	0	76.8	66.3
390	CO-797-1-189	CO797_73	LUGANO	0	50	0	7976	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.4	0	0	76.3	65.3
391	CO-797-1-182	CO797_73	LUGANO	0	50	0	9038	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.9	0	0	76.9	66.4
392	CO-797-1-169	CO797_45	LUGANO	0	50	0	6149	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.6	0	0	75.2	63.1
393	CO-797-1-172	CO797_45	LUGANO	0	50	0	7166	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.9	0	0	75.9	64.4
394	CO-797-1-171	CO797_45	LUGANO	0	50	0	7378	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.8	0	0	76	64.7

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
395	CO-797-1-170	CO797_45	LUGANO	0	50	0	5723	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.9	0	0	74.9	62.5
396	CO-797-1-162	CO797_08	LUGANO	0	50	0	22510	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.8	71.3
397	CO-797-1-161	CO797_08	LUGANO	0	50	0	10659	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	0	77.6	67.9
398	CO-797-1-163	CO797_54	LUGANO	0	20	0	4472	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
399	CO-797-1-164	CO797_54	LUGANO	0	20	0	4465	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
400	CO-797-1-165	CO797_89	LUGANO	0	20	0	4474	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
401	CO-797-1-166	CO797_89	LUGANO	0	20	0	4472	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
402	CO-797-1-173	CO797_106	LUGANO	4	50	0	13064	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	78.7	69.1
403	CO-797-1-179	CO797_106	LUGANO	0	50	0	11362	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	77.9	68.3
404	CO-797-1-175	CO797_106	LUGANO	0	50	0	16492	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.5	69.9
405	CO-797-1-180	CO797_106	LUGANO	0	50	0	11332	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	77.9	68.3
406	CO-797-1-178	CO797_106	LUGANO	0	50	0	11673	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78	68.4
407	CO-797-1-176	CO797_106	LUGANO	0	50	0	13064	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.5	68.9
408	CO-797-1-177	CO797_106	LUGANO	0	50	0	11751	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78	68.5
409	CO-797-1-174	CO797_106	LUGANO	4	50	0	11362	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.2	0	78.1	68.5
410	CO-797-10-25	CO797_25	LUGANO	7	30	0	2240	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	69.9	55.2
411	CO-797-10-27	CO797_25	LUGANO	6	30	0	1872	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	69	54.3
412	CO-797-10-26	CO797_25	LUGANO	6	30	0	2046	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	69.3	54.7
413	CO-797-10-28	CO797_25	LUGANO	5	30	0	2240	0.058	0.009	10	5	0	-5	0.4	0	69.5	54.8
414	CO-797-10-29	CO797_25	LUGANO	4	30	0	2920	0.058	0.009	10	5	0	-5	0.2	0	70.5	55.8
415	CO-797-1-148	CO797_05	LUGANO	3	30	0	3068	0.058	0.009	10	5	0	-5	0	0	70.5	55.8
416	CO-797-2-11	CO797_116	LUGANO	0	50	0	4731	0.058	0.009	10	5	0	-3.7	0	0	74.1	60.8
417	CO-797-2-39	CO797_116	LUGANO	0	50	0	11003	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0	0	77.7	68.1
418	CO-797-2-44	CO797_116	LUGANO	0	50	0	6489	0.058	0.009	10	5	0	-2.3	0	0	75.4	63.6
419	CO-797-2-38	CO797_116	LUGANO	0	50	0	11220	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0	0	77.8	68.3
420	CO-797-2-37	CO797_116	LUGANO	0	50	0	12080	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0	0	78.1	68.6
421	CO-797-2-36	CO797_116	LUGANO	0	50	0	16026	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.4	69.8

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
422	CO-797-11-43	CO797_19	LUGANO	0	30	0	3894	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.6	0	0	71.5	57.3
423	CO-797-11-44	CO797_19	LUGANO	0	30	0	2115	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.9	54.2
424	CO-797-1-147	CO797_108	LUGANO	0	50	0	3086	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.2	57.7
425	CO-797-1-146	CO797_108	LUGANO	0	50	0	903	0.058	0.009	10	5	-2.8	-5.0	0	0	64.1	52.3
426	CO-797-1-27	CO797_44	LUGANO	0	50	0	3305	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.5	58
427	CO-797-1-28	CO797_44	LUGANO	0	50	0	3040	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.2	57.6
428	CO-797-1-29	CO797_105	LUGANO	4	30	0	1251	0.058	0.009	10	5	-1.4	-5.0	0.2	0	65.4	52.1
429	CO-797-1-30	CO797_105	LUGANO	4	30	0	1164	0.058	0.009	10	5	-1.7	-5.0	0.2	0	64.8	51.8
430	CO-797-1-154	CO797_74	LUGANO	0	50	0	1941	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.2	55.7
431	CO-797-1-153	CO797_74	LUGANO	0	50	0	2107	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.6	56
432	CO-797-1-25	CO797_69	LUGANO	0	50	0	248	0.058	0.009	10	5	-5.0	-5.0	0	0	56.3	46.7
433	CO-797-1-144	CO797_96	LUGANO	0	30	0	2030	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.7	54
434	CO-797-1-145	CO797_96	LUGANO	0	30	0	2643	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.9	55.2
435	CO-797-1-143	CO797_96	LUGANO	0	30	0	2277	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.2	54.5
436	CO-797-1-150	CO797_67	LUGANO	0	50	0	16758	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.6	70
437	CO-797-1-152	CO797_67	LUGANO	0	50	0	13453	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0	0	78.6	69.1
438	CO-797-1-151	CO797_67	LUGANO	0	50	0	15897	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0	0	79.3	69.8
439	CO-797-1-149	CO797_30	LUGANO	0	30	0	1886	0.058	0.009	10	5	0	-5.0	0	0	68.4	53.7
440	CO-797-10-17	CO797_10	LUGANO	6	50	0	3441	0.058	0.009	10	5	0	-5.0	0.6	0	73.3	58.7
441	CO-797-11-16	CO797_10	LUGANO	7	50	0	3441	0.058	0.009	10	5	0	-5.0	0.8	0	73.5	58.9
442	CO-797-11-18	CO797_10	LUGANO	4	50	0	4495	0.058	0.009	10	5	0	-3.9	0.2	0	74.1	60.6
443	CO-797-11-17	CO797_10	LUGANO	6	50	0	3725	0.058	0.009	10	5	0	-4.7	0.6	0	73.6	59.3
444	CO-797-11-15	CO797_10	LUGANO	7	50	0	3725	0.058	0.009	10	5	0	-4.7	0.8	0	73.8	59.5
445	CO-797-10-31	CO797_111	LUGANO	8	50	0	2795	0.058	0.009	10	5	0	-5.0	1	0	72.8	58.2
446	CO-797-1-125	CO797_56	LUGANO	3	50	0	13713	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0	0	78.7	69.1
447	CO-797-4-11	CO797_56	LUGANO	6	50	0	6632	0.058	0.009	10	5	0	-2.2	0.6	0	76.1	64.3
448	CO-797-4-6	CO797_56	LUGANO	7	50	0	7950	0.058	0.009	10	5	0	-1.5	0.8	0	77.1	66.1

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
449	CO-797-4-16	CO797_56	LUGANO	4	50	0	4419	0.058	0.009	10	5	0	-4.0	0.2	0	74	60.4
450	CO-797-4-19	CO797_56	LUGANO	3	50	0	13713	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0	0	78.7	69.1
451	CO-797-4-54	CO797_56	LUGANO	7	50	0	4767	0.058	0.009	10	5	0	-3.7	0.8	0	74.9	61.7
452	CO-797-4-13	CO797_56	LUGANO	5	50	0	13713	0.058	0.009	10	5	0	0.0	0.4	0	79.1	69.5
453	CO-797-4-12	CO797_56	LUGANO	6	50	0	4346	0.058	0.009	10	5	0	-4.1	0.6	0	74.3	60.7
454	CO-797-4-9	CO797_56	LUGANO	7	50	0	4346	0.058	0.009	10	5	0	-4.1	0.8	0	74.5	60.9
455	CO-797-4-10	CO797_56	LUGANO	6	50	0	7950	0.058	0.009	10	5	0	-1.5	0.6	0	76.9	65.9
456	CO-797-4-20	CO797_56	LUGANO	0	50	0	4419	0.058	0.009	10	5	0	-4.0	0	0	73.8	60.2
457	CO-797-4-18	CO797_56	LUGANO	4	50	0	4346	0.058	0.009	10	5	0	-4.1	0.2	0	73.9	60.3
458	CO-797-4-21	CO797_56	LUGANO	0	50	0	4346	0.058	0.009	10	5	0	-4.1	0	0	73.7	60.1
459	CO-797-4-7	CO797_56	LUGANO	7	50	0	6165	0.058	0.009	10	5	0	-2.6	0.8	0	76	63.9
460	CO-797-4-56	CO797_56	LUGANO	7	50	0	4767	0.058	0.009	10	5	0	-3.7	0.8	0	74.9	61.7
461	CO-797-11-23	CO797_26	LUGANO	0	30	0	2285	0.058	0.009	10	5	0	-5.0	0	0	69.2	54.5
462	CO-797-11-22	CO797_26	LUGANO	0	30	0	2535	0.058	0.009	10	5	0	-5.0	0	0	69.7	55
463	CO-797-1-126	CO797_01	LUGANO	0	50	0	1892	0.058	0.009	10	5	0	-5.0	0	0	70.1	55.5
464	CO-797-1-133	CO797_01	LUGANO	0	50	0	10442	0.058	0.009	10	5	0	-0.3	0	0	77.5	67.7
465	CO-797-1-130	CO797_01	LUGANO	0	50	0	11352	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	77.9	68.3
466	CO-797-1-127	CO797_01	LUGANO	0	50	0	22510	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.8	71.3
467	CO-797-1-134	CO797_01	LUGANO	0	50	0	3943	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.5	0	0	73.3	59.2
468	CO-797-1-129	CO797_01	LUGANO	0	50	0	14391	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.9	69.4
469	CO-797-1-128	CO797_01	LUGANO	0	50	0	20911	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	71
480	CO-797-1-142	CO797_50	LUGANO	0	20	0	4472	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
481	CO-797-2-45	CO797_107	LUGANO	0	30	0	2391	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.4	54.7
482	CO-797-4-4	CO797_80	LUGANO	0	50	0	3280	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.5	57.9
483	CO-797-4-3	CO797_80	LUGANO	0	50	0	5093	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.4	0	0	74.4	61.5
484	CO-797-4-5	CO797_80	LUGANO	0	50	0	1946	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.2	55.7
485	CO-797-4-2	CO797_80	LUGANO	3	50	0	5093	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.4	0	0	74.4	61.5

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
486	CO-797-4-1	CO797_80	LUGANO	4	50	0	5789	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.8	0.2	0	75.2	62.8
487	CO-797-11-3	CO797_81	LUGANO	0	30	0	3066	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.5	55.8
488	CO-797-1-122	CO797_118	LUGANO	0	50	0	5445	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.1	0	0	74.7	62
489	CO-797-1-118	CO797_118	LUGANO	0	50	0	8833	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.0	0	0	76.8	66.2
490	CO-797-1-120	CO797_118	LUGANO	0	50	0	7346	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.8	0	0	76	64.6
491	CO-797-1-121	CO797_118	LUGANO	0	50	0	6813	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.1	0	0	75.7	64
492	CO-797-1-119	CO797_118	LUGANO	0	50	0	7472	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.7	0	0	76.1	64.8
493	CO-797-1-20	CO797_112	LUGANO	0	50	0	2452	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	71.2	56.7
494	CO-797-1-124	CO797_113	LUGANO	0	30	0	1903	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.4	53.7
495	CO-797-1-123	CO797_113	LUGANO	0	30	0	2216	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.1	54.4
496	CO-797-1-114	CO797_58	LUGANO	0	50	0	2029	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.4	55.8
497	CO-797-1-115	CO797_58	LUGANO	0	50	0	1167	0.058	0.009	10	5	-1.7	-5.0	0	0	66.3	53.4
498	CO-797-1-111	CO797_66	LUGANO	0	50	0	1185	0.058	0.009	10	5	-1.6	-5.0	0	0	66.4	53.5
499	CO-797-1-116	CO797_72	LUGANO	5	50	0	3442	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.4	0	73.1	58.5
500	CO-797-1-23	CO797_27	LUGANO	7	50	0	4366	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0.8	0	74.5	60.9
501	CO-797-1-24	CO797_27	LUGANO	6	50	0	4366	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0.6	0	74.3	60.7
502	CO-797-1-21	CO797_27	LUGANO	7	50	0	4366	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0.8	0	74.5	60.9
503	CO-797-1-110	CO797_27	LUGANO	0	50	0	4366	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0	0	73.7	60.1
504	CO-797-1-22	CO797_27	LUGANO	7	50	0	4366	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0.8	0	74.5	60.9
505	CO-797-1-14	CO797_104	LUGANO	0	50	0	20107	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.4	70.8
506	CO-797-1-12	CO797_104	LUGANO	0	50	0	20849	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	71
507	CO-797-1-16	CO797_104	LUGANO	0	50	0	15085	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.1	69.6
508	CO-797-1-15	CO797_104	LUGANO	0	50	0	15275	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.2	69.6
509	CO-797-1-17	CO797_104	LUGANO	0	50	0	14140	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.8	69.3
510	CO-797-1-13	CO797_104	LUGANO	0	50	0	20328	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.4	70.9
511	CO-797-1-18	CO797_104	LUGANO	0	50	0	20865	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	71
512	CO-797-1-19	CO797_104	LUGANO	0	50	0	21595	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.7	71.1

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
513	CO-797-1-113	CO797_68	LUGANO	0	50	0	10683	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	0	77.6	67.9
514	CO-797-1-112	CO797_68	LUGANO	4	50	0	9396	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.7	0.2	0	77.3	67
515	CO-797-1-117	CO797_60	LUGANO	0	50	0	13345	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.6	69
516	CO-797-10-9	CO797_60	LUGANO	0	50	0	12307	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.2	68.7
517	CO-797-10-10	CO797_60	LUGANO	0	50	0	12092	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.1	68.6
518	CO-797-10-8	CO797_60	LUGANO	0	50	0	12552	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.3	68.8
519	CO-797-10-34	CO797_109	LUGANO	6	50	0	2196	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	71.3	56.8
520	CO-797-10-36	CO797_109	LUGANO	5	50	0	2759	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.4	0	72.1	57.6
521	CO-797-10-32	CO797_109	LUGANO	6	50	0	3205	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	73	58.4
522	CO-797-10-35	CO797_109	LUGANO	5	50	0	3205	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.4	0	72.8	58.2
523	CO-797-10-33	CO797_109	LUGANO	6	50	0	2551	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	72	57.4
524	CO-797-2-51	CO797_86	LUGANO	0	30	0	6576	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.3	0	0	73.8	61.8
525	CO-797-2-52	CO797_86	LUGANO	0	30	0	5704	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.9	0	0	73.2	60.6
526	CO-797-1-94	CO797_99	LUGANO	0	20	0	4465	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
527	CO-797-1-95	CO797_99	LUGANO	0	50	0	5651	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.9	0	0	74.8	62.4
528	CO-797-1-92	CO797_99	LUGANO	0	50	0	4517	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0	0	73.9	60.4
529	CO-797-1-93	CO797_99	LUGANO	0	20	0	4474	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
530	CO-797-1-100	CO797_92	LUGANO	0	50	0	3649	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.8	0	0	72.9	58.6
531	CO-797-1-98	CO797_92	LUGANO	6	50	0	10828	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.1	0.6	0	78.3	68.6
532	CO-797-1-101	CO797_92	LUGANO	0	50	0	2594	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	71.5	56.9
533	CO-797-1-99	CO797_92	LUGANO	4	50	0	10659	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0.2	0	77.8	68.1
534	CO-797-1-97	CO797_92	LUGANO	6	50	0	13045	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0.6	0	79.1	69.5
535	CO-797-1-96	CO797_28	LUGANO	0	30	0	1362	0.058	0.009	10	5	-1.0	-5.0	0	0	66	52.3
536	CO-797-1-102	CO797_87	LUGANO	0	30	0	1919	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.5	53.8
537	CO-797-1-103	CO797_87	LUGANO	0	30	0	281	0.058	0.009	10	5	-5.0	-5.0	0	0	55.1	45.4
538	CO-797-1-11	CO797_75	LUGANO	3	50	0	2027	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.4	55.8
539	CO-797-1-9	CO797_114	LUGANO	0	50	0	11796	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78	68.5

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
540	CO-797-1-6	CO797_114	LUGANO	0	50	0	13355	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.6	69
541	CO-797-1-10	CO797_114	LUGANO	0	50	0	1354	0.058	0.009	10	5	-1.0	-5.0	0	0	67.6	54.1
542	CO-797-1-108	CO797_114	LUGANO	0	50	0	16026	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.4	69.8
543	CO-797-1-8	CO797_114	LUGANO	0	50	0	12748	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.4	68.8
544	CO-797-1-109	CO797_114	LUGANO	0	50	0	13505	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.6	69.1
545	CO-797-1-7	CO797_114	LUGANO	0	50	0	13265	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.6	69
546	CO-797-1-104	CO797_34	LUGANO	0	50	0	10713	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	0	77.6	67.9
547	CO-797-1-105	CO797_34	LUGANO	0	50	0	3805	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.7	0	0	73.1	58.9
548	CO-797-1-106	CO797_34	LUGANO	0	50	0	3679	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.8	0	0	73	58.6
549	CO-797-1-107	CO797_34	LUGANO	0	50	0	3219	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.4	57.8
550	CO-797-2-1	CO797_55	LUGANO	0	30	0	2275	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.2	54.5
551	CO-797-2-2	CO797_55	LUGANO	0	30	0	2122	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.9	54.2
552	CO-797-2-3	CO797_55	LUGANO	0	30	0	1528	0.058	0.009	10	5	-0.5	-5.0	0	0	67	52.8
553	CO-797-2-4	CO797_55	LUGANO	0	30	0	850	0.058	0.009	10	5	-3.1	-5.0	0	0	61.9	50.2
554	CO-797-11-5	CO797_55	LUGANO	0	30	0	4482	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.9	0	0	72.1	58.5
555	CO-797-2-18	CO797_15	LUGANO	0	30	0	2442	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.5	54.8
556	CO-797-11-46	CO797_15	LUGANO	0	30	0	2951	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.3	55.6
557	CO-797-11-45	CO797_15	LUGANO	0	30	0	6017	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.7	0	0	73.4	61.1
558	CO-797-11-47	CO797_15	LUGANO	0	30	0	2944	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.3	55.6
559	CO-797-11-41	CO797_20	LUGANO	0	50	0	8843	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.0	0	0	76.8	66.2
560	CO-797-11-40	CO797_20	LUGANO	0	50	0	8920	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.0	0	0	76.8	66.3
561	CO-797-11-42	CO797_20	LUGANO	0	50	0	7181	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.9	0	0	75.9	64.4
562	CO-797-11-2	CO797_85	LUGANO	0	30	0	1866	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.3	53.7
563	CO-797-11-1	CO797_85	LUGANO	0	30	0	3107	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.6	55.9
564	CO-797-11-51	CO797_101	LUGANO	3	30	0	1196	0.058	0.009	10	5	-1.6	-5.0	0	0	64.8	51.7
565	CO-797-1-85	CO797_90	LUGANO	0	30	0	4321	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0	0	72	58.2
566	CO-797-1-81	CO797_90	LUGANO	9	30	0	3260	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	1.2	0	72	57.3

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
567	CO-797-1-82	CO797_90	LUGANO	7	30	0	3256	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	71.6	56.9
568	CO-797-1-84	CO797_90	LUGANO	0	50	0	4321	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0	0	73.7	60
569	CO-797-1-83	CO797_90	LUGANO	6	30	0	4321	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0.6	0	72.6	58.8
570	CO-797-1-65	CO797_63	LUGANO	3	30	0	1674	0.058	0.009	10	5	-0.1	-5.0	0	0	67.7	53.2
571	CO-797-1-4	CO797_83	LUGANO	0	30	0	2229	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.1	54.4
572	CO-797-1-3	CO797_83	LUGANO	0	30	0	2690	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.9	55.2
573	CO-797-1-61	CO797_06	LUGANO	0	50	0	0	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	0	0
574	CO-797-1-62	CO797_76	LUGANO	8	50	0	7358	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.8	1	0	77	65.6
575	CO-797-1-64	CO797_76	LUGANO	0	50	0	3677	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.8	0	0	73	58.6
576	CO-797-1-63	CO797_76	LUGANO	8	50	0	6654	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.2	1	0	76.6	64.8
577	CO-797-1-88	CO797_115	LUGANO	0	50	0	10369	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.3	0	0	77.5	67.6
578	CO-797-1-90	CO797_115	LUGANO	0	50	0	7090	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.0	0	0	75.8	64.3
579	CO-797-1-91	CO797_115	LUGANO	0	50	0	6788	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.1	0	0	75.6	63.9
580	CO-797-1-87	CO797_115	LUGANO	0	50	0	10455	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.3	0	0	77.5	67.7
581	CO-797-1-89	CO797_115	LUGANO	0	50	0	9874	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.5	0	0	77.3	67.2
582	CO-797-1-86	CO797_115	LUGANO	0	50	0	10757	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.1	0	0	77.6	67.9
583	CO-797-10-12	CO797_31	LUGANO	9	30	0	1091	0.058	0.009	10	5	-2.0	-5.0	1.2	0	65.2	52.5
584	CO-797-10-11	CO797_31	LUGANO	9	30	0	2672	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	1.2	0	71.1	56.4
585	CO-797-2-8	CO797_41	LUGANO	0	50	0	5835	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.8	0	0	75	62.6
586	CO-797-2-7	CO797_41	LUGANO	0	50	0	6045	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.6	0	0	75.1	62.9
587	CO-797-2-5	CO797_53	LUGANO	0	30	0	454	0.058	0.009	10	5	-5.0	-5.0	0	0	57.2	47.5
588	CO-797-2-6	CO797_53	LUGANO	0	50	0	429	0.058	0.009	10	5	-5.0	-5.0	0	0	58.6	49.1
589	CO-797-4-57	CO797_51	LUGANO	6	50	0	3296	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	73.1	58.6
590	CO-797-4-26	CO797_51	LUGANO	5	50	0	3296	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.4	0	72.9	58.4
591	CO-797-4-59	CO797_51	LUGANO	6	50	0	3296	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.6	0	73.1	58.6
592	CO-797-4-25	CO797_51	LUGANO	8	50	0	3001	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	1	0	73.1	58.5
593	CO-797-4-27	CO797_51	LUGANO	4	50	0	3296	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.2	0	72.7	58.2

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
594	CO-797-11-9	CO797_59	LUGANO	0	50	0	11520	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	77.9	68.4
595	CO-797-11-8	CO797_59	LUGANO	0	50	0	13708	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.7	69.1
596	CO-797-11-7	CO797_59	LUGANO	0	50	0	14885	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.1	69.5
597	CO-797-1-68	CO797_49	LUGANO	7	30	0	3177	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	71.5	56.8
598	CO-797-1-69	CO797_49	LUGANO	0	30	0	2030	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.7	54
599	CO-797-1-70	CO797_49	LUGANO	0	30	0	2013	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.7	54
600	CO-797-1-71	CO797_49	LUGANO	4	30	0	2013	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.2	0	68.9	54.2
601	CO-797-1-72	CO797_49	LUGANO	4	30	0	2013	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.2	0	68.9	54.2
602	CO-797-1-79	CO797_18	LUGANO	5	30	0	1199	0.058	0.009	10	5	-1.6	-5.0	0.4	0	65.2	52.1
603	CO-797-1-58	CO797_57	LUGANO	0	30	0	1769	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.1	53.4
604	CO-797-1-57	CO797_57	LUGANO	0	30	0	1885	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.4	53.7
605	CO-797-1-60	CO797_120	LUGANO	0	50	0	3158	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.3	57.8
606	CO-797-1-59	CO797_120	LUGANO	0	50	0	3396	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72.6	58.1
607	CO-797-1-67	CO797_42	LUGANO	0	50	0	903	0.058	0.009	10	5	-2.8	-5.0	0	0	64.1	52.3
608	CO-797-1-66	CO797_42	LUGANO	0	50	0	903	0.058	0.009	10	5	-2.8	-5.0	0	0	64.1	52.3
609	CO-797-1-74	CO797_02	LUGANO	0	50	0	9751	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.6	0	0	77.2	67.1
610	CO-797-1-77	CO797_02	LUGANO	0	50	0	3702	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.8	0	0	73	58.7
611	CO-797-1-75	CO797_02	LUGANO	0	50	0	5285	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.2	0	0	74.6	61.8
612	CO-797-1-73	CO797_02	LUGANO	3	50	0	5234	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.3	0	0	74.5	61.7
613	CO-797-1-76	CO797_02	LUGANO	0	50	0	5234	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.3	0	0	74.5	61.7
614	CO-797-1-78	CO797_02	LUGANO	0	50	0	1815	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.9	55.4
615	CO-797-1-80	CO797_29	LUGANO	0	30	0	1420	0.058	0.009	10	5	-0.8	-5.0	0	0	66.3	52.5
616	CO-797-1-55	CO797_29	LUGANO	0	30	0	1255	0.058	0.009	10	5	-1.4	-5.0	0	0	65.2	51.9
617	CO-797-1-53	CO797_29	LUGANO	0	30	0	1349	0.058	0.009	10	5	-1.1	-5.0	0	0	65.9	52.2
618	CO-797-1-54	CO797_29	LUGANO	0	30	0	1339	0.058	0.009	10	5	-1.1	-5.0	0	0	65.8	52.2
619	CO-797-4-55	CO797_03	LUGANO	7	50	0	1829	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	70.7	56.2
620	CO-797-2-32	CO797_117	LUGANO	0	50	0	7542	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.7	0	0	76.1	64.9

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
621	CO-797-2-34	CO797_117	LUGANO	0	50	0	2882	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	71.9	57.4
622	CO-797-2-35	CO797_117	LUGANO	0	50	0	1019	0.058	0.009	10	5	-2.3	-5.0	0	0	65.1	52.9
623	CO-797-2-10	CO797_117	LUGANO	0	50	0	5517	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.0	0	0	74.7	62.1
624	CO-797-2-33	CO797_117	LUGANO	0	50	0	6938	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.0	0	0	75.7	64.1
625	CO-797-2-9	CO797_117	LUGANO	0	50	0	5517	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.0	0	0	74.7	62.1
626	CO-797-11-50	CO797_117	LUGANO	0	50	0	6938	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.0	0	0	75.7	64.1
627	CO-797-11-49	CO797_117	LUGANO	0	50	0	7181	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.9	0	0	75.9	64.4
628	CO-797-1-33	CO797_64	LUGANO	3	30	0	3379	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.9	56.2
629	CO-797-1-39	CO797_43	LUGANO	5	50	0	8165	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.3	0.4	0	76.8	66
630	CO-797-1-37	CO797_43	LUGANO	7	50	0	7840	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.5	0.8	0	77.1	66
631	CO-797-1-38	CO797_43	LUGANO	7	50	0	7833	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.5	0.8	0	77.1	66
632	CO-797-1-31	CO797_04	LUGANO	0	20	0	4472	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0	0	71.8	58.1
633	CO-797-1-51	CO797_110	LUGANO	0	50	0	8256	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.3	0	0	76.5	65.6
634	CO-797-1-50	CO797_110	LUGANO	0	50	0	8602	0.058	0.009	10	5	0.0	-1.1	0	0	76.7	66
635	CO-797-1-41	CO797_110	LUGANO	0	50	0	20443	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.4	70.9
636	CO-797-1-40	CO797_110	LUGANO	3	50	0	20548	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.5	70.9
637	CO-797-1-42	CO797_110	LUGANO	0	50	0	19307	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80.2	70.6
638	CO-797-1-44	CO797_110	LUGANO	0	50	0	10711	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	0	77.6	67.9
639	CO-797-1-45	CO797_110	LUGANO	0	50	0	10707	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.2	0	0	77.6	67.9
640	CO-797-1-49	CO797_110	LUGANO	0	50	0	9011	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.9	0	0	76.9	66.4
641	CO-797-1-46	CO797_110	LUGANO	0	50	0	9688	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.6	0	0	77.2	67
642	CO-797-1-47	CO797_110	LUGANO	0	50	0	9552	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.7	0	0	77.1	66.9
643	CO-797-1-43	CO797_110	LUGANO	0	50	0	18473	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	80	70.4
644	CO-797-1-48	CO797_110	LUGANO	0	50	0	9236	0.058	0.009	10	5	0.0	-0.8	0	0	77	66.6
645	CO-797-1-34	CO797_38	LUGANO	3	50	0	2286	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.9	56.4
646	CO-797-1-36	CO797_38	LUGANO	3	50	0	2947	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	72	57.5
647	CO-797-1-35	CO797_38	LUGANO	7	50	0	1111	0.058	0.009	10	5	-1.9	-5.0	0.8	0	66.7	54

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
648	CO-797-1-32	CO797_78	LUGANO	0	50	0	903	0.058	0.009	10	5	-2.8	-5.0	0	0	64.1	52.3
649	CO-797-1-1	CO797_84	LUGANO	0	30	0	2037	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	68.7	54
650	CO-797-10-3	CO797_70	LUGANO	0	50	0	4819	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.6	0	0	74.2	61
651	CO-797-10-5	CO797_70	LUGANO	0	50	0	1904	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.1	55.6
652	CO-797-10-6	CO797_70	LUGANO	0	50	0	1598	0.058	0.009	10	5	-0.3	-5.0	0	0	69	54.8
653	CO-797-10-4	CO797_70	LUGANO	0	50	0	2065	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.5	55.9
654	CO-797-10-13	CO797_47	LUGANO	0	50	0	16238	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.4	69.9
655	CO-797-10-16	CO797_47	LUGANO	0	50	0	12766	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.4	68.8
656	CO-797-10-14	CO797_47	LUGANO	0	50	0	15870	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	79.3	69.8
657	CO-797-10-15	CO797_47	LUGANO	0	50	0	12863	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	78.4	68.9
658	CO-570-0-5	CO570_06	PARADISO	0	30	0	2506	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	69.6	54.9
659	CO-570-0-10	CO570_09	PARADISO	0	30	0	5777	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.8	0	0	73.3	60.7
660	CO-570-0-11	CO570_09	PARADISO	3	30	0	5784	0.058	0.009	10	5	0.0	-2.8	0	0	73.3	60.7
661	CO-570-0-12	CO570_09	PARADISO	5	30	0	4891	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.6	0.4	0	72.9	59.7
662	CO-570-0-9	CO570_09	PARADISO	0	30	0	1075	0.058	0.009	10	5	-2.1	-5.0	0	0	63.9	51.3
663	CO-570-0-33	CO570_11	PARADISO	0	30	0	4353	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0	0	72	58.3
664	CO-570-0-32	CO570_11	PARADISO	0	30	0	3870	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.6	0	0	71.5	57.2
665	CO-570-0-18	CO570_11	PARADISO	0	30	0	3294	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.8	56.1
666	CO-570-0-17	CO570_11	PARADISO	0	30	0	576	0.058	0.009	10	5	-4.8	-5.0	0	0	58.5	48.5
667	CO-570-0-30	CO570_11	PARADISO	0	30	0	0	0.058	0.009	10	5	0.0	0.0	0	0	0	0
668	CO-570-0-31	CO570_11	PARADISO	0	30	0	3869	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.6	0	0	71.5	57.2
669	CO-570-0-15	CO570_04	PARADISO	8	30	0	5116	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.4	1	0	73.7	60.7
670	CO-570-0-28	CO570_04	PARADISO	5	50	0	5116	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.4	0.4	0	74.8	61.9
671	CO-570-0-1	CO570_04	PARADISO	7	30	0	5116	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.4	0.8	0	73.5	60.5
672	CO-570-0-16	CO570_04	PARADISO	8	30	0	5116	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.4	1	0	73.7	60.7
673	CO-570-0-2	CO570_04	PARADISO	11	30	0	5418	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.1	1.6	0	74.6	61.8
674	CO-570-0-34	CO570_01	PARADISO	3	30	0	3068	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0	0	70.5	55.8

A.I Tabella delle emissioni

Segmento n°	id_upr	Asse	Proprietario	Pendenza %	Velocità km/h	Tunnel	TGM	Coefficiente		% VP		K1		Pendenza k dB(A)	Pavimentazione k dB(A)	Emissioni dB(A)	
								G	N	G	N	G	N			G	N
675	CO-570-0-35	CO570_01	PARADISO	5	30	0	1648	0.058	0.009	10	5	-0.2	-5.0	0.4	0	68	53.5
676	CO-570-0-22	CO570_07	PARADISO	7	30	0	4455	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	0.8	0	72.9	59.3
677	CO-570-0-21	CO570_07	PARADISO	7	30	0	3787	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.7	0.8	0	72.2	57.9
678	CO-570-0-19	CO570_07	PARADISO	6	30	0	3785	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.7	0.6	0	72	57.6
679	CO-570-0-20	CO570_07	PARADISO	6	30	0	4348	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.1	0.6	0	72.6	58.9
680	CO-570-0-25	CO570_07	PARADISO	10	30	0	5418	0.058	0.009	10	5	0.0	-3.1	1.4	0	74.4	61.6
681	CO-570-0-24	CO570_07	PARADISO	10	30	0	4455	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.0	1.4	0	73.5	59.9
682	CO-570-0-23	CO570_07	PARADISO	8	30	0	3785	0.058	0.009	10	5	0.0	-4.7	1	0	72.4	58
683	CO-581-0-7	CO581_02	SAVOSA	7	50	0	2253	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	71.7	57.1
684	CO-581-0-5	CO581_02	SAVOSA	7	50	0	2253	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	71.7	57.1
685	CO-581-0-4	CO581_02	SAVOSA	7	50	0	2253	0.058	0.009	10	5	0.0	-5.0	0.8	0	71.7	57.1

**A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato**

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.3	47.9				
1	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	48.6				
1	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.2	48.7				
1	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.1	48.6				
1	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	48.6				
1	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.9	48.4				
18	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	52.6				
18	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	52.6				
18	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	52.2				
18	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	51.6				
18	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.6	51.0				
18	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	50.4				
19	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.5	42.2				
19	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	54.9	42.7				
19	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.2	42.9				
19	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	55.4	43.3				
19	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	55.3	43.2				
20	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.0	41.9				
20	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	54.6	42.4				
20	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	54.8	42.6				
20	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	54.9	42.8				
21	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.6	39.4				
21	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.3	40.2				
21	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	52.6	40.5				
21	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	52.3	40.1				
21	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	51.8	39.5				
23	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	48.0	36.6				
23	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	48.5	37.0				
23	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	48.6	37.2				
26	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	49.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
26	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.5	49.1				
26	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.2	48.9				
30	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.4	42.1				
30	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.7	42.4				
30	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.7	42.4				
30	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.6	42.3				
30	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.6	41.3				
30	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.3	41.0				
30	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	53.9	40.5				
31	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.7	42.4				
31	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.9	42.6				
31	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.9	42.7				
31	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.9	42.6				
32	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	50.3				
32	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	50.1				
32	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	49.7				
32	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.7	49.3				
32	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.2	48.7				
33	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	50.7				
33	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	50.4				
33	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	49.9				
33	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	49.3				
33	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.2	48.7				
34	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	50.1				
34	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.1	49.5				
34	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.4	48.8				
34	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	48.2				
133	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.4	53.6				
133	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.1	53.3				
133	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.4	52.7				
133	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	51.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
133	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	51.3				
133	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	50.8				
136	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.6	59.8	1.6		1.6	
136	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.6	57.8				
138	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	50.2	40.2				
155	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	49.7	39.6				
155	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	50.2	40.1				
155	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	50.6	40.4				
155	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	50.7	40.5				
155	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	50.8	40.5				
155	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	50.9	40.6				
155	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	50.1	40.0				
157	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	50.0	38.7				
157	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.3	39.9				
157	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.7	40.3				
157	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	51.9	40.5				
157	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	52.1	40.8				
157	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	52.3	41.1				
184	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.4	47.7				
184	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.5	47.8				
184	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	57.5	47.9				
184	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	57.4	47.8				
184	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	57.2	47.6				
184	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	57.0	47.4				
185	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	55.0	45.3				
185	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.1	45.4				
185	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	55.1	45.4				
186	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	53.1	43.4				
186	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	53.2	43.5				
186	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	53.1	43.4				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
186	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	51.2	41.4				
186	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	51.3	41.5				
187	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.6	42.8				
187	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.9	43.2				
187	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	53.1	43.4				
187	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	53.2	43.4				
187	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	53.2	43.5				
190	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	58.7				
190	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
190	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
190	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.7	2.4	2.7		
190	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	57.2	1.8	2.2		
190	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	56.7	1.3	1.7		
191	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.6	47.9				
191	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.9	48.2				
191	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.0	48.3				
191	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.0	48.3				
191	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.0	48.3				
191	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.0	48.3				
195	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.2	48.5				
195	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.7	49.0				
195	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.9	49.2				
195	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	49.3				
195	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	49.3				
195	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	49.3				
196	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	45.5	35.0				
196	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	48.1	37.2				
196	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	49.0	38.1				
196	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	49.9	38.9				
196	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	50.4	39.5				
196	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	50.7	39.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
196	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	51.1	40.3				
197	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.0	46.3				
197	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	56.6	46.9				
197	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	56.9	47.2				
197	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	57.0	47.3				
197	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	57.1	47.4				
197	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	57.2	47.5				
197	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	56.9	47.2				
199	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.2	47.5				
199	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	57.9	48.3				
199	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.3	48.6				
199	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	58.5	48.8				
199	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	58.2	48.6				
199	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	58.2	48.5				
199	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	58.0	48.3				
199	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	58.6	48.9				
201	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.0	49.3				
201	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.6	49.9				
201	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	59.9	50.2				
201	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.0	50.4				
202	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	57.0	47.3				
202	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	57.8	48.2				
202	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.2	48.5				
202	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	48.7				
202	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	48.7				
205	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	53.4	43.8				
205	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	55.9	46.3				
205	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	56.4	46.9				
205	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	56.6	47.0				
205	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	56.8	47.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
205	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	57.1	47.4				
206	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	52.8				
206	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.7	53.2				
206	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	53.2				
206	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	53.2				
206	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	53.1				
206	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.5	53.0				
208	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	47.3				
210	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.8	41.6				
210	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.2	45.3				
211	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.2	36.3				
211	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.9	37.0				
211	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	47.6	37.5				
211	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	48.3	37.9				
212	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	54.3	42.8				
212	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	57.0	45.3				
213	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.8	36.3				
213	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	49.7	38.6				
213	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.7	41.3				
214	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	48.9	37.9				
214	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	51.0	39.8				
214	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	54.0	42.5				
215	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	55.0	43.5				
216	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	45.9	35.4				
216	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	47.0	36.3				
216	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	49.2	38.3				
217	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	45.6	35.5				
217	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	45.4	35.3				
217	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	45.5	35.3				
217	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	45.6	35.3				
217	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	46.6	36.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
218	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	44.9	34.3				
218	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.6	35.7				
218	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	49.2	37.9				
218	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	53.2	41.6				
218	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	57.2	45.5				
219	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.8	36.3				
219	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	47.6	36.9				
219	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	49.0	38.1				
219	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	51.6	40.3				
219	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	54.0	42.5				
220	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	57.1	3.9	2.1		
220	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	56.8	3.6	1.8		
220	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	56.0	2.8	1.0		
221	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	58.1				
222	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	71.0	61.5	6.0	6.5	1.0	
223	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.0	62.5	2.0	2.5	2.0	
223	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.2	61.7	1.2	1.7	1.2	
223	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	
223	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.1	59.6				
223	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	58.7				
223	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	58.0	2.5	3.0		
224	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.2	61.7	1.2	1.7	1.2	
224	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.6	61.1	0.6	1.1	0.6	
224	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.7	60.2		0.2		
224	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.4				
224	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.6	3.1	3.6		
227	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.7	0.2	0.7	0.2	
227	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	60.3		0.3		
227	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.7				
227	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	59.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
227	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	58.3	2.8	3.3		
228	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.6	60.1		0.1		
228	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.7				
228	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.1				
228	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.5				
228	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	57.9				
229	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.2				
229	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.1	3.6	4.1		
229	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.7	3.2	3.7		
229	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.2	2.7	3.2		
229	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	57.7	2.2	2.7		
229	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	57.1	1.7	2.1		
229	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	56.6	1.2	1.6		
231	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.2	58.6				
231	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.1	58.6				
231	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	58.2				
231	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	57.8				
231	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	57.3				
231	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	56.8				
231	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	56.3				
234	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	56.9				
237	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.1	57.4				
237	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	57.2				
237	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	56.8				
237	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	56.3				
237	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.4	55.7				
239	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.7	38.7				
239	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.9	38.9				
239	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.0	39.0				
239	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.9	38.9				
239	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.9	39.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
239	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.0	39.3				
241	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.7	35.8				
241	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.7	35.8				
241	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.7	35.8				
241	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.7	35.8				
241	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.7	35.8				
242	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	47.4	37.2				
242	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	47.8	37.8				
242	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	47.7	37.6				
242	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	48.1	38.0				
242	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	48.3	38.3				
243	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.6	41.4				
243	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.7	41.5				
243	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.7	41.4				
243	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.5	41.2				
243	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.3	41.2				
245	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.2	53.5				
245	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	52.0				
245	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.2	50.6				
245	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.1	49.6				
245	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	48.7				
245	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	48.1				
246	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	45.1	34.6				
246	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	45.4	34.8				
246	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	44.8	34.4				
246	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	45.2	34.9				
246	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.1	35.9				
246	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	46.7	36.5				
247	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.6	38.6				
247	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.2	39.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
247	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.4	39.3				
247	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.5	39.4				
247	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.5	39.5				
247	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.1	39.1				
247	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.0	39.2				
250	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	61.9	48.3				
256	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	51.7				
256	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	51.3				
256	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	50.4				
256	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	49.6				
256	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.4	48.9				
256	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	48.2				
258	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.1	53.5				
258	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	51.8				
258	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	50.3				
258	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	49.3				
258	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	48.5				
260	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.1	44.6				
260	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.2	44.7				
260	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.9	44.5				
260	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.5	44.0				
260	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.0	43.6				
260	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.5	43.3				
261	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	47.0	35.7				
261	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	47.2	35.9				
261	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	47.3	35.9				
261	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	47.3	35.9				
261	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	47.4	36.1				
261	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	48.1	37.2				
262	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	50.5	38.1				
262	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	50.9	38.4				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
262	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.0	38.5				
262	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.0	38.5				
262	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.0	38.6				
263	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	48.1				
263	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	48.2				
263	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.4	47.9				
263	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.9	47.4				
263	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.3	46.9				
263	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.8	46.4				
263	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.3	46.0				
264	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	52.8				
264	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	51.4				
264	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	50.2				
264	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	49.3				
264	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.0	48.5				
264	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	61.3	47.9				
265	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	51.3				
265	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	50.8				
265	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.4	49.9				
265	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.5	49.1				
265	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	61.7	48.4				
266	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	54.0				
266	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	53.4				
266	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.1	51.6				
266	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.8	50.3				
266	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	49.4				
268	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.0	49.0				
268	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.1	49.1				
268	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.4	49.4				
268	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.5	49.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
268	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.6	49.6				
269	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.7	49.4				
269	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.9	49.7				
269	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.1	49.9				
269	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	50.0				
269	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	50.0				
269	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	50.0				
271	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.4	49.6				
271	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	49.9				
271	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.7	50.1				
271	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.7	50.2				
271	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.5	50.1				
272	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	52.1				
272	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	51.7				
272	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	50.9				
272	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	50.1				
272	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	49.5				
272	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	48.8				
272	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.8	48.1				
275	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	53.2				
275	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.7	53.0				
275	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	52.7				
275	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	52.4				
275	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	52.1				
277	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	54.4				
277	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.7	52.4				
277	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.2	51.2				
277	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	50.4				
277	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	49.8				
277	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	49.0				
278	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.7	39.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
278	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	52.1	40.1				
278	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	52.4	40.4				
278	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	52.4	40.5				
278	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	52.3	40.3				
278	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	52.3	40.3				
281	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	49.8				
281	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	49.6				
281	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.7	49.1				
281	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.1	48.6				
281	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	48.1				
283	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.9	46.7				
283	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.1	47.0				
283	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	47.1				
283	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.0	46.9				
283	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.7	46.8				
284	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.7	41.6				
284	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	52.3	42.3				
284	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	52.6	42.6				
285	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.7	44.7				
285	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	55.5	45.5				
285	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.8	45.8				
285	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	56.0	46.0				
287	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.7	50.5				
287	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	51.3				
287	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	51.6				
287	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	51.6				
287	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	51.5				
288	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.8	41.7				
288	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	52.7	42.7				
288	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	53.7	43.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
288	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	54.0	44.0				
288	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	54.0				
288	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	53.4				
288	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	52.7				
289	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	64.9	53.2				
289	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	68.5	58.7	3.5	3.7		
291	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	55.7	44.3				
291	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	50.7	39.4				
293	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.4	61.9	1.4	1.9	1.4	
293	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	
293	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	60.4		0.4		
293	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	59.3				
293	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	58.4				
295	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.4	48.7				
295	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	48.7				
295	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	59.5	48.2				
295	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	47.8				
295	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	58.5	47.5				
295	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	58.1	47.3				
296	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	73.7	64.2	3.7	4.2	3.7	
296	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	
296	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	
296	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	
296	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.7	4.2	4.7		
296	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.8	3.3	3.8		
296	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	58.0	2.5	3.0		
297	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	73.7	64.2	3.7	4.2	3.7	
297	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	
297	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	
297	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	
297	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.6	4.1	4.6		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
297	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.7	3.2	3.7		
297	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.9	2.5	2.9		
298	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.4	46.9				
298	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.4	46.0				
298	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.6	45.3				
298	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.9	44.8				
298	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.4	44.3				
300	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.3	47.6				
300	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.7	46.0				
300	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.5	44.9				
302	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.1	49.9				
302	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.6	50.5				
302	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.7	50.7				
302	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.7	50.8				
302	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.7	50.8				
303	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	50.8				
303	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.6	50.6				
303	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	50.2				
303	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.5	49.7				
303	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.0	49.3				
305	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.7	62.2	1.7	2.2	1.7	
305	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.4	61.9	1.4	1.9	1.4	
305	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.6	61.1	0.6	1.1	0.6	
305	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.7	60.2	4.7	5.2		
305	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.8	59.3	3.8	4.3		
307	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.0	47.0				
307	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.2	51.5				
309	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.1	50.4				
309	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.0	50.4				
315	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.6	60.5	0.6	0.5	0.6	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
315	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.0	59.9	5.0	4.9		
315	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.2	59.0	4.2	4.0		
315	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.3	58.1	3.3	3.1		
315	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.6	57.4	2.6	2.4		
315	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.9	56.7	1.9	1.7		
316	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	48.4				
316	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.9	48.7				
316	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	48.6				
316	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.4	48.4				
317	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.6	60.4	0.6	0.4	0.6	
317	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.9	59.7	4.9	4.7		
317	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.8	58.6	3.8	3.6		
317	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.9	57.6	2.9	2.6		
317	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.1	56.8	2.1	1.8		
317	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.4	56.1	1.4	1.1		
319	E	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	61.4	49.1				
319	D	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	61.8	49.1				
319	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	66.9	54.1	1.9			
322	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.3	55.5				
322	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.9	55.1				
322	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.2	54.4				
322	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.5	53.7				
323	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	53.0	40.5				
323	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	53.6	41.2				
323	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	53.7	41.4				
324	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.0	55.2				
324	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.4	54.7	2.4			
324	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.7	53.9	1.7			
324	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.0	53.2	1.0			
326	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	56.5				
326	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	56.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
326	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.2	55.9				
326	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.2	55.0				
326	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.4	54.1				
326	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	53.3				
326	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	52.5				
327	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.7	1.5	0.7		
327	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.7	1.5	0.7		
327	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.3	1.1	0.3		
329	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	54.5	0.3			
329	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	56.0	1.8	1.0		
329	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	55.8	1.6	0.8		
329	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.3	1.1	0.3		
329	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	54.8	0.6			
329	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.3	0.1			
330	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.2	61.4	2.2	1.4	2.2	
330	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.3	59.5	0.3		0.3	
330	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	57.8				
331	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	54.2				
331	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	54.0				
331	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	53.6				
331	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	53.2				
331	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.4	52.9				
331	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	52.6				
331	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.6	52.3				
331	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	52.1				
333	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	48.7	38.3				
333	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	49.5	39.1				
333	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	52.1	41.9				
333	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	54.8	44.5				
333	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	56.2	46.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
333	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	57.3	47.1				
333	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	48.1				
334	F	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	49.2				
334	F	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	49.2				
334	F	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.6	48.7				
334	F	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	48.3				
334	F	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	47.9				
334	F	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.9	47.4				
334	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	53.0	0.9			
334	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	52.7	0.5			
334	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	54.6				
334	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	53.7	1.5			
334	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	52.8	0.6			
334	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	51.8				
335	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.6	54.9				
335	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	54.3				
335	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	53.5				
335	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	52.8				
336	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	51.9				
336	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	51.7				
336	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.5	51.2				
336	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	50.7				
336	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	50.2				
336	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.9	49.8				
336	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.4	49.2				
337	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.2	55.4				
337	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.9	55.0				
337	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.1	54.3				
337	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.4	53.6				
337	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.7	52.9				
337	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.0	52.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
337	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.4	51.6				
339	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.7	46.7				
339	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.9	47.0				
339	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	50.5				
339	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.1	50.9				
339	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	50.8				
339	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	50.6				
339	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	50.3				
339	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	50.0				
339	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.7	49.7				
340	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.5	55.6				
340	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.9	55.0				
340	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.9	54.1				
340	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.0	53.2				
340	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.3	52.5				
340	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.6	51.8				
340	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.0	51.2				
343	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.6	55.9				
343	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.6	55.0				
343	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.5	54.0				
343	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.6	53.1				
343	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.8	52.4				
343	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.2	51.9				
344	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.6	61.0	0.6	1.0	0.6	
344	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.7	0.2	0.7	0.2	
344	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.6	60.0				
344	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.4				
345	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	48.2	37.8				
345	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	49.0	38.7				
345	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	50.5	40.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
345	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	54.5	44.0				
345	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	57.0	46.1				
345	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.8	62.2	1.8	2.2	1.8	
345	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	
345	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
345	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	53.3				
345	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.8	53.4				
346	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.0	51.9				
346	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	64.5	52.7				
346	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	64.5	52.9				
346	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	64.3	52.8				
346	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	64.1	52.7				
346	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	63.8	52.6				
347	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	60.3	46.4				
348	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.0	62.4	2.0	2.4	2.0	
348	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	
348	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.6	5.3	5.6	0.3	
349	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	52.9				
349	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	51.6				
349	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.2	50.6				
349	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	49.8				
349	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.6	49.3				
350	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	52.1				
350	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.4	51.8				
350	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	51.2				
350	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.8	50.6				
350	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.1	50.1				
350	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.6	49.7				
350	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.9	49.2				
351	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.0	62.5	2.0	2.5	2.0	
351	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
351	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
351	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
351	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.1	3.8	4.1		
353	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	
353	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	
353	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.0	61.3	6.0	6.3	1.0	
353	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.3	5.0	5.3		
354	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	
354	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.7	61.0	0.7	1.0	0.7	
354	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.6				
354	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	58.5				
355	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.9	49.4				
355	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.1	48.9				
355	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	61.3	48.3				
356	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.3	62.7	2.3	2.7	2.3	
356	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	
356	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	61.1	0.8	1.1	0.8	
356	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.9	60.2	4.9	5.2		
356	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
356	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
358	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.5	54.3				
358	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.5	54.3				
358	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.1	54.0				
358	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.6	53.5				
358	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.2	53.1				
358	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.7	52.6				
358	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.1	52.1				
359	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.6	54.6				
359	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.6	54.6				
359	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.2	54.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
359	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.7	53.9				
359	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.3	53.6				
359	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.0	53.4				
359	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.3	52.9				
360	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.4	62.7	2.4	2.7	2.4	
360	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.8	62.0	1.8	2.0	1.8	
360	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.8	61.0	0.8	1.0	0.8	
360	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.8	60.0				
361	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.8	59.2				
361	C	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	60.0				
363	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.8	47.7				
363	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.7	47.8				
363	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.4	47.6				
363	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.1	47.4				
363	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.8	47.2				
363	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.5	47.1				
363	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.2	46.8				
364	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.2	50.6				
364	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.8	51.2				
364	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.8	51.3				
364	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	51.2				
364	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	51.1				
364	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.3	50.9				
364	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	50.6				
365	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	
365	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	
365	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.6	60.0				
365	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.3				
365	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	58.7				
365	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	58.1				
365	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.2	57.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
369	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	
369	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.6	61.0	0.6	1.0	0.6	
369	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	
369	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	60.0				
369	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.9	59.3				
369	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.4	58.8				
369	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.8	58.2				
370	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.6	62.0	1.6	2.0	1.6	
370	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.6	62.1	1.6	2.1	1.6	
370	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.0	61.4	1.0	1.4	1.0	
370	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	
370	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	60.0				
370	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.0	59.4				
370	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.4	58.8				
372	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.8	63.3	2.8	3.3	2.8	
372	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.8	62.3	1.8	2.3	1.8	
372	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	
372	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	60.2		0.2		
372	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.4				
372	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	58.7				
374	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.7	46.0				
374	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.5	46.8				
374	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	56.7	47.1				
374	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	56.8	47.2				
374	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	56.9	47.2				
374	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	56.9	47.2				
375	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	54.7				
375	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.7	57.1				
375	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	57.3				
375	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	57.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
375	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.7	57.1				
375	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
376	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	60.0	47.2				
376	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	47.4				
377	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.8	62.1	1.8	2.1	1.8	
377	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.9	61.2	5.9	6.2	0.9	
377	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.0	4.7	5.0		
377	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.0	3.7	4.0		
377	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	58.2	2.9	3.2		
377	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	57.5	2.2	2.5		
378	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.6	61.7	1.6	1.7	1.6	
378	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.1	5.0	5.1		
378	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	58.9	3.8	3.9		
378	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	58.0	2.9	3.0		
378	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	57.2	2.1	2.2		
378	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	50.3				
378	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.8	50.0				
378	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.7	49.8				
378	B	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.4	49.5				
381	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.6				
381	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	50.0				
381	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
381	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.0				
381	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.0				
381	G	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	64.6	54.9				
381	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.0	58.5	3.0	3.5		
381	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
381	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
381	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
382	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.7	55.1	4.7	5.1		
383	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.3	53.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
383	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	64.0	54.4				
383	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.9	52.1	1.9	2.1		
383	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.9	53.0	2.9	3.0		
383	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	63.1	53.2	3.1	3.2		
383	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	63.2	53.3	3.2	3.3		
386	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	
387	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.5	0.2	0.5	0.2	
387	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.0	60.3		0.3		
387	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.3	59.6				
387	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	58.8				
387	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	58.2				
387	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	57.6				
387	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	57.0				
388	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.5	0.2	0.5	0.2	
388	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.3	5.0	5.3		
388	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.4	59.6	4.4	4.6		
388	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	58.9	3.7	3.9		
388	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.3	48.5				
389	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.0	61.4	1.0	1.4	1.0	
389	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	
389	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
389	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.3	60.7	0.3	0.7	0.3	
389	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.7	60.1		0.1		
389	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.2	59.6				
389	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.7	59.1				
390	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	63.4	51.1				
390	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	63.1	51.0	3.1	1.0		
390	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.6	50.8	2.6	0.8		
390	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.2	50.6	2.2	0.6		
390	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.8	50.4	1.8	0.4		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
392	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.6	59.7				
392	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	59.9				
392	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.3	59.4				
392	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	58.7				
392	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	57.9				
392	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.2	57.3				
393	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.2	0.2	0.2	0.2	
393	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	59.7	4.7	4.7		
393	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.0	4.0	4.0		
393	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.3	3.3	3.3		
394	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	48.6				
394	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	48.2				
394	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.9	47.7				
394	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.2	47.3				
394	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.6	46.9				
395	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.9	48.9				
395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	48.6	2.5			
395	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	48.1	1.9			
395	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	47.6	1.3			
395	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	47.2	0.7			
396	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.8	49.1				
396	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.3	48.8				
396	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	48.4				
396	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.1	48.0				
396	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.5	47.6				
399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	47.3	1.7			
399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	47.0	1.3			
399	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	46.4	0.7			
399	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	45.9	0.2			
400	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.9	51.7				
400	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	52.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
400	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.4	52.3				
400	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.4	52.3				
400	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	52.2				
401	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.3	62.6	2.3	2.6	2.3	
401	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.3	61.6	1.3	1.6	1.3	
401	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.4	60.6	0.4	0.6	0.4	
401	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	59.7				
402	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.3	62.7	2.3	2.7	2.3	
402	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.4	61.7	6.4	6.7	1.4	
402	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
402	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
403	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.9	62.3	1.9	2.3	1.9	
403	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.1	61.4	6.1	6.4	1.1	
403	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
403	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.6	4.3	4.6		
404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.7	3.3	3.7		
404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	54.1	3.7	4.1		
406	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.6	1.4			
406	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	47.5	1.0			
406	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	47.1	0.5			
407	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	48.1	0.4			
407	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	48.3	0.4			
407	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	48.2	0.2			
407	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	48.1				
407	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	47.8				
408	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
408	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
408	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
408	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.2	56.6	6.2	6.6		
408	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	65.6	56.0	5.6	6.0		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
410	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	
410	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	
410	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.0	61.5	1.0	1.5	1.0	
410	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.6	61.0	0.6	1.0	0.6	
410	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	
410	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.5	60.0				
411	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	63.3	50.4				
411	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	63.7	51.5				
411	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	63.3	51.4				
411	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.8	51.2	2.8	1.2		
411	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.4	51.0	2.4	1.0		
412	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.5	49.8				
412	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.8	49.4				
412	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.0	48.9				
412	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	48.5	1.4			
412	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	48.1	0.8			
413	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	45.1				
413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	46.7				
414	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	41.8				
414	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.0	42.8				
414	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	43.1				
415	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	47.2				
415	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	46.8	1.2			
415	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	46.2	0.5			
415	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	45.5				
416	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	49.2	3.4			
416	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	48.6	2.7			
416	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	47.9	1.8			
416	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.4	1.1			
416	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	46.9	0.4			
417	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.2	47.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
417	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	47.2	1.6			
417	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	46.6	0.9			
417	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	45.9	0.1			
418	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.0	48.4				
418	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	47.8	2.3			
418	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	46.8	1.1			
419	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	46.7	0.3			
419	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	46.6	0.1			
419	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	46.3				
419	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	46.1				
420	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.0	47.6				
420	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	47.4	1.7			
420	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	46.5	0.6			
420	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	45.8				
420	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	45.1				
420	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.1	41.6				
421	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.4	47.0				
421	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.2	46.9				
421	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	46.7				
421	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	46.5				
422	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.2	43.8				
422	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.5	44.2				
422	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	44.2				
422	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	44.1				
422	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	43.9				
423	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.8	48.0				
423	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	48.1	0.7			
423	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	47.9	0.3			
423	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	47.7				
423	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	47.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
424	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7		
424	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5		
424	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.1	6.6	7.1		
424	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.5	6.0	6.5		
424	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	65.4	55.9	5.4	5.9		
425	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	65.7	54.0	0.7			
425	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.1	53.7	5.1	3.7		
425	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	53.1	4.2	3.1		
425	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	52.5	3.3	2.5		
425	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	51.9	2.6	1.9		
425	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	51.2	1.8	1.2		
425	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	50.3	0.9	0.3		
429	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.5	61.0	0.5	1.0	0.5	
429	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.6	61.1	5.6	6.1	0.6	
429	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
429	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.3	4.8	5.3		
429	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		
429	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
429	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.7	3.2	3.7		
430	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	
430	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.6	61.1	0.6	1.1	0.6	
430	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.7	0.2	0.7	0.2	
430	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.7	60.2		0.2		
430	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.7				
430	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.2				
431	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.0	60.5		0.5		
431	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.7	0.2	0.7	0.2	
431	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	60.4		0.4		
431	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	60.0				
431	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.5				
431	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	59.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
431	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.5				
434	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.3	45.7				
434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.4				
434	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.5				
434	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.7				
434	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.8				
435	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.1	42.2				
435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	42.4				
435	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	42.3				
435	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	42.2				
435	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	42.0				
436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	55.0	4.6	5.0		
436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.9	55.3	4.9	5.3		
436	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.0	55.5	5.0	5.5		
437	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	
438	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	74.3	64.7	9.3	9.7	4.3	
438	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	73.7	64.1	8.7	9.1	3.7	
438	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.6	63.0	7.6	8.0	2.6	
438	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.6	62.0	6.6	7.0	1.6	
438	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.0	59.5	4.0	4.5		
438	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.3	59.8	4.3	4.8		
438	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	67.3	56.3	7.3	6.3		
439	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	50.8	1.6	0.8		
439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	51.0	1.6	1.0		
439	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	51.2	1.8	1.2		
439	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	51.4	1.9	1.4		
439	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	51.4	1.8	1.4		
440	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.5	55.9	2.5	0.9		
440	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	55.4	6.9	5.4		
440	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	54.5	6.1	4.5		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
440	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.2	53.8	5.2	3.8		
441	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	45.7				
442	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	40.6				
442	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	44.0				
443	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	46.1	35.8				
443	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	47.3	37.1				
443	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	46.9	36.7				
443	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	49.1	38.6				
443	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	52.9	41.9				
448	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.4	46.0				
448	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.0	45.8				
448	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	45.1				
448	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	44.4				
448	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	43.7				
450	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	46.7	0.9			
450	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	46.7	0.7			
450	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	46.0				
450	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	45.2				
450	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	44.6				
450	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	44.1				
450	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	43.6				
451	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
451	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5		
451	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	57.8	7.5	7.8		
451	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
451	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.3	6.0	6.3		
452	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
452	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.6	8.2	8.6		
452	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	57.9	7.5	7.9		
452	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
452	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.4	6.0	6.4		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
453	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.6	58.0	2.6	3.0		
453	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
453	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.4	7.0	7.4		
453	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.8	6.4	6.8		
453	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	65.7	56.1	5.7	6.1		
453	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	65.1	55.5	5.1	5.5		
453	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	54.9	4.5	4.9		
454	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.9	46.2				
454	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.4	46.8				
454	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47.0				
454	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	47.1				
454	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9				
455	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	44.5				
455	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	44.8				
455	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	44.9				
457	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.1	7.7	8.1		
457	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.7	7.3	7.7		
457	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
458	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.3	58.7	3.3	3.7		
458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.7	8.4	8.7		
458	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
458	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.7	7.3	7.7		
458	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	56.9	6.5	6.9		
458	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.3	5.9	6.3		
458	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	65.3	55.7	5.3	5.7		
459	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	47.0				
459	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	47.3				
459	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	47.3				
459	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	46.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
459	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	47.2				
459	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	47.5				
460	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.4	56.0	2.4	1.0		
460	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.1	55.6	2.1	0.6		
461	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.2	55.7	2.2	0.7		
461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	55.7	7.2	5.7		
461	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	55.1	6.5	5.1		
461	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.7	54.3	5.7	4.3		
462	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	68.0	58.2	3.0	3.2		
462	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	68.2	58.3	3.2	3.3		
462	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	67.9	58.1	2.9	3.1		
464	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.5	52.3				
464	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	52.5				
464	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.9	52.6				
464	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	52.4				
465	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	57.3				
465	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	56.6	3.0	1.6		
465	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	55.6	1.9	0.6		
465	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	54.7	1.0			
465	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	53.9	0.2			
465	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	53.2				
465	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.9	52.6				
465	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.0	48.5				
465	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	60.7	49.2				
465	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.8	49.4				
465	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.9	49.4				
465	C	4	Residenziale	III			65	55	70	65	60.8	49.3				
465	C	5	Residenziale	III			65	55	70	65	60.7	49.2				
466	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.5	49.6				
466	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	49.4				
466	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	48.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
466	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.2	48.4				
466	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	47.9				
466	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	47.4				
470	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	55.3	2.6	0.3		
470	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	54.6	1.8			
470	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	53.7	0.9			
470	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	53.0	0.1			
470	C	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.4	52.3				
470	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.8	48.3				
470	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	48.2				
470	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.1	48.0				
470	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.6	47.7				
470	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	60.2	47.5				
472	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	54.3				
472	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	54.4				
472	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.0	54.1				
472	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	53.7				
472	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	53.3				
472	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	52.9				
473	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.7	46.2				
473	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.3	46.8				
473	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.6	47.1				
473	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	57.8	47.3				
473	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	57.8	47.3				
474	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.5	48.4				
474	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.8	48.8				
474	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.8	48.9				
474	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.7	48.9				
476	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.6	62.0	1.6	2.0	1.6	
476	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.3	61.6	1.3	1.6	1.3	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
476	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.6	61.0	0.6	1.0	0.6	
476	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.9	60.3		0.3		
476	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.3	59.7				
476	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.7	59.1				
476	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.2	58.6				
478	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.0	62.4	2.0	2.4	2.0	
478	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.5	62.0	6.5	7.0	1.5	
478	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	
479	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.4	60.7	0.4	0.7	0.4	
479	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.4	60.7	5.4	5.7	0.4	
479	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.2	60.4	5.2	5.4	0.2	
479	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.8	60.1	4.8	5.1		
479	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.4	59.7	4.4	4.7		
479	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.0	59.3	4.0	4.3		
479	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.6	58.9	3.6	3.9		
482	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	48.8	2.8			
482	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	48.8	2.7			
482	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	48.5	2.3			
482	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	48.1	1.8			
482	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	47.6	1.3			
482	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	47.2	0.8			
483	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.1	47.0				
483	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.4	1.4			
483	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	47.3	1.2			
483	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	47.0	0.8			
483	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	46.6	0.4			
483	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	46.2				
485	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.4	44.8				
485	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	44.3				
485	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	43.4				
485	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	42.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
485	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	41.9				
485	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	41.4				
487	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	46.9	0.5			
487	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	47.0	0.4			
487	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	46.9	0.2			
487	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	46.7				
488	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	49.8	36.9				
488	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	50.2	37.3				
488	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	50.4	37.4				
488	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	50.6	37.6				
488	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	50.7	37.7				
488	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	51.5	38.6				
488	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	51.7	38.9				
489	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.1	47.8				
489	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	48.6	1.6			
489	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	48.7	1.5			
489	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	48.6	1.3			
489	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	48.5	1.0			
489	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	48.3	0.7			
489	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	48.2	0.4			
491	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.8	49.4				
491	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	50.0	2.2			
491	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	50.2	2.2	0.2		
491	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	50.1	2.0	0.1		
491	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	50.0	1.7			
491	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	49.9	1.5			
491	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	49.8	1.2			
492	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.3				
492	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	46.8				
492	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
492	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.0				
492	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.0				
492	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.0				
492	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	46.9				
494	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.2	53.2				
494	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.5	53.6				
494	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.5	53.7				
494	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.4	53.6				
494	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.1	53.5				
494	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	63.9	53.3				
494	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	63.7	53.1				
495	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	
495	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.0	62.4	2.0	2.4	2.0	
495	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	
495	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
495	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	
495	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.5	59.9				
495	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.0	59.3				
496	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	
496	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	
496	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
496	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.2	4.8	5.2		
496	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.6	4.2	4.6		
496	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
496	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	58.4	3.0	3.4		
497	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.3	58.6				
497	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.5	58.8	3.5	3.8		
497	B	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
497	B	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
497	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.7	63.0	2.7	3.0	2.7	
497	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.1	62.5	2.1	2.5	2.1	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
497	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	
503	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	53.4	3.7	3.4		
503	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	53.9	4.1	3.9		
503	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	53.9	4.2	3.9		
503	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	53.8	4.0	3.8		
503	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	53.6	3.8	3.6		
503	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.2	3.5	3.2		
503	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.0	3.3	3.0		
505	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	43.3				
505	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	46.3				
505	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.8				
505	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	55.3	42.3				
509	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.9				
509	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.8				
509	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.1	59.6				
509	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.2				
509	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	58.8				
509	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	58.3				
509	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.5	58.0				
510	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	71.9	62.4	6.9	7.4	1.9	
510	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	
510	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	
510	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	61.0	5.5	6.0	0.5	
511	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.2				
511	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.4				
511	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	59.3				
511	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	58.9				
511	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.5				
511	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.6	58.0				
511	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.1	57.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
512	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.5				
512	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.3	59.8				
512	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.1	59.6				
512	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	59.3				
512	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	58.9				
512	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.4				
512	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	57.9				
513	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.2				
513	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.5				
513	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.4				
513	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	59.0				
513	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.1	58.6				
513	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	58.2				
513	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.1	57.5				
514	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.0	62.5	2.0	2.5	2.0	
514	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.5	62.0	6.5	7.0	1.5	
514	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	
514	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
514	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
515	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	54.1	4.3	4.1		
517	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	59.5	9.5	9.5		
517	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	58.9	8.9	8.9		
517	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.9	50.8				
517	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	51.5				
517	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.6	52.4				
517	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.9	52.7				
520	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.4	60.7	1.4	0.7	1.4	
520	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.3	59.7	5.3	4.7	0.3	
520	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.0	58.3	4.0	3.3		
520	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	57.2	2.8	2.2		
520	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.0	56.3	2.0	1.3		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
520	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.2	55.5	1.2	0.5		
520	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	65.4	54.8	0.4			
527	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	58.2				
527	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	57.9				
527	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	57.2				
527	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	56.3				
527	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	55.6				
527	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.4	54.7				
527	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.8	54.2				
527	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	56.6	2.4	1.6		
527	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	55.9	1.7	0.9		
527	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	55.2	0.9	0.2		
527	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	54.4	0.2			
527	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.4	53.6				
527	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	53.0				
528	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	67.1	56.3	2.1	1.3		
529	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	58.0				
529	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	57.7	3.6	2.7		
529	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	57.0	2.9	2.0		
529	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	56.3	2.1	1.3		
529	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	55.6	1.4	0.6		
529	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	55.0	0.8			
529	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	54.5	0.3			
530	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	57.5				
530	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	57.3	2.9	2.3		
530	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	56.7	2.2	1.7		
530	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.9	1.5	0.9		
530	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	55.2	0.8	0.2		
530	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	54.6	0.2			
530	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	54.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
532	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	59.4				
532	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.0	4.5	4.0		
532	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	57.9	3.4	2.9		
532	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	56.9	2.4	1.9		
532	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.1	1.5	1.1		
532	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	55.5	0.9	0.5		
533	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	53.4	43.7				
533	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.7				
533	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	46.0				
533	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.3				
533	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.3				
533	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	47.7				
533	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	48.7				
534	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	61.2	51.5				
534	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	61.7	52.0				
534	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	61.8	52.1				
537	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.7	58.5				
537	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.8	58.6	3.8	3.6		
537	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.3	3.4	3.3		
537	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.0	57.8	3.0	2.8		
538	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	70.1	60.1	5.1	5.1	0.1	
539	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	58.4	3.8	3.4		
539	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	58.2	3.6	3.2		
539	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	57.8	3.1	2.8		
539	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.3	2.6	2.3		
541	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.8	63.1	2.8	3.1	2.8	
541	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.6	62.9	2.6	2.9	2.6	
541	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.9	62.2	1.9	2.2	1.9	
541	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.2	61.4	1.2	1.4	1.2	
541	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.5	60.8	0.5	0.8	0.5	
541	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.9	60.1	4.9	5.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
541	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.3	59.6	4.3	4.6		
542	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	57.4				
542	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	56.8	3.2	1.8		
542	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	56.0	2.4	1.0		
542	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	55.4	1.6	0.4		
543	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.3	50.5				
543	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.2	47.9				
545	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	47.5				
545	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	60.8	47.8				
545	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.5	47.7				
545	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.3	47.6				
545	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	60.0	47.5				
545	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	59.8	47.4				
545	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	59.5	47.3				
546	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.4	61.6	6.4	6.6	1.4	
546	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.2	61.4	6.2	6.4	1.2	
546	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.6	60.8	5.6	5.8	0.6	
546	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.2	5.0	5.2		
546	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.6	4.3	4.6		
546	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	58.9	3.7	3.9		
547	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	56.0	0.7	1.0		
547	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	55.9	0.7	0.9		
547	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	55.7	0.5	0.7		
547	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	55.3	0.1	0.3		
547	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.7	55.0				
554	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	44.2				
554	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	44.4				
554	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	44.5				
555	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.6	40.9				
555	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.9	42.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
555	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.4	42.7				
555	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	52.7	43.0				
555	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	43.1				
555	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	43.3				
558	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	57.0	1.7	2.0		
559	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.0	52.3				
559	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.6	2.3	2.6		
559	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.6	2.3	2.6		
559	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.6	2.3	2.6		
559	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	52.4	2.2	2.4		
559	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	52.2	2.0	2.2		
559	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	52.2	1.9	2.2		
562	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	58.4	3.0	3.4		
562	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	58.4	3.0	3.4		
562	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
562	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7		
562	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	57.2	1.8	2.2		
563	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	69.9	60.3	4.9	5.3		
563	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
563	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
563	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
563	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	57.4	2.0	2.4		
566	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.5	2.3	2.5		
566	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.0	2.7	3.0		
566	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	52.9	2.6	2.9		
566	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.6	2.4	2.6		
566	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	52.3	2.1	2.3		
566	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	51.9	1.7	1.9		
566	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.7	1.4	1.7		
567	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	66.1	56.5	1.1	1.5		
567	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.3	56.7	6.3	6.7		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
567	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.0	56.4	6.0	6.4		
567	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.6	56.0	5.6	6.0		
568	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.8	58.2				
568	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.4	58.8				
568	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.3	58.7	3.3	3.7		
568	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
568	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
568	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.4	57.7	2.4	2.7		
571	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	
571	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
571	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
571	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
571	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
573	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
573	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	52.4	2.0	2.4		
573	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.8	2.4	2.8		
573	L	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	51.2	0.8	1.2		
573	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	51.9	1.6	1.9		
573	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	52.3	1.9	2.3		
573	M	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.8	1.4	1.8		
573	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	52.3	1.9	2.3		
573	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	46.4				
573	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	48.7				
573	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	49.0				
573	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	49.2				
573	J	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	48.1				
573	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	53.0	2.8	3.0		
573	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.6	6.4	6.6		
573	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.6	6.4	6.6		
573	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.2	56.3	6.2	6.3		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
573	H	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.5	58.9				
573	H	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.8	59.2				
573	H	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.7	59.1				
573	H	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.4	58.8				
573	H	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.0	58.4				
573	H	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.6	58.0				
574	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	59.4				
574	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	58.1	3.6	3.1		
574	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	56.8	2.3	1.8		
574	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	55.7	1.2	0.7		
574	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	54.9	0.3			
579	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.2	57.7				
579	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	57.2	2.8	2.2		
579	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	56.5	2.1	1.5		
579	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	55.8	1.4	0.8		
579	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	55.2	0.7	0.2		
579	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.6	0.1			
579	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	54.0				
580	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	53.9	43.4				
580	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	44.2				
580	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	44.4				
580	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	44.4				
580	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	44.3				
580	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	44.3				
580	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	44.3				
582	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	44.7				
582	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	45.0				
582	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.2				
582	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.2				
582	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.2				
582	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	45.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
583	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.8	45.0				
583	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	45.5				
583	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	45.5				
583	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	45.8				
583	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	46.0				
583	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	46.2				
583	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	46.6				
589	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	56.5	2.3	1.5		
589	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	56.5	2.2	1.5		
589	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	56.0	1.7	1.0		
589	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.3	1.1	0.3		
589	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	54.7	0.4			
589	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	54.1				
589	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	53.6				
590	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	53.2				
590	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	53.5				
590	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	53.4				
592	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.8	51.1				
592	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.3	51.6				
592	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.4	51.6				
593	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.1	47.5				
593	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.8	48.2				
593	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	48.4				
594	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	55.5	44.8				
594	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	56.1	45.4				
594	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	56.4	45.7				
596	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	57.5				
596	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	57.3	2.8	2.3		
596	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	56.5	2.0	1.5		
596	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.6	1.1	0.6		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
600	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	59.0				
600	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	58.2	3.7	3.2		
604	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	66.9	56.3	1.9	1.3		
605	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.3	58.5				
607	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.5	53.0				
607	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.9	53.4				
607	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	52.3				
607	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	52.7				
607	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	52.6				
607	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	58.1				
607	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	57.4	2.9	2.4		
607	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	56.4	2.0	1.4		
607	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.5	1.1	0.5		
607	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	54.7	0.3			
607	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	54.0				
607	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.9	53.4				
610	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.6	48.1				
611	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.1	54.3				
611	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	54.4	0.2			
611	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	54.2				
611	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	53.6				
611	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	53.2				
611	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	52.9				
621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	54.4	4.2	4.4		
621	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	54.1	3.9	4.1		
621	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.5	3.3	3.5		
621	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	52.7	2.5	2.7		
621	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	52.0	1.8	2.0		
621	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.4	1.3	1.4		
622	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47.6	37.8				
622	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.5	39.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
622	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	50.2	40.4				
622	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	50.8	41.0				
622	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	51.7	41.9				
622	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	52.6	42.7				
622	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.1				
623	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	56.3	6.1	6.3		
623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.6	55.8	5.6	5.8		
623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	54.7	4.5	4.7		
623	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.7	3.5	3.7		
624	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	54.1	3.9	4.1		
624	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.6	53.8	3.6	3.8		
624	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.2	3.0	3.2		
625	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	66.1	56.3	1.1	1.3		
625	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.4	55.6	5.4	5.6		
625	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	54.6	4.4	4.6		
628	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	63.1	53.3	3.1	3.3		
630	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	47.2	0.3			
630	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	47.6	0.5			
630	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	47.6	0.3			
630	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	47.5	0.1			
631	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.5	38.2				
631	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.0	39.0				
631	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	38.9				
631	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	40.8				
631	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	42.7				
631	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	64.1	50.1				
631	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.1	49.2				
631	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	48.4	2.0			
631	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	47.9	1.2			
632	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.2	46.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
632	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.5	42.1				
632	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.1	42.8				
636	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.2	46.1				
636	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	60.1		0.1		
636	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
636	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.6	4.2	4.6		
636	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
636	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	58.4	3.0	3.4		
636	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.8	2.4	2.8		
636	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	57.3	1.9	2.3		
636	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.6	57.8				
636	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.2	3.9	4.2		
636	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.0	3.7	4.0		
636	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.6	3.3	3.6		
636	C	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.9	2.6	2.9		
636	C	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	57.3	2.0	2.3		
636	C	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.8	1.5	1.8		
637	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	48.8	1.6			
637	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	49.3	1.9			
637	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	49.4	1.9			
637	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	49.3	1.7			
637	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	49.2	1.5			
637	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	49.0	1.2			
637	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	48.8	0.9			
642	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.2	61.5	1.2	1.5	1.2	
642	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.6	5.3	5.6	0.3	
642	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.4	4.1	4.4		
642	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.4	3.1	3.4		
645	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.0	60.2		0.2		
645	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.5	4.3	4.5		
645	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.4	3.2	3.4		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
645	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	57.3	2.1	2.3		
646	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	57.5				
648	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	57.9				
648	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	57.6	3.0	2.6		
648	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	56.7	2.2	1.7		
648	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	55.5	1.0	0.5		
648	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.0	54.5				
648	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	53.9				
648	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.7	53.3				
649	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	53.2	42.8				
649	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.2	44.8				
649	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.8	44.7				
650	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.1	38.3				
650	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51.9	39.4				
650	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	41.2				
650	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	53.3	41.7				
650	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	53.2	41.7				
653	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	51.3				
653	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.4	51.3				
653	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	50.8				
653	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	50.6				
653	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	50.5				
653	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	61.6	49.7				
653	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	61.0	49.4				
656	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	66.8	55.9	1.8	0.9		
657	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	60.6	49.9				
657	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.8	50.1				
658	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	57.6				
658	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	57.2	3.0	2.2		
658	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	56.2	2.0	1.2		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
659	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	59.7				
659	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	58.6	3.8	3.6		
659	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.4	2.6	2.4		
659	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	56.3	1.6	1.3		
659	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	55.4	0.7	0.4		
659	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	54.6				
659	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	53.9				
660	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	59.9	49.7				
660	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	49.9				
660	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.0	47.2				
660	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.1	47.3				
660	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	58.1	47.4				
661	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.7				
661	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.7	56.5				
661	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	56.0				
661	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.7	55.5				
661	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.1	54.9				
661	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.5	54.3				
661	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	53.7				
662	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.7				
662	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.6	56.4				
662	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.2	56.0				
662	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	55.4				
662	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	54.7				
662	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	54.1				
662	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.8	53.5				
663	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	54.2	43.9				
663	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	54.7	44.5				
663	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.1	44.8				
663	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	54.7	44.4				
663	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	54.9	44.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
663	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	55.5	45.2				
664	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	57.5				
664	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	57.3	3.4	2.3		
664	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	56.6	2.6	1.6		
664	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	55.8	1.8	0.8		
664	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.1	1.1	0.1		
664	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	54.5	0.4			
665	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.6	46.8				
665	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.8	48.1				
665	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	59.1	48.3				
666	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.6	48.4				
666	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	59.6	48.4				
666	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	59.5	48.3				
666	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.3	48.1				
666	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	47.7				
667	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.4	39.4				
667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	41.5				
667	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	41.8				
675	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	51.0	41.0				
676	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.3	52.3				
676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	52.6	2.6	2.6		
676	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	52.3	2.2	2.3		
676	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	51.8	1.8	1.8		
676	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.3	1.2	1.3		
676	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	50.8	0.7	0.8		
676	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.3	0.3	0.3		
680	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.3	50.7				
680	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.8	1.4	1.8		
680	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	52.1	1.7	2.1		
680	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.7	1.3	1.7		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
680	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6		
681	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	
681	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
681	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		
683	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.1	59.5				
683	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	55.4				
683	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	55.6	0.2	0.6		
683	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	55.3		0.3		
683	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	55.0				
683	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	54.5				
683	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	54.0				
683	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	53.5				
683	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.5				
684	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	52.8	2.6	2.8		
684	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	53.1	2.8	3.1		
684	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	53.1	2.8	3.1		
684	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	53.2	2.9	3.2		
684	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	53.3	3.1	3.3		
684	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.2	3.0	3.2		
685	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	59.0				
685	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
685	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
685	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
685	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
685	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7		
685	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	57.3	1.9	2.3		
688	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.7	7.3	7.7		
692	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	49.1				
692	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.0				
692	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	50.1		0.1		
692	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	50.1		0.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
692	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.0				
692	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	49.9				
692	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	49.7				
694	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	54.2	40.3				
694	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	55.9	43.3				
695	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	
695	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	
695	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	
695	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.6	60.0	4.6	5.0		
695	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
696	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.6	46.2				
696	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	46.6	0.9			
696	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	46.4	0.6			
696	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	45.9				
696	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	45.5				
696	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	45.1				
696	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	44.7				
698	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.6	46.2				
698	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.4	46.0				
698	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	45.5				
698	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	45.1				
698	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	44.8				
700	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	47.0	1.2			
700	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	46.5	0.7			
700	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	46.0	0.2			
702	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	57.3	45.8				
702	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.1	46.9				
702	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.5	47.4				
702	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.6	47.7				
702	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.5	47.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
702	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.3	47.6				
702	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.1	47.5				
703	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.5				
703	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.3		0.3		
713	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.1	51.3	5.1	1.3		
715	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	65.9	52.3	5.9	2.3		
715	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	66.4	56.9	6.4	6.9		
717	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9		
718	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	47.0				
718	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.8				
718	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.1		0.1		
718	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.4		0.4		
719	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	59.7				
719	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.3				
719	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.7	53.9				
719	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	54.3				
719	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	54.4				
719	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	54.5				
723	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.3	59.6				
723	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.8				
723	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.5				
723	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.1				
723	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	58.6				
723	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	58.1				
723	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	57.6				
724	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	59.8				
724	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.5	4.2	4.5		
724	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	58.8	3.6	3.8		
724	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	58.1	2.9	3.1		
725	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.5	4.2	4.5		
725	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.3	4.1	4.3		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
725	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.7	3.5	3.7		
726	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	61.2	47.6	1.2			
726	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.2	44.8				
726	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.1	48.6				
726	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.0	48.6				
727	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.9	43.2				
727	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2				
727	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.4				
727	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6				
727	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.6				
728	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	49.3	1.1			
728	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	50.3	1.8	0.3		
728	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	51.0	2.3	1.0		
728	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	51.2	2.4	1.2		
729	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.3	54.3	5.3	4.3		
729	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.1	55.4	6.1	5.4		
729	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.2	55.5	6.2	5.5		
729	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.9	55.4	5.9	5.4		
729	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.7	55.2	5.7	5.2		
729	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.3	54.9	5.3	4.9		
729	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.0	54.6	5.0	4.6		
729	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	64.6	54.3	4.6	4.3		
731	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	57.7	48.0				
731	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.6	52.9	2.6	2.9		
731	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.6	56.9	6.6	6.9		
732	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	55.7	46.1				
740	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.9	1.1	0.9		
740	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	56.1	1.2	1.1		
740	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	55.9	1.0	0.9		
740	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	55.5	0.7	0.5		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
740	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	55.1	0.3	0.1		
740	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.9	0.1			
740	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.8	54.6				
741	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.0	55.2				
741	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	55.2	1.0	0.2		
741	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	54.9	0.6			
741	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	54.5	0.2			
741	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	54.0				
741	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	53.5				
742	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	57.1				
742	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	56.9	2.2	1.9		
742	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	56.4	1.7	1.4		
742	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	55.7	1.0	0.7		
742	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	55.1	0.4	0.1		
743	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	57.8				
743	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	57.6	2.8	2.6		
743	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	56.9	2.2	1.9		
744	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.4	7.0	7.4		
744	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.4	7.1	7.4		
744	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.1	6.8	7.1		
744	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.2	56.6	6.2	6.6		
745	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	65.3	55.6	5.3	5.6		
745	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
745	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	57.8	7.5	7.8		
745	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.4	7.1	7.4		
745	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.0	6.6	7.0		
747	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.1	7.7	8.1		
747	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.3	8.0	8.3		
747	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
748	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51.2	41.6				
748	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	50.4	0.1	0.4		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
748	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
749	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	57.8	7.5	7.8		
749	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
772	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	52.8				
772	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	52.9				
772	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	52.8				
774	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	57.2				
774	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.0	2.5	2.0		
774	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	56.3	1.8	1.3		
775	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	54.5				
775	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.2	54.7				
775	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.1	54.5				
775	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	54.0				
775	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.2	53.7				
775	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	53.2				
775	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	52.7				
776	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	56.1	1.6	1.1		
776	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.0	1.5	1.0		
776	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.6	1.1	0.6		
777	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.0	55.4				
777	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	55.4	1.0	0.4		
777	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	55.1	0.7	0.1		
777	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	54.6	0.2			
777	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.8	54.2				
777	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	53.6				
777	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	53.2				
784	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.2	55.6	5.2	5.6		
784	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.9	55.3	4.9	5.3		
786	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.9	1.5	1.9		
786	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.1	2.7	3.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
786	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.7	3.3	3.7		
786	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.9	3.5	3.9		
786	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.7	3.3	3.7		
787	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.7	0.3	0.7		
787	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
787	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5		
787	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.1	7.7	8.1		
788	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	70.0	60.4	10.0	10.4		
788	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.2	59.6	9.2	9.6		
788	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
788	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
791	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.2				
791	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.2				
791	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.8	1.5	0.8		
791	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.5	1.1	0.5		
791	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	55.0	0.6			
791	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.5	0.1			
791	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.7	54.1				
793	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	58.0				
793	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	57.8	3.4	2.8		
793	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	46.9	36.6				
793	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	47.3	37.0				
793	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	48.7	38.2				
793	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	51.4	40.9				
793	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	54.8	44.2				
793	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	57.9				
793	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	57.7	3.4	2.7		
793	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	57.2	2.8	2.2		
793	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	56.5	2.2	1.5		
794	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	45.8	36.0				
794	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	45.4				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
794	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.6				
794	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.5				
794	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.7				
794	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.7				
798	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	44.2				
798	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.6				
798	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.4				
798	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2				
798	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.4				
799	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	55.7	0.3	0.7		
799	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
799	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.8	1.4	1.8		
799	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	56.6	1.2	1.6		
799	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	56.4	1.0	1.4		
799	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	56.0	0.6	1.0		
799	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	55.6	0.2	0.6		
800	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	50.4		0.4		
800	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.8	1.4	1.8		
800	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	52.0	1.6	2.0		
800	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.9	1.5	1.9		
801	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.4				
801	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
801	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
802	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
802	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
802	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.6	60.0	4.6	5.0		
803	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	
803	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	
803	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	
803	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
803	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
804	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	73.5	63.9	3.5	3.9	3.5	
804	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	
804	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	72.0	62.4	7.0	7.4	2.0	
804	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	
804	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
805	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.4	57.2				
805	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.4	57.2	2.4	2.2		
805	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.1	56.9	2.1	1.9		
805	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.7	56.5	1.7	1.5		
806	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.9	57.7				
806	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	57.6	2.8	2.6		
806	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.5	57.3	2.5	2.3		
806	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.0	56.8	2.0	1.8		
808	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.6	58.5				
808	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.8	58.7	3.8	3.7		
808	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.6	58.4	3.6	3.4		
808	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.2	58.1	3.2	3.1		
808	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	57.7	2.8	2.7		
809	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	73.6	64.0	3.6	4.0	3.6	
809	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	73.1	63.5	8.1	8.5	3.1	
809	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.4	62.7	7.4	7.7	2.4	
809	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	
809	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.8	61.1	5.8	6.1	0.8	
809	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.2	60.5	5.2	5.5	0.2	
810	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	73.6	64.0	3.6	4.0	3.6	
810	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	73.4	63.8	8.4	8.8	3.4	
810	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.8	63.1	7.8	8.1	2.8	
810	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.0	62.4	7.0	7.4	2.0	
810	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	
811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	48.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
811	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
811	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.7				
811	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.8				
811	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.2		0.2		
811	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.6	0.3	0.6		
812	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	57.0	47.3				
812	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	57.6	48.0				
812	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
812	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
813	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	
813	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.0	61.4	6.0	6.4	1.0	
813	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
813	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.2	4.8	5.2		
813	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
814	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	58.0	2.6	3.0		
814	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	58.3	2.9	3.3		
814	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.9	2.5	2.9		
814	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	57.4	2.0	2.4		
814	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	57.3	1.9	2.3		
814	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.8	1.4	1.8		
815	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5		
815	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
815	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
815	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
815	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.0	7.6	8.0		
815	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.5	7.2	7.5		
816	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.6				
816	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.8	1.4	1.8		
816	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.2	4.8	5.2		
816	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.2	4.8	5.2		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
816	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.7	55.1	4.7	5.1		
816	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.2	4.8	5.2		
816	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	54.9	4.5	4.9		
818	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.2	49.6				
818	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.6	50.0				
818	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	50.5				
819	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.5	39.3				
819	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	42.2				
819	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	42.5				
819	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	42.8				
819	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	42.9				
819	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	43.4				
820	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	52.8	43.0				
820	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	44.9				
820	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.5				
820	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.8				
820	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6				
820	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.1				
824	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.0	60.4	10.0	10.4		
824	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70.0	60.4	10.0	10.4		
824	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	59.9	9.5	9.9		
824	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.2	8.8	9.2		
824	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5		
824	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
825	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.7	42.1				
825	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2				
825	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.0	9.6	10.0		
825	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.0	9.6	10.0		
825	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.7	9.3	9.7		
825	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	59.3	8.9	9.3		
826	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	52.8	43.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
827	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	42.8				
827	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.5	43.8				
827	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.2				
828	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.7	39.2				
828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.2	39.6				
828	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51.6	40.1				
829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	44.6				
829	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	44.2				
829	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	43.7				
829	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	43.3				
829	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	43.3				
830	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.4	47.0				
830	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	46.3	0.6			
830	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	45.4				
830	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	44.5				
830	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	47.3				
830	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	46.6	1.0			
830	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	45.7				
831	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	49.0	3.3			
831	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	47.8	1.6			
831	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	46.7				
831	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	46.0				
831	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	45.6				
832	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	46.6	1.0			
832	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	45.6				
832	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	44.7				
834	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.3	41.9				
834	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	44.8				
834	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	48.6				
834	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	50.1	0.5	0.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
834	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	50.8	1.1	0.8		
835	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	46.3	36.6				
835	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.7	48.0				
835	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.5	48.8				
835	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.1	49.4				
835	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.5	49.8				
835	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.1	50.3				
836	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.2	43.6				
836	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	45.0				
836	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.8				
836	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.5				
836	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.4				
839	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	
839	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	71.9	62.2	6.9	7.2	1.9	
839	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	71.6	61.9	6.6	6.9	1.6	
839	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	71.2	61.5	6.2	6.5	1.2	
840	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.9	46.2				
840	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.2	54.5				
840	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	54.9				
840	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	55.3				
840	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.0	55.5				
840	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.8	55.3				
840	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	55.1				
841	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	59.2				
841	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.6				
841	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.2	3.9	4.2		
841	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.7	3.3	3.7		
841	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	58.1	2.8	3.1		
841	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	57.4	2.1	2.4		
841	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.8	1.5	1.8		
842	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	52.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
842	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	58.7				
842	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	57.7				
842	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	56.6				
842	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	55.8				
842	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.8	55.1				
843	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.3	40.6				
843	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.1				
843	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	49.0				
843	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.3	5.9	6.3		
843	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
843	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5		
845	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	44.5				
845	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	44.3				
845	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	44.0				
847	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.1	44.8				
847	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	44.9				
847	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	44.3				
847	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.2	45.0				
847	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	44.9				
847	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	44.4				
847	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	44.0				
847	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	43.6				
847	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	43.5				
848	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	53.2				
848	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	53.9				
848	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	53.9				
848	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.4	53.6				
848	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	53.3				
848	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	63.7	53.0				
848	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	52.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
849	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	52.8				
849	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.7	52.8				
849	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	52.7				
849	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	52.5				
852	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	47.3	37.1				
852	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	48.5	38.4				
852	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	50.2	40.2				
852	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	52.3	42.4				
852	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.4				
852	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.6				
854	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.8				
854	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	59.8				
854	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	59.2				
854	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.1	58.4				
856	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	58.9				
856	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	58.7				
856	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.2				
856	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.5	57.7				
856	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	57.1				
857	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.9	59.1				
857	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.2	59.3				
857	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.0	59.1				
857	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.5	58.6				
857	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.9	58.0				
857	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.2	57.2				
857	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.7	56.7				
858	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.9	54.9				
858	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.4	55.3	1.4	0.3		
858	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.3	55.3	1.3	0.3		
858	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.1	55.1	1.1	0.1		
858	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	65.8	54.9	0.8			

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
858	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	65.5	54.6	0.5			
859	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	53.2				
859	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	53.6				
859	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	53.6				
859	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.7	53.3				
859	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	53.0				
863	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.3	43.9				
863	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.1	45.7				
863	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.6	46.3				
863	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.0	46.7				
863	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	63.9	51.5	3.9	1.5		
865	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	58.0				
865	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	57.5	3.2	2.5		
865	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	56.7	2.4	1.7		
865	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	55.9	1.7	0.9		
865	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	55.2	1.0	0.2		
866	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	61.2	49.9				
866	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	61.4	50.0				
869	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	55.6				
869	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.2	1.5	0.2		
869	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	54.5	0.8			
869	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	53.8	0.1			
869	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.4	53.1				
870	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	53.9				
870	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	54.2				
870	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.7	54.0				
870	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.4	53.7				
870	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	53.3				
870	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	52.9				
870	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	52.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
874	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	59.6	48.4				
874	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.9	48.6				
874	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	59.9	48.6				
875	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.1	52.3				
875	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.1	52.4				
875	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	52.2				
876	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	56.7	43.6				
876	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	57.2	44.1				
876	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	57.3	44.3				
876	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	57.4	44.5				
879	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	55.3	2.5	0.3		
879	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	54.4	1.5			
879	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	53.4	0.5			
879	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	52.6				
880	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.4	48.9				
880	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.1	49.8				
880	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.1	49.8				
880	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	49.8				
880	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.8	49.6				
880	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	49.4				
884	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.0	59.4				
884	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.2	59.6				
884	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.0	59.4				
884	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.6	59.0				
884	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.2	58.5				
884	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.7	58.0				
884	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.2	57.5				
886	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	58.3				
886	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	58.4				
886	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	58.2				
886	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	57.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
886	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	57.5				
886	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.6	57.1				
886	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	56.7				
887	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.0	60.4		0.4		
887	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.2	60.7	0.2	0.7	0.2	
887	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.7	60.2		0.2		
887	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.3	59.7				
887	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.8	59.3				
887	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.3	58.8				
887	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.9	58.3				
888	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	56.4				
888	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	55.6	2.6	0.6		
888	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	54.8	1.6			
888	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	54.1	0.8			
888	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	53.6	0.1			
894	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.4	50.8				
894	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	54.4				
894	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.8	55.2				
894	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	51.0				
894	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.5	57.9				
895	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.7	57.2				
895	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.1	57.6				
895	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	57.5				
895	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	57.3				
895	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	57.0				
899	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	56.0	0.6	1.0		
899	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
899	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	
899	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
899	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
899	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.1	3.7	4.1		
899	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
901	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57.0	6.5	7.0		
901	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	58.0	7.5	8.0		
901	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8		
901	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57.0	6.5	7.0		
901	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
901	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	66.3	56.8	6.3	6.8		
902	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.9				
902	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	54.1	3.7	4.1		
902	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.9	55.3	4.9	5.3		
902	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.8	56.2	5.8	6.2		
902	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	56.5	6.1	6.5		
902	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.3	56.7	6.3	6.7		
904	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	
904	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	
904	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	
904	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
904	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
904	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.0	9.6	10.0		
904	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	69.1	59.5	9.1	9.5		
905	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	
905	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	
905	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
906	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5		
906	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
907	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	56.4	2.2	1.4		
907	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	56.1	1.9	1.1		
907	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	55.6	1.3	0.6		
907	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	54.9	0.7			
907	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	54.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
908	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	56.5				
908	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	56.2				
908	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	55.7				
908	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	55.1				
908	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	54.5				
908	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.7	53.9				
908	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	53.5				
909	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.1	55.3				
909	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.7	54.9				
909	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	54.4				
909	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.7	53.9				
909	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	53.3				
910	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	56.3	2.1	1.3		
910	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	55.8	1.7	0.8		
910	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.2	1.1	0.2		
913	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	60.8	51.2				
916	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	53.4	43.8				
916	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	57.6	48.0				
916	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.6	49.0				
916	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	49.4				
918	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.8	59.2				
918	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.6	60.0	4.6	5.0		
918	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.6	60.1	4.6	5.1		
918	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
918	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
918	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
918	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7		
924	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	73.1	63.5	8.1	8.5	3.1	
924	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	73.7	64.1	8.7	9.1	3.7	
924	B	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	73.3	63.7	8.3	8.7	3.3	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
924	B	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	
924	B	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.5	62.9	7.5	7.9	2.5	
924	B	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	
924	B	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	
924	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.1	3.7	4.1		
924	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	72.9	63.3	7.9	8.3	2.9	
924	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	72.6	63.0	7.6	8.0	2.6	
924	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	
924	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	
924	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	
927	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.9	49.3				
927	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	54.4				
927	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.8	1.4	1.8		
927	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
927	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.8	1.4	1.8		
927	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	56.7	1.3	1.7		
928	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	61.7	52.1				
928	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.8	2.3	2.8		
930	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	
930	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.4	60.9	5.4	5.9	0.4	
930	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	
930	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	
930	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.9	60.3	4.9	5.3		
931	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	56.7	1.3	1.7		
931	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	74.4	64.8	9.4	9.8	4.4	
931	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	74.3	64.7	9.3	9.7	4.3	
931	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	73.9	64.3	8.9	9.3	3.9	
931	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	73.5	63.9	8.5	8.9	3.5	
931	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	73.1	63.5	8.1	8.5	3.1	
931	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.0	41.3				
931	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.4	43.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
931	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9				
931	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.6				
931	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6		
931	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	53.0	2.6	3.0		
931	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.7	3.3	3.7		
932	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	74.5	64.9	4.5	4.9	4.5	
934	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.4	62.9	12.4	12.9	2.4	
934	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.6	63.0	12.6	13.0	2.6	
934	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	72.5	63.0	12.5	13.0	2.5	
935	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57.0	6.5	7.0		
935	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.0	59.5	9.0	9.5		
935	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60.2	9.7	10.2		
936	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.1	40.4				
936	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.9	41.1				
936	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.7				
937	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.8	41.2				
937	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	45.5				
937	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2				
937	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	48.8				
937	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
939	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.7	42.1				
939	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	42.4				
939	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	44.9				
939	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.7				
940	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.0	40.5				
940	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	41.9				
940	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	43.1				
940	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	44.1				
942	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	52.1				
942	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	52.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
942	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	52.1				
942	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.9	51.9				
943	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.1	51.1				
943	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	52.2				
943	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	52.2				
943	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.0	51.9				
943	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	51.6				
943	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.4	51.4				
943	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	62.3	51.3				
947	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	43.5				
947	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	45.6				
947	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.7				
948	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.4	43.8				
948	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.7				
959	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.3	55.7				
959	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.7	56.1				
959	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.7	56.2				
959	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	56.0				
959	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.4	55.9				
964	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.0	62.3	2.0	2.3	2.0	
964	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.8	62.1	1.8	2.1	1.8	
964	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.6	60.9	0.6	0.9	0.6	
964	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.8				
964	B	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	58.9				
964	B	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	58.2				
965	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	63.4	50.1				
965	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	63.6	50.5				
965	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	63.0	50.2				
968	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.7	43.0				
968	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.3				
968	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	48.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
968	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	48.3				
968	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.5				
968	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	49.0				
968	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.1				
969	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.3	52.7				
969	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	53.2				
969	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.0	53.4				
969	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.0	53.4				
969	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	53.2				
969	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	53.1				
969	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	53.1				
971	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	45.1				
971	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.7				
971	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	46.0				
971	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.3				
971	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.8				
971	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2				
975	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	42.9	33.1				
975	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	46.9	37.2				
975	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	48.0	38.3				
975	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	49.2	39.5				
975	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	50.2	40.5				
975	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	50.8	41.1				
998	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	61.8	50.8				
999	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	63.4	51.3				
1023	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	44.6				
1023	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.3				
1023	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	52.8	2.5	2.8		
1023	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.7	7.4	7.7		
1023	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	57.8	7.5	7.8		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1031	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	50.9	41.3				
1032	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	61.6	51.7				
1032	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.4	53.1				
1032	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.4	53.1				
1032	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	52.9				
1032	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	52.9				
1032	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	52.7				
1032	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	54.4				
1032	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	55.4	0.1	0.4		
1032	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	55.7	0.4	0.7		
1035	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	56.3	46.6				
1036	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	75.9	66.3	15.9	16.3	5.9	1.3
1036	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	74.5	64.9	14.5	14.9	4.5	
1036	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.8	63.2	12.8	13.2	2.8	
1036	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	71.6	61.9	11.6	11.9	1.6	
1036	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	
1041	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.3				
1041	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	50.0				
1041	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	54.5	4.1	4.5		
1041	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	54.6	4.2	4.6		
1041	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	54.5	4.1	4.5		
1044	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.1	37.3				
1044	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.0	40.7				
1044	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	43.1				
1044	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	44.5				
1044	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	44.7				
1045	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.0	9.6	10.0		
1045	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	
1045	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.3	9.9	10.3		
1045	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.7	9.3	9.7		
1047	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1047	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.5	55.9	5.5	5.9		
1047	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	
1047	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	
1048	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.6				
1048	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	
1048	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	71.9	62.3	11.9	12.3	1.9	
1049	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	53.0	2.6	3.0		
1049	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	71.6	62.0	11.6	12.0	1.6	
1049	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	
1049	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	
1050	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.7	9.3	9.7		
1050	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	
1050	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	
1050	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	70.0	60.4	10.0	10.4		
1050	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	69.1	59.5	9.1	9.5		
1050	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
1051	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.9	59.3	3.9	4.3		
1051	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	74.2	64.6	14.2	14.6	4.2	
1051	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	73.2	63.6	13.2	13.6	3.2	
1051	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	
1051	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	
1051	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	
1053	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	45.9				
1053	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	48.0				
1053	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	48.5				
1053	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	48.6				
1053	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	48.4				
1054	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	44.6	34.6				
1054	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	45.5	35.2				
1054	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	46.0	35.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1054	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	47.1	36.5				
1054	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.8	45.1				
1054	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	55.6	46.0				
1054	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.9	46.3				
1054	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	56.1	46.5				
1054	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	56.3	46.7				
1054	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	45.8	35.3				
1055	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.8	52.2				
1055	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.0	52.4				
1055	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.0	52.4				
1055	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.0	52.4				
1055	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	61.9	52.3				
1055	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	61.5	51.9				
1055	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	61.3	51.7				
1059	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.6	63.0	2.6	3.0	2.6	
1059	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	
1059	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	
1059	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.8	4.3	4.8		
1059	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
1059	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
1060	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.9	63.3	2.9	3.3	2.9	
1060	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.8	62.2	1.8	2.2	1.8	
1060	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
1060	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
1060	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
1060	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
1061	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	
1061	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	
1061	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	
1061	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.8				
1061	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	58.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1061	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	58.1				
1064	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	69.9	60.4	4.9	5.4		
1064	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.2	60.7	5.2	5.7	0.2	
1064	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.0	60.5	5.0	5.5		
1064	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1064	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		
1064	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.8	59.3	3.8	4.3		
1065	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	72.8	63.2	12.8	13.2	2.8	
1065	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.4	62.9	12.4	12.9	2.4	
1065	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	
1067	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	75.5	65.9	15.5	15.9	5.5	0.9
1067	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	73.5	63.9	13.5	13.9	3.5	
1069	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.8	56.4	2.8	1.4		
1069	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	66.8	55.4	1.8	0.4		
1069	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	65.4	54.0	0.4			
1070	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.4	5.9	6.4		
1070	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	
1070	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	
1070	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	
1070	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	
1071	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.8	57.9				
1072	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	55.7	0.3	0.7		
1074	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	52.3	5.9	2.3		
1074	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.2	51.7	5.2	1.7		
1075	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.4	47.9				
1075	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.7	50.2				
1075	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.4	50.1				
1075	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.0	49.8				
1075	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.5	49.7				
1075	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.0	49.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1075	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	49.1				
1077	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	64.1	51.1	4.1	1.1		
1078	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.1	2.7	3.1		
1078	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.1	9.6	10.1		
1078	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	60.0	9.5	10.0		
1078	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.2	59.6	9.2	9.6		
1078	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	59.1	8.7	9.1		
1078	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.6	8.2	8.6		
1079	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	69.9	60.4	4.9	5.4		
1079	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	
1079	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60.2	9.7	10.2		
1079	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.1	59.6	9.1	9.6		
1080	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.3	6.8	7.3		
1080	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.9	63.4	12.9	13.4	2.9	
1080	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.1	62.6	12.1	12.6	2.1	
1080	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	71.0	61.5	11.0	11.5	1.0	
1081	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	73.1	63.6	13.1	13.6	3.1	
1081	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	72.3	62.8	12.3	12.8	2.3	
1081	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	
1081	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	
1083	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	51.4	3.8	1.4		
1083	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	51.7	3.8	1.7		
1083	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.6	51.6	3.6	1.6		
1083	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.2	51.4	3.2	1.4		
1083	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	51.3	2.8	1.3		
1083	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	51.2	2.6	1.2		
1084	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	49.7	2.4			
1084	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	49.8	2.3			
1084	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	49.7	1.9			
1084	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	49.5	1.5			
1084	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	49.3	1.2			

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1087	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.4	51.0				
1096	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.2	49.4				
1096	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	50.3	2.6	0.3		
1096	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	50.4	2.5	0.4		
1096	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	50.6	2.4	0.6		
1096	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	50.9	2.4	0.9		
1098	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	50.8	4.3	0.8		
1098	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	50.3	3.8	0.3		
1098	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	49.2	2.8			
1098	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	48.4	1.9			
1098	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.7	1.1			
1101	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	56.1	0.7	1.1		
1101	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	56.1	0.7	1.1		
1101	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	56.0	0.6	1.0		
1101	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	55.8	0.4	0.8		
1101	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	55.5	0.1	0.5		
1101	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.8	55.2		0.2		
1101	B	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	54.8				
1101	B	7	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	54.5				
1101	B	8	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	54.2				
1101	B	9	Residenziale	III			65	55	70	65	63.5	53.9				
1101	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	52.7	43.1				
1101	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.5	48.9				
1101	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.9	49.2				
1101	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	49.4				
1101	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.2	49.6				
1101	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	59.2	49.6				
1101	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	59.1	49.5				
1101	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	49.4				
1101	A	8	Residenziale	III			65	55	70	65	58.9	49.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1103	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
1103	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	
1103	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1103	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
1103	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	58.3	2.9	3.3		
1103	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	57.6	2.2	2.6		
1103	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
1103	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	56.3	0.9	1.3		
1106	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
1108	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	74.3	64.7	9.3	9.7	4.3	
1108	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	73.5	63.9	13.5	13.9	3.5	
1108	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	72.3	62.7	12.3	12.7	2.3	
1108	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	
1109	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
1109	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
1109	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57.0	6.5	7.0		
1109	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.3	56.8	6.3	6.8		
1109	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	56.6	6.1	6.6		
1112	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	57.9	7.5	7.9		
1112	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
1112	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.2	7.7	8.2		
1112	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.0	7.6	8.0		
1112	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
1112	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5		
1112	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.3	6.8	7.3		
1115	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	43.4				
1115	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	44.6				
1115	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	45.2				
1115	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.7				
1115	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	46.2				
1115	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1116	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	45.4				
1116	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	46.5				
1116	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.2				
1116	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	47.5				
1116	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	47.6				
1116	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	47.5				
1116	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.3				
1118	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
1118	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	59.1	8.7	9.1		
1118	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
1118	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
1118	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
1118	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
1120	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	67.6	54.8	2.6			
1120	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.0	54.4	7.0	4.4		
1120	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.2	54.0	6.2	4.0		
1120	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.5	53.6	5.5	3.6		
1120	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	64.9	53.1	4.9	3.1		
1121	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	46.4				
1121	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	47.4	0.3			
1121	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	48.0	0.6			
1121	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	47.9	0.5			
1121	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	47.7	0.2			
1124	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	43.9	34.2				
1124	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	47.7	38.1				
1124	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	50.9	41.3				
1124	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	51.9	42.3				
1124	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	52.0	42.4				
1124	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	42.4				
1124	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	43.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1124	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	43.4				
1124	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	43.4				
1124	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	43.5				
1126	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.4				
1126	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.3				
1126	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.5				
1126	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.7				
1126	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	47.8				
1126	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.0				
1126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.0	40.4				
1126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	44.2				
1126	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	44.7				
1126	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	44.9				
1126	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	45.1				
1135	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	58.8				
1135	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
1135	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1135	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
1135	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.2	57.6	2.2	2.6		
1135	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	57.0	1.6	2.0		
1135	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	56.4	1.0	1.4		
1135	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	55.9	0.5	0.9		
1136	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	
1136	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
1136	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		
1136	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.7	3.3	3.7		
1136	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.9	2.5	2.9		
1137	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.6	61.0	0.6	1.0	0.6	
1137	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	
1137	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.2	4.8	5.2		
1137	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.3	4.0	4.3		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1137	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
1137	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.8	2.4	2.8		
1137	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	57.0	1.6	2.0		
1141	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.4	50.9				
1141	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.9	2.4	2.9		
1141	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.5	3.0	3.5		
1141	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	53.6	3.1	3.6		
1141	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.5	3.0	3.5		
1141	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.5	3.0	3.5		
1141	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	53.3	2.8	3.3		
1143	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.6				
1143	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.8				
1144	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.7	47.2				
1144	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.9				
1144	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.7				
1144	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.3		0.3		
1144	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	50.6	0.1	0.6		
1145	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	
1145	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	
1145	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	
1145	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	70.2	60.7	10.2	10.7	0.2	
1147	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57.0	6.5	7.0		
1147	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.4	7.0	7.4		
1147	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4		
1147	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
1147	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	56.9	6.5	6.9		
1148	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	72.5	63.0	7.5	8.0	2.5	
1148	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	72.3	62.8	12.3	12.8	2.3	
1148	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.7	62.2	11.7	12.2	1.7	
1148	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1148	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	
1149	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	71.0	61.5	6.0	6.5	1.0	
1149	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.9	62.4	11.9	12.4	1.9	
1151	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	
1151	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	73.0	63.5	8.0	8.5	3.0	
1151	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	72.7	63.2	7.7	8.2	2.7	
1151	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	
1151	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	71.6	62.1	6.6	7.1	1.6	
1151	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	
1151	A	6	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	70.6	61.0	5.6	6.0	0.6	
1156	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	46.2	36.6				
1156	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	54.3	44.7				
1156	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	56.7	47.2				
1156	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	62.4	52.9	2.4	2.9		
1156	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	47.3	37.7				
1157	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
1157	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1157	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	58.0	2.6	3.0		
1157	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	57.4	2.0	2.4		
1157	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
1157	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	56.3	0.9	1.3		
1157	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	53.2				
1159	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.2	58.6				
1159	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1159	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	58.3	2.9	3.3		
1159	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.9	2.5	2.9		
1159	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	45.6	36.0				
1159	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	47.3	37.7				
1159	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	47.8	38.2				
1159	B	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	49.5	39.8				
1160	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	48.2	38.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1165	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	73.1	63.6	13.1	13.6	3.1	
1165	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.3	62.8	12.3	12.8	2.3	
1165	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	71.4	61.9	11.4	11.9	1.4	
1166	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.1	61.6	11.1	11.6	1.1	
1166	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	
1166	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	
1167	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51.1	0.6	1.1		
1167	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	56.9	6.5	6.9		
1167	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4		
1167	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4		
1167	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
1167	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.2	6.8	7.2		
1168	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	
1168	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.0	61.4	6.0	6.4	1.0	
1168	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	
1168	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
1168	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
1168	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.2	4.8	5.2		
1168	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
1168	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.4	4.0	4.4		
1170	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	54.7	45.2				
1170	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.6	50.1				
1170	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.0	50.5				
1171	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.9	61.4	10.9	11.4	0.9	
1171	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.0	61.4	11.0	11.4	1.0	
1171	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	
1171	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	
1171	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.2	9.8	10.2		
1172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	58.0	7.5	8.0		
1172	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59.0	8.5	9.0		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1172	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.3	8.8	9.3		
1173	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	54.8	4.3	4.8		
1174	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	47.2				
1174	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.3				
1174	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2				
1177	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.3	42.6				
1177	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.0				
1177	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.1	44.5				
1177	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	45.0				
1177	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	45.9				
1177	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9				
1177	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.4				
1179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.3				
1179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.9				
1179	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.4		0.4		
1180	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.5				
1180	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.9				
1180	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
1180	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.9				
1181	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	58.7				
1181	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	58.9				
1181	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	58.7				
1181	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.4				
1181	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.6	58.0				
1181	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.2	57.6				
1181	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	57.2				
1182	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.1	58.5				
1182	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.3	58.7				
1182	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.2	58.6				
1182	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.0	58.4				
1183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.0	39.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1183	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	49.5	39.9				
1183	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	49.8	40.2				
1183	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	50.6	40.9				
1183	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	52.4	42.3				
1183	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	45.2				
1183	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	46.9				
1184	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.6	49.0				
1184	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	59.0	49.4				
1184	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	59.2	49.6				
1184	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	59.5	49.9				
1185	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	62.2	52.7				
1185	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	62.8	53.2				
1185	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	62.9	53.3				
1185	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	62.6	53.1				
1186	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.8	60.2		0.2		
1186	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.5	60.0				
1186	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.0	59.4				
1187	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.3	60.8	0.3	0.8	0.3	
1187	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.9	60.4		0.4		
1187	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.7	60.2	4.7	5.2		
1187	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.0	59.5	4.0	4.5		
1187	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.3	58.8	3.3	3.8		
1187	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.3	57.8	2.3	2.8		
1187	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.7	57.1	1.7	2.1		
1187	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.2	56.6	1.2	1.6		
1188	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	46.2				
1188	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	45.3				
1188	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.3				
1188	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47.0				
1188	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1188	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9				
1188	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2				
1189	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	57.3				
1189	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	57.4	2.0	2.4		
1189	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	57.3	1.9	2.3		
1189	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	57.1	1.7	2.1		
1189	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.7	1.4	1.7		
1189	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	56.4	1.0	1.4		
1189	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.7	41.1				
1189	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	50.4	40.8				
1189	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	64.0	54.4				
1195	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.0				
1195	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	53.5	3.4	3.5		
1203	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	51.7	42.1				
1203	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	52.7	43.1				
1205	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.3	46.6				
1205	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.4	46.7				
1205	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.3	48.6				
1206	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	45.0				
1206	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.4				
1206	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	48.1				
1206	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.8				
1208	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.5				
1208	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
1208	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
1208	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	50.7	0.2	0.7		
1208	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6		
1209	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	48.0				
1209	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	48.4				
1209	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.8				
1209	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	49.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1210	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	49.2				
1210	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	49.6				
1210	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.9				
1210	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.3		0.3		
1211	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	49.2				
1211	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	49.6				
1211	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	49.6				
1211	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	50.6	0.1	0.6		
1218	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.7	3.3	3.7		
1218	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	
1218	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	
1218	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
1218	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
1218	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.8	1.4	1.8		
1218	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	54.7	4.3	4.7		
1218	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.8	56.2	5.8	6.2		
1227	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.3	9.8	10.3		
1229	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.8	8.3	8.8		
1229	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59.0	8.5	9.0		
1229	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.3	9.8	10.3		
1229	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.8	9.3	9.8		
1230	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	56.8	47.3				
1231	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.3	61.8	11.3	11.8	1.3	
1231	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	
1231	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.4	9.9	10.4		
1232	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	70.5	61.0	10.5	11.0	0.5	
1237	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	65.4	55.9	5.4	5.9		
1238	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	
1238	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	
1238	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.4	60.7	10.4	10.7	0.4	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1238	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.7	9.3	9.7		
1238	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.8	8.4	8.8		
1239	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	48.3				
1239	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
1239	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.3		0.3		
1240	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.8				
1240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.1				
1240	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	50.0				
1242	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.8	2.3	2.8		
1242	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.2	56.7	6.2	6.7		
1242	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.7	56.2	5.7	6.2		
1243	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	71.6	62.1	6.6	7.1	1.6	
1243	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	
1243	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.5	61.0	10.5	11.0	0.5	
1243	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.8	60.3	9.8	10.3		
1244	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	67.4	57.9	2.4	2.9		
1244	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.9	59.3	8.9	9.3		
1244	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.8	59.2	8.8	9.2		
1244	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
1244	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5		
1244	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.7	58.2	7.7	8.2		
1244	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
1250	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6				
1250	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	54.3	3.9	4.3		
1252	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
1252	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
1254	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
1254	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.1	7.7	8.1		
1254	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.7	7.3	7.7		
1255	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
1256	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.1		0.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1256	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.9	3.5	3.9		
1256	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	54.2	3.8	4.2		
1259	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.6				
1259	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2				
1260	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	
1260	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69.2	59.6	9.2	9.6		
1263	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	54.9	45.1				
1267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.2	8.8	9.2		
1267	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
1267	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
1267	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	56.5	6.1	6.5		
1270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	46.4	1.1			
1270	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	45.7	0.3			
1270	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	45.1				
1270	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	44.5				
1281	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.7	63.2	2.7	3.2	2.7	
1281	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	
1281	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.6	62.1	6.6	7.1	1.6	
1281	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	
1282	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	73.0	63.5	3.0	3.5	3.0	
1282	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.3	62.8	7.3	7.8	2.3	
1282	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	
1282	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	61.0	5.5	6.0	0.5	
1283	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.7				
1283	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	48.3				
1283	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.5				
1283	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.7				
1283	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	48.9				
1284	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.6				
1284	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1284	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	49.5				
1284	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.7				
1284	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.7				
1284	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	50.0				
1284	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	51.3	0.8	1.3		
1286	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	42.5				
1286	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	44.9				
1286	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	45.5				
1286	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	46.1				
1286	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	46.0				
1286	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	45.9				
1286	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	46.3				
1290	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	49.2	2.8			
1290	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	48.9	2.4			
1290	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	
1290	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.3	60.8	5.3	5.8	0.3	
1290	B	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.0	60.5	5.0	5.5		
1293	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.1				
1293	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.1				
1293	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
1293	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	50.5	0.1	0.5		
1293	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.0	0.7	1.0		
1294	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.8				
1294	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.4				
1294	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.0				
1294	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.1		0.1		
1294	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51.0	0.6	1.0		
1295	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1296	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.3	61.6	1.3	1.6	1.3	
1296	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.3	61.6	6.3	6.6	1.3	
1296	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.9	61.2	5.9	6.2	0.9	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1296	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.3	60.6	5.3	5.6	0.3	
1296	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.8	60.0	4.8	5.0		
1296	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.2	59.4	4.2	4.4		
1296	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.6	58.9	3.6	3.9		
1297	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.6	63.0	2.6	3.0	2.6	
1297	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	
1297	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	
1298	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.8	62.2	1.8	2.2	1.8	
1298	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.7	62.0	6.7	7.0	1.7	
1298	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	
1298	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	
1298	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1298	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.0	59.4	4.0	4.4		
1298	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
1299	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.5	55.6				
1299	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.2	54.8	2.2			
1299	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.0	55.0	2.0			
1299	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.5	54.8	1.5			
1300	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	50.3	39.5				
1300	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	53.7	43.6				
1300	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	54.5	44.4				
1300	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	55.5	45.4				
1300	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	56.2	45.9				
1300	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	56.3	45.8				
1300	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	56.3	45.6				
1301	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.4	44.8				
1301	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	52.9	1.3			
1301	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	52.0	0.3			
1301	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	51.2				
1302	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	56.1	0.7	1.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1302	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	56.0	0.6	1.0		
1302	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	55.7	0.3	0.7		
1302	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.8	55.2		0.2		
1305	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	47.1	1.8			
1305	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	47.1	1.7			
1305	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	46.6	1.2			
1305	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	45.9	0.5			
1305	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	45.2				
1305	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.6	49.0	3.6			
1305	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	48.8	3.4			
1305	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	47.9	2.4			
1305	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.1	1.4			
1305	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	46.3	0.6			
1306	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	55.3		0.3		
1306	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	55.6	0.2	0.6		
1306	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	55.6	0.2	0.6		
1306	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.0	55.4		0.4		
1306	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.7	55.1		0.1		
1307	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	60.7	51.0				
1307	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
1309	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	58.0	2.5	3.0		
1309	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.9	2.4	2.9		
1309	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	57.4	1.9	2.4		
1309	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	56.7	1.2	1.7		
1309	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	56.0	0.6	1.0		
1310	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.7	56.2				
1310	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	56.8	1.3	1.8		
1310	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	56.6	1.1	1.6		
1310	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	56.3	0.8	1.3		
1310	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	55.9	0.4	0.9		
1310	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	55.4		0.4		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1310	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.4	54.9				
1311	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.6	61.1	0.6	1.1	0.6	
1311	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	
1311	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.7	4.2	4.7		
1311	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.8	3.3	3.8		
1311	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	58.0	2.5	3.0		
1311	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	57.2	1.7	2.2		
1311	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	56.6	1.1	1.6		
1315	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	59.0				
1315	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	59.0				
1315	C	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.1	58.6				
1315	C	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.5	58.0				
1315	C	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	57.5				
1315	C	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	56.9				
1315	C	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	56.4				
1315	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	54.2				
1315	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	54.8				
1315	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.5	55.0				
1315	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	54.8				
1315	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	54.5				
1316	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.2	56.7				
1316	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	57.0				
1316	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	56.8				
1316	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.0	56.5				
1316	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	56.1				
1317	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.4	54.9				
1317	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	55.5	0.1	0.5		
1317	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	55.6	0.1	0.6		
1318	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	58.1				
1318	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.7	2.4	2.7		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1327	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	42.6				
1327	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	42.9				
1327	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	42.6				
1327	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	42.1				
1327	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	41.5				
1328	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	46.9	1.6			
1328	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	45.9	0.6			
1329	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	60.1	45.5	0.1			
1335	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	47.3	2.0			
1335	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	47.3	2.0			
1335	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	46.7	1.4			
1335	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	46.0	0.6			
1335	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	45.2				
1335	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	62.7	48.1	2.7			
1336	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	44.4				
1336	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	44.1				
1336	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	43.4				
1336	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	58.5	43.9				
1340	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	49.2	2.7			
1340	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	49.3	2.6			
1341	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	57.8				
1341	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	58.0	2.9	3.0		
1341	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	57.8	2.7	2.8		
1341	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.6	2.5	2.6		
1341	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	57.3	2.1	2.3		
1341	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	56.9	1.7	1.9		
1341	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	56.5	1.3	1.5		
1342	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	42.6				
1342	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	44.8				
1342	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	45.6				
1342	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	45.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1342	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	45.7				
1342	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	45.9				
1342	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	46.0				
1343	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	42.5				
1343	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	42.2				
1343	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	41.7				
1343	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.1	41.1				
1343	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	53.6	40.5				
1344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	43.4				
1344	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	43.3				
1344	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	43.0				
1344	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	42.6				
1344	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	42.6				
1345	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
1345	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.6	61.0	5.6	6.0	0.6	
1345	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
1345	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
1345	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
1345	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1349	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	49.3	3.4			
1349	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	49.0	2.8			
1349	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	63.8	50.0	3.8			
1350	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.1				
1350	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.6	1.4	1.6		
1350	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	52.2	2.0	2.2		
1351	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
1352	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.5	49.8				
1352	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	54.3	3.9	4.3		
1352	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	54.7	4.3	4.7		
1353	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.6	2.4	2.6		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1353	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.8	2.6	2.8		
1353	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.6	2.4	2.6		
1355	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	
1355	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.6	61.0	5.6	6.0	0.6	
1355	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
1356	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.6	49.0				
1356	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.1	51.4	1.1	1.4		
1356	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.4	51.8	1.4	1.8		
1356	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.6	52.0	1.6	2.0		
1356	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.4	52.7	2.4	2.7		
1359	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	49.9	40.1				
1359	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	51.4	41.5				
1359	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	53.3	43.3				
1359	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.1	45.2				
1360	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	
1360	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	
1360	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
1360	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1360	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.4	4.0	4.4		
1360	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
1360	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
1361	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	50.6	0.2	0.6		
1361	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51.0	0.6	1.0		
1361	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51.1	0.6	1.1		
1361	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.1	0.7	1.1		
1361	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.1	0.7	1.1		
1361	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.1	0.7	1.1		
1361	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	51.2	0.8	1.2		
1362	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	71.8	62.3	6.8	7.3	1.8	
1362	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	
1362	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1362	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
1362	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		
1364	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.4	57.9	2.4	2.9		
1364	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.6	58.0	2.6	3.0		
1364	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.5	58.0	2.5	3.0		
1364	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.4	57.8	2.4	2.8		
1364	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.1	57.6	2.1	2.6		
1364	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.8	57.2	1.8	2.2		
1364	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.6	57.0	1.6	2.0		
1365	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.4	38.8				
1365	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	43.3				
1365	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.0	44.5				
1365	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.8				
1365	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	45.0				
1365	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	45.1				
1365	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	45.3				
1373	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.1	44.6				
1373	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.3				
1373	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.6				
1373	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2				
1373	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2				
1373	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.2				
1373	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.1				
1374	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.1	59.4				
1374	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.5	59.8	4.5	4.8		
1374	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.4	59.6	4.4	4.6		
1374	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.0	59.3	4.0	4.3		
1374	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.6	58.9	3.6	3.9		
1374	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.1	58.3	3.1	3.3		
1374	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.6	57.8	2.6	2.8		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1374	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.2	57.4	2.2	2.4		
1376	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.9	58.3	2.9	3.3		
1376	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
1376	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
1376	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
1376	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.3	58.7	3.3	3.7		
1376	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.0	58.5	3.0	3.5		
1376	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.7	58.2	2.7	3.2		
1377	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	38.2				
1377	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	43.9				
1377	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	43.9				
1377	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	43.7				
1377	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	43.3				
1378	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.1	45.7				
1378	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.7	45.2				
1378	C	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.9	44.4				
1378	C	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.0	43.6				
1378	C	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.2	42.8				
1378	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	46.6	1.0			
1378	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	46.3	0.7			
1378	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	45.7	0.1			
1378	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	44.9				
1378	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	44.3				
1379	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	45.8				
1379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	47.8				
1380	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	44.0				
1380	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	44.7				
1380	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	45.0				
1380	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	45.1				
1380	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	45.2				
1380	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	45.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1380	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	45.4				
1381	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
1381	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1381	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
1381	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
1382	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	56.7	46.9				
1382	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	60.7	50.7	0.7	0.7		
1382	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.3	51.4	1.3	1.4		
1382	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.4	51.5	1.4	1.5		
1382	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.3	51.5	1.3	1.5		
1384	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	44.0				
1384	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	43.5				
1384	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	43.0				
1384	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	43.0				
1384	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	42.8				
1384	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	42.6				
1389	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8		
1389	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.1	58.5	8.1	8.5		
1389	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
1389	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.8	58.2	7.8	8.2		
1389	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.6	58.0	7.6	8.0		
1389	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
1390	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	57.5				
1390	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.1	57.2				
1390	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.5	56.6				
1390	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	56.0				
1390	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	55.4	1.2	0.4		
1390	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	54.7	0.5			
1390	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	65.0	54.2				
1391	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.1	37.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1391	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	44.1				
1391	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	46.0				
1391	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	46.3				
1391	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	46.3				
1391	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	46.4				
1391	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	46.5				
1392	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	73.1	63.5	8.1	8.5	3.1	
1392	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	73.2	63.6	8.2	8.6	3.2	
1392	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	
1392	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	72.0	62.5	7.0	7.5	2.0	
1392	A	6	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	
1393	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.1	51.3				
1393	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.5	51.1				
1393	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	50.8				
1393	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.2	50.5				
1393	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	50.2				
1394	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	47.7				
1394	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.3	47.4				
1394	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	46.8				
1394	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.8	46.2				
1394	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.0	45.3				
1394	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.1	44.6				
1394	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.8	44.4				
1396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	
1396	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.8	62.3	11.8	12.3	1.8	
1396	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	71.8	62.3	11.8	12.3	1.8	
1397	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	42.5				
1397	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	43.4				
1398	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	45.9				
1398	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	46.5				
1398	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	46.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1400	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	42.3				
1400	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	42.1				
1403	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.7	38.9				
1403	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.8	40.0				
1403	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51.4	41.6				
1403	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	43.3				
1403	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	45.2				
1403	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	45.9				
1403	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47.0				
1406	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	55.6				
1406	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.1	56.7				
1406	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	57.1				
1406	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.6	57.2				
1406	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	57.1				
1407	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.9	48.6				
1411	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.2	51.7				
1411	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	65.2	55.7	0.2	0.7		
1411	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	66.1	56.6	1.1	1.6		
1413	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	50.1		0.1		
1416	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	54.0	3.5	4.0		
1422	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	
1422	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.2	6.8	7.2		
1422	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
1422	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.6	7.3	7.6		
1422	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5		
1422	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.2	6.8	7.2		
1424	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.9	55.7				
1424	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.5	55.3	2.5	0.3		
1424	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.8	54.7	1.8			
1424	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.2	54.2	1.2			

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1425	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.9	48.4				
1425	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	48.8				
1425	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.6	49.1				
1425	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	58.7	49.2				
1427	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	62.1	48.9				
1427	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	62.3	49.0				
1427	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	62.0	48.9				
1427	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	61.8	48.7				
1428	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.0	2.7	3.0		
1428	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.1	6.8	7.1		
1428	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.5	7.2	7.5		
1428	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.4	7.1	7.4		
1429	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.4	60.7	0.4	0.7	0.4	
1430	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	57.5	8.9	7.5		
1430	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	56.5	7.9	6.5		
1430	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	55.3	6.7	5.3		
1430	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	65.7	54.3	5.7	4.3		
1430	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	53.3	4.6	3.3		
1431	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	45.2				
1431	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	45.4	0.1			
1433	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.1	45.5				
1433	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	44.5				
1433	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	43.5				
1433	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	42.6				
1433	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	41.8				
1434	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	48.2				
1434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	48.3				
1434	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	48.2				
1434	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	48.1				
1435	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.8				
1435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	45.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1435	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.5				
1435	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9				
1437	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.7	55.1	4.7	5.1		
1437	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	
1437	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.7	9.3	9.7		
1437	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
1437	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.0	60.4	10.0	10.4		
1438	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1438	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.8	60.2	4.8	5.2		
1438	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.2	59.5	4.2	4.5		
1441	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	56.4	46.8				
1441	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	59.5	49.8				
1441	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	60.9	51.2				
1441	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.2	51.6				
1441	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.7	52.0				
1441	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	61.7	52.1				
1452	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	55.7	42.5				
1454	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	57.0	8.4	7.0		
1454	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.0	57.6	9.0	7.6		
1454	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	56.7	8.1	6.7		
1454	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	55.7	7.1	5.7		
1454	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	54.5	5.9	4.5		
1454	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	65.1	53.7	5.1	3.7		
1454	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	52.9	4.2	2.9		
1457	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	48.3	36.1				
1457	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	50.7				
1457	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	50.7				
1457	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.7	50.3				
1458	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.0	55.4		0.4		
1458	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	55.7	0.3	0.7		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1458	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	55.5	0.1	0.5		
1458	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	55.3		0.3		
1458	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	54.7				
1460	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.2	61.5	1.2	1.5	1.2	
1460	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.0	61.3	6.0	6.3	1.0	
1460	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.1	60.3	5.1	5.3	0.1	
1460	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.2	59.4	4.2	4.4		
1460	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.6	3.4	3.6		
1460	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	58.0	2.8	3.0		
1461	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.6	60.0				
1461	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
1461	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.4	3.9	4.4		
1462	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	54.0	39.7				
1462	F	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.3	44.0				
1462	F	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.9	44.6				
1467	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.0				
1467	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.6				
1468	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	46.7	1.2			
1468	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	46.5	0.9			
1468	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	45.9	0.3			
1468	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	45.4				
1468	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	44.9				
1469	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	50.6	0.5	0.6		
1469	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	51.1	1.0	1.1		
1469	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.2	1.1	1.2		
1469	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.3	1.1	1.3		
1469	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.5	1.3	1.5		
1469	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.6	1.4	1.6		
1470	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	42.0				
1470	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.3	42.8				
1470	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.0	43.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1470	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	44.3				
1475	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	
1475	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.2	62.6	7.2	7.6	2.2	
1475	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.0	62.3	7.0	7.3	2.0	
1475	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	71.5	61.8	6.5	6.8	1.5	
1475	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	71.0	61.3	6.0	6.3	1.0	
1475	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.3	60.6	5.3	5.6	0.3	
1476	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	41.0				
1476	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	45.8				
1476	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	51.7	3.1	1.7		
1476	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	52.6	4.0	2.6		
1480	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.6				
1480	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.8				
1480	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	48.7				
1480	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
1480	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.8				
1480	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	50.3		0.3		
1482	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	56.0				
1482	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	57.4				
1482	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.1	57.7				
1484	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.2	51.2				
1484	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.4	51.5				
1484	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.2	51.5				
1486	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	64.5	50.1				
1486	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.6	49.2	3.6			
1487	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	44.6				
1487	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	48.6	0.1			
1487	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	49.5	0.8			
1488	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	54.1	0.4			
1492	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.7	60.1		0.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1492	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	60.0				
1492	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.1	59.5				
1492	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.6	59.0				
1492	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.0	58.4				
1493	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.0	60.4		0.4		
1493	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.8	60.2		0.2		
1493	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		
1493	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
1493	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1493	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
1496	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.1	59.5				
1496	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.6				
1496	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	59.1				
1496	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1496	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	58.0	2.6	3.0		
1496	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	57.5	2.1	2.5		
1496	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	57.0	1.6	2.0		
1497	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.4	47.0				
1497	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.1	1.4			
1497	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	46.8	1.0			
1497	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	46.3	0.4			
1497	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	45.9				
1497	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	45.6				
1500	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.8	2.6	2.8		
1500	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.5	2.3	2.5		
1500	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	57.1	1.8	2.1		
1500	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.6	1.4	1.6		
1501	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.6	47.0				
1501	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.7	48.1				
1501	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.6	49.0				
1501	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	59.9	50.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1502	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	44.4				
1502	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	44.8				
1502	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	44.6				
1502	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	44.3				
1502	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	44.1				
1502	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	43.8				
1505	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.3				
1505	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	59.7				
1505	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.2	3.9	4.2		
1505	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.5	3.2	3.5		
1505	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.8	2.6	2.8		
1506	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.6	60.9	5.6	5.9	0.6	
1506	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.2	5.0	5.2		
1506	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.2	4.0	4.2		
1506	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.3	3.1	3.3		
1506	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.5	2.4	2.5		
1506	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	56.8	1.7	1.8		
1506	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	56.2	1.1	1.2		
1508	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.6	55.8				
1508	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	55.2				
1508	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.1	54.3				
1508	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	53.3				
1508	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.3	52.5				
1511	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.5	41.8				
1511	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	44.9				
1511	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.6				
1511	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	46.2				
1511	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	47.1				
1511	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	47.9				
1511	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.4				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1511	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
1511	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	44.9				
1511	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	45.9				
1513	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	58.1				
1513	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	57.0	3.4	2.0		
1513	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	56.1	2.4	1.1		
1513	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	55.3	1.6	0.3		
1513	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	54.6	0.8			
1514	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.3	40.4				
1514	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	41.3				
1514	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	41.6				
1514	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	42.0				
1514	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	42.2				
1514	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	42.8				
1516	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.5	47.8				
1516	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.6	49.9				
1516	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.0	50.3				
1516	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	50.5				
1516	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	50.6				
1516	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.3	50.6				
1516	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.2	50.6				
1517	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	53.7				
1517	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.4	53.8				
1517	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.4	53.8				
1517	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	53.5				
1517	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	53.4				
1518	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.6	0.1			
1518	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.1	3.5	3.1		
1518	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.6	59.5	4.6	4.5		
1519	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.4	41.8				
1519	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	43.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1519	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.9				
1522	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	51.9	1.8	1.9		
1522	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	51.9	1.9	1.9		
1523	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.3	42.2				
1523	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.4	42.6				
1523	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.1	42.3				
1528	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	53.9	43.8				
1528	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.1	46.1				
1528	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.1	47.2				
1528	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.4	47.5				
1528	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.4	48.7				
1528	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.8	51.1				
1528	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	52.0				
1530	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	50.1				
1530	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	49.7				
1530	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	49.1				
1530	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.0	48.6				
1530	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	61.4	48.0				
1530	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	60.8	47.4				
1532	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	53.0	43.1				
1532	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.0	48.3				
1532	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.5	48.7				
1532	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	58.7	48.9				
1533	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.3	1.1	1.3		
1533	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.8	1.5	1.8		
1533	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	52.4	2.1	2.4		
1533	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	52.8	2.5	2.8		
1533	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	53.4	3.1	3.4		
1533	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	54.1	3.9	4.1		
1536	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.6	49.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1536	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.5	49.9				
1536	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.9	51.2				
1536	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	61.7	52.1				
1536	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.4	52.8				
1536	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.3	52.7				
1538	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	58.7				
1538	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	58.8				
1538	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.2	58.4				
1538	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	57.8				
1538	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.1	57.2				
1539	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	48.9	3.1			
1539	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	47.4	1.2			
1539	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	46.3				
1539	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	45.6				
1539	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	45.2				
1539	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	44.9				
1541	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.6	50.1				
1541	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	49.8				
1541	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	49.3				
1541	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.1	48.8				
1541	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	61.5	48.2				
1541	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	60.9	47.7				
1542	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	49.8	37.2				
1542	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	50.2	37.5				
1542	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	50.3	37.7				
1542	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	50.4	37.9				
1542	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	50.7	38.4				
1542	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	51.4	39.7				
1544	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.7	41.0				
1544	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.3				
1546	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.2	56.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1546	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.8	1.4	1.8		
1546	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	56.5	1.1	1.5		
1548	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.8	56.1	5.8	6.1		
1548	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.3	6.0	6.3		
1548	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	56.4	6.1	6.4		
1548	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.3	6.0	6.3		
1548	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	65.8	56.1	5.8	6.1		
1548	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	65.6	55.9	5.6	5.9		
1550	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	50.5	1.8	0.5		
1550	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	51.5	2.9	1.5		
1550	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	51.6	3.0	1.6		
1550	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	51.6	2.9	1.6		
1550	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	51.5	2.8	1.5		
1551	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.6	50.0				
1551	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	50.4				
1551	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.3	50.6				
1551	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	60.3	50.7				
1554	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	72.5	62.9	7.5	7.9	2.5	
1554	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	72.1	62.4	12.1	12.4	2.1	
1554	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.4	61.8	11.4	11.8	1.4	
1554	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	70.8	61.1	10.8	11.1	0.8	
1565	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.1	58.4				
1565	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	58.1				
1565	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	57.6				
1565	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	57.0				
1566	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.6	43.9				
1566	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	44.5				
1566	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	44.9				
1566	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.0				
1566	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1566	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.1				
1567	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.5	52.8				
1567	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.7	53.0				
1567	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	52.9				
1567	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.4	52.7				
1567	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	53.3	42.7				
1569	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	46.5				
1569	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	46.7				
1569	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	43.6				
1569	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	43.8				
1569	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	43.6				
1569	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	43.7				
1570	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	49.4				
1570	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.4	49.5				
1570	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	49.3				
1570	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	49.0				
1570	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	48.7				
1570	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.5	48.4				
1570	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.1	48.1				
1571	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	56.3	6.5	6.3		
1571	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.3	6.4	6.3		
1571	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	55.9	6.1	5.9		
1571	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.6	55.5	5.6	5.5		
1571	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	65.0	54.8	5.0	4.8		
1571	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	54.2	4.4	4.2		
1575	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.5	1.4			
1575	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.7	1.4			
1575	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	47.5	1.2			
1575	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	47.2	0.9			
1577	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	43.9				
1577	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	43.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1577	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	43.1				
1577	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	42.3				
1577	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	42.3				
1577	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	42.1				
1578	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.8	39.0				
1578	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.4	40.5				
1578	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51.8	42.1				
1578	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	45.3				
1580	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.5	59.7				
1580	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.7	59.8				
1582	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	41.2				
1582	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	44.4				
1582	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	44.9				
1582	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	45.4				
1583	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	45.5				
1583	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	48.3				
1583	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.7				
1583	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.9				
1600	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.2	56.6	6.2	6.6		
1600	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.3	56.7	6.3	6.7		
1600	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.0	56.4	6.0	6.4		
1600	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.6	55.9	5.6	5.9		
1600	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.1	55.4	5.1	5.4		
1600	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	64.6	54.9	4.6	4.9		
1600	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	64.0	54.4	4.0	4.4		
1601	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.3	45.0				
1601	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.1	41.0				
1601	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.1	44.0				
1601	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	44.7				
1601	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1602	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.2	48.5				
1602	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	49.0	2.5			
1602	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	48.9	2.2			
1602	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	48.6	1.7			
1602	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	48.2	1.3			
1602	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	47.9	0.9			
1602	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	47.7	0.5			
1603	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	46.5	36.7				
1603	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51.8	42.1				
1603	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.4	48.7				
1603	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	59.0	8.6	9.0		
1603	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.1	59.5	9.1	9.5		
1604	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	59.2	8.9	9.2		
1604	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.1	59.4	9.1	9.4		
1604	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.1	8.8	9.1		
1604	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.8	8.5	8.8		
1605	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.3	38.8				
1612	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	56.1	7.6	6.1		
1612	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	55.3	6.9	5.3		
1612	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	54.5	6.0	4.5		
1612	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.2	53.7	5.2	3.7		
1612	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	53.1	4.5	3.1		
1613	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	73.3	63.7	3.3	3.7	3.3	
1613	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	
1613	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	
1613	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	
1613	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	
1614	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	54.6	0.6			
1614	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	54.5	0.4			
1614	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.2	0.1			
1614	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	53.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1614	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	53.2				
1614	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	52.7				
1614	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	52.2				
1620	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.9	57.4	2.9	2.4		
1620	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.0	2.5	2.0		
1620	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	56.4	1.9	1.4		
1620	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.6	1.1	0.6		
1624	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	65.2	55.5	5.2	5.5		
1625	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	72.1	62.5	12.1	12.5	2.1	
1625	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	70.8	61.1	10.8	11.1	0.8	
1626	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.2	56.5	6.2	6.5		
1626	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.1	6.8	7.1		
1626	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.4	7.1	7.4		
1626	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.1	6.8	7.1		
1626	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.0	6.7	7.0		
1627	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.5				
1627	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	48.9				
1627	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.5				
1627	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.8				
1628	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	44.3	34.5				
1628	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	45.4	35.6				
1628	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	46.3	36.4				
1628	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	47.1	37.1				
1628	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	48.1	38.2				
1629	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.4	43.5				
1629	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.3				
1629	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.7				
1629	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	49.5				
1629	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.8				
1629	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.1		0.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1631	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	44.6				
1631	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	46.1				
1634	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.4	43.8				
1634	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	45.3				
1634	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.2				
1634	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.6				
1635	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	42.8				
1635	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	45.0				
1635	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.3				
1635	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	46.8				
1635	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.5				
1636	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	54.2				
1636	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	54.2				
1636	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.9	53.9				
1636	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.4	53.5				
1636	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	53.0				
1636	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.4	52.6				
1638	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	46.3				
1638	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	46.7				
1638	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	46.6				
1638	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	46.4				
1639	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	56.5				
1639	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.1				
1639	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.2	55.5				
1639	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	54.8				
1639	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	54.2				
1642	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	50.1				
1642	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	49.8				
1642	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	49.3				
1642	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.6	48.8				
1643	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	53.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1643	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	52.6	0.7			
1643	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	52.0				
1643	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	51.5				
1643	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	51.1				
1644	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	53.0	0.2			
1644	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	52.7				
1644	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	52.3				
1644	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.9	51.8				
1644	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	51.2				
1647	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	57.7				
1647	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	57.9	3.1	2.9		
1649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	41.5				
1649	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.4	41.7				
1649	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	52.4	41.7				
1649	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	52.4	41.7				
1649	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	41.8				
1649	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	41.8				
1649	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	52.4	41.8				
1653	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	62.2	47.9				
1653	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	47.2	1.3			
1653	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	46.2	0.2			
1653	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	45.5				
1656	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	50.1	3.4	0.1		
1656	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.6	50.4	3.6	0.4		
1656	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	50.3	3.3	0.3		
1656	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	50.0	2.9			
1656	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	49.7	2.5			
1658	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	73.6	64.1	3.6	4.1	3.6	
1658	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.5	63.0	2.5	3.0	2.5	
1658	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.0	61.5	6.0	6.5	1.0	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1658	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.3	4.8	5.3		
1658	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.2	3.7	4.2		
1658	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.2	2.7	3.2		
1658	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	57.4	1.9	2.4		
1659	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.1	45.4				
1659	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.4	44.8				
1659	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.6	44.0				
1659	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.8	43.2				
1659	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	54.1	42.6				
1662	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.2	47.4				
1662	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	47.2	0.9			
1662	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	46.7	0.2			
1662	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	46.3				
1662	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	45.9				
1667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	48.1	2.8			
1667	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	47.1	1.7			
1667	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	46.1	0.7			
1672	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.5	51.3				
1672	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	51.4	3.4	1.4		
1672	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	51.3	2.9	1.3		
1673	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	59.0				
1673	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	58.9				
1673	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.4				
1676	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	60.3		0.3		
1676	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	60.0	4.5	5.0		
1678	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.3	43.0				
1678	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	43.4				
1678	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	43.6				
1678	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	44.8				
1678	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	46.7				
1678	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	46.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1679	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.0	2.7	3.0		
1679	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.1	6.8	7.1		
1679	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.3	7.0	7.3		
1683	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.4	49.4				
1683	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.3	49.5				
1683	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	49.1				
1683	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.2	48.4				
1683	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	61.6	47.9				
1685	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.5	61.8	1.5	1.8	1.5	
1685	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.1	61.4	1.1	1.4	1.1	
1685	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.3	60.6	0.3	0.6	0.3	
1685	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	59.8				
1685	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.9	59.2				
1685	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.3	58.5				
1685	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	67.7	58.0				
1686	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	52.8	42.9				
1686	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	57.7	47.9				
1686	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.4	48.6				
1686	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.7	48.9				
1686	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.9	49.1				
1686	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	59.2	49.4				
1686	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	59.7	49.8				
1687	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	63.5	50.8				
1688	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	50.5	0.1	0.5		
1688	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	54.6	4.2	4.6		
1688	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47.0				
1690	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	47.6	1.9			
1690	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	47.6	1.9			
1690	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	47.4	1.6			
1693	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	47.6	37.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1693	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.2				
1693	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.4				
1693	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.8				
1693	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	47.1				
1693	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.5				
1693	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.0				
1698	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	57.7				
1698	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	57.6				
1698	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	57.0				
1699	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	60.2		0.2		
1699	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
1699	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
1699	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
1699	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	58.4	3.0	3.4		
1703	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	52.6	4.3	2.6		
1703	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.3	53.7	5.3	3.7		
1703	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.1	53.5	5.1	3.5		
1703	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	53.0	4.6	3.0		
1703	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	52.1	3.8	2.1		
1703	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	52.4	4.1	2.4		
1703	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	52.3	4.0	2.3		
1703	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	52.1	3.8	2.1		
1705	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	53.8	3.4	3.8		
1705	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	56.8	6.5	6.8		
1705	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	56.9	6.6	6.9		
1709	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	66.1	52.7				
1709	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.8	52.4				
1709	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	65.2	51.9				
1709	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.6	51.3				
1709	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	64.1	50.8				
1709	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	63.6	50.4				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1711	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	47.3	1.0			
1711	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	47.4	0.9			
1711	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	47.2	0.6			
1711	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	47.0	0.2			
1711	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	46.7				
1711	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	46.4				
1713	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	52.0	1.0			
1713	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	51.3	0.2			
1713	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.2	50.5				
1713	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.4	49.8				
1713	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	49.2				
1713	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.0	48.7				
1717	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	46.8	1.5			
1717	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	46.0	0.7			
1717	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	45.1				
1718	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.0	62.3	2.0	2.3	2.0	
1718	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	
1718	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	
1718	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.4	59.7	4.4	4.7		
1719	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.2	62.6	2.2	2.6	2.2	
1719	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	
1719	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.5	60.8	5.5	5.8	0.5	
1719	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.6	60.0	4.6	5.0		
1719	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
1723	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.4				
1723	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.8				
1726	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	47.3	0.8			
1726	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	47.5	0.8			
1726	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	47.2	0.4			
1726	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	46.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1726	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	46.7				
1726	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	46.7				
1731	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	56.5				
1731	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	56.8				
1731	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	56.4	2.6	1.4		
1731	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	55.9	2.0	0.9		
1731	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.4	1.5	0.4		
1731	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	54.9	0.9			
1731	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	54.5	0.5			
1734	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.8	53.9				
1734	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	54.0	3.9	4.0		
1734	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.6	3.5	3.6		
1734	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	52.9	2.8	2.9		
1734	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	52.2	2.1	2.2		
1734	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.6	1.5	1.6		
1734	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	51.0	0.9	1.0		
1741	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	52.7	2.6	2.7		
1741	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	53.0	2.9	3.0		
1741	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	52.7	2.6	2.7		
1741	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	52.2	2.1	2.2		
1741	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.6	1.5	1.6		
1741	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	51.1	1.0	1.1		
1742	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.7	43.0				
1742	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	44.1				
1743	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	47.6				
1743	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	48.4				
1743	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	47.8				
1743	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	48.6				
1743	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	48.9				
1743	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	48.7				
1743	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	48.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1749	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.2	55.6	5.2	5.6		
1749	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.9	55.3	4.9	5.3		
1751	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	55.4	44.7				
1751	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	55.9	45.2				
1752	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	58.0	47.3				
1753	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.7	58.0				
1753	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	57.1	2.8	2.1		
1757	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
1757	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
1757	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
1757	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5		
1758	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.9	39.9				
1758	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	52.3	40.3				
1758	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	52.4	40.4				
1758	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	52.7	40.8				
1760	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	40.7				
1760	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	43.4				
1760	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	44.2				
1762	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.7	55.3				
1762	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	55.4	1.8	0.4		
1762	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	54.8	1.2			
1762	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	54.1	0.4			
1762	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.7	53.4				
1762	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	52.7				
1763	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	46.3				
1763	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	52.5	3.9	2.5		
1763	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	52.9	4.3	2.9		
1763	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	53.0	4.4	3.0		
1767	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.6	38.8				
1767	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	42.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1767	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	49.3				
1767	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	58.9	8.6	8.9		
1767	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.4	59.7	9.4	9.7		
1767	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	69.3	59.6	9.3	9.6		
1767	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	59.2	8.9	9.2		
1772	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.2	46.7				
1772	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.5	47.0				
1772	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.6	47.1				
1772	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.6	47.1				
1772	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.6	47.1				
1772	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.9	47.4				
1777	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	55.0	4.6	5.0		
1777	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	54.4	4.0	4.4		
1778	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	51.4				
1778	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	61.7	52.1				
1778	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.2	52.6				
1778	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.5	52.8				
1778	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	53.1				
1778	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	53.0				
1778	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	62.5	52.9				
1779	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	60.5	50.9	0.5	0.9		
1780	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	69.1	58.9	4.1	3.9		
1781	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.1	44.8				
1781	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	56.1	45.8				
1781	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	57.2	46.9				
1781	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	57.6	47.3				
1781	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	57.9	47.6				
1781	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	58.1	47.7				
1785	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.5	51.0				
1785	E	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	52.0				
1785	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	59.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1785	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
1785	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
1785	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1785	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
1785	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	59.3				
1799	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6		
1800	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	60.0				
1809	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	47.6				
1810	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	
1810	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
1810	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	60.3		0.3		
1810	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.3				
1810	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.4				
1810	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	57.7				
1810	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.6	57.0				
1810	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.0	56.4				
1812	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.1	1.1			
1812	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.1	1.1			
1815	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	73.9	64.3	13.9	14.3	3.9	
1815	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	73.8	64.3	13.8	14.3	3.8	
1815	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	73.5	64.0	13.5	14.0	3.5	
1815	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	73.1	63.5	13.1	13.5	3.1	
1818	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	74.1	64.5	9.1	9.5	4.1	
1818	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	73.7	64.1	8.7	9.1	3.7	
1818	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	73.1	63.5	8.1	8.5	3.1	
1824	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	44.2				
1824	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	46.0				
1826	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.0	2.7	3.0		
1829	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	51.9	42.1				
1830	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.4	9.9	10.4		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1830	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	
1830	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	72.5	62.9	12.5	12.9	2.5	
1832	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.8	1.4	1.8		
1832	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	52.7	2.2	2.7		
1832	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	52.9	2.5	2.9		
1832	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	53.3	2.9	3.3		
1834	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.6	60.8	2.6	0.8	2.6	
1834	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.3	58.5	0.3		0.3	
1834	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	56.1				
1834	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.1	54.4				
1835	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.3	43.7				
1835	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.3	49.5				
1835	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	61.4	49.6				
1835	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	61.1	49.3				
1835	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	60.6	48.9				
1835	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	48.4				
1836	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	53.0	41.4				
1836	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	54.8	43.2				
1836	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.2	43.5				
1836	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	55.3	43.7				
1836	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	55.4	43.8				
1836	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	55.5	44.1				
1837	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	46.2				
1837	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.3				
1837	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6				
1837	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.7				
1837	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	47.9				
1840	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	65.3	55.7	5.3	5.7		
1840	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.1	55.5	5.1	5.5		
1840	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	55.0	4.5	5.0		
1840	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1841	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.1	62.4	7.1	7.4	2.1	
1841	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.7	62.0	11.7	12.0	1.7	
1841	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.4	60.7	0.4	0.7	0.4	
1841	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	
1843	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.5	58.8				
1843	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	58.1				
1843	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	57.2				
1843	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.2				
1843	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.2	55.5				
1845	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	48.3	2.4			
1845	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	48.3	2.4			
1845	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	47.9	2.0			
1845	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	47.5	1.5			
1845	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	47.0	1.0			
1845	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	46.5	0.5			
1845	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	46.1				
1846	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	61.4	49.3				
1847	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	66.7	56.4	1.7	1.4		
1853	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	59.3				
1853	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.4	4.0	4.4		
1853	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.2	3.7	4.2		
1853	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.8	3.3	3.8		
1853	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	58.3	2.8	3.3		
1855	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	63.0	51.7				
1855	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	51.8				
1855	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.9	51.6				
1855	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.5	51.2				
1855	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.1	50.8				
1855	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.4	44.8				
1855	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	55.8	45.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1855	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	56.1	45.5				
1855	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	57.1	46.3				
1855	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	58.3	47.4				
1856	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.5	60.9	0.5	0.9	0.5	
1856	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	
1856	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
1856	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
1856	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
1856	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.8	57.2	1.8	2.2		
1856	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.2	56.5	1.2	1.5		
1858	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.0	6.6	7.0		
1859	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
1859	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.6	8.2	8.6		
1861	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.4	58.0	9.4	8.0		
1861	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	57.2	8.6	7.2		
1864	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.7	51.1				
1864	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.2	51.6				
1864	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.4	51.9				
1864	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.5	52.0				
1866	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	43.0				
1866	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.5	44.0				
1867	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	48.3	34.5				
1867	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	45.8	0.3			
1867	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	46.2	0.5			
1870	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.0	47.4				
1871	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.5	46.0				
1871	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.1	47.5				
1871	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.4	47.8				
1871	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.6	48.0				
1871	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.7	48.2				
1880	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1880	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.2	3.9	4.2		
1880	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
1880	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.4	3.1	3.4		
1880	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.5	57.9	2.5	2.9		
1880	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	57.4	2.0	2.4		
1880	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
1883	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.2	60.5	0.2	0.5	0.2	
1883	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.1	60.4	5.1	5.4	0.1	
1883	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.5	4.3	4.5		
1883	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	58.6	3.4	3.6		
1883	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.7	2.4	2.7		
1883	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	57.0	1.7	2.0		
1884	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.3	59.9	0.3		0.3	
1884	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.1	4.5	4.1		
1884	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	57.8	3.2	2.8		
1884	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	56.6	2.0	1.6		
1884	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.7	1.1	0.7		
1884	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	54.9	0.3			
1884	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	64.6	51.9				
1884	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	52.0	4.5	2.0		
1884	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	51.7	4.0	1.7		
1884	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.4	51.3	3.4	1.3		
1884	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.8	50.9	2.8	0.9		
1884	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	50.5	2.3	0.5		
1885	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	47.7	2.3			
1885	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	47.6	2.1			
1885	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	47.1	1.6			
1885	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	46.5	1.0			
1886	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.5	47.7				
1886	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	47.9	1.6			

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1886	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.8	1.4			
1886	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.6	1.1			
1886	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	47.3	0.7			
1886	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	47.0	0.3			
1886	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	46.8				
1886	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	46.6				
1895	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
1895	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.6	8.2	8.6		
1895	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	59.1	8.7	9.1		
1895	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.1	2.7	3.1		
1895	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.9	6.4	6.9		
1895	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.9	7.4	7.9		
1896	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.2	61.6	1.2	1.6	1.2	
1896	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.7	61.1	0.7	1.1	0.7	
1896	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.9	60.3		0.3		
1897	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.9	6.4	6.9		
1897	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	58.0	7.5	8.0		
1897	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8		
1897	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4		
1897	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.9	6.4	6.9		
1899	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	60.1		0.1		
1899	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.6	60.1	4.6	5.1		
1899	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.3	59.8	4.3	4.8		
1899	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.9	59.4	3.9	4.4		
1899	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.9	3.4	3.9		
1900	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	71.9	62.3	6.9	7.3	1.9	
1900	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.2	61.6	6.2	6.6	1.2	
1900	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.1	60.5	5.1	5.5	0.1	
1900	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
1900	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
1902	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.6	39.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1902	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	50.5	40.6				
1903	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	60.0	4.5	5.0		
1903	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.8	4.3	4.8		
1903	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.3	3.8	4.3		
1903	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.6	3.1	3.6		
1903	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.9	2.4	2.9		
1905	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.4	61.7	1.4	1.7	1.4	
1905	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.7	62.0	1.7	2.0	1.7	
1905	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.2	61.4	1.2	1.4	1.2	
1905	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.5	60.7	0.5	0.7	0.5	
1905	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.7	59.9				
1905	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.1	59.3				
1905	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.5	58.6				
1915	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.3	59.8				
1915	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.4	59.9				
1915	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.3	59.8				
1915	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.1	59.6				
1917	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.2	59.7	9.2	9.7		
1917	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	59.4	8.9	9.4		
1917	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9		
1918	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	46.1				
1918	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.5				
1918	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.2				
1918	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	47.9				
1918	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.6				
1919	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.7	48.8				
1919	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	49.2				
1919	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.0	49.3				
1919	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.9	49.3				
1919	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	60.8	49.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1920	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	50.6	38.6				
1920	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	51.2	39.1				
1920	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	51.6	39.6				
1920	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	51.5	39.3				
1921	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.9	41.3				
1922	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	70.1	60.2	10.1	10.2	0.1	
1926	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	47.8				
1926	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	47.9				
1926	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	47.8				
1926	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	47.6				
1926	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	47.1				
1926	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	46.9				
1927	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47.0				
1927	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.3				
1927	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.6				
1927	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.6				
1927	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.4				
1927	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.3				
1928	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.3	5.9	6.3		
1928	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.5	55.9	5.5	5.9		
1928	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.0	55.4	5.0	5.4		
1928	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	54.9	4.5	4.9		
1928	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	54.4	4.0	4.4		
1928	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	53.9	3.5	3.9		
1939	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	57.1	47.5				
1940	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.2	54.6				
1942	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	60.7	46.4				
1942	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	61.1	47.1				
1942	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.7	46.8				
1942	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.0	46.3				
1942	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.4	45.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1944	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.8	49.4				
1944	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.0	49.7				
1944	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	49.8				
1944	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	49.9				
1944	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	59.8	49.6				
1947	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	51.9	38.6				
1947	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	48.6				
1947	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.4	48.7				
1947	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	48.4				
1947	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	48.1				
1948	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.9	58.2	2.9	3.2		
1948	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.3	58.5	3.3	3.5		
1948	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.1	58.3	3.1	3.3		
1949	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.8	58.3	7.8	8.3		
1949	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	58.0	7.5	8.0		
1951	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.1	62.6	7.1	7.6	2.1	
1951	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	71.7	62.2	11.7	12.2	1.7	
1951	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.0	61.5	11.0	11.5	1.0	
1951	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70.3	60.8	10.3	10.8	0.3	
1951	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60.2	9.7	10.2		
1951	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	59.4	8.9	9.4		
1953	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	43.3				
1953	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.5	43.6				
1955	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.8	46.7				
1955	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.1	47.0				
1955	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.9	47.0				
1955	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.6	46.9				
1955	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.3	46.7				
1955	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.9	46.4				
1955	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.6	46.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1956	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.7	1.5	0.7		
1956	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.3	1.1	0.3		
1956	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	54.8	0.6			
1956	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.3	0.1			
1956	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	53.8				
1956	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.9	53.2				
1959	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.5	3.0	3.5		
1959	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	54.0	3.5	4.0		
1960	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	55.4	45.6				
1960	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	56.3	46.5				
1960	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	56.6	46.8				
1960	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	56.7	46.9				
1960	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	56.8	47.0				
1960	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	56.7	46.9				
1964	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.8	7.4	7.8		
1964	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5		
1964	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.8	6.4	6.8		
1965	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	46.2				
1965	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.8				
1965	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	50.4		0.4		
1966	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.1				
1966	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	48.1				
1968	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	66.4	56.4	1.4	1.4		
1968	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	55.9	6.0	5.9		
1968	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.4	55.3	5.4	5.3		
1968	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.7	54.6	4.7	4.6		
1968	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	53.9	4.1	3.9		
1970	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.2	57.4				
1970	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.3	57.6				
1970	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.8	57.0				
1970	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	56.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
1970	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.0	55.3				
1970	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.2	53.4				
1970	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.5	52.7				
1981	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	44.6				
1981	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.5				
1981	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.6				
1981	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.1		0.1		
1981	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.3		0.3		
1985	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.2	4.8	5.2		
1985	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.1	56.4	6.1	6.4		
1988	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.7	41.1				
1988	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.5				
1988	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.7				
1988	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.8				
1988	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.8				
1991	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	53.2				
1991	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	53.2	0.3			
1991	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.8	52.7				
1991	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.3	52.3				
1992	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.4	60.0	0.4		0.4	
1992	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	59.4	4.7	4.4		
1992	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	58.6	3.9	3.6		
1992	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	57.9	3.1	2.9		
1992	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.3	2.6	2.3		
1998	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.1	62.3	2.1	2.3	2.1	
1998	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.9	62.1	6.9	7.1	1.9	
1998	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	71.3	61.5	6.3	6.5	1.3	
2004	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.9	48.5	2.9			
2004	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	47.9	2.2			
2004	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	47.1	1.3			

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2004	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	46.4	0.5			
2004	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	45.9				
2004	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	45.4				
2004	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	45.0				
2006	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	69.8	60.1	4.8	5.1		
2006	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	69.7	60.1	9.7	10.1		
2006	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	69.4	59.7	9.4	9.7		
2006	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	69.0	59.3	9.0	9.3		
2009	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	50.7	41.1				
2009	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	53.7	44.1				
2009	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.7	47.1				
2009	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.8	47.3				
2019	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.5	43.8				
2019	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.5				
2020	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	43.3				
2020	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	45.4				
2021	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	58.6	8.1	8.6		
2021	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.7	8.2	8.7		
2021	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.5	8.0	8.5		
2021	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.7				
2021	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	48.0				
2021	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.2				
2022	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	51.5	1.0	1.5		
2022	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	59.1	8.6	9.1		
2022	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9		
2023	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	62.7	53.2	2.7	3.2		
2032	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	
2032	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	
2032	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.7	60.0	4.7	5.0		
2032	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.1	59.4	4.1	4.4		
2032	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.5	58.8	3.5	3.8		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2032	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
2032	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.2	57.6	2.2	2.6		
2034	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	55.2				
2034	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	55.3	1.6	0.3		
2034	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	55.1	1.3	0.1		
2034	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	54.7	1.0			
2034	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	54.4	0.5			
2034	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.0	0.1			
2034	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.8	53.7				
2038	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	70.4	60.7	10.4	10.7	0.4	
2043	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	62.3	51.4				
2043	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	62.8	51.9				
2043	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	62.8	52.1				
2043	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	62.7	52.1				
2043	A	5	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	62.4	51.8				
2043	A	6	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	62.2	51.7				
2049	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	71.7	62.1	6.7	7.1	1.7	
2049	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	
2049	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	
2049	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	
2051	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	41.3				
2051	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	43.7				
2051	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	44.2				
2052	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.7	44.0				
2052	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	45.9				
2052	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	46.1				
2052	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	46.2				
2052	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	46.3				
2052	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	46.4				
2052	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	46.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2055	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	48.6	3.0			
2055	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	47.2	1.6			
2055	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	46.0	0.4			
2055	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	45.0				
2056	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60.0	9.7	10.0		
2056	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60.0	9.7	10.0		
2056	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	59.9	9.6	9.9		
2060	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	65.0	55.3	5.0	5.3		
2061	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.7	48.7				
2061	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	49.1	1.8			
2061	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.6	49.0	1.6			
2061	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	48.7	1.2			
2061	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	48.5	0.8			
2061	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	48.2	0.3			
2061	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	48.1	0.1			
2062	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	41.0				
2063	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.8	44.6				
2063	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	45.0				
2063	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	44.7				
2063	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	44.0				
2063	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	43.7				
2063	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	43.7				
2063	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	43.6				
2064	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.7	62.1	11.7	12.1	1.7	
2064	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.7	62.0	11.7	12.0	1.7	
2064	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	71.3	61.7	11.3	11.7	1.3	
2064	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	70.9	61.3	10.9	11.3	0.9	
2064	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	
2067	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	43.9				
2067	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.0	53.3	5.0	3.3		
2068	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.9	61.2	0.9	1.2	0.9	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2068	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.7	61.0	5.7	6.0	0.7	
2068	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
2068	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.3	59.7	4.3	4.7		
2068	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	58.9	3.6	3.9		
2068	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	58.3	3.0	3.3		
2073	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	71.5	61.9	6.5	6.9	1.5	
2073	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.0	62.4	7.0	7.4	2.0	
2073	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	
2074	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	45.3				
2074	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	45.8	0.2			
2074	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	45.8	0.1			
2075	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.3	4.8	5.3		
2075	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.9	60.3	4.9	5.3		
2075	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.2	4.7	5.2		
2075	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.6	60.1	4.6	5.1		
2075	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.7	4.2	4.7		
2079	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.7	52.1				
2079	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	53.4				
2079	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	53.4				
2079	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	53.2				
2079	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.6	52.9				
2079	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	52.6				
2080	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.8	63.3	7.8	8.3	2.8	
2080	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	72.7	63.2	12.7	13.2	2.7	
2080	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.6	62.1	11.6	12.1	1.6	
2080	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70.5	61.0	10.5	11.0	0.5	
2081	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	64.4	54.9	4.4	4.9		
2081	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	69.4	59.9	9.4	9.9		
2081	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	69.2	59.7	9.2	9.7		
2081	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.9	59.4	8.9	9.4		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2081	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	68.5	59.0	8.5	9.0		
2081	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	67.9	58.4	7.9	8.4		
2082	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	56.5	46.8				
2082	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.8	50.1				
2082	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.9	51.2				
2082	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	61.0	51.3				
2083	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	69.2	59.7	9.2	9.7		
2084	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.7	56.1	5.7	6.1		
2086	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.1	61.5	1.1	1.5	1.1	
2086	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	
2086	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.1	61.6	6.1	6.6	1.1	
2086	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.6	61.0	5.6	6.0	0.6	
2086	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.0	60.5	5.0	5.5		
2087	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	54.8	4.4	4.8		
2090	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.2	42.5				
2090	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.4	43.7				
2090	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	44.1				
2090	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.0	44.3				
2090	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	44.6				
2097	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.1	0.7	1.1		
2097	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	51.4	1.0	1.4		
2097	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.5	1.1	1.5		
2097	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	51.2	0.8	1.2		
2098	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	48.3				
2107	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.2	49.0	3.2			
2107	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	48.5	2.7			
2107	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	47.9	2.0			
2107	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	46.9	0.8			
2107	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	46.4	0.1			
2107	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	46.0				
2107	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	45.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2109	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	48.6				
2109	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.8	48.5				
2109	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	62.2	48.0				
2109	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	61.5	47.4				
2115	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.1	49.2				
2115	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	49.1				
2115	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.2	48.7				
2115	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.6	48.2				
2116	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	50.5	40.3				
2118	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.4	5.9	6.4		
2118	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.2	61.7	11.2	11.7	1.2	
2118	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	
2119	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	50.5	41.0				
2119	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.3				
2119	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.9				
2119	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	48.3				
2120	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	54.3	0.4			
2120	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.3	54.2	0.3			
2120	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	65.0	53.9				
2120	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.5	53.5				
2122	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	52.9				
2122	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	53.0				
2122	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.0	52.9				
2122	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	52.6				
2123	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.6	42.2				
2123	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	42.8				
2127	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
2127	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.5	4.1	4.5		
2127	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
2127	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2127	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7		
2127	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	57.1	1.7	2.1		
2128	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.9	59.3				
2128	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.6	60.0	4.6	5.0		
2128	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.8	4.5	4.8		
2128	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.4	4.0	4.4		
2128	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
2128	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7		
2129	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	44.1				
2129	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	50.2	1.9	0.2		
2129	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	50.5	2.2	0.5		
2129	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	50.6	2.2	0.6		
2130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.7	51.4	4.7	1.4		
2130	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	51.3	4.2	1.3		
2131	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	61.9	50.7	1.9	0.7		
2131	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.1	51.0	2.1	1.0		
2131	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.1	51.5	2.1	1.5		
2131	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.7	52.4	2.7	2.4		
2131	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.8	52.5	2.8	2.5		
2135	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.0	48.3				
2135	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	48.8	0.5			
2135	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	48.9	0.6			
2137	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	46.3	35.6				
2137	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.1	40.0				
2137	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	52.8	41.7				
2137	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	42.5				
2137	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	43.4				
2137	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	44.1				
2137	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	44.3				
2138	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.9				
2138	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2138	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	49.1				
2145	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	72.9	63.4	7.9	8.4	2.9	
2145	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	
2145	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	71.5	62.0	6.5	7.0	1.5	
2145	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	61.0	5.5	6.0	0.5	
2145	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.7	60.1	4.7	5.1		
2145	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.4	3.9	4.4		
2146	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.6	43.9				
2148	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.7	2.3	2.7		
2148	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	54.9	4.5	4.9		
2151	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	46.4	36.5				
2152	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	45.6	35.6				
2152	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.7	39.9				
2152	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	44.0				
2152	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.6				
2155	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	52.4	2.0	2.4		
2155	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	52.9	2.5	2.9		
2155	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.4	3.0	3.4		
2155	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	53.0	2.6	3.0		
2157	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	47.6	1.8			
2157	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	47.7	1.7			
2157	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.3	1.1			
2157	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	46.7	0.4			
2157	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	46.3				
2159	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	54.6	4.6	4.6		
2159	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	54.1	4.1	4.1		
2159	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.4	3.3	3.4		
2159	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	52.7	2.7	2.7		
2159	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.0	52.1	2.0	2.1		
2160	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.6	43.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2160	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.0				
2160	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.2				
2163	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	50.8	0.4	0.8		
2163	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.1	0.7	1.1		
2163	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	51.3	1.0	1.3		
2167	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	51.3	41.7				
2167	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	52.8	43.2				
2167	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.9	46.3				
2169	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.8	2.3	2.8		
2169	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	
2169	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	71.7	62.2	6.7	7.2	1.7	
2169	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	70.8	61.3	5.8	6.3	0.8	
2169	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.9	60.4	4.9	5.4		
2169	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	69.1	59.6	4.1	4.6		
2171	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.6	53.2				
2171	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	52.8	0.8			
2171	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.8	52.2				
2171	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	51.7				
2171	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.5	51.4				
2172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.8	1.3	1.8		
2172	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.4	7.9	8.4		
2178	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	54.3	44.8				
2178	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.2	45.6				
2178	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.5	46.0				
2191	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	50.1		0.1		
2191	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
2191	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
2191	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.9				
2191	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	49.5				
2191	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2				
2191	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.1				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2199	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	58.9	8.5	8.9		
2199	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	57.9	7.5	7.9		
2199	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.8	6.4	6.8		
2201	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	59.3				
2201	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	58.3	3.9	3.3		
2201	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.8	57.2	2.8	2.2		
2202	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	61.9	52.4				
2205	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	
2205	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	
2205	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
2205	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.2	60.6	5.2	5.6	0.2	
2205	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
2205	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.7	59.0	3.7	4.0		
2208	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	72.7	63.1	12.7	13.1	2.7	
2212	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	53.0	2.6	3.0		
2212	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	52.9	2.6	2.9		
2212	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.8	2.4	2.8		
2213	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.4	6.0	6.4		
2213	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.2	55.6	5.2	5.6		
2217	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	51.2	0.8	1.2		
2217	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.1	54.5	4.1	4.5		
2217	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	65.0	55.4	5.0	5.4		
2217	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.5	54.9	4.5	4.9		
2217	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	54.6	4.2	4.6		
2217	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	54.4	4.0	4.4		
2217	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	54.1	3.8	4.1		
2218	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.6	62.1	1.6	2.1	1.6	
2218	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.5	62.0	6.5	7.0	1.5	
2218	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.9	61.4	5.9	6.4	0.9	
2218	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2218	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.3	59.8	4.3	4.8		
2218	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.7	59.1	3.7	4.1		
2219	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.8	62.2	1.8	2.2	1.8	
2219	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	
2219	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	
2219	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.9	60.3	4.9	5.3		
2219	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.1	59.6	4.1	4.6		
2219	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
2219	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
2222	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.9	61.3	5.9	6.3	0.9	
2222	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	
2222	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.8	60.2	4.8	5.2		
2223	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	71.6	62.0	6.6	7.0	1.6	
2223	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.1	61.5	6.1	6.5	1.1	
2223	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
2223	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
2223	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
2228	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	51.0	4.4	1.0		
2228	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	51.0	4.4	1.0		
2228	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	50.3	3.7	0.3		
2228	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	49.7	3.0			
2229	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	65.3	55.6	5.3	5.6		
2230	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	52.8	39.4				
2237	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.6	43.0				
2237	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	50.9	0.4	0.9		
2238	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	66.7	57.2	1.7	2.2		
2238	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.7	59.2	3.7	4.2		
2238	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.3	58.8	3.3	3.8		
2238	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.6	58.1	2.6	3.1		
2241	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	57.5	3.1	2.5		
2241	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	57.1	2.7	2.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2241	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	56.4	2.1	1.4		
2241	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	55.7	1.4	0.7		
2244	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	51.2	41.5				
2244	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	45.9				
2244	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.8				
2246	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	58.8				
2246	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.0	3.7	4.0		
2246	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.5	58.9	3.5	3.9		
2246	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
2246	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
2246	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	57.7	2.3	2.7		
2249	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.5	50.8				
2249	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	61.6	50.9				
2249	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	61.5	50.9				
2252	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	72.3	62.7	7.3	7.7	2.3	
2252	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	71.8	62.2	11.8	12.2	1.8	
2252	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	71.1	61.5	11.1	11.5	1.1	
2252	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	70.5	60.9	10.5	10.9	0.5	
2252	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.3	9.9	10.3		
2252	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	69.2	59.6	9.2	9.6		
2253	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	69.4	59.9	4.4	4.9		
2255	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.3	42.7				
2255	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.1				
2255	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	48.9				
2255	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
2255	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	50.8	0.4	0.8		
2255	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	51.3	0.9	1.3		
2255	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.9	1.5	1.9		
2256	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	51.4	0.9	1.4		
2256	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	53.0	2.5	3.0		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2257	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	47.8				
2257	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	47.8				
2257	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	47.7				
2257	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	47.7				
2258	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	47.6	0.5			
2258	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	47.7	0.4			
2266	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.2	40.5				
2266	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.3				
2266	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.0	44.3				
2266	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.3				
2266	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.0	44.3				
2266	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.3				
2266	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.2				
2272	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	52.5	43.0				
2272	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	56.6	47.1				
2272	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	57.7	48.2				
2272	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	48.9				
2272	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.1	49.6				
2275	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	46.9	37.3				
2275	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	49.6	40.0				
2275	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	44.7				
2275	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.7				
2275	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	50.8	0.4	0.8		
2275	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.9	1.4	1.9		
2275	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	52.6	2.1	2.6		
2276	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	52.1	42.6				
2276	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.7				
2276	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	49.2				
2276	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	49.6				
2276	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	49.9				
2277	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	48.1	38.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	51.0	41.4				
2277	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	51.7	42.1				
2277	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	42.9				
2277	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	44.7				
2278	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.4	43.9				
2278	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	53.8	44.3				
2278	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.2	44.6				
2278	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.9				
2278	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	45.0				
2278	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.4	45.9				
2278	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	47.1				
2280	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.1	50.6				
2280	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.5	51.0				
2280	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.2	0.7	1.2		
2280	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	51.3	0.9	1.3		
2280	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.0	51.4	1.0	1.4		
2280	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.5	1.1	1.5		
2281	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	
2281	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	
2281	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69.7	60.1	9.7	10.1		
2281	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.0	59.4	9.0	9.4		
2281	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
2281	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.1	7.7	8.1		
2284	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	45.7				
2284	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.7				
2284	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.2				
2284	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.3				
2284	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.5				
2284	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6				
2284	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2291	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.0				
2292	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	50.9	40.7				
2292	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.7	43.4				
2292	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	54.3	44.0				
2292	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	54.8	44.5				
2292	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.0				
2294	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	60.3	46.0	0.3			
2298	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	50.5	0.1	0.5		
2310	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	57.5	3.0	2.5		
2310	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.1	2.6	2.1		
2310	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.9	56.4	1.9	1.4		
2310	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.2	55.7	1.2	0.7		
2310	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	55.0	0.6			
2311	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	64.4	54.8				
2311	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	56.5	1.0	1.5		
2311	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.6	57.0	1.6	2.0		
2313	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.2	57.6				
2313	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.0	57.4	3.0	2.4		
2313	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.5	56.9	2.5	1.9		
2313	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.0	56.4	2.0	1.4		
2313	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.4	55.8	1.4	0.8		
2313	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.0	55.3	1.0	0.3		
2319	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	56.9	6.5	6.9		
2319	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.0	7.6	8.0		
2319	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.7	7.3	7.7		
2319	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.4	7.0	7.4		
2319	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	56.9	6.5	6.9		
2321	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	45.5				
2321	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.2				
2321	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.5				
2329	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2329	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.3	56.5	2.3	1.5		
2329	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	56.2	2.0	1.2		
2329	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	55.7	1.5	0.7		
2329	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	55.1	1.0	0.1		
2329	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	54.6	0.4			
2329	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	54.1				
2331	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	68.0	58.6	3.0	3.6		
2335	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	56.3	2.0	1.3		
2335	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	56.1	1.8	1.1		
2335	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	55.6	1.3	0.6		
2335	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	65.7	55.1	0.7	0.1		
2335	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.1	54.5	0.1			
2335	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	53.9				
2341	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	48.1	38.1				
2341	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	48.7	38.7				
2341	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	48.9	38.9				
2341	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	49.1	39.0				
2341	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	49.8	39.5				
2347	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.3	56.7	6.3	6.7		
2347	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	59.0	8.6	9.0		
2347	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59.0	8.5	9.0		
2347	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
2347	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.0	7.6	8.0		
2349	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	62.6	53.0				
2349	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	62.9	53.3				
2349	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	63.0	53.3				
2352	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.5	54.5	6.5	4.5		
2352	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.6	54.8	6.6	4.8		
2352	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.1	54.6	6.1	4.6		
2352	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.6	54.3	5.6	4.3		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2352	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.2	54.1	5.2	4.1		
2352	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	64.8	54.0	4.8	4.0		
2358	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	74.5	64.9	4.5	4.9	4.5	
2358	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	73.6	64.0	3.6	4.0	3.6	
2358	D	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	74.9	65.4	4.9	5.4	4.9	0.4
2358	D	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	74.1	64.6	4.1	4.6	4.1	
2358	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.4	62.8	2.4	2.8	2.4	
2358	B	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	
2359	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51.0	0.6	1.0		
2359	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	65.6	56.0	5.6	6.0		
2363	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	45.3				
2365	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.6				
2365	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.7	0.3	0.7		
2365	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
2372	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	63.4	50.7				
2373	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	60.6	48.0				
2373	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.9	48.3	0.9			
2373	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	48.2	0.8			
2376	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	65.7	56.0	5.7	6.0		
2376	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.2	8.8	9.2		
2376	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	69.0	59.3	9.0	9.3		
2376	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	59.3	8.9	9.3		
2376	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	59.0	8.6	9.0		
2376	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
2376	A	11	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.4	7.9	8.4		
2376	A	12	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.1	7.6	8.1		
2378	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	73.2	63.6	13.2	13.6	3.2	
2382	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	45.5	0.1			
2382	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	44.2				
2382	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	43.1				
2387	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	72.1	62.3	7.1	7.3	2.1	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2388	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.9	56.9				
2388	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.6	62.9	2.6	2.9	2.6	
2388	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	72.3	62.6	2.3	2.6	2.3	
2388	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.6	61.9	1.6	1.9	1.6	
2388	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.9	61.1	0.9	1.1	0.9	
2388	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.2	60.4	0.2	0.4	0.2	
2388	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	59.8				
2388	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.0	59.2				
2395	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.0	59.5				
2395	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.7	4.2	4.7		
2395	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.5	4.0	4.5		
2395	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.1	3.6	4.1		
2395	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.6	3.1	3.6		
2396	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.4	59.9	9.4	9.9		
2396	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	
2396	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.3	9.9	10.3		
2396	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	69.4	59.9	9.4	9.9		
2396	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.9	59.4	8.9	9.4		
2397	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	60.0	9.5	10.0		
2397	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	70.1	60.6	10.1	10.6	0.1	
2397	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.4	9.9	10.4		
2397	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	60.0	9.5	10.0		
2397	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	69.1	59.5	9.1	9.5		
2405	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
2409	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	47.4	1.8			
2409	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	46.7	1.1			
2411	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	
2411	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	73.2	63.6	8.2	8.6	3.2	
2411	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	72.7	63.1	7.7	8.1	2.7	
2411	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2413	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	69.9	60.3	4.9	5.3		
2413	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	69.5	59.9	9.5	9.9		
2413	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.0	59.3	9.0	9.3		
2413	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	68.3	58.7	8.3	8.7		
2413	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	67.7	58.1	7.7	8.1		
2413	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.6	7.2	7.6		
2423	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	48.6				
2423	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.0	49.3				
2423	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	59.2	49.5				
2423	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	59.2	49.4				
2423	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.1	49.4				
2426	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	60.1	50.6	0.1	0.6		
2427	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	50.8	41.2				
2427	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.5				
2428	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.7	1.3	1.7		
2428	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.1	52.6	2.1	2.6		
2428	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	54.3	3.8	4.3		
2428	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.7	55.1	4.7	5.1		
2428	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.5	6.0	6.5		
2428	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.5	6.0	6.5		
2428	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57.0	6.5	7.0		
2428	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.9	6.4	6.9		
2435	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.5	49.9	2.5			
2435	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	62.6	50.1	2.6	0.1		
2451	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	66.1	52.4	6.1	2.4		
2458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	45.3	35.4				
2458	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	45.7	35.8				
2458	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	46.0	36.1				
2458	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	46.2	36.3				
2458	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	46.5	36.6				
2458	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	47.4	37.5				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2458	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	48.1	38.2				
2461	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.8				
2461	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	49.4				
2461	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	60.7	51.2	0.7	1.2		
2461	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.9	1.4	1.9		
2461	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.5	51.9	1.5	1.9		
2461	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.9	1.4	1.9		
2479	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	53.3	4.6	3.3		
2479	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	53.0	4.4	3.0		
2479	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	52.6	4.0	2.6		
2479	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	52.1	3.5	2.1		
2481	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	70.7	61.1	5.7	6.1	0.7	
2481	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
2481	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	69.6	60.0	4.6	5.0		
2481	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.8	59.2	3.8	4.2		
2481	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
2481	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	57.8	2.4	2.8		
2483	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	59.2	8.7	9.2		
2483	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.2	58.7	8.2	8.7		
2483	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.9	7.4	7.9		
2485	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.3	58.2				
2485	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	57.6	3.7	2.6		
2485	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	56.6	2.7	1.6		
2485	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.7	55.7	1.7	0.7		
2485	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	54.9	0.9			
2485	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.2	54.3	0.2			
2486	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	58.8				
2486	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	68.6	59.0	3.6	4.0		
2486	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
2486	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2486	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.1	57.5	2.1	2.5		
2486	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
2486	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	65.9	56.3	0.9	1.3		
2486	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	65.4	55.8	0.4	0.8		
2488	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.9				
2488	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.9				
2488	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
2488	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.3		0.3		
2492	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
2492	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	
2492	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	70.4	60.8	10.4	10.8	0.4	
2492	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	69.9	60.4	9.9	10.4		
2492	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	69.4	59.8	9.4	9.8		
2492	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	68.8	59.3	8.8	9.3		
2494	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.3	5.9	6.3		
2494	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.2	6.8	7.2		
2494	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
2494	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
2494	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
2494	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
2494	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	66.7	57.1	6.7	7.1		
2496	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.8	46.0				
2496	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.2	47.4				
2496	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	57.6	47.9				
2496	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.1	48.3				
2496	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.1	48.3				
2496	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.0	48.3				
2496	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.0	48.2				
2498	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	48.4	2.4			
2498	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	48.6	2.6			
2498	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	48.3	2.3			

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2498	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.8	47.9	1.8			
2498	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	47.5	1.3			
2498	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	47.0	0.8			
2498	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	46.6	0.4			
2499	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.6	1.1			
2499	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	47.7	1.1			
2499	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.8	47.4	0.8			
2499	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	60.5	47.1	0.5			
2499	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.1	46.8	0.1			
2499	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	46.5				
2499	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	46.2				
2500	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	54.2	43.9				
2500	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	55.6	45.2				
2500	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	55.8	45.4				
2500	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	55.9	45.5				
2500	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	56.0	45.6				
2500	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	56.1	45.7				
2500	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	56.5	46.2				
2503	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.4				
2503	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	51.9	1.4	1.9		
2503	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.8	2.3	2.8		
2503	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.2	2.7	3.2		
2503	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.5	3.0	3.5		
2505	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	52.7	40.2				
2505	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.0	40.5				
2505	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	53.3	40.8				
2505	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	40.9				
2505	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	53.2	41.3				
2509	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.2	50.1				
2509	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	62.4	48.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2509	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	61.0	47.5				
2509	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.0	46.9				
2509	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	59.3	46.4				
2509	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	58.7	46.1				
2515	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	69.0	59.4	9.0	9.4		
2518	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	49.8				
2518	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.9	50.3		0.3		
2518	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.3		0.3		
2530	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	65.2	55.6	0.2	0.6		
2530	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.4	56.9	1.4	1.9		
2530	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.9	57.3	1.9	2.3		
2530	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.0	57.4	2.0	2.4		
2530	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.8	57.2	1.8	2.2		
2530	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
2530	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.1	56.5	1.1	1.5		
2530	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	65.7	56.2	0.7	1.2		
2530	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	
2533	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.0	42.1				
2533	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	43.2				
2533	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	44.3				
2533	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	44.6				
2533	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	44.8				
2535	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.5				
2535	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.6				
2535	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.2	51.6	1.2	1.6		
2535	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	52.6	2.3	2.6		
2535	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.2	3.0	3.2		
2538	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.0	46.2				
2538	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.0	46.4				
2538	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.5	46.2				
2538	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.1	46.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2538	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	58.6	45.8				
2539	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	47.8				
2539	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	48.0				
2539	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.3	47.8				
2539	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.9	47.7				
2539	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.6	47.5				
2539	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.3	47.4				
2539	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.2	47.5				
2542	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	51.0	2.3	1.0		
2542	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	52.8	3.8	2.8		
2542	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.9	53.0	3.9	3.0		
2542	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.7	52.9	3.7	2.9		
2542	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.5	52.7	3.5	2.7		
2542	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	52.5	3.3	2.5		
2543	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.7	56.9	6.7	6.9		
2543	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.6	56.8	6.6	6.8		
2543	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.4	56.6	6.4	6.6		
2543	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	66.1	56.3	6.1	6.3		
2543	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	65.7	55.8	5.7	5.8		
2544	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	54.8	45.2				
2544	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	48.7				
2544	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	61.3	51.7				
2544	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.4	52.8				
2544	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.0	53.4				
2544	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	63.1	53.5				
2544	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	53.6				
2544	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	63.0	53.4				
2544	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.6	60.0				
2544	B	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	
2545	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	54.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2545	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	53.9				
2545	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.8	53.4				
2545	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.2	52.8				
2545	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	52.2				
2545	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	51.7				
2548	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	44.0	34.1				
2548	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	45.0	35.1				
2548	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	47.1				
2548	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.4				
2548	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.5				
2548	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.3	50.6	0.3	0.6		
2549	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	53.0				
2549	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.9	53.3				
2549	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	63.0	53.4				
2549	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	62.9	53.4				
2549	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	62.9	53.3				
2549	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	53.2				
2553	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.3	61.6	1.3	1.6	1.3	
2553	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
2553	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	
2553	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.3	59.7				
2553	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.6	59.0				
2553	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	58.3				
2553	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.4	57.7				
2554	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	72.5	62.9	2.5	2.9	2.5	
2554	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	71.8	62.2	6.8	7.2	1.8	
2554	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	
2554	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	69.9	60.3	4.9	5.3		
2554	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.2	59.5	4.2	4.5		
2557	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.9	37.0				
2557	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	50.7	39.7				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2557	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.1	45.1				
2557	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	45.0				
2557	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.6	45.7				
2557	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	46.3				
2557	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	56.4	46.4				
2559	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.7				
2559	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.3	51.7	1.3	1.7		
2559	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.8	2.4	2.8		
2559	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	62.6	53.0	2.6	3.0		
2559	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	62.7	53.1	2.7	3.1		
2562	G	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	48.5	38.8				
2562	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	52.6	43.1				
2562	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.7				
2562	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59.0	8.5	9.0		
2562	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59.0	8.5	9.0		
2562	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.5	8.0	8.5		
2562	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8		
2562	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	52.5	43.0				
2562	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	50.7	0.2	0.7		
2562	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	68.6	59.1	8.6	9.1		
2562	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9		
2562	C	8	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.4	7.9	8.4		
2562	C	9	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.7	7.2	7.7		
2562	C	10	Residenziale	II			60	50	70	65	66.5	57.0	6.5	7.0		
2562	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	52.3	42.7				
2562	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	50.0				
2562	B	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	59.2	8.7	9.2		
2562	B	8	Residenziale	II			60	50	70	65	68.5	59.0	8.5	9.0		
2562	B	9	Residenziale	II			60	50	70	65	68.0	58.4	8.0	8.4		
2562	B	10	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2562	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.9	48.4				
2562	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	68.1	58.6	8.1	8.6		
2562	D	8	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	58.9	8.4	8.9		
2562	D	9	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.4	7.9	8.4		
2562	D	10	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8		
2562	D	11	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.1	6.6	7.1		
2562	D	12	Residenziale	II			60	50	70	65	65.9	56.4	5.9	6.4		
2562	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	48.6	39.0				
2562	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	49.9	40.3				
2562	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	51.4	41.9				
2562	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	53.1	43.5				
2563	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.4	60.8	0.4	0.8	0.4	
2563	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	
2563	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	70.3	60.7	5.3	5.7	0.3	
2563	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.6	60.0	4.6	5.0		
2563	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	69.0	59.4	4.0	4.4		
2563	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	68.4	58.8	3.4	3.8		
2564	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.5	61.9	1.5	1.9	1.5	
2564	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.4	61.8	1.4	1.8	1.4	
2564	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	
2564	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.1	60.5	0.1	0.5	0.1	
2564	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
2564	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	68.7	59.2	3.7	4.2		
2564	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
2571	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.0	58.4				
2571	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.2	58.6				
2571	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
2571	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.8	58.2	2.8	3.2		
2571	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.4	57.7	2.4	2.7		
2571	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.9	57.3	1.9	2.3		
2571	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.5	56.8	1.5	1.8		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2572	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	54.9	4.4	4.9		
2572	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.2	6.8	7.2		
2572	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.4	6.9	7.4		
2572	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.4	7.0	7.4		
2572	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
2572	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.2	6.8	7.2		
2572	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.0	6.6	7.0		
2572	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	66.4	56.8	6.4	6.8		
2572	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	63.1	53.6	3.1	3.6		
2572	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.5	7.1	7.5		
2572	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	57.8	7.3	7.8		
2572	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.7	7.2	7.7		
2572	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.5	7.0	7.5		
2572	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	66.9	57.3	6.9	7.3		
2572	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.1	6.6	7.1		
2572	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	66.3	56.8	6.3	6.8		
2572	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.5	43.9				
2572	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.0	45.4				
2572	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.1	46.6				
2572	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	47.1				
2572	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.5				
2577	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	43.0				
2577	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	42.7				
2577	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	42.1				
2577	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.2	41.5				
2577	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	40.9				
2580	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.6	60.0				
2580	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
2580	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.3	3.9	4.3		
2580	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.3	58.7	3.3	3.7		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2580	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	67.6	57.9	2.6	2.9		
2580	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	67.0	57.3	2.0	2.3		
2580	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	66.4	56.7	1.4	1.7		
2588	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	67.6	58.0	7.6	8.0		
2589	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	65.2	55.6	5.2	5.6		
2590	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	60.2	50.6	0.2	0.6		
2590	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	52.6	2.2	2.6		
2590	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.8	2.4	2.8		
2590	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	52.9	2.5	2.9		
2590	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	62.4	52.8	2.4	2.8		
2592	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
2592	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.4	59.8	4.4	4.8		
2592	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.9	59.3	3.9	4.3		
2592	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.2	58.6	3.2	3.6		
2592	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.5	57.9	2.5	2.9		
2592	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.8	57.1	1.8	2.1		
2592	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.2	56.6	1.2	1.6		
2593	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	47.7	2.2			
2593	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	62.5	48.0	2.5			
2593	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	62.3	48.0	2.3			
2593	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.9	47.7	1.9			
2593	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	61.4	47.2	1.4			
2593	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	46.4	0.6			
2595	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	48.0				
2595	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.0	48.2				
2595	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	48.3				
2595	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	48.3				
2595	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	48.3				
2595	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.2				
2595	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	48.1				
2618	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.6	62.0	1.6	2.0	1.6	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2618	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.7	62.1	1.7	2.1	1.7	
2618	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	71.4	61.7	1.4	1.7	1.4	
2618	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.8	61.2	0.8	1.2	0.8	
2618	A	4	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.2	60.6	0.2	0.6	0.2	
2618	A	5	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.7	60.0				
2618	A	6	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.1	59.4				
2619	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	69.6	60.0	9.6	10.0		
2621	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	67.7	58.1	2.7	3.1		
2621	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.0	7.6	8.0		
2621	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.6	7.2	7.6		
2621	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.6	57.0	6.6	7.0		
2621	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.0	56.4	6.0	6.4		
2621	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	65.4	55.8	5.4	5.8		
2621	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	64.8	55.2	4.8	5.2		
2623	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.4	46.8				
2623	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6				
2623	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	47.8				
2623	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	47.9				
2623	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.7	48.0				
2623	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.1	48.3				
2623	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	48.8				
2627	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.0				
2627	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	45.9				
2627	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.8	45.7				
2627	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.2				
2627	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	56.8	46.7				
2627	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	46.9				
2633	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	63.9	53.4				
2639	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	59.3	44.6				
2639	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	59.0	44.3				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2639	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	58.5	43.8				
2639	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	57.9	43.2				
2639	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	57.3	42.6				
2640	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	43.9				
2640	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.3	43.6				
2640	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	43.1				
2640	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	42.5				
2640	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.6	41.9				
2647	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	44.6				
2647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	44.5				
2647	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.6	44.0				
2647	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	43.3				
2647	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	42.7				
2649	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	44.8				
2649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	59.3	44.6				
2649	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	44.0				
2649	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	43.4				
2649	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	42.7				
2657	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.4	42.6				
2657	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.7	46.7				
2657	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.4				
2657	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.3				
2657	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.1				
2657	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.1				
2657	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.7				
2659	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	71.8	62.2	1.8	2.2	1.8	
2659	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.9	61.3	0.9	1.3	0.9	
2659	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	60.2		0.2		
2659	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	68.9	59.3	3.9	4.3		
2659	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
2660	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.1	38.4				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2660	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	49.5	39.8				
2660	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	52.6	42.9				
2660	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	56.0	46.3				
2660	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.5				
2661	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	52.4	41.3				
2662	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	51.9				
2662	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.1	52.3				
2662	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.9	52.2				
2662	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.7	52.0				
2662	B	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.3	51.6				
2662	B	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.9	51.2				
2662	B	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	50.7				
2662	B	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	50.3				
2662	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.1	47.7				
2662	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.5	48.1				
2662	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.7	48.2				
2662	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	48.2				
2662	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.6	48.2				
2662	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.5	48.0				
2662	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.3	47.9				
2662	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.0	47.6				
2663	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	46.5				
2663	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.8	47.0				
2663	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	47.3				
2663	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	47.7				
2663	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	58.5	48.1				
2663	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	48.6				
2663	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	59.1	49.0				
2666	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	52.9	40.7				
2667	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.5	60.8	0.5	0.8	0.5	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2667	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.4	60.7	0.4	0.7	0.4	
2667	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	70.0	60.4	5.0	5.4		
2667	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.5	59.9	4.5	4.9		
2667	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	69.0	59.3	4.0	4.3		
2667	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.5	58.8	3.5	3.8		
2667	A	6	Residenziale	III		1	65	55	70	65	68.0	58.3	3.0	3.3		
2667	A	7	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.5	57.8	2.5	2.8		
2667	A	8	Residenziale	III		1	65	55	70	65	67.1	57.4	2.1	2.4		
2667	A	9	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.7	57.0	1.7	2.0		
2667	A	10	Residenziale	III		1	65	55	70	65	66.3	56.6	1.3	1.6		
2673	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.4	49.8				
2673	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.8	50.3				
2673	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	60.0	50.4				
2673	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	60.1	50.5				
2685	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	68.7	57.0	8.7	7.0		
2685	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	68.4	56.6	8.4	6.6		
2685	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.3	55.5	7.3	5.5		
2689	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	53.9	44.2				
2689	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	52.1	1.7	2.1		
2689	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.7	3.3	3.7		
2690	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.2	6.8	7.2		
2690	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	67.0	57.4	7.0	7.4		
2694	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	47.9				
2694	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	49.2				
2697	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	56.0	43.2				
2703	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.5	56.8				
2703	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.9	56.2				
2733	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	70.8	56.8	0.8		0.8	
2733	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.2	54.3				
2733	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	53.4				
2733	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	52.9				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2733	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.0	52.6				
2735	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	65.3	55.7	5.3	5.7		
2735	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	65.2	55.6	5.2	5.6		
2735	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.9	55.2	4.9	5.2		
2735	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	54.7	4.3	4.7		
2735	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	63.8	54.2	3.8	4.2		
2743	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.4	58.4				
2743	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.8	57.7				
2743	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	56.7				
2743	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.8	55.8				
2751	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.2	43.4				
2751	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	54.4	44.6				
2751	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	54.9	45.2				
2751	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	55.2	45.5				
2751	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	55.3	45.5				
2751	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	55.5	45.7				
2751	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	45.9				
2752	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.2	55.5				
2752	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	55.1				
2752	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	54.5				
2754	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.2	59.8				
2754	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	60.4		0.4		
2754	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.8	60.4		0.4		
2754	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	69.7	60.3		0.3		
2754	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.0	46.5				
2754	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.1	54.7				
2754	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.9	55.4				
2754	B	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.0	55.6				
2763	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	54.8	4.4	4.8		
2763	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	55.0	4.6	5.0		

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2763	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.6	55.0	4.6	5.0		
2764	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	54.5	44.9				
2764	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	62.2	52.6	2.2	2.6		
2764	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	63.0	53.4	3.0	3.4		
2764	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	63.3	53.7	3.3	3.7		
2769	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	50.7	40.1				
2773	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.9	52.1				
2773	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.0	52.2				
2773	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.7	51.9				
2773	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	51.7				
2773	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.3	51.4				
2775	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	63.3	52.6				
2775	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.2	53.5	4.2	3.5		
2775	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	53.7	4.4	3.7		
2775	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	53.8	4.4	3.8		
2775	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	64.4	53.7	4.4	3.7		
2775	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	56.2	45.8				
2775	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	47.6				
2775	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	58.8	48.3				
2775	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	48.9				
2775	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.7	49.3				
2775	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	66.4	56.4	1.4	1.4		
2775	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	45.0	35.1				
2775	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	48.7	38.7				
2775	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	49.8	39.9				
2775	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	50.4	40.4				
2776	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	50.0	38.8				
2778	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.4	56.8				
2778	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	68.0	56.7				
2778	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	56.3				
2778	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.7	55.8				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2778	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.1	55.4				
2778	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.6	54.9				
2778	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.1	54.5				
2779	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	49.2	39.7				
2782	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.3	54.5				
2782	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.0	54.2				
2782	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.3	53.5				
2782	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	52.8				
2782	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.8	52.1				
2784	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	62.7	49.3				
2784	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	52.5				
2784	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.6	52.4				
2784	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	52.2				
2784	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.8	52.4				
2784	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	63.7	52.5				
2784	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	63.5	52.6				
2785	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	61.1	50.1				
2787	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.1	48.7				
2787	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.8	48.4				
2787	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.1	47.8				
2787	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.4	47.2				
2787	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.7	46.6				
2787	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	60.0	46.0				
2787	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	59.4	45.4				
2789	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	74.1	64.5	4.1	4.5	4.1	
2789	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	73.7	64.1	8.7	9.1	3.7	
2789	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	
2789	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	72.0	62.3	7.0	7.3	2.0	
2790	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.2				
2790	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.4				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2790	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.5	47.6				
2790	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	47.7				
2790	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	58.0	48.1				
2790	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	58.7	48.8				
2798	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.7	54.0				
2798	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	53.9				
2799	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.8	54.5				
2799	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.7	54.3				
2799	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.2	53.8				
2799	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.5	53.1				
2799	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.8	52.4				
2799	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	63.2	51.7				
2799	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.5	51.0				
2799	A	7	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	50.5				
2813	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	45.8	36.0				
2814	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.2	47.6				
2814	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.9	49.3				
2814	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.8	50.2		0.2		
2814	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.6	51.0	0.6	1.0		
2814	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	61.1	51.5	1.1	1.5		
2816	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.9				
2816	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.6	50.1		0.1		
2816	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	60.4	50.9	0.4	0.9		
2818	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	66.4	52.9	1.4			
2819	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	65.5	51.9	0.5			
2822	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.4				
2822	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	58.2	48.5				
2822	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	59.2	49.5				
2822	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	59.5	49.8				
2822	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	59.4	49.8				
2827	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	57.8	47.0				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2827	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	58.2	47.5				
2827	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	47.6				
2827	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	58.4	47.7				
2827	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	58.5	47.7				
2838	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	69.2	59.7	4.2	4.7		
2841	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	47.6	37.9				
2841	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.4				
2849	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	58.0	7.5	8.0		
2849	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.1	7.6	8.1		
2849	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.9	7.4	7.9		
2849	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.1	57.6	7.1	7.6		
2849	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.3	6.8	7.3		
2849	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	56.3	46.8				
2849	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	56.9	47.3				
2849	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.6				
2849	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	57.3	47.7				
2849	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	57.4	47.9				
2849	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	67.5	58.0	7.5	8.0		
2849	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	67.6	58.1	7.6	8.1		
2849	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.4	57.9	7.4	7.9		
2849	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	67.2	57.6	7.2	7.6		
2849	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	66.8	57.3	6.8	7.3		
2850	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	55.9	46.1				
2850	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.0	47.2				
2850	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	62.3	52.5	2.3	2.5		
2854	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	58.2	44.6				
2864	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	
2864	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.8	61.3	0.8	1.3	0.8	
2864	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.7	61.2	0.7	1.2	0.7	
2864	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.5	61.0	0.5	1.0	0.5	

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2864	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	70.1	60.6	0.1	0.6	0.1	
2866	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.8	55.1				
2866	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.8	55.2				
2866	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.5	54.8				
2866	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	65.1	54.4				
2866	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.6	53.9				
2866	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	64.1	53.4				
2886	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	53.2	43.5				
2886	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	54.0	44.4				
2886	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.9	46.3				
2886	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	58.7	49.1				
2919	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.5	56.9				
2919	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.6	57.0				
2919	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.5	56.9	1.5	1.9		
2919	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.3	56.7	1.3	1.7		
2919	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	66.0	56.4	1.0	1.4		
2919	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	65.6	56.0	0.6	1.0		
2920	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	47.8	37.5				
2922	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	58.2	48.6				
2923	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	53.3	43.8				
2923	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	55.7	46.2				
2931	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	64.3	54.8	4.3	4.8		
2931	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	70.4	60.9	10.4	10.9	0.4	
2947	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	61.7	52.1	1.7	2.1		
2947	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	64.0	54.3	4.0	4.3		
2947	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	64.9	55.2	4.9	5.2		
2952	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	68.1	58.5	3.1	3.5		
2952	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	67.9	58.3	7.9	8.3		
2964	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	54.6	42.1				
2964	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	63.2	50.5	3.2	0.5		
2965	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	67.7	57.2				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
2965	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	67.4	56.9	2.4	1.9		
2965	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	66.8	56.3	1.8	1.3		
2965	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	66.1	55.6	1.1	0.6		
2965	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	65.5	54.9	0.5			
2965	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	54.4				
2970	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	56.5	44.1				
2970	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.7	49.4				
2970	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	49.7				
2970	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.1	49.9				
2970	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	62.0	49.9				
2970	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.9	49.9				
2970	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	61.8	49.9				
2971	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	55.7	46.0				
2971	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	57.1	47.5				
2971	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	57.6	48.0				
2972	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	54.9	45.3				
2972	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	59.2	49.6				
2981	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	62.2	48.1				
2981	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	61.9	47.9				
2981	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	61.4	47.6				
2983	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.1	59.5				
2983	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.3	59.7				
2983	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	69.1	59.5				
2983	A	3	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	68.9	59.3				
2998	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	59.6	50.1		0.1		
2999	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	66.4	52.8				
2999	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	65.8	52.5	0.8			
2999	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	64.9	51.9				
2999	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	64.1	51.3				
2999	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	63.2	50.6				

A.2 Tabella dei valori delle immissioni foniche – Punti di calcolo della facciata più esposta di ogni edificio considerato

Punto di calcolo			Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot. / inc. (dB(A))	Valori OIF (dB(A))				Carico fonico totale		Superamento valori limite (dB(A))			
Mappale	Lettera	Piano					VLI G	VLI N	VA G	VA N	Lr (dB(A)) G	Lr (dB(A)) N	Lr > VLI G	Lr > VLI N	Lr ≥ VA G	Lr ≥ VA N
3018	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	55.7	46.1				
3018	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	59.5	46.5				

## Annessi